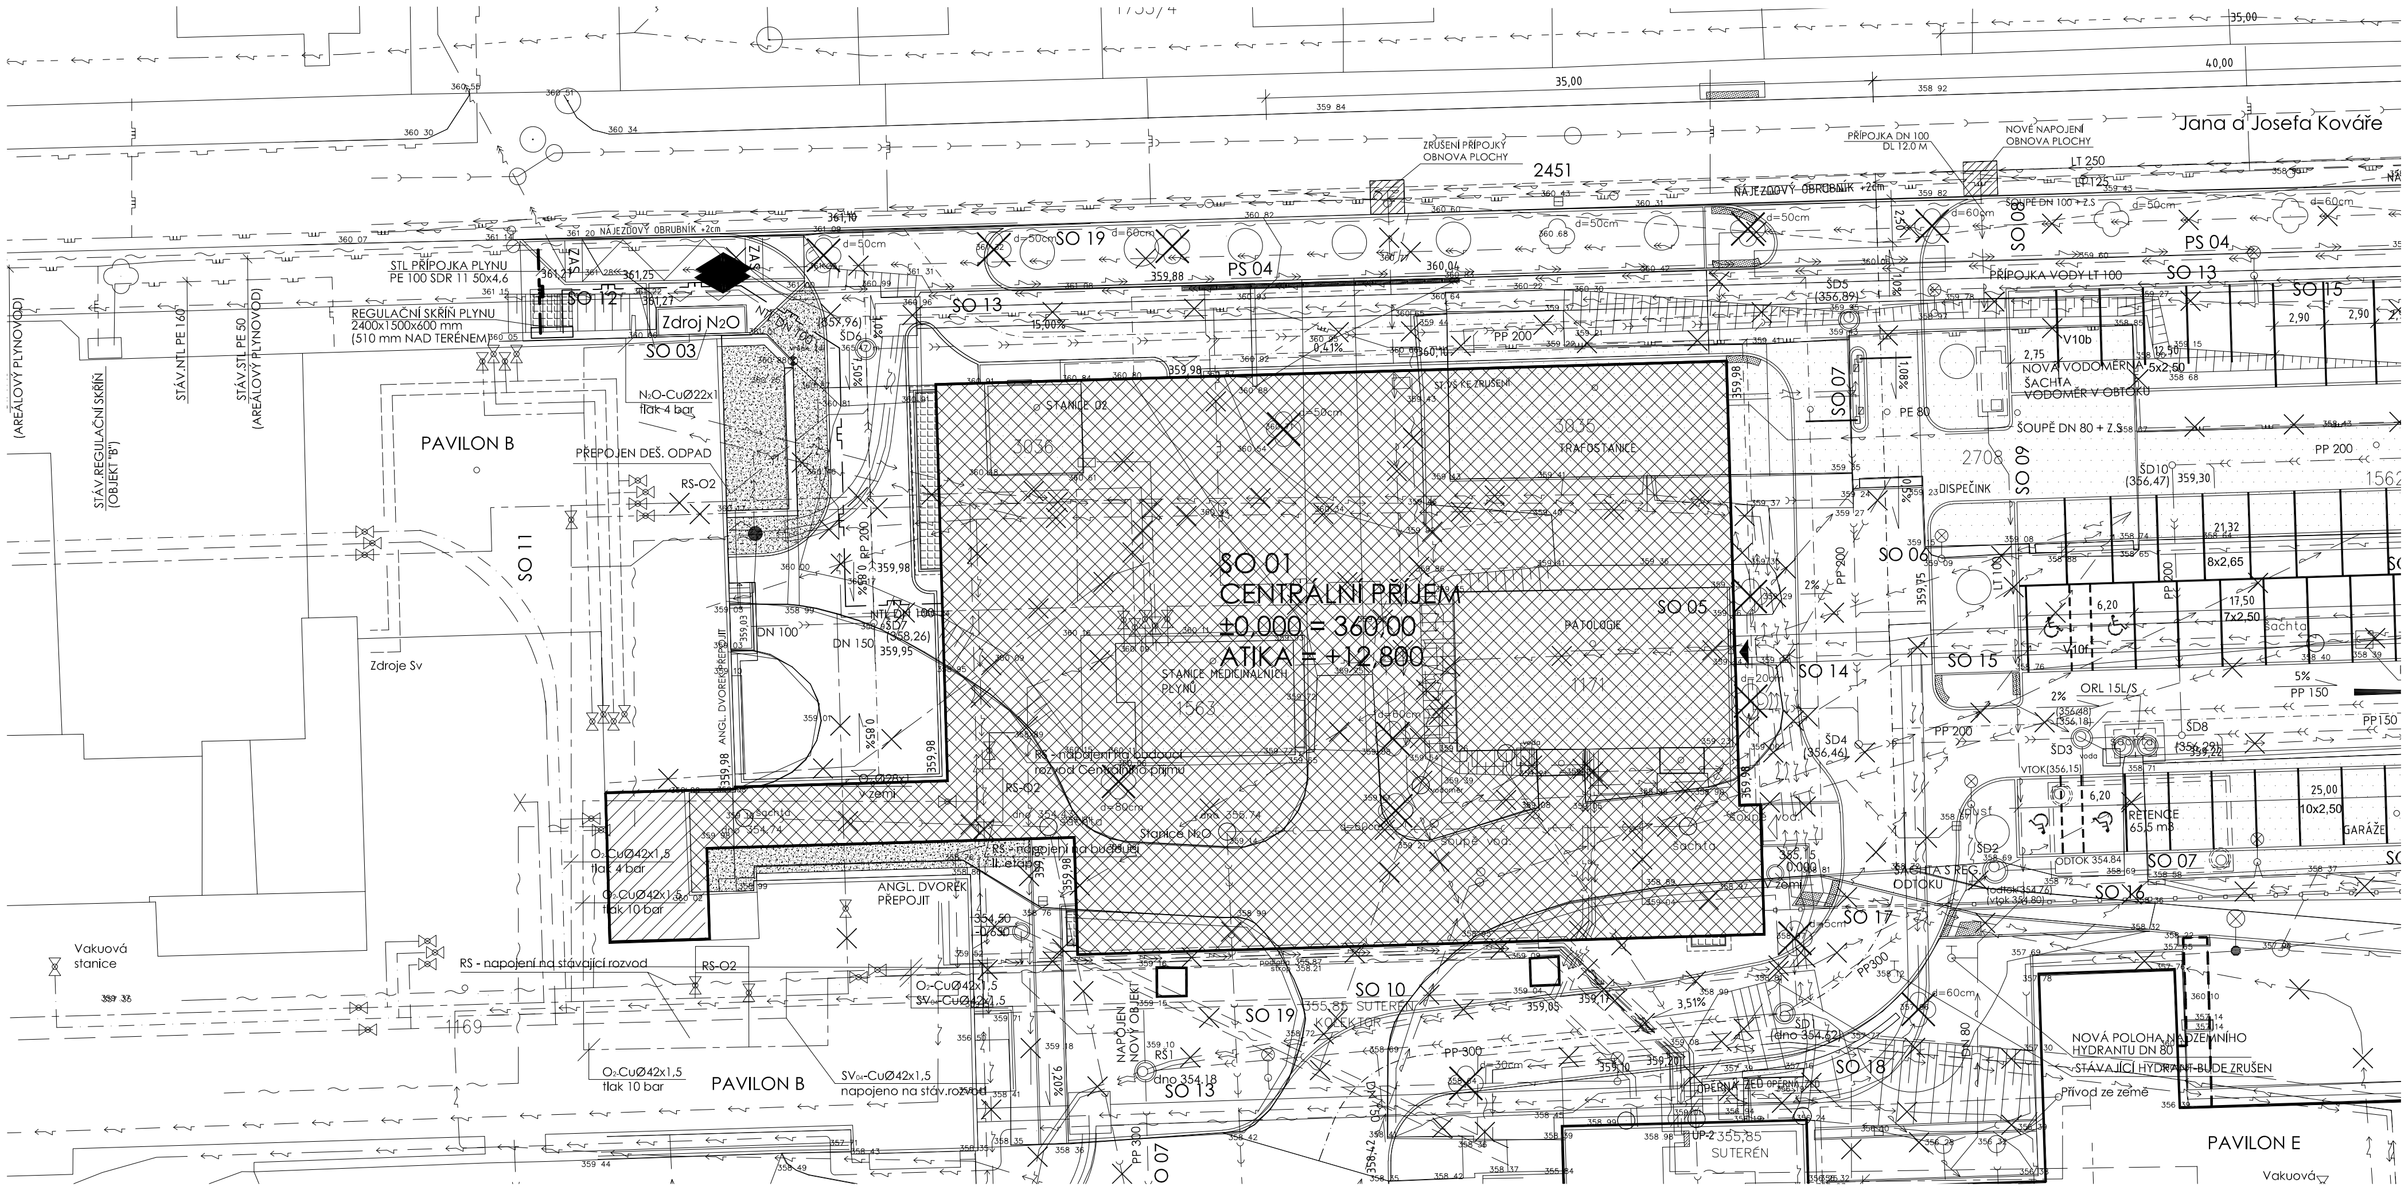
SO 01
CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
±0,000 = 360,00
ATIKA = +12,800
PAVILON B
PAVILON E
SUTERÉN
TRAFOSTANICE
STANICE ZZ
STANICE MZ
STANICE ZDROJŮ
STANICE MĚŘENÍ PLYNU
PATOLOGIE
DISPEČINK
SPRCHA S PŘEC. ODTOKU
GARÁŽE
RETENCE 65,0 m3
NOVÁ POLOHA NADZEMNÍHO HYDRANTU DN 80
STÁVAJÍCÍ HYDRANT BUDE ZRUŠEN
Přívod ze země
NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA VODOMĚR V OBTOKU
PŘÍPOJKA VODY LT 100
PŘÍPOJKA DN 100 DL 12,0 M
NOVÉ NAPOJENÍ OBNOVA PLOCHY
ZRUŠENÍ PŘÍPOJKY OBNOVA PLOCHY
NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK +22cm
STL PŘÍPOJKA PLYNU PE 100 SDR 11 50x4,6
REGULAČNÍ SKŘÍŇ PLYNU 2400x1500x600 mm (510 mm NAD TERÉNEM)
Zdroj N2O
N2O-Cu022x1 tlak 4 bar
O2-Cu042x1,5 tlak 4 bar
O2-Cu042x1,5 tlak 10 bar
RS-O2
RS - napojení na stávající rozvod
RS-napojení na stávající rozvod
SV-Cu042x1,5 napojeno na stáv.rozvod
Vakuová stanice
Zdroje SV
ANGL. DVOREČEK PŘEPOJIT
PŘEPOJEN DEŠ. ODPAD
NAPOJENÍ NOVÝCH OBJ.
ZRUŠENÍ ČÁSTI OBJEKTU
STÁV. NTL PE 160
STÁV. STL PE 50 (AREÁLOVÝ PLYNOVOD)
STÁV. REGULAČNÍ SKŘÍŇ (OBJEKT 191)
(AREÁLOVÝ PLYNOVOD)
Jana a Josefa Kováře
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17
SO 18
SO 19
PS 04
PS 07
PP 200
PP 300
PP 500
PP150
DN 100
DN 150
ORL 15L/S
VTOK
ODTOK
ŠACHTA
SD1
SD2
SD3
SD4
SD8
SD10
2451
2708
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608