




PS 02 TRAFOSTANICE

ROZVADĚČ RQ  
MODULOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE  
KRYTÍ: IP30  
DVEŘE: NEPRŮHLEDNÉ

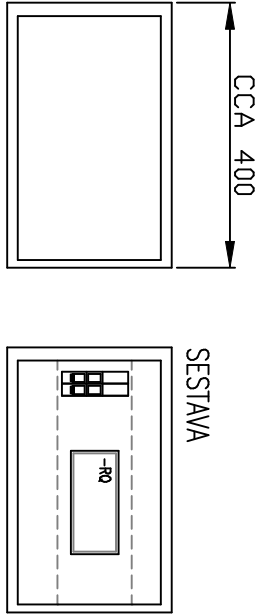



PROUDOVÝ SOUSTAVA: 1 NPE AC 50 Hz 230V,  
DRUH SÍŤE: TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41. ed2. změna Z1:  
NEŽIVÉ ČÁSTI: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ŽIVÉ ČÁSTI: IZOLACÍ, KTYTÍM

Revize	Datum	jméno		Datum	jméno	NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akčních provozů v Orlickoústecké nemocnici. D.1.2- SO 02 Energoblok	Projekt D.2.2.1 PS02 TRAFOSTANICE SESTAVA ZÁKLADNÍ INFORMACE	=1		
a			kres.	13.05.18	ECS			ROZVADĚČ RQ		
b								Číslo zakázky		
c			kont.					Číslo výkresu		
d								K 16824014		
									líst	2
									z	5





REGULÁTOR ODBĚRU EL. ENERGIE

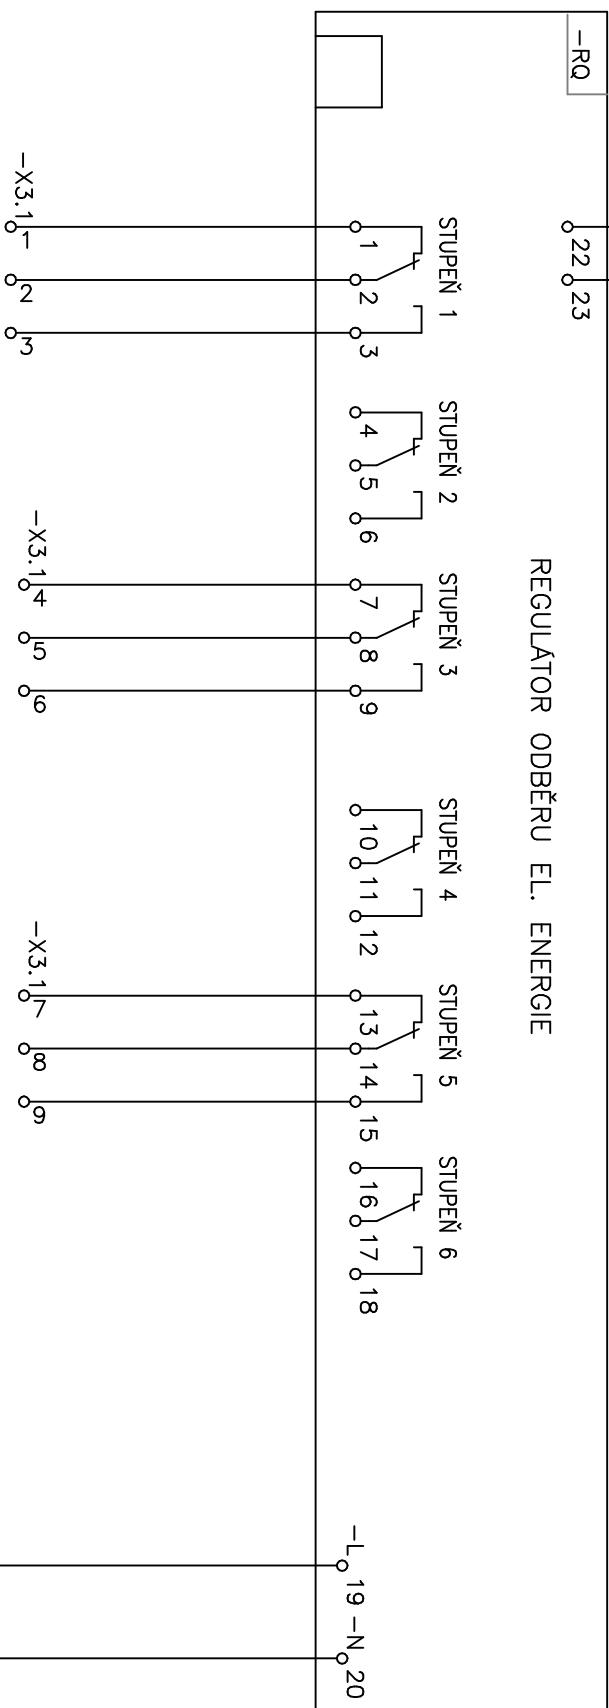

REVIZE: 0

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Projekt		Číslo výkresu		Lst	
a					ROZVADĚČ RQ		-		4	
b					K 16824014		-		5	
c										
d										

1	8
Poznámky	
REVIZE:0	

	=1	
	+	
Císlo výkresu - 116	Líst z 5	5