



PŮDORYS ZDROJ TEPLA – ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

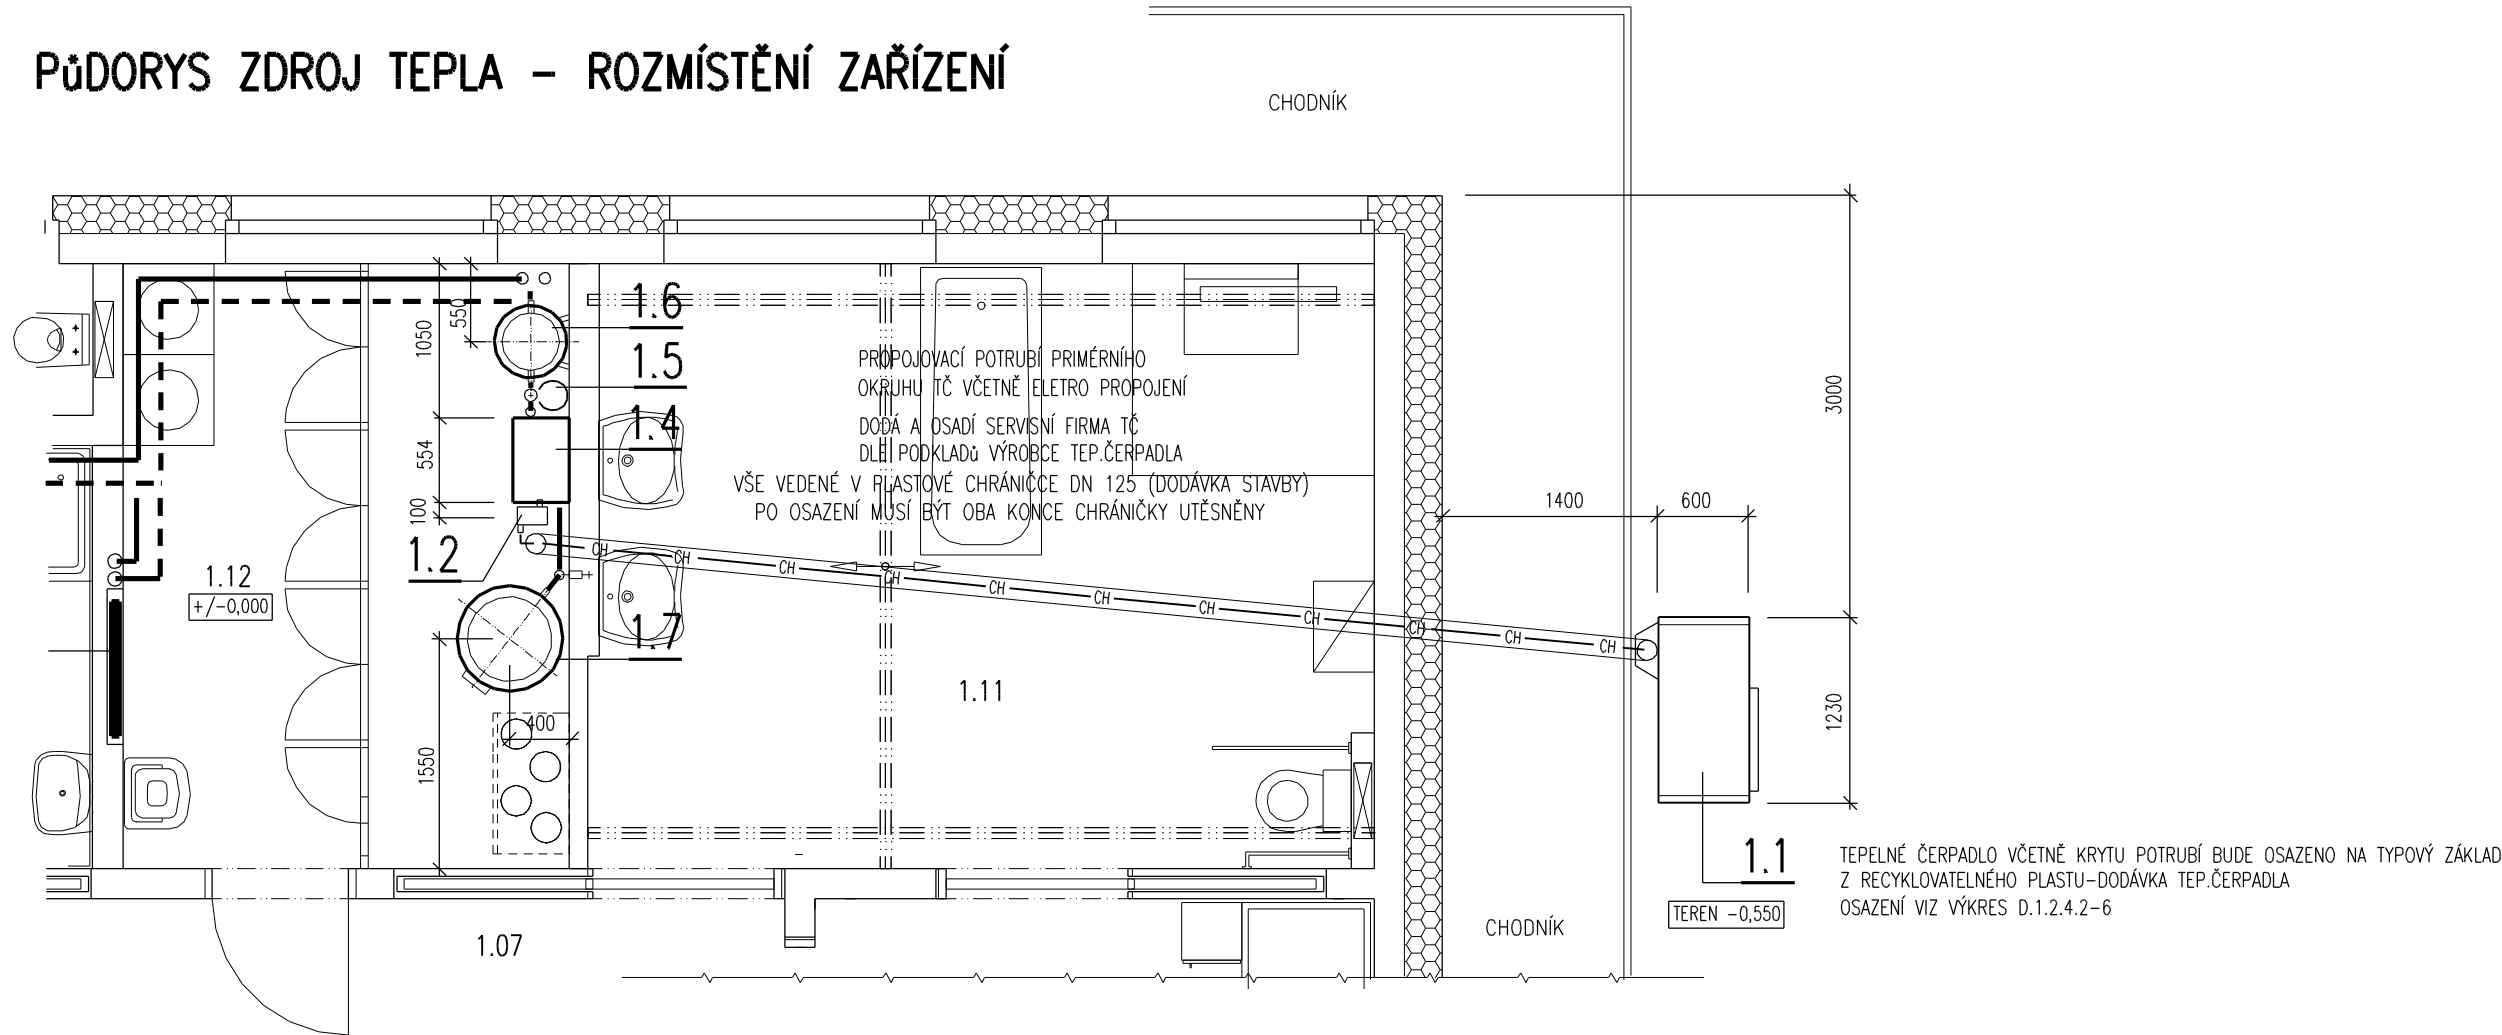

PŮDORYS ZDROJ TEPLA – ROZVODY

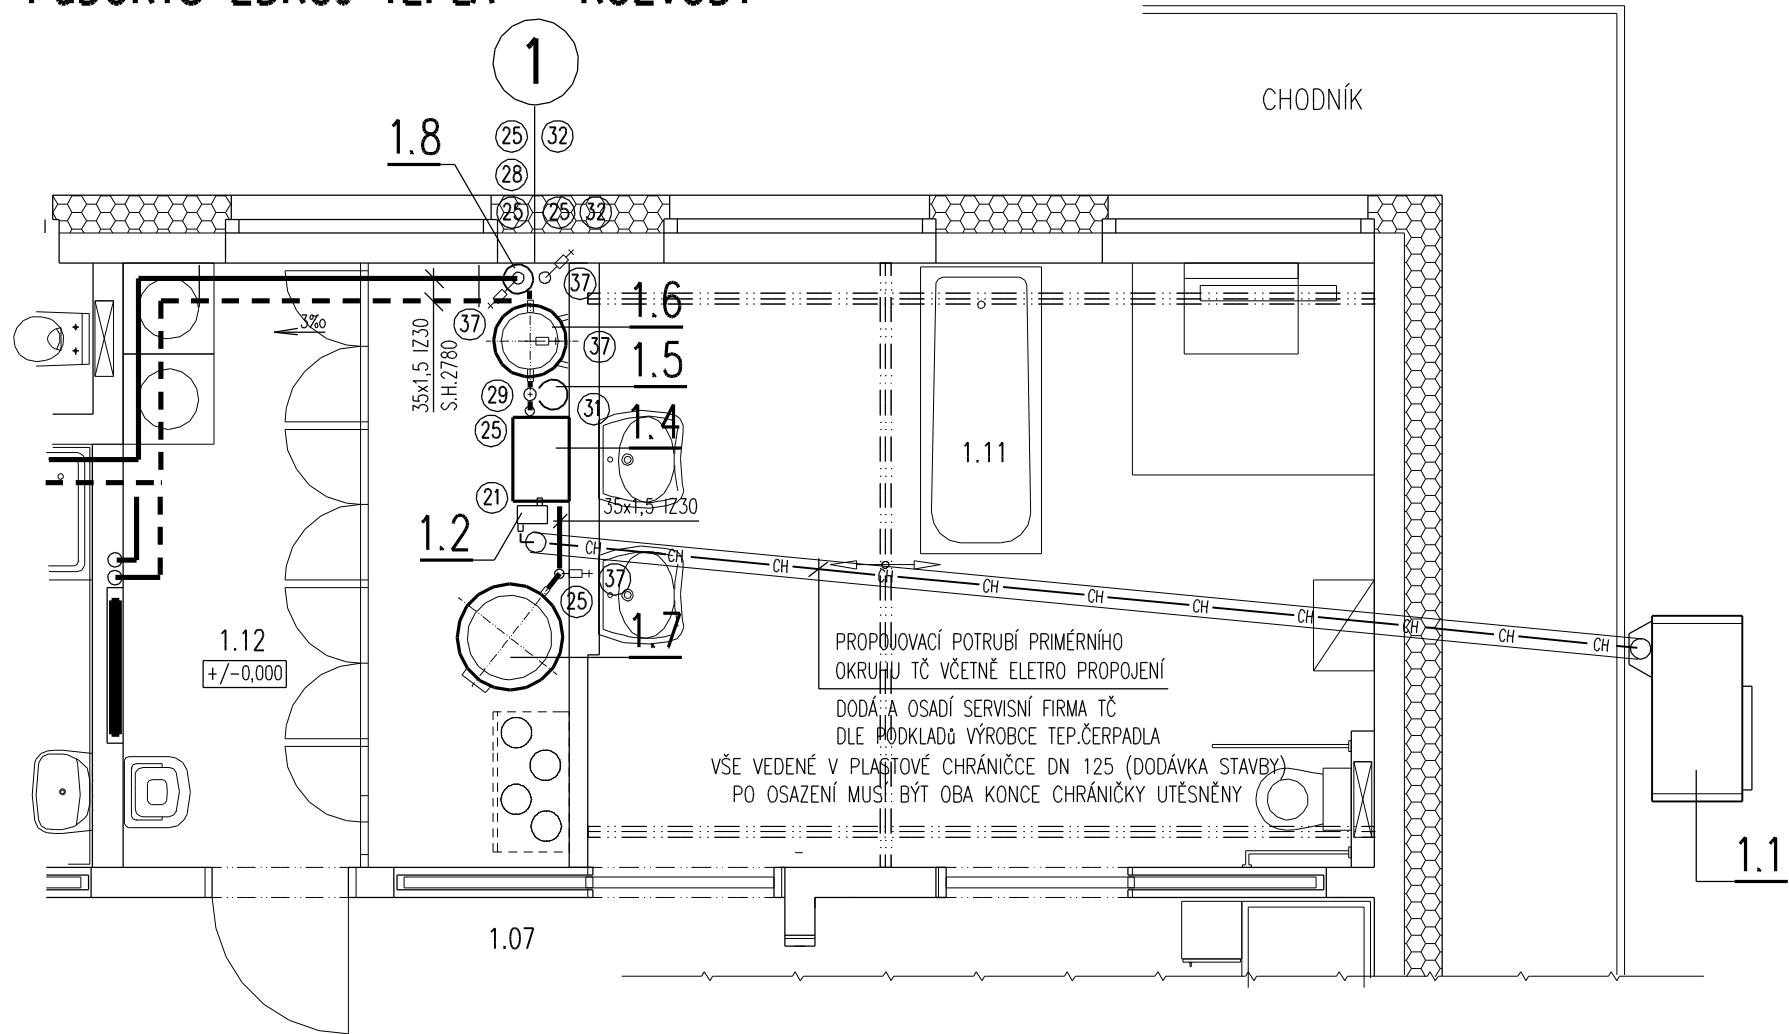

LEGENDA POTRUBÍ

- OTOPNÁ VODA MAX. 55 (58) C
- VRATNÁ VODA NEREGULOVANÁ
- OTOPNÁ VODA REGULOVANÁ max.42 C
- VRATNÁ VODA REGULOVANÁ 32 C
- PRIMÁRNÍ OKRUH TČ VČETNĚ ELEKTRO PROPOJENÍ DODÁVKA TEPELNÉHO ČERPADLA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ARMATUR VIZ VÝKRES SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA D.1.2.4.2–6


UPOZORNĚNÍ

- 1) S.H. = SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZTAŽENÁ K ČISTÉ PODLAZE MÍSTNOSTI KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ NEBO JE VEDENO
- 2) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (35 IZ 30)–TL. 30 mm VNĚJŠÍ PLÁŠŤ S AL FÓLIÍ
- 3) ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH ZE ZDI NEBO ZAVĚŠENO (UCHYCENÍ TŘMENY A OBJÍMKAMI)
- 4) ODFUK OD POJISTNÉHO VENTILU ZAVÉST 200 MM NAD PODLAHU MÍSTNOSTI
- 5) PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ TEPLOMĚRŮ, MANOMETRŮ, VYPOUŠTĚCÍCH KOHOUTŮ A NÁVARKŮ VIZ VÝKRES SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA
- 6) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZTI, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, M+R A STAVBA.
- 7) MONTÁŽ POTRUBÍ PRIMÉRNÍHO OKRUHU TEP.ČERPACEL MUSÍ PROVÉST AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA VÝROBCE TEP.ČERPADLA.

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ, OTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

Zodpovědný projektant – část vytápění:		Hlavní inženýr projektu:		<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz</div>		
Ing. Libor SAUER IČ 16753631		Ing. Jaroslav DVOŘÁK				
PROJEKCE TPS–TZB, FR.HALASE 9, SVITAVY						
Místo stavby: PŘEDHRADÍ, k.ú. PŘEDHRADÍ U SKUTČE, p.č.89						
Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE						
Akce: <div>TRANSFORMACE DNH RYCHMBURK II –2x samostatná domácnost na Předhradí</div>						
Objekt: SO–02 BUDOVA B		D.1.2.4.2 TPS–VYTÁPĚNÍ		Formát: A4		Paré:
				Datum: 04/2018		
				Stupeň: DPS		
				Zakáz.č.: 171005		
Výkres: PŮDORYS ZDROJE TEPLA SO–02 BUDOVA B				Měřítko: 1:50		č.v. D.1.2.4.2–5