


## ELEKTRONSTALACE



LEGENDA:


- |    |  |
|----|--|
| TL | SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 1/0 ZAPUŠTĚNÝ                              |
| TL | SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 1 ZAPUŠTĚNÝ                                |
| TL | SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 1 ZAPUŠTĚNÝ, VENKOVNÍ                      |
| TL | SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 5 ZAPUŠTĚNÝ                                |
| TL | SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 6 ZAPUŠTĚNÝ                                |
| TL | SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘÁZENÍ 6+6 ZAPUŠTĚNÝ                              |
| TL | TŘÍPOLOVÝ SPINAČ 3x16A ZAPUŠTĚNÝ                                   |
| TL | ZASUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ   |
| TL | DVOUZASUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ                                     |
| TL | SVÍTLIDLO STROPNÍ LED  |
| TL | SVÍTLIDLO MĚSTĚNÉ LED  |
| TL | SVÍTLIDLO LED 600x600mm  |
| TL | SVÍTLIDLO MĚSTĚNÉ NOUVOZE S PIKTOGRAMEM LED 9W, AUTONOMNOST 80MIN. |
| TL | RI-B ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ viz příloha č.LD.1,2,4,4,4                |
| TL | ODCHRAŇNÉ POSPOJOVÁNÍ  |
| TL | TEPELNÉ ČERPALO viz projekt vytápění                               |
| TL | připojení z RE – napojení + ovl.                                   |
| TL | AUTOMATICKÁ DOPLNĚNÍ JEDNOTKA viz projekt ZTI                      |
| TL | připojení CKR1-J, 3x2,5 z R1                                       |
| TL | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA viz projekt vzduchotechniky              |
| TL | připojení CKR1-J, 5x1,5 z R1                                       |
| TL |  |

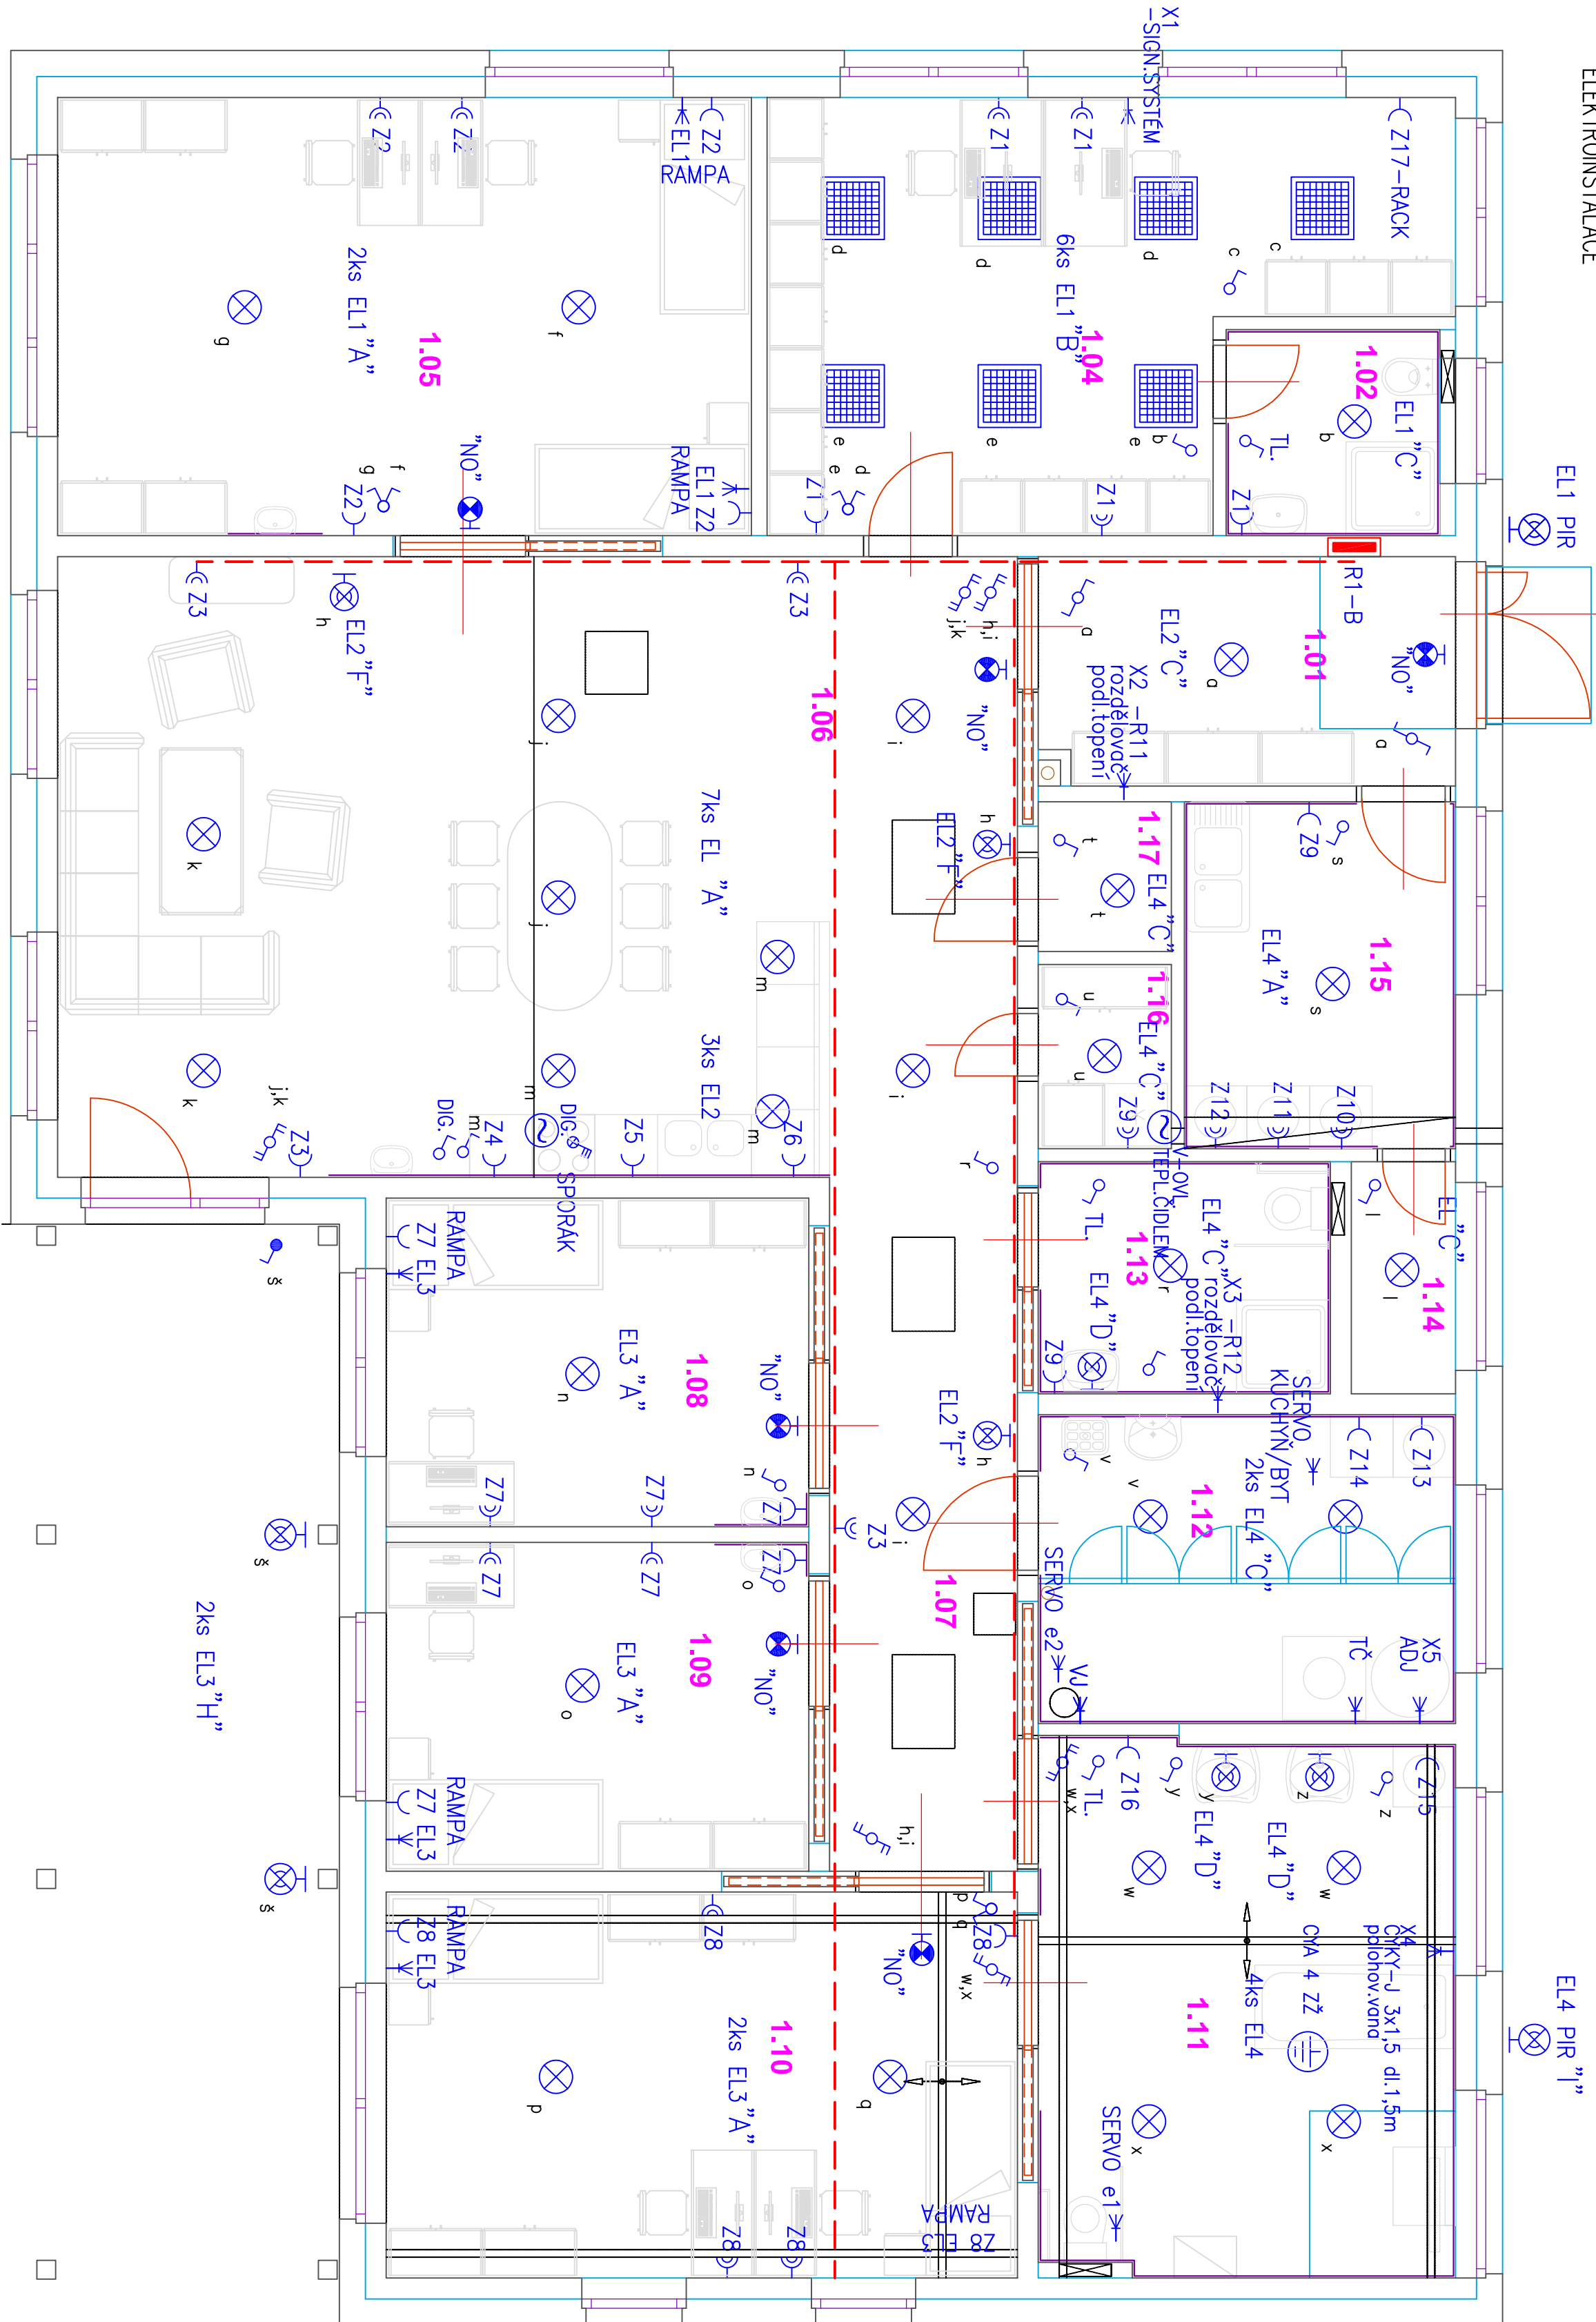

LEGENDA SWITDLEL:

Tabulka mistnosti	
Crsto	Jmeno
1.01	ZADVERZI
1.02	WC
1.04	ZAZEMENI PRO PSS
1.05	POKOUJ
1.07	CHODBA
1.06	CHODBA
1.08	POKOUJ
1.09	POKOUJ
1.10	POKOUJ
1.11	KOUPELNA I
1.12	TECH. MISTNOST
1.13	KOUPELNA II
1.14	SKLAD
1.15	TECHNICKA MISTNOST
1.16	SPIZ
1.17	SKLAD

- |      |             |  |
|------|-------------|--|
| ⊗ EL | <b>Y</b>    | SVITLO STROPNÉ ZAPŮSTĚNÉ 300x300 – INTERIEVÉ, IP20       |
| ⊗ EL | <b>B</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 22W 1400lm                              |
| ⊗ EL | <b>C</b>    | LED PANEĚL 600x600mm ZAPŮSTĚNÝ                           |
| ⊗ EL | <b>D</b>    | ZPRŮ: 4000K 49W 3500lm                                   |
| ⊗ EL | <b>E</b>    | SVITLO LED STROPNÍ ZAPŮSTĚNÉ – INTERIEVÉ, IP20, II.Ř.    |
| ⊗ EL | <b>F</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 22W 1400lm                              |
| ⊗ EL | <b>G</b>    | SVITLO LED NASTĚNÉ – INTERIEVÉ, IP20, II.Ř.              |
| ⊗ EL | <b>H</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 22W 1400lm                              |
| ⊗ EL | <b>I</b>    | SVITLO STROPNÍ ZAPŮSTĚNÉ – INTERIEVÉ S PRŮ. ČÍTKEM, IP20 |
| ⊗ EL | <b>J</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 22W 1400lm                              |
| ⊗ EL | <b>K</b>    | SVITLO LED NASTĚNÉ – INTERIEVÉ, IP20                     |
| ⊗ EL | <b>L</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 22W 1400lm                              |
| ⊗ EL | <b>M</b>    | SVITLO LED STROPNÍ ZAPŮSTĚNÉ – INTERIEVÉ, IP20           |
| ⊗ EL | <b>N</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 22W 1400lm                              |
| ⊗ EL | <b>O</b>    | SVITLO LED STROPNÍ – VENKOVNÍ, IP44                      |
| ⊗ EL | <b>P</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 19W 1444lm                              |
| ⊗ EL | <b>Q</b>    | SVITLO LED NASTĚNÉ – VENKOVNÍ S PRŮ. ČÍTKEM, IP44        |
| ⊗ EL | <b>R</b>    | ZPRŮ: LED PANEĚL 19W 1444lm                              |
| ⊗ ND | <b>(No)</b> | SVITLO NASTĚNÉ NOLZOVÉ S FOTODIAGN. LED 9W               |
|      |             | AKTIVNOSTNĚ ŘÍDILN.                                      |

## SCHÉMA ROZVODU



Vypracoval:	Zodpovedný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
ING. Petr HASENČHRL	ING. Petr HASENČHRL	ING. Jaroslav DVOŘÁK
		
Místo stavby: Předhradí, k.ú. Předhradí u Slukot, n.č. 89		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce: Transformace DNH Rychnburek II, 2x samostatná domácnost na Předhradí		
Objekt: SO 02 BUDOVA B		
Výkres: D.1.2.4.4 SLUNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
ELEKTROINSTALACE		
		
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPRÁVA SINC s.r.o. +420 715 124 665 IČ: 258 14 878 WWW.SINC.CZ		
Formát:	Páte:	
Datum: 04/2018		
Stupeň: DPS		
Zak. č.: 171005		
Měřítko: 1:50		
Č.v.		
D.1.2.4.4.2		