


1.NP

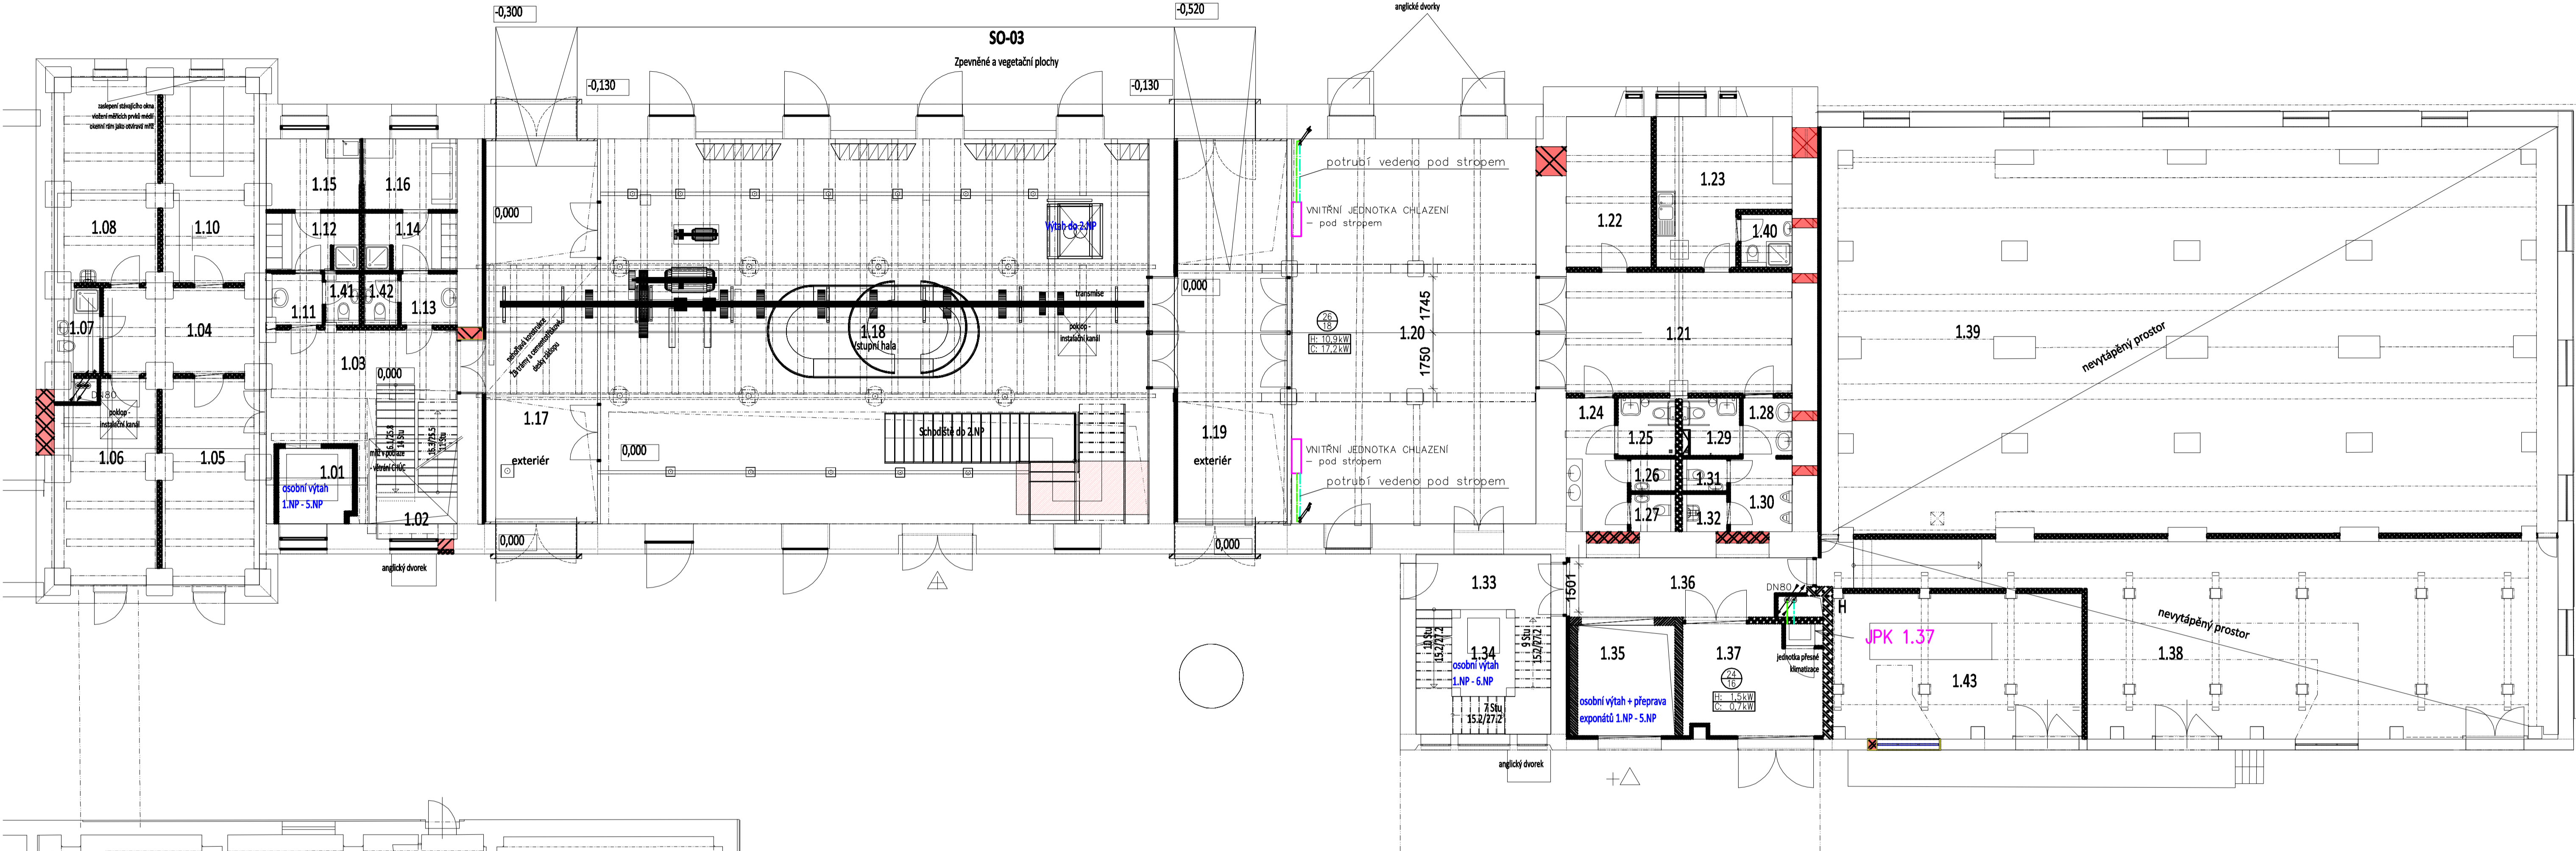

Legenda potrubí:

Označení Marking	Popis Description	Výrobce - Typ Producer - Type
1.1.1	VODA CHLADICÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - 7°C	OCEL./MĚDĚNÉ POTRUBÍ
1.1.2	VODA CHLADICÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - 12°C	OCEL./MĚDĚNÉ POTRUBÍ
1.1.3	KOMPRESOROVÝ CHLADIVOVÝ OKRUH - PŘÍVOD. POTRUBÍ	MĚDĚNÉ POTRUBÍ
1.1.4	KOMPRESOROVÝ CHLADIVOVÝ OKRUH - VRAT. POTRUBÍ	MĚDĚNÉ POTRUBÍ

20

°C

TEPLOTY V PROSTORU - VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

H: 0,7kW  
C: 1,7kW

VÝKON ZAŘÍZENÍ V MÍSTNOSTI - VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

FAN COIL

JEDNOTKA FAN-COIL / FAN-COIL UNIT

Legenda místností:

ozn.m.	m2
1.01 Výťah osobní	6,05
1.02 Schodiště	12,2
1.03 Hala	17,4
1.04 Chodba	12,1
1.05 Velín, ostraha	17,4
1.06 Dílna údržby	17,1
1.07 Zázemí dílny	3,07
1.08 Sklad - úklidová místnost	18,0
1.10 Strojovna SHZ	10,9
1.11 WC M zaměstnanci předsíň	2,6
1.12 Šatna M zaměstnanci + sprcha	4,9
1.13 WC Ž zaměstnanci předsíň	2,8
1.14 Šatna Ž zaměstnanci + sprcha	4,9
1.15 Denní místnost zaměstnanci - propojitelné	6,2
1.16 Denní místnost zaměstnanci - propojitelné	6,1
1.17 Pasáž (exteriér)	48,1
1.18 Vstupní hala s prodejem vstupenek a samoobslužnou šatnou	195,0

1.19 Pasáž (exteriér)	47,37
1.20 Výstavní prostor	90,87
1.21 Hala	26,41
1.22 Odborná pracovní	12,46
1.23 Šatna účinkujících	16,44
1.24 WC Ž předsíň	7,22
1.25 WC Ž imobilní	3,24
1.26 WC Ž kabina	1,40
1.27 WC Ž kabina	1,65
1.28 WC M předsíň	2,76
1.29 WC M imobilní	3,24
1.30 WC M pisoáry	4,39
1.31 WC M kabina	1,40
1.32 Úklidová místnost	1,65
1.33 Schodiště	16,92
1.34 Výťah osobní	3,11

Legenda zařízení:

Označení Marking	Popis Description	Výrobce - Typ Producer - Type
JPK 1.37	JEDNOTKA PŘESNÉ KLIMATIZACE Qc= 0,65 kW	DODÁVKA PROFESE VZT

1.35 Výťah osobní s přepravou exponátů	
1.36 Chodba	
1.37 Transportní depozitář	
1.38 Odpadové hospodářství, sklad obalů	
1.39 Rezerva pro dostavbu galerie	
1.40 Koupelna účinkujících	
1.41 WC M zaměstnanci kabina	
1.42 WC Ž zaměstnanci kabina	
1.43 diesel agregát	

ZPRACOVATEL ČÁSTI



OPTIMAL

TATO DOKUMENTACE SLUŽÍ PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍŘÍZENÍ A BEZ DOPROVÁZENÍ DO STUPNĚ  
PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU NEMŮŽE BÝT URČENA PRO REALIZACI STAVBY  
0,000=218,740 m.n.m.

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝŮ  
PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH 8.2018

Půdorys 1.NP M 1:100

profese: Chlazení  
stupeň: Dokumentace pro územní a stavební řízení  
investor: Pardubický kraj  
generální projektant: Ing. Petr Všecký, autorizovaný architekt  
zodpovědný projektant: Ing. Jan Erős  
vypracovali: Ing. Jan Erős

D1.4.K.11