



CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES



Legenda :

STÁVAJÍCÍ SÍŤ :

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD
- NTL, PLYNOVOD (RWE Distribuční služby, s.r.o.)
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (ČETIN, a.s.)
- ZRUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ (ČETIN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 1 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
- STÁVAJÍCÍ STROJY (JEHLIČNATÉ, LUSTNATÉ)
- KÁČENÉ STROMY (JEHLIČNATÉ, LUSTNATÉ)
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚJEDNÍ
- ROZHRANÍ PLOCH
- TERÉNNÍ HRANÝ A SVAZOVÁNÍ

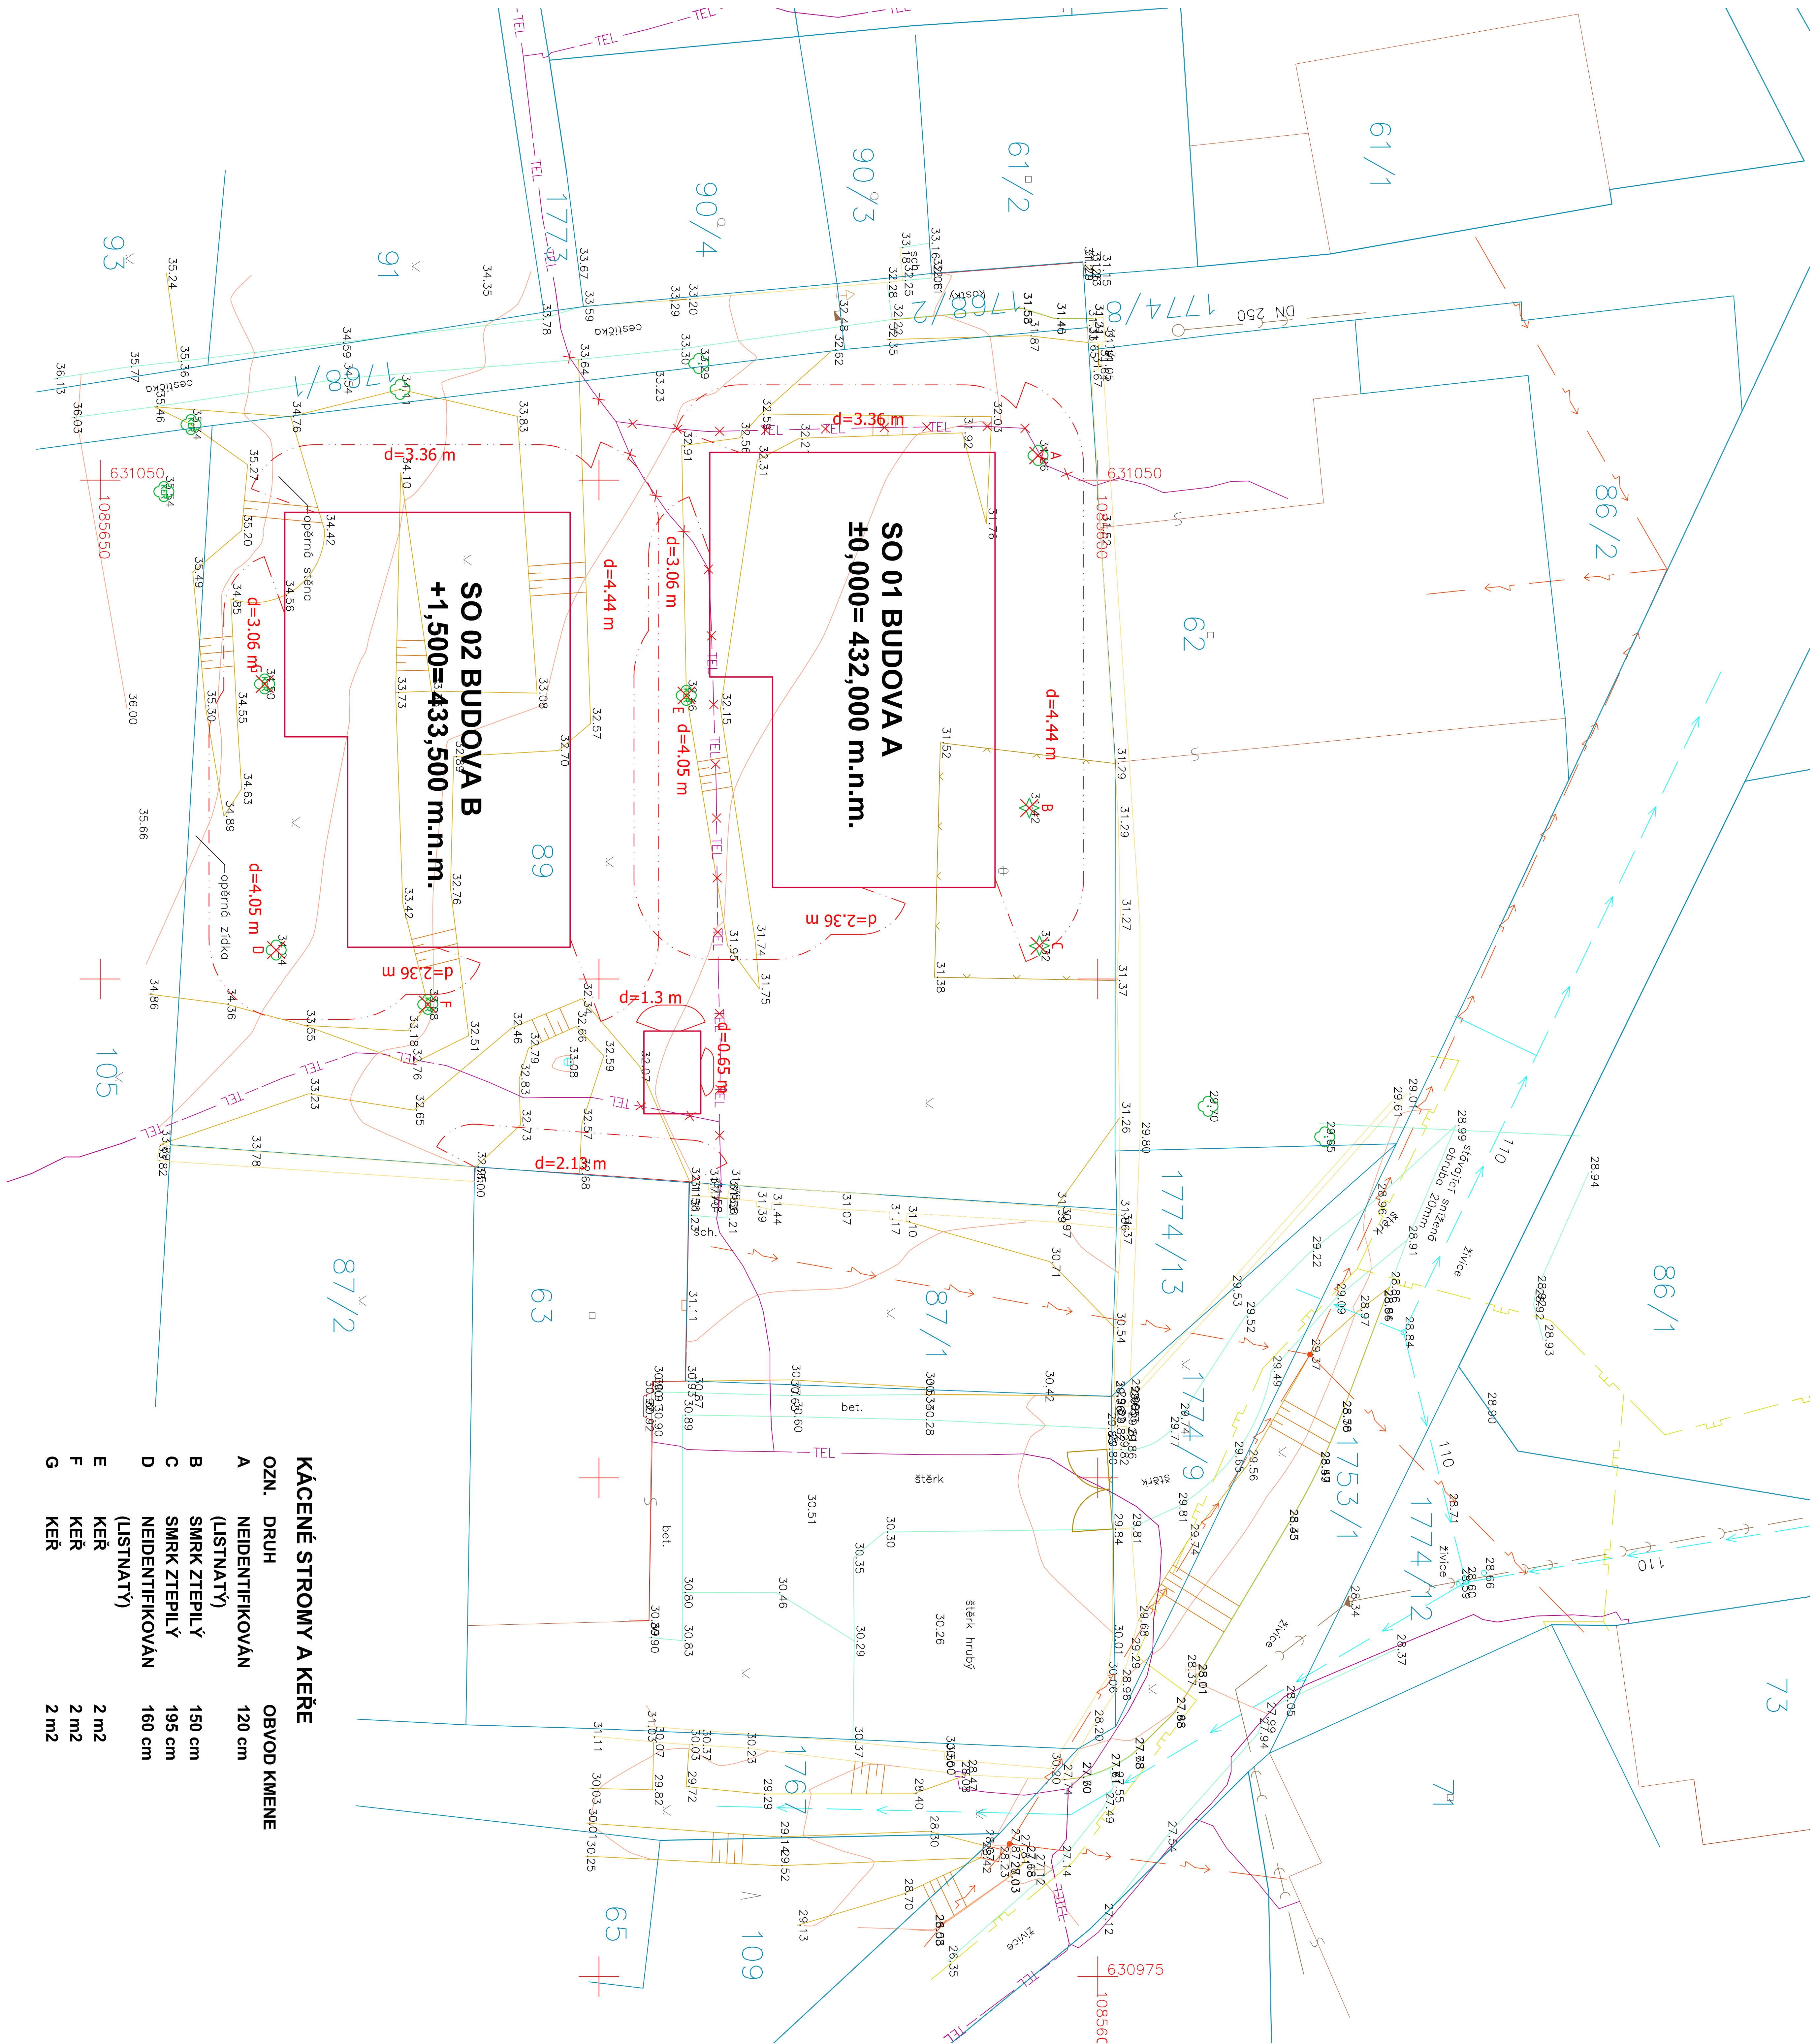

KÁČENÉ STROMY A KEŘE		
OZN.	DRUH	OBVOD KMENE
A	NEIDENTIFIKOVAN	120 cm
B	SMRK ZTEPLILÝ	150 cm
C	SMRK ZTEPLILÝ	195 cm
D	NEIDENTIFIKOVAN	160 cm
E	KEŘ	2 m2
F	KEŘ	2 m2
G	KEŘ	2 m2

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
ING. Antonín NADVOŘNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Předhradí, k.ú. Předhradí u Skutče, p.č. 89	SINE s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 126, 532 11 Pardubice	Formát: 6 A4 Datum: 04/2018 Stupeň: DPS Zak. č.: 171005	
Ace: Transformace DNH Rychmburk II,	Přet:	
2x samostatná domácnost na Předhradí		
Objekt:	Č.v.	
Výkres: C. SITUAČNÍ VÝKRES	C.2	