
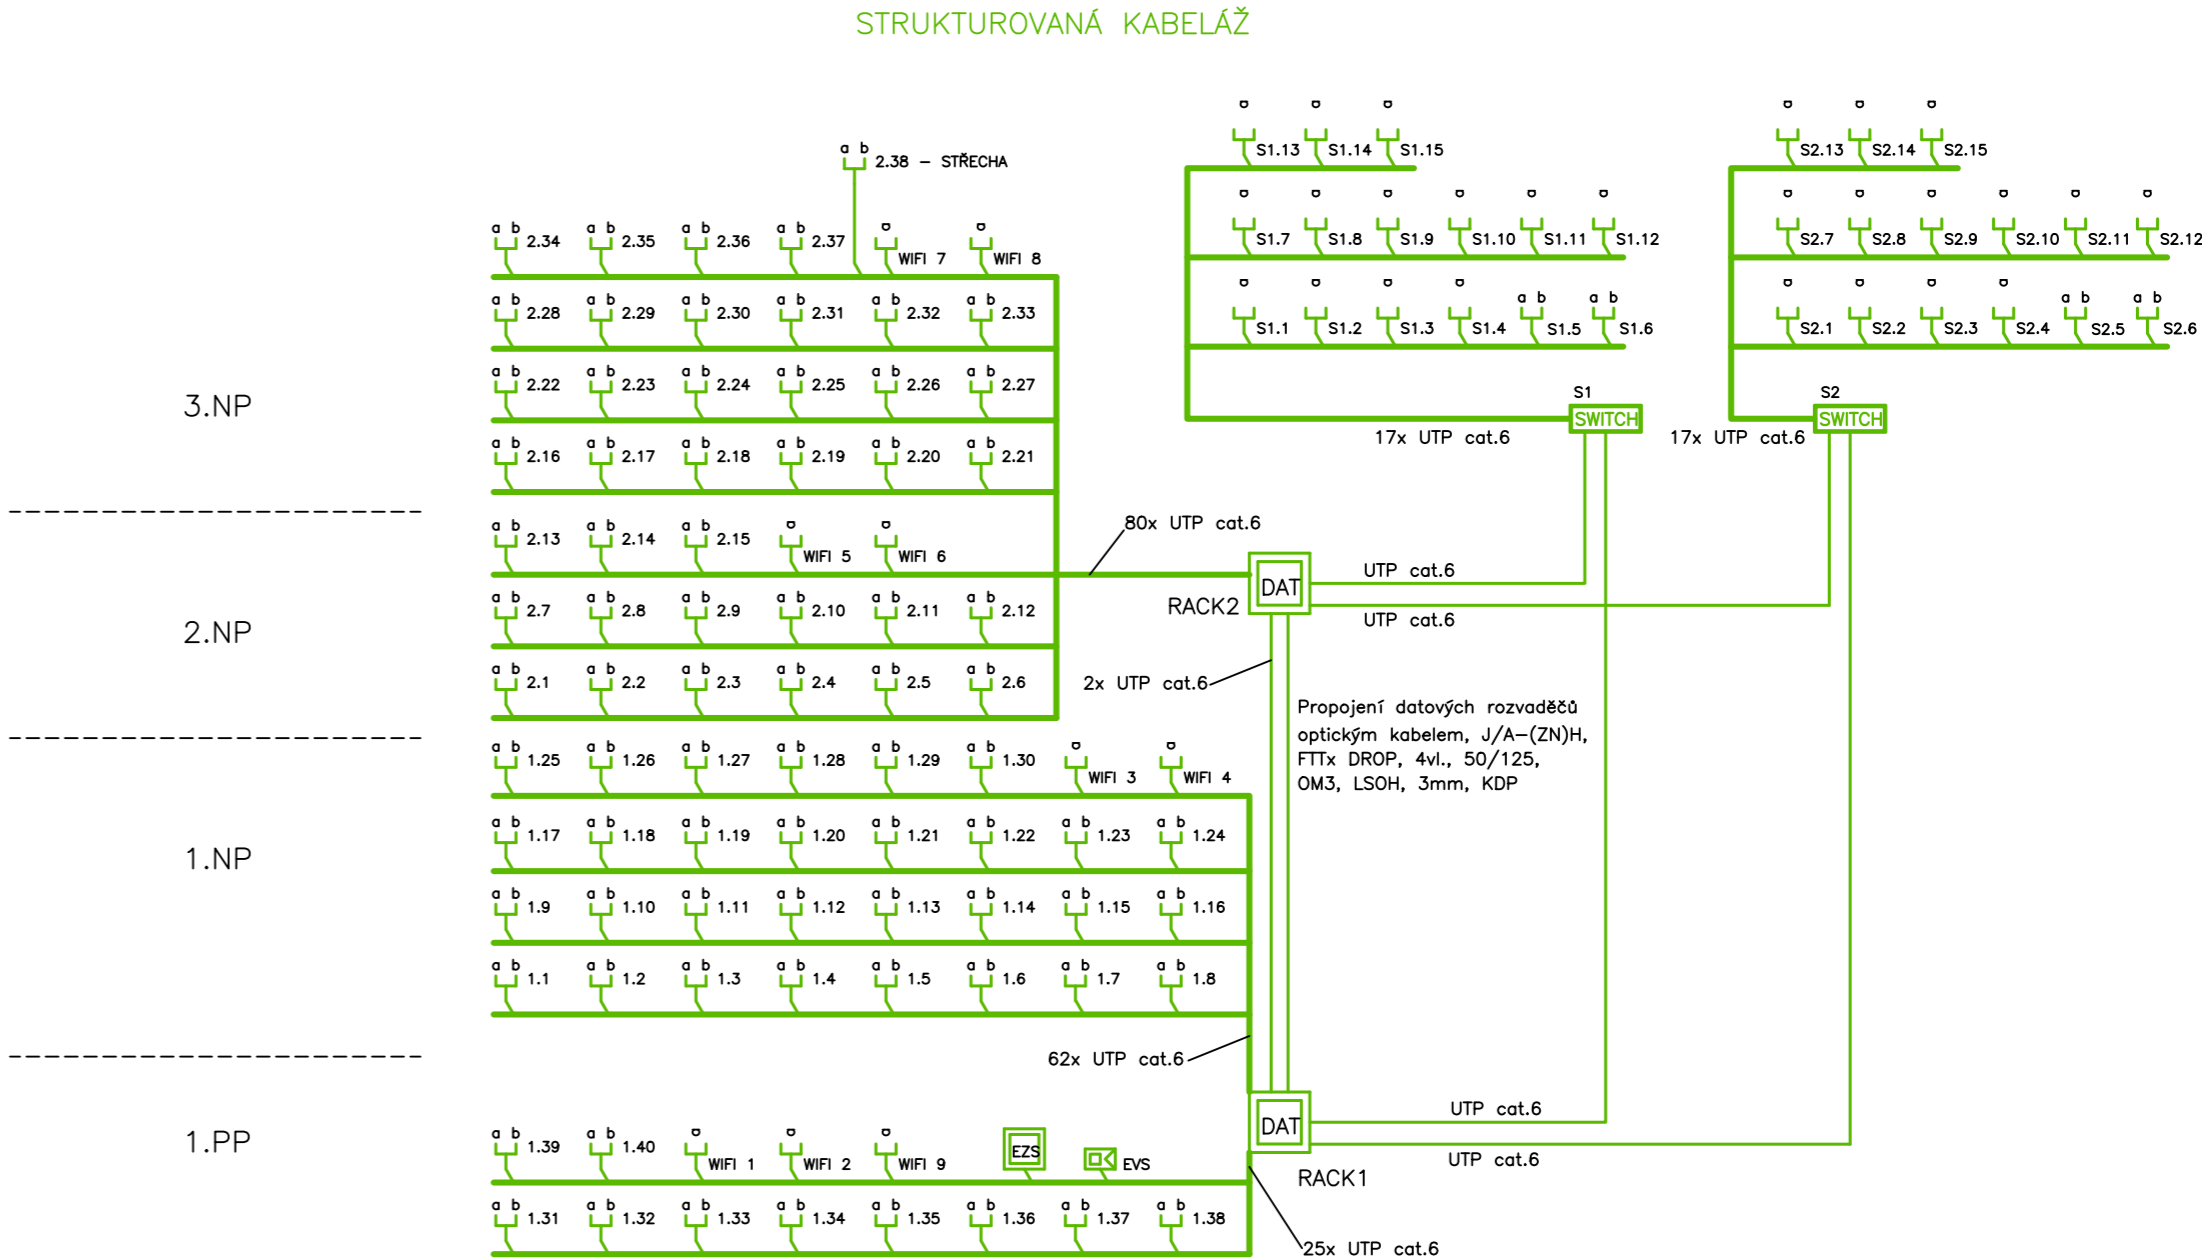
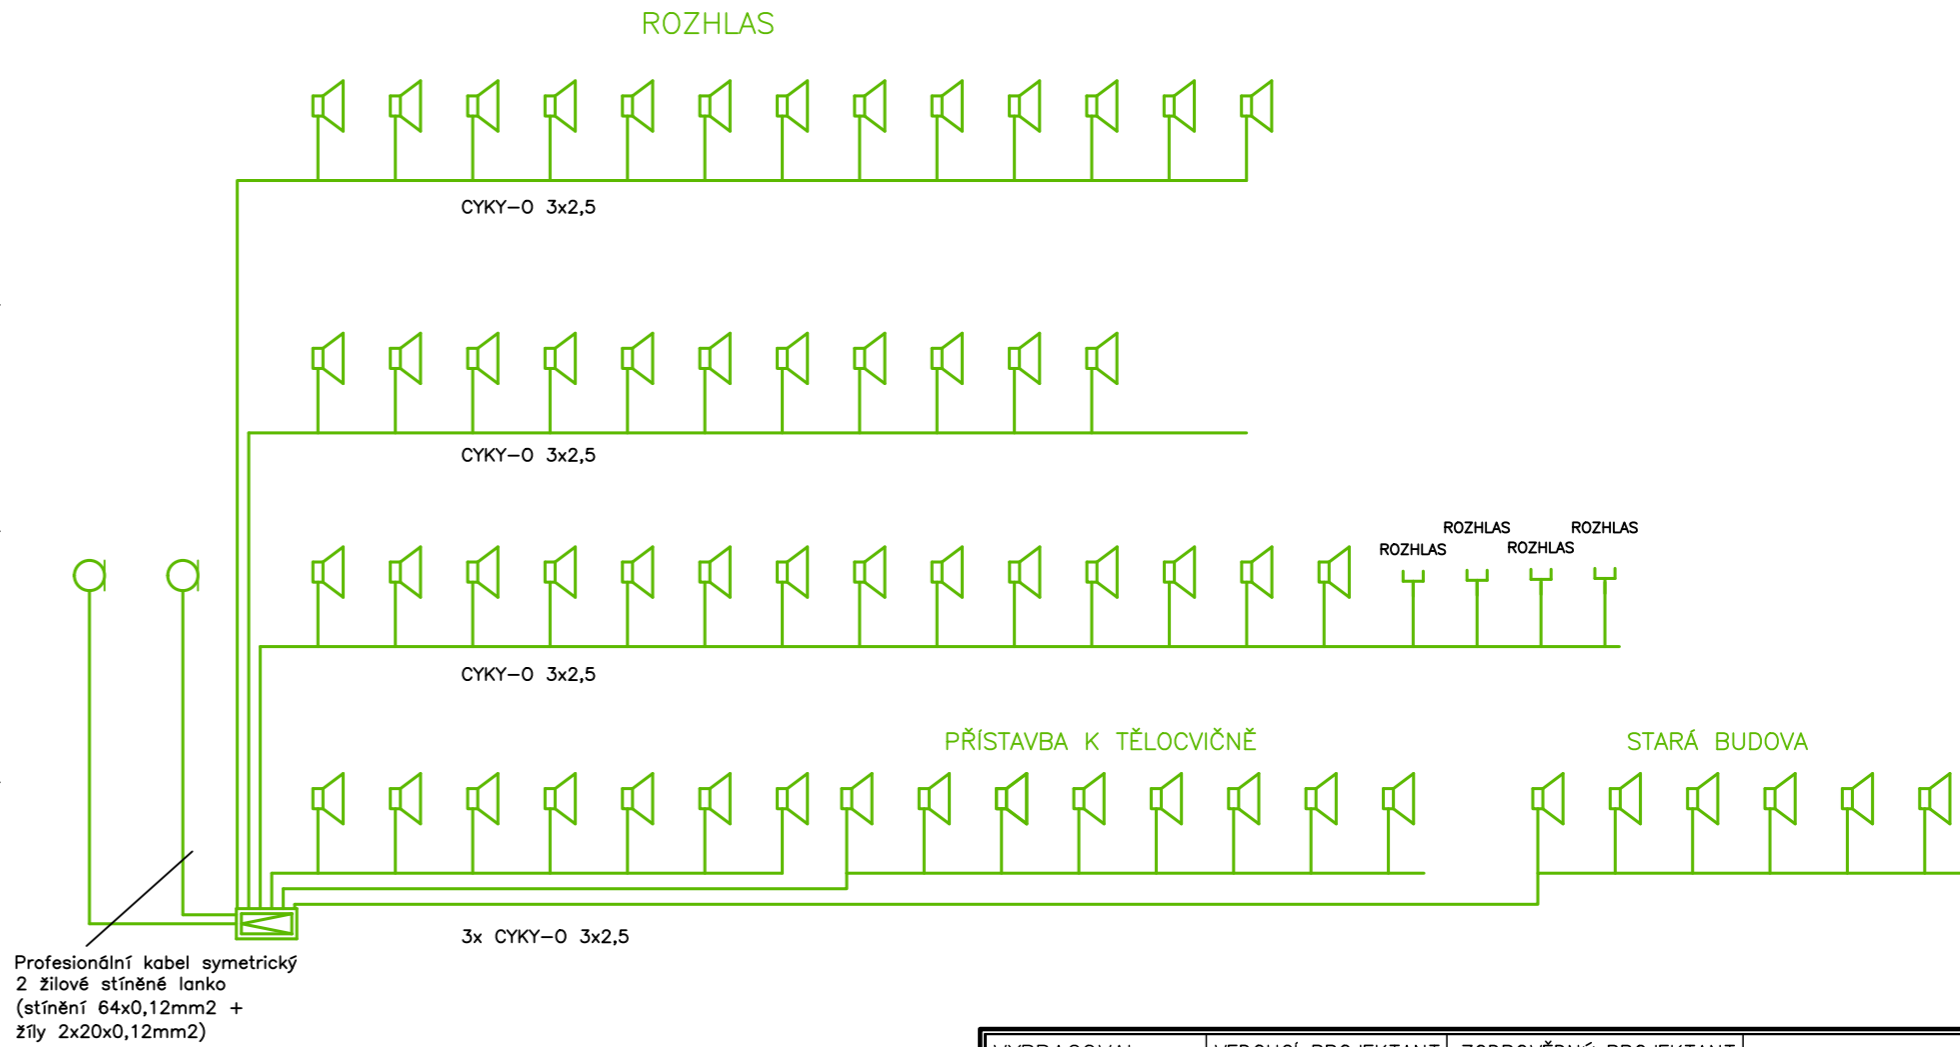



Legenda přístojů :

	REPRODUKTOR VNITŘNÍ NÁSTĚNNÝ 6W/100V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz
	ROZHLASOVÁ ŮSTŘEDNA+PŘEHRAVAČ MP3+FM TUNER+USB
	POHYBOVÉ ČIDLO SBĚRNICOVÉ
	KLÁVESNICE GRAFICKÁ
	MAGNETICKÉ ČIDLO
	PŘEPÁŽKOVÝ MIKROFON S VÝBĚREM KOMPAT. S ŮSTŘEDNOU
	VSTUPNÍ IP JEDNOTKA S KAMEROU A ČTEČKOU
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 CAT6 UTP
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 CAT6 UTP
	NAPOJENÍ WIFI – KONEKTOR RJ45
	DOTYKOVÁ ODPOVÍDACÍ JEDNOTKA
	STOUPACÍ VEDENÍ
	PARAPETNÍ KANÁL NA STĚNU PK160x65D
	TRASA V PODLAŽE TRUBKOU EN 1232
	PARAPETNÍ KANÁL NA STŮL PK 120x55D
	ŠKOLNÍ ZVONEK
	ZÁSUVKA PRO ŠKOLNÍ ROZHLAS – EXTERNÍ REPROSOUSTAVA
	REPROSOUSTAVA 30 W / 100 V, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, KONZOLA, KABEL 3m, POUZE DODÁVKA, NEOSAZOVAT
	ELEKTRICKÝ ZÁMEK
	ČTEČKA KARET EXTERNÍ
	HLAVNÍ AUTONOMNÍ HODINY + PŘIJÍMAČ DCF
	ŮSTŘEDNA PTZS + ZÁLOŽNÍ ZDROJ VČ. AKUMULÁTORŮ
	SBĚRNICOVÝ SIGNÁLOVÝ MODUL VÝSTUPŮ V KRABICI

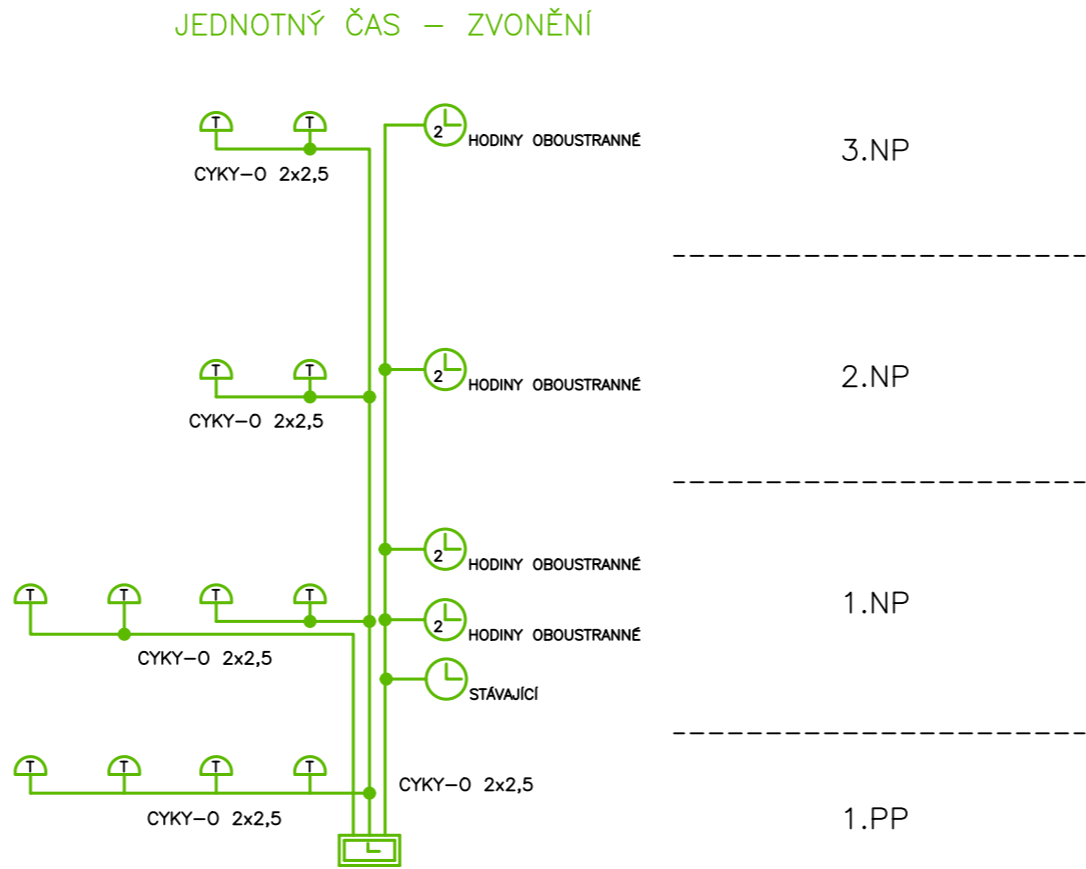

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 <b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
STAVBA	SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN — REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		FORMÁT	10xA4
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18013
			MĚŘITKO	—
OBSAH	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SLABOPROUDU		ČÍSLO VÝKRESU	E—504