

TYP PROVEDENÍ:	RZG-N-2S28
KRYTÍ:	IP40
ROZMĚRY:	362x436x104
DĚLENÍ:	-
NÁTĚR:	RAL 9003
OBSLUHA:	-
PŘÍVOD (Y):	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU

Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S


Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
dle ČSN 33 200-4-41 ed.2:


Základní ochrana – izolací živých částí a krytím


Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje,
ochranným pospojováním

Doplňková ochrana – proudovým chráničem

II. ETAPA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
DAVID TOMAN	ING. PETR ŠEĎAJ	ING. PETR ŠEĎAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
STAVBA SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN — REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18013
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH	ROZVADĚČ RPC1		ČÍSLO VÝKRESU	E—530

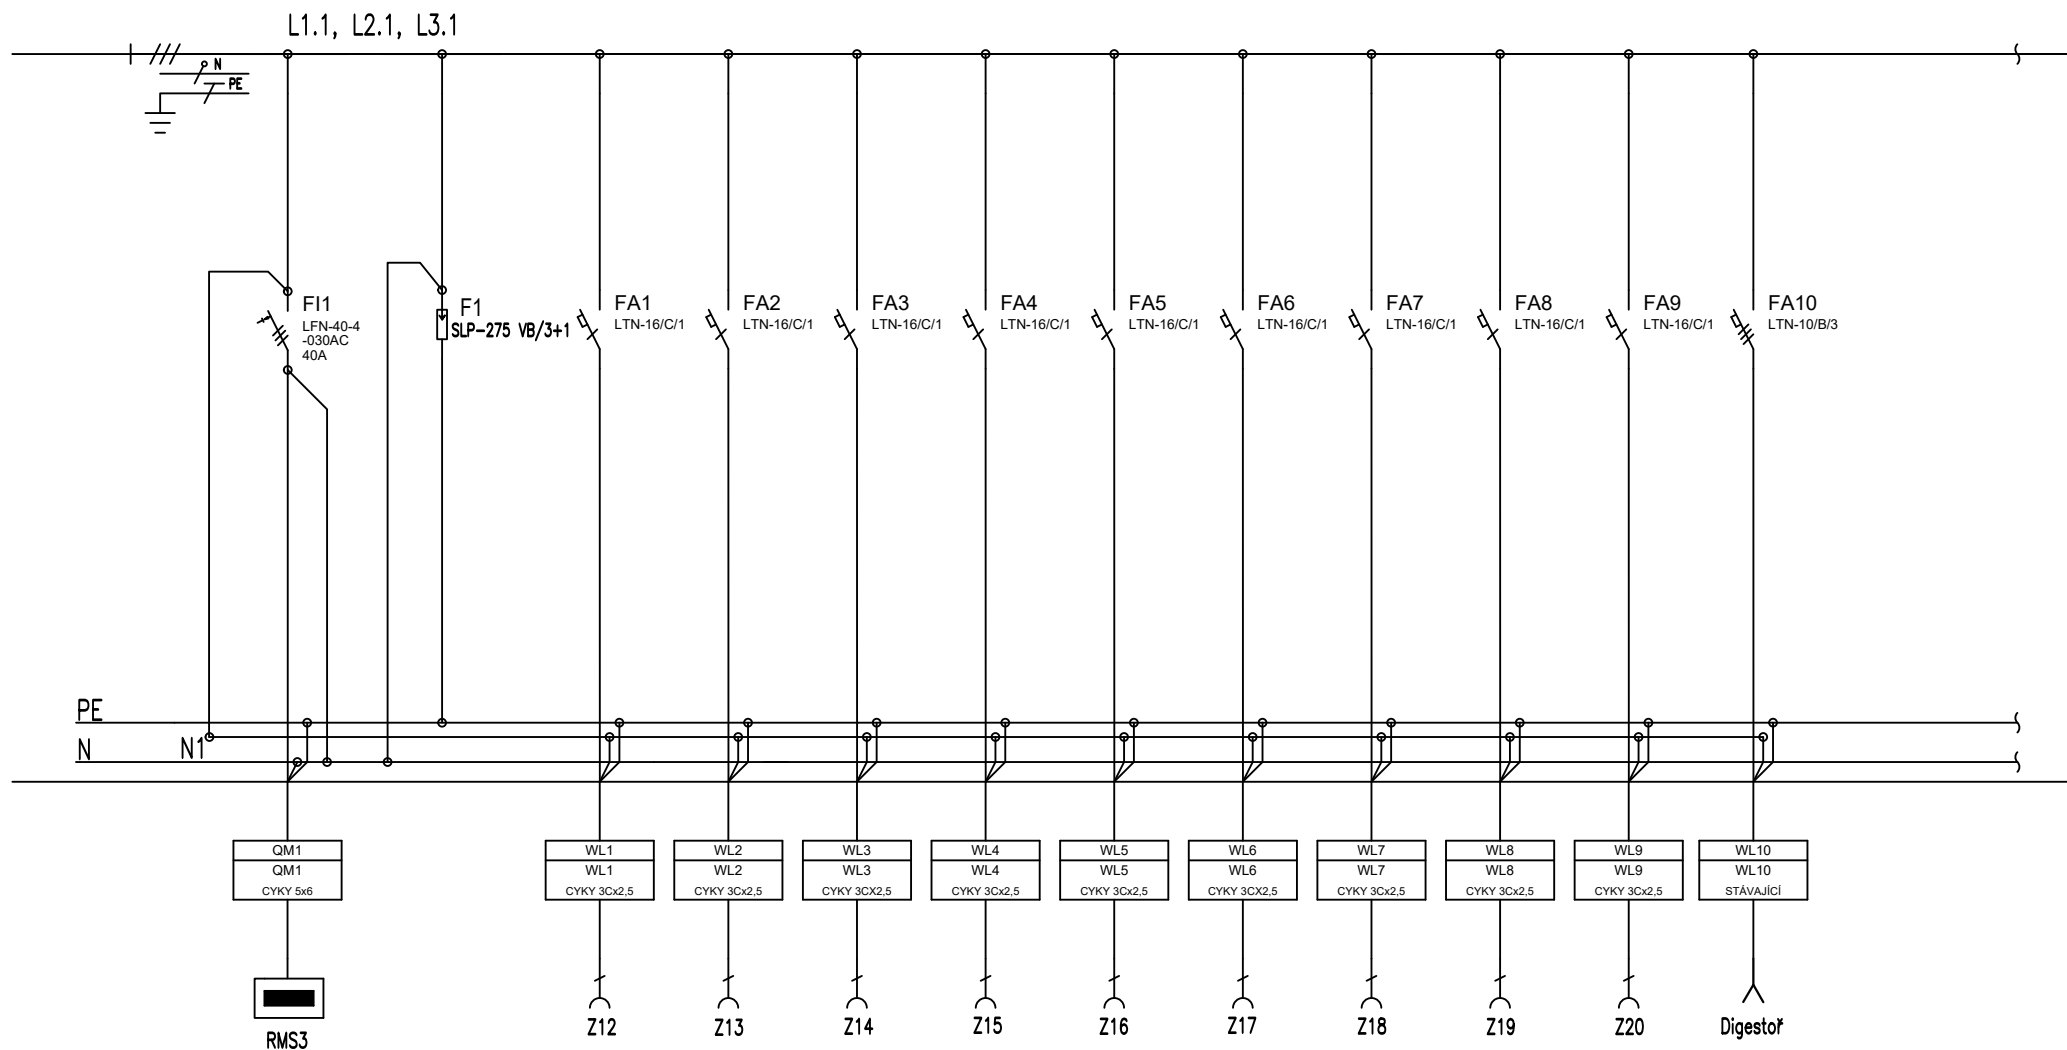

LIST C.: LISTU:	2 2	ROZVADĚČ RPC1			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
<div><p>Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</p></div>	OBJ.C.,PJ: II.ETAPA	ZAK.CÍSLO: 18013	AKCE: SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun- rekonstrukce elektroinstalace	VYKRES ČÍSLO:	
	PROVEDL: DAVID TOMAN	DATUM: 3/2018	INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	E-530	