



ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
1.01	CHODBA	11,10
1.02	PŘEDSÍN WC - CHLAPCI	2,00
1.03	WC - CHLAPCI	3,30
1.04	PŘEDSÍN WC - DĚVKY	1,80
1.05	WC - DĚVKY	6,50
1.06	CHODBA	14,00
1.07	ŠATNA - PERSONÁL	7,80
1.08	SOC. ZÁZ. - PERSONÁL	7,20
1.09	CHODBA	8,80
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,10
1.11	KOUPELNA	4,90
1.12	WC	1,35
1.13	KOUPELNA	6,60
1.14	WC	1,20
1.15	KOUPELNA	4,70
1.16	WC	1,35
1.17	LÁŽEŇ	2,60
1.18	ZÁŽEM PERSONÁLU KUCHYNĚ	4,70
1.19	PŘEDSÍN WC	1,40
1.20	WC	1,40
1.21	PŘEDSÍN	1,10
1.22	SPRCHA	1,10
1.23	SKLAD	18,00
1.24	SKLAD	7,40
1.25	SKLODIŠTĚ	11,80
1.26	SKLAD	5,30
1.27	CHODBA	

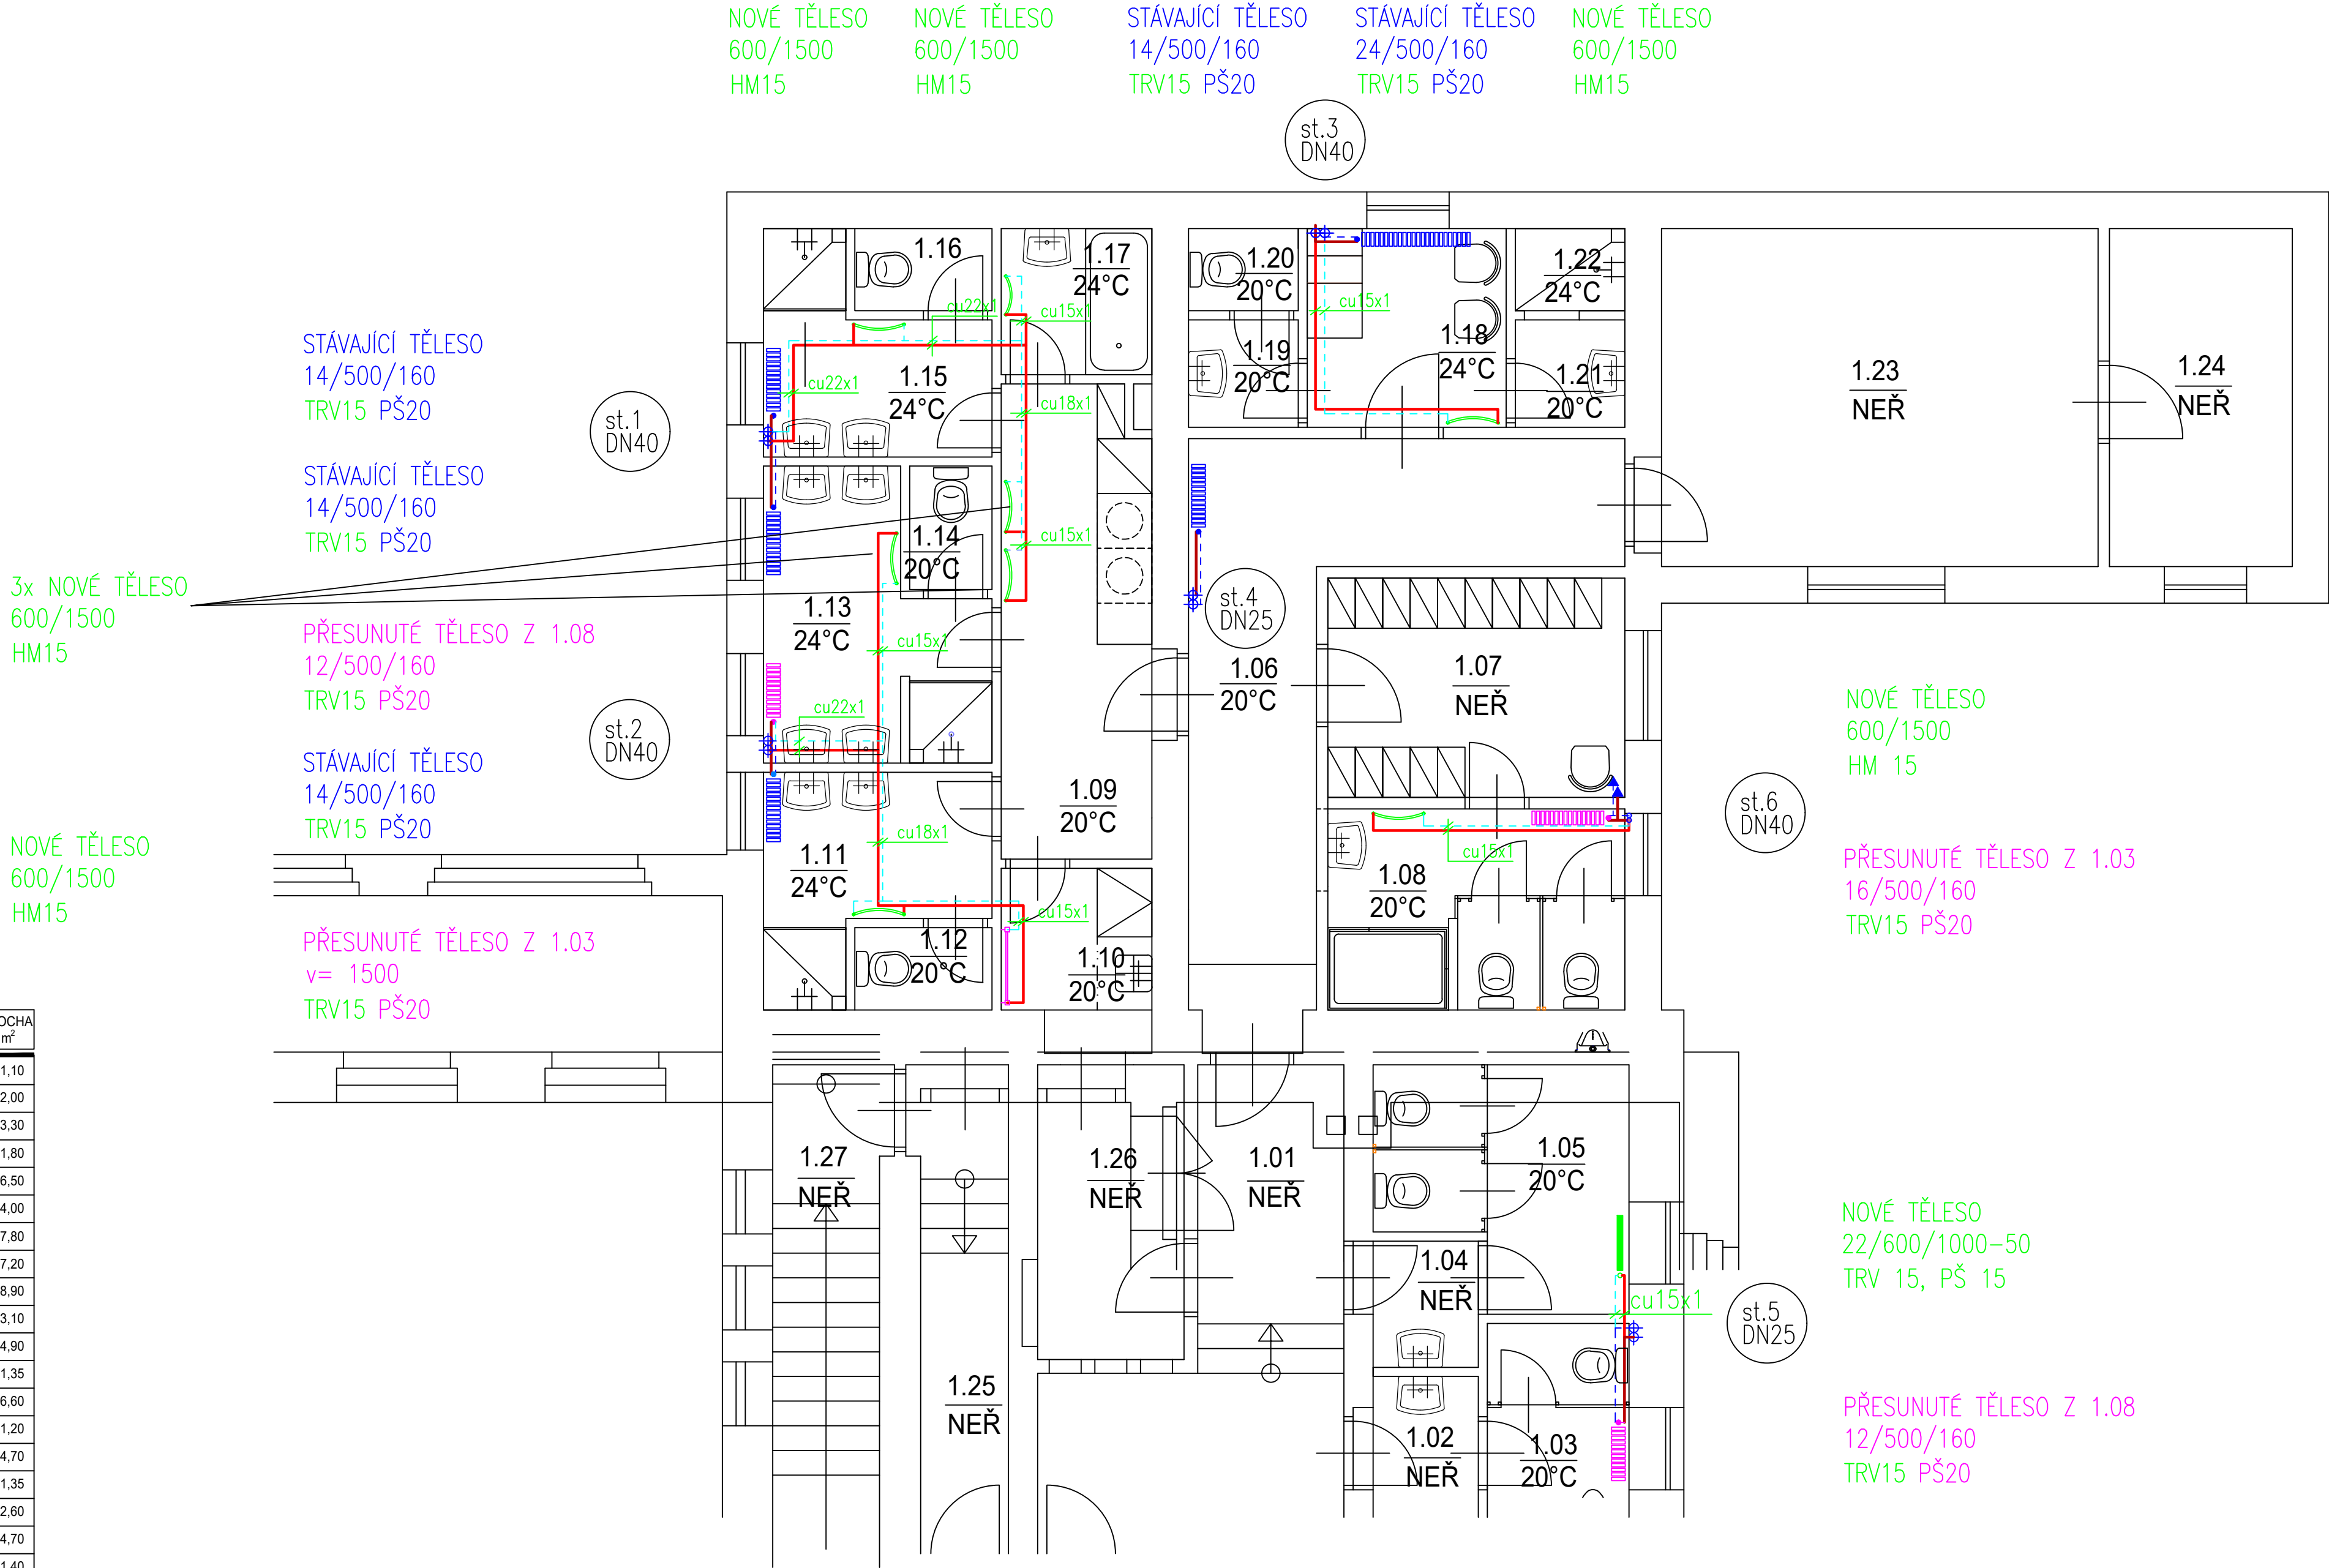

LEGENDA ARMATUR

RK	STÁVAJÍCÍ RADIÁTOROVÝ KOHOUT
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
HM	SDRUŽENÁ ARMATURA TRUBKOVÝCH TĚLES
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

	•	STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÝ RADIÁTOR – PONECHANÝ
	•	STÁVAJÍCÍ DESKOVÝ RADIÁTOR – PONECHANÝ
		STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ TĚLESO – PONECHANÉ
	•	STÁVAJÍCÍ ČLANKOVÝ RADIÁTOR – PŘESUNUTÝ
	•	STÁVAJÍCÍ DESKOVÝ RADIÁTOR – PŘESUNUTÝ
		STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ TĚLESO – PŘESUNUTÉ
	•	NOVÝ ČLANKOVÝ RADIÁTOR
	•	NOVÝ DESKOVÝ RADIÁTOR
		NOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO

LEGENDA POTRUBÍ

ROZVOD K RADIÁTORŮM 70/55°C PŮVODNÍ

ROZVOD K RADIÁTORŮM 70/55°C NOVÝ

POZNÁMKA:

PŘED MONTÁŽÍ NOVÉHO POTRUBÍ BUDE ZKONTROLOVÁNO ŘAZENÍ POTRUBÍ, ABY NEBYLO MOŽNO ZAMĚNIT PŘÍVOD A ZPÁTEČKU!

POZNÁMKA:

PO ODŘEZÁNÍ URČENÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE POTRUBÍ UTĚŠNĚNO TAK, ABY DO NĚJ NEMOHLY VNÍKNOUT NEČISTOTY A PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH TĚLES NEBO PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TĚLES S NOVÝM NÁPOJENÍM ČI PÁJENÝM POTRUBÍM. VARIANTNĚ LZE POUŽÍT POTRUBÍ OCEL – V MÍSTECH, KDE BY BYLO OTŽIŇNÉ SVAŘENÍ. PO PROVEDENÍ MONTÁŽÍ BUDE CELÝ POTRUBNÍ ÚSEK TĚTO POTRUBNÍ VĚTVĚ PROVĚŘEN TLAKOVOU ZKOUŠKOU PN 0,6 MPA A POTRUBÍ ULOŽENÉ V PODLAHÁCH NEBO ZDECH BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ.

POZNÁMKA:

ŘEŠENÉ PROSTORY MAJÍ UVEDENOU VÝPOČTOVOU TOPNOU TEPLOTU PROSTORU.
V MÍSTNOSTECH S POZNÁMKOU – NEŘEŠENO – NEBUDE TOPNÝ SYSTÉM MĚNĚN.

st.5
DN25

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY A DIMENZE OCELOVÉHO POTRUBÍ



ATELIER MACAS
Ing. arch. Soběslav Macas
Ing. arch. Petr Macas

Investor:	Dětský domov Pardubice Ke Tvrzí 235, Pardubice 53003			
Akce:	Dětský domov Pardubice Rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení Ke Tvrzí 235, Pardubice 53003	Vypracoval:	Jiří Bartoň	
		Stupeň:	Podklad pro výběr dodavatele	
		Datum:	05.08.18	
		Formát:	8'A4	
		Měřítko:	1:50	
Nový stav Půdorys 1.NP - ÚT				D.3.3

Nový stav
Půdorys 1.NP - ÚT

D.3.3