


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
2.01	CHODBA	9,70
2.02	PŘEDSÍŇ	3,60
2.03	SPRCHA	1,50
2.04	WC	1,30
2.05	SKLAD	7,70
2.06	CHODBA	7,20
2.07	WC - CHLAPCI	11,00
2.08	UMÝVÁRNA - CHLAPCI	23,80
2.09	WC - DÍVKY	6,90
2.10	LOŽNICE	7,80
2.11	LOŽNICE	18,10
2.12	LOŽNICE	25,50
2.13	CHODBA	
2.14	PRACOVNA PSYCHOLOGA	
2.15	ARCHIV	
2.16	SKLAD	

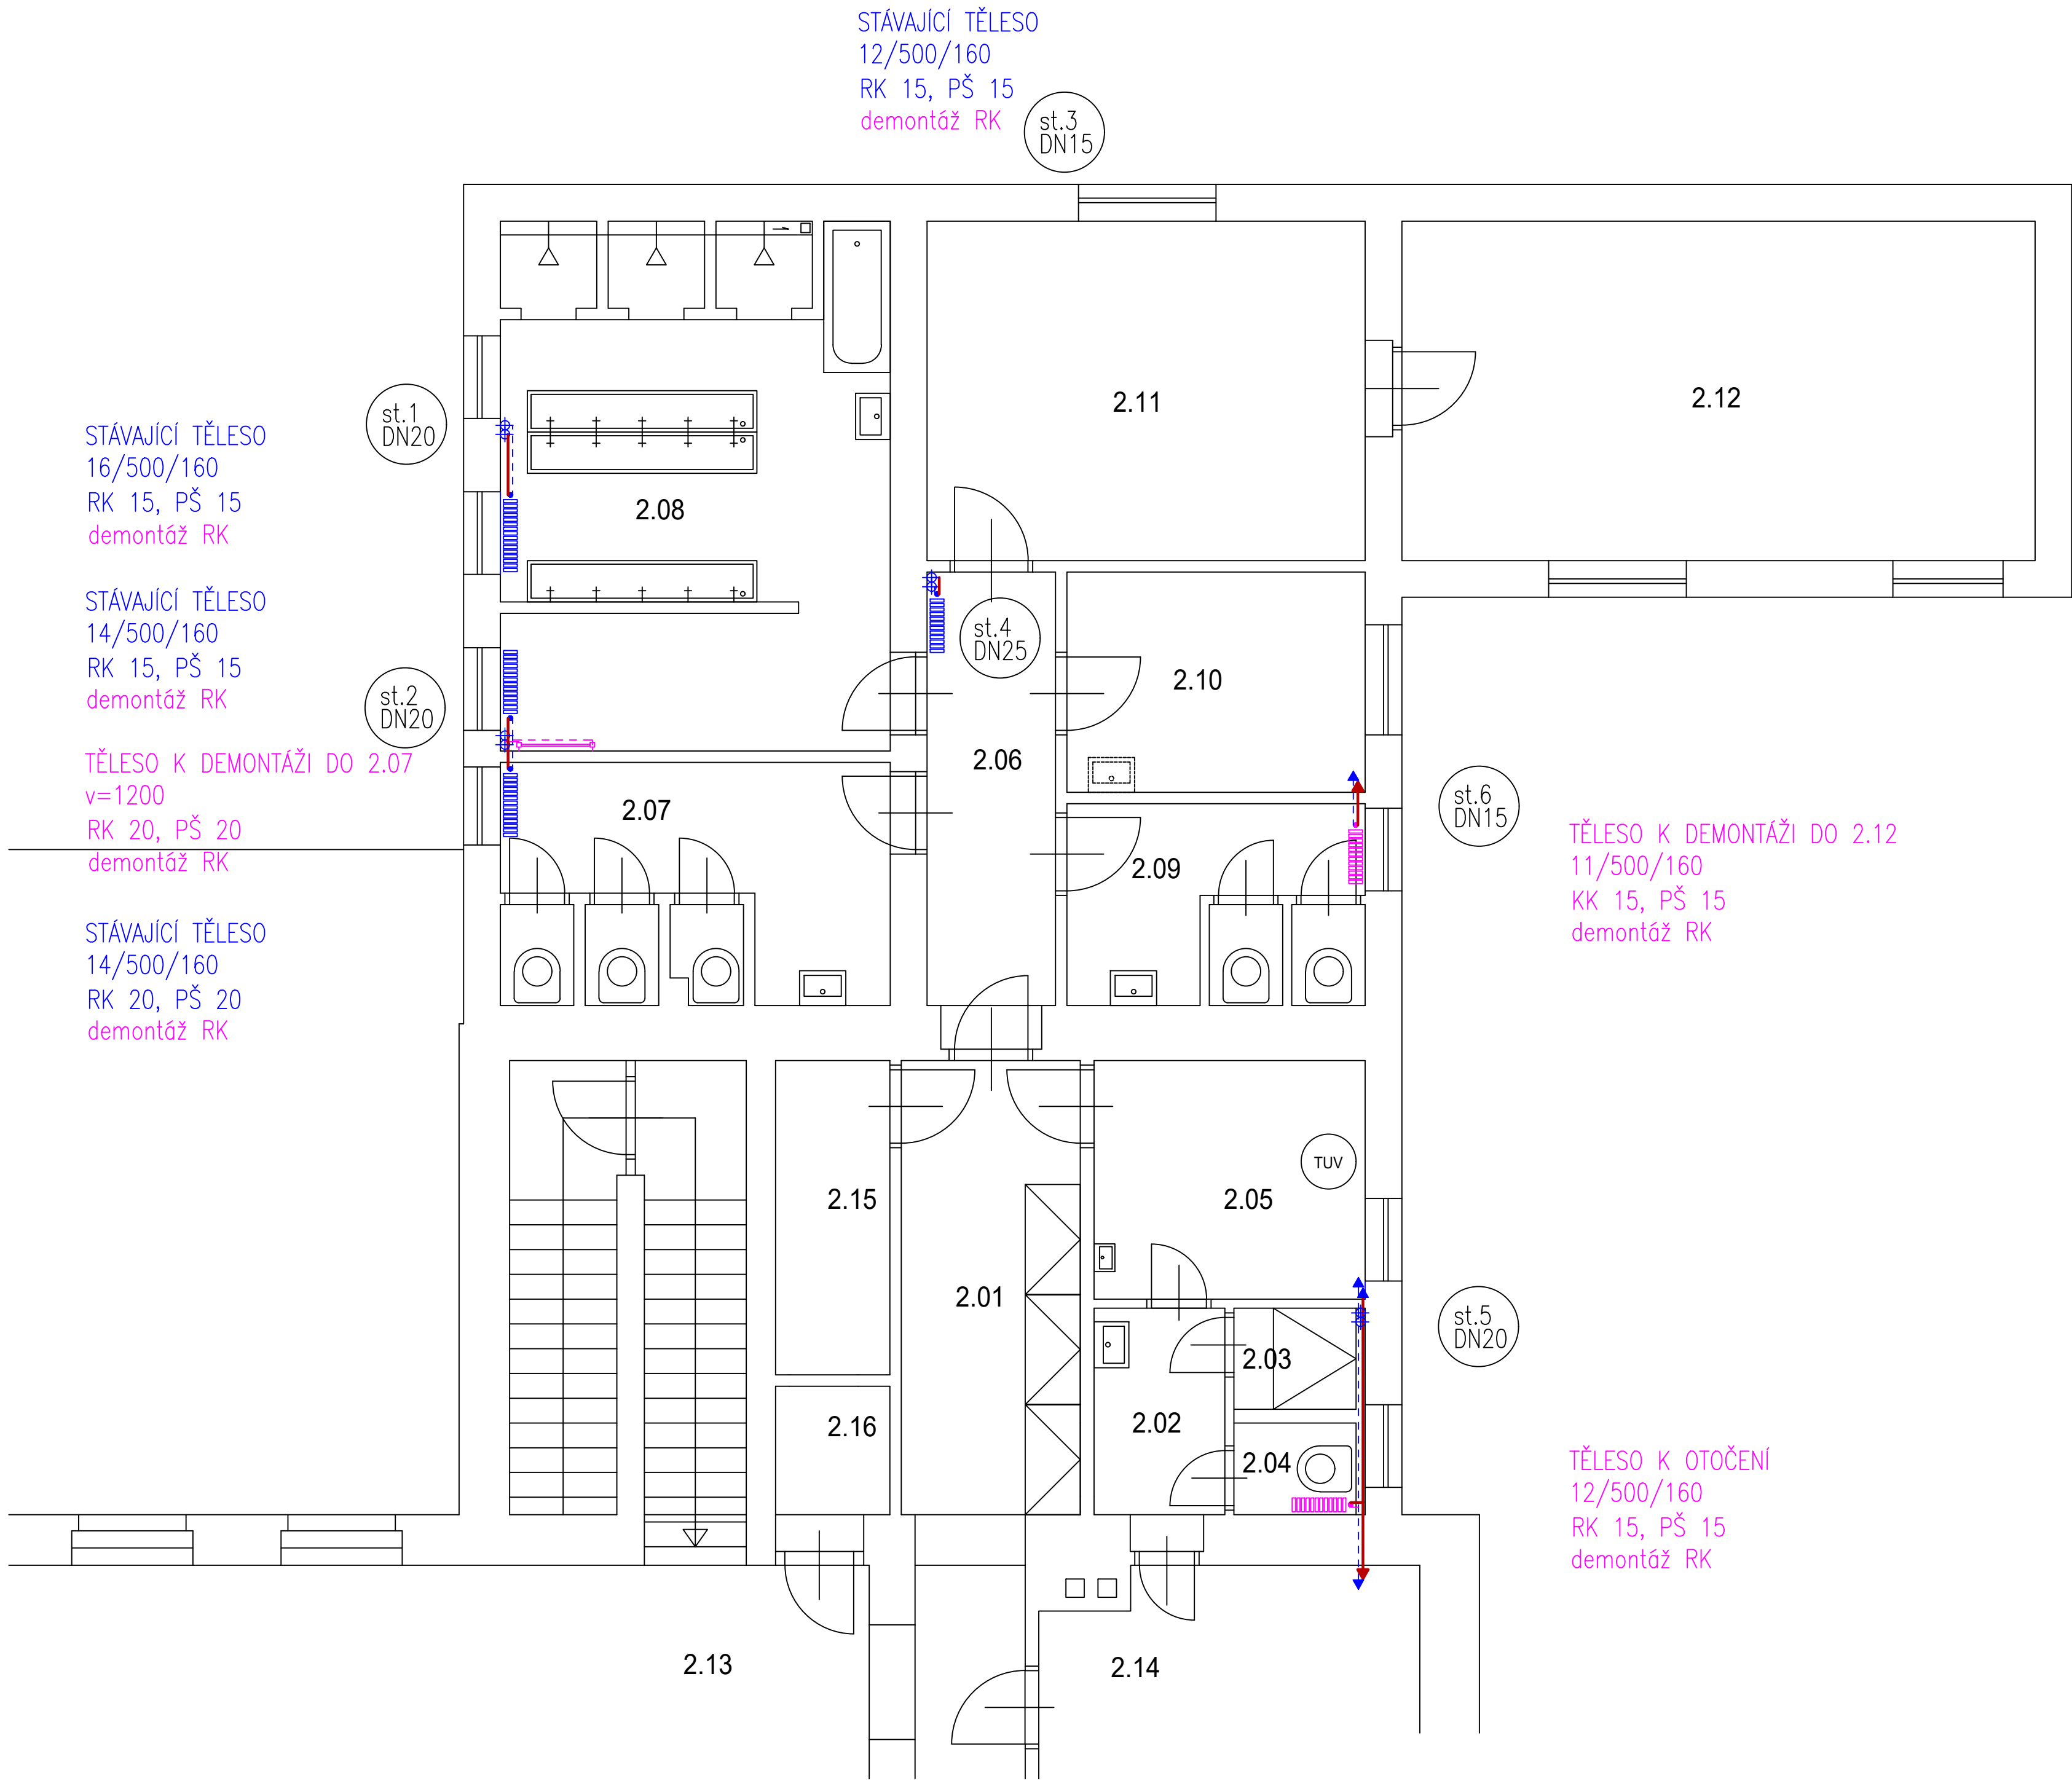

LEGENDA ARMATUR

RK	STÁVAJÍCÍ RADIÁTOROVÝ KOHOUT
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
HM	SDRUŽENÁ ARMATURA TRUBKOVÝCH TĚLES
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

	• STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR – PONECHANÝ
	• STÁVAJÍCÍ DESKOVÝ RADIÁTOR – PONECHANÝ
	STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ TĚLESO – PONECHANÉ
	• STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR – PŘESUNUTÝ
	• STÁVAJÍCÍ DESKOVÝ RADIÁTOR – PŘESUNUTÝ
	STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ TĚLESO – PŘESUNUTÉ
	• NOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR
	• NOVÝ DESKOVÝ RADIÁTOR
	NOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO

LEGENDA POTRUBÍ

	ROZVOD K RADIÁTORŮM 70/55°C PŮVODNÍ
	ROZVOD K RADIÁTORŮM 70/55°C NOVÝ

POZNÁMKA:

PŘED MONTÁŽÍ NOVÉHO POTRUBÍ BUDE ZKONTROLOVÁNO ŘAZENÍ POTRUBÍ, ABY NEBYLO MOŽNO ZAMĚNIT PŘÍVOD A ZPĚTEČKU!

POZNÁMKA:

PO ODŘEZÁNÍ URČENÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ BUDE POTRUBÍ UTĚSNĚNO TAK, ABY DO NĚJ NEMOHL VLNIKNOUT NEČISTOTY A PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH TĚLES NEBO PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TĚLES S NOVÝM NÁPOJENÍM CU PÁJENÝM POTRUBÍM. VARIANTNĚ LZE POUŽÍT POTRUBÍ OCEL – V MÍSTECH, KDE BY BYLO OBTÍŽNÉ SVÁŘENÍ. PO PROVEDENÍ MONTÁŽÍ BUDE CELÝ POTRUBNÍ ÚSEK TĚTO POTRUBNÍ VĚTVY PROVĚŘEN TLAKOVOU ZKOUŠKOU PN 0,6 MPA A POTRUBÍ ULOŽENÉ V PODLAHÁCH NEBO ZDECH BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ.

POZNÁMKA:

ŘEŠENÉ PROSTORY MAJÍ UVEDENOU VÝPOČTOVOU TOPNOU TEPLOTU PROSTORU. V MÍSTNOSTECH S POZNÁMKOU – NEŘEŠENO – NEBUDE TOPNÝ SYSTÉM MĚNĚN.

st.5
DN20

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY A DIMENZE OCELOVÉHO POTRUBÍ



ATELIER MACAS
Ing. arch. Soběslav Macas
Ing. arch. Petr Macas

Br. Veverkových 2717, Internet: www.ateliermacas.cz
530 02 Pardubice, Czech republic www.macas.cz
Tel.: +420 466616329 E-mail: info@ateliermacas.cz
Fax: +420 466616328 ateliermacas@macas.cz

Investor: Dětský domov Pardubice Ke Tvrzí 235, Pardubice 53003	Vypracoval: Jiří Bartoň	D.3.4
Alce: Dětský domov Pardubice Rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení Ke Tvrzí 235, Pardubice 53003	Stupeň: Podklad pro výběr dodavatele	
	Datum: 05.2018 Formát: A4 Měřítko: 1:50	

Stávající stav
Půdorys 2.NP - ÚT