R1.4

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ POD OMÍTKU...DZ EI30...216modulů
KRYTÍ IP43/20
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN": - čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN": - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN": - PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
- PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: - POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5, ČSN 33 2000-5-51: VIZ PROTOKOL

R1.4 - STÁVAJÍCÍ ČÁST - NOVÁ ČÁST

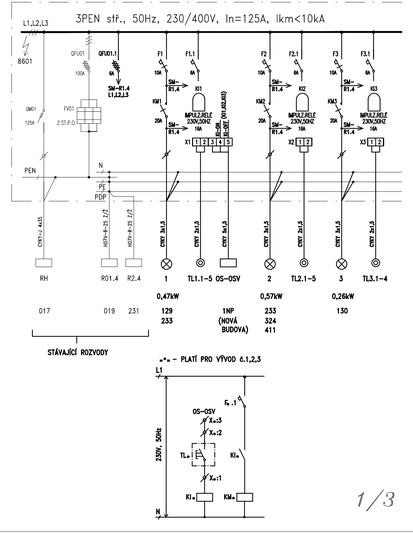

1/3

R1.4 - NOVÁ ČÁST

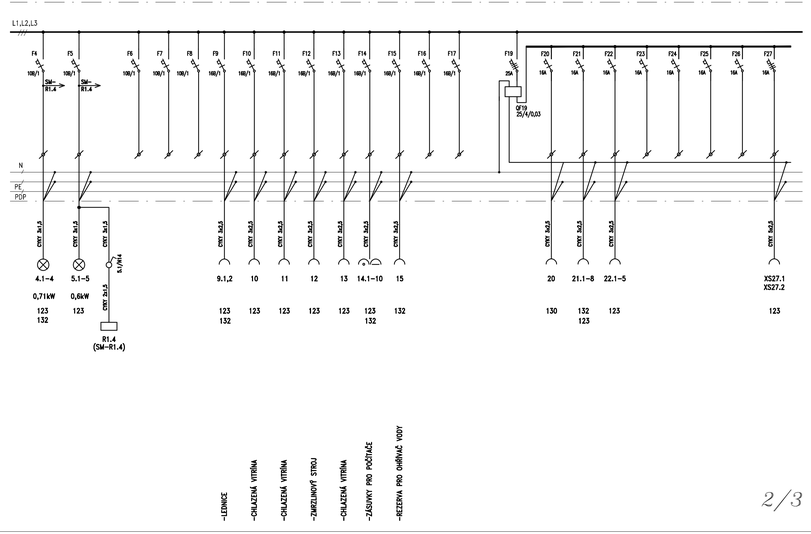

2/3

R1.4 - NOVÁ ČÁST

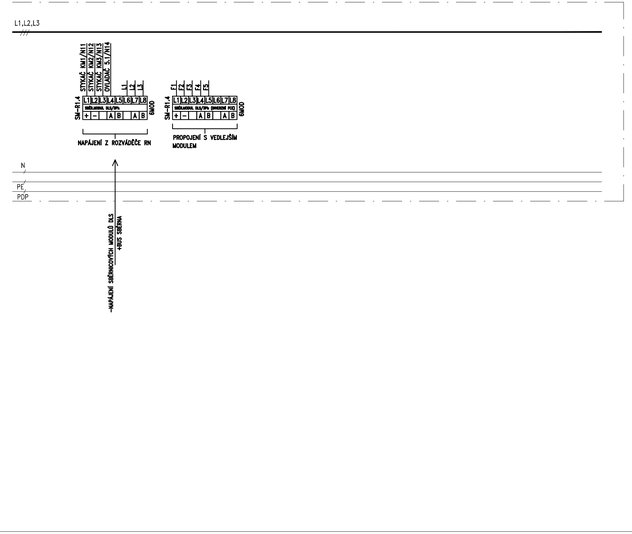

3/3