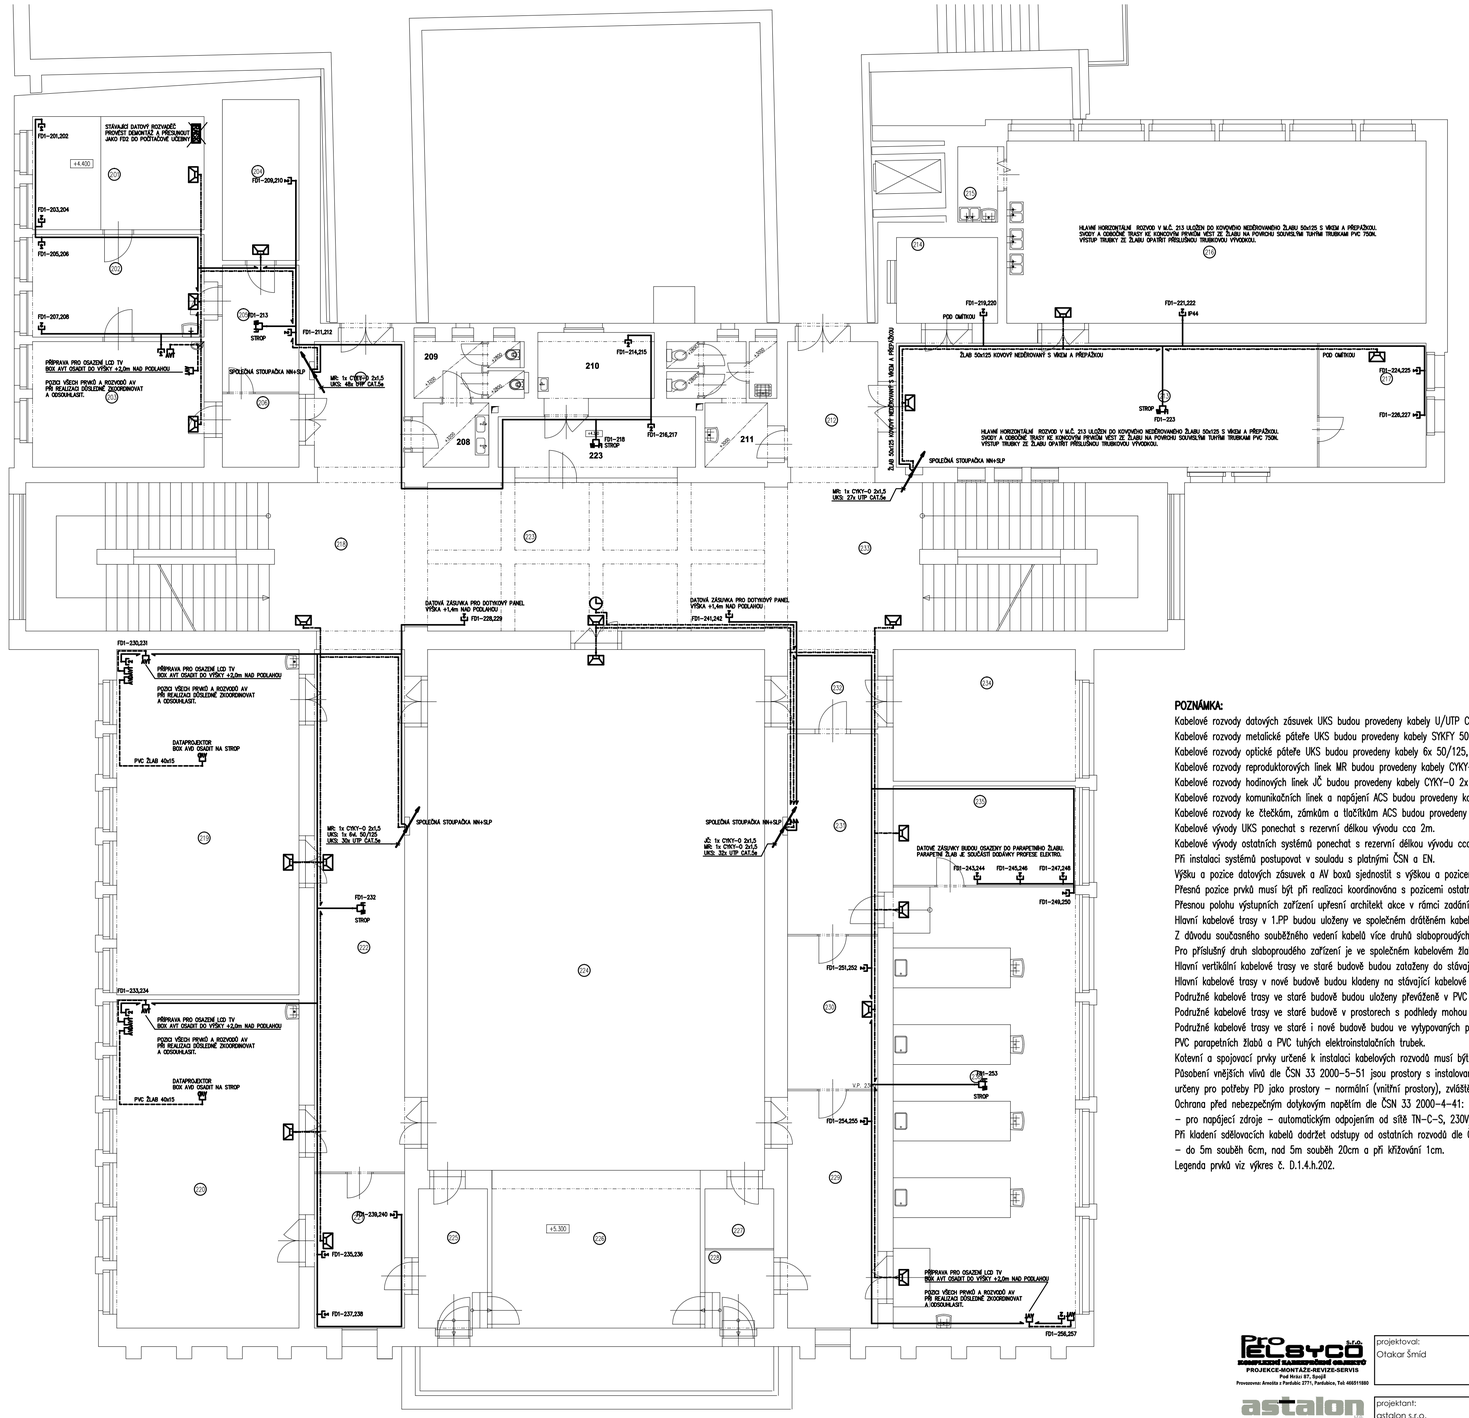

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst	Název míst	Výška míst.(m)	Plocha míst.(m2)	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu
201	SKLAD		21.98	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
202	SKLAD		19.76	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
203	SKLAD		23.85	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
204	SKLAD		13.13	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
205	SKLAD		10.38	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
206	CHODBA	3.9	6.0	litá teraco	OVŠ	OVŠ
207	CHODBA	3.9	14.78	litá teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ
208	PŘEDSÍŇ	3.9	4.97	litá teraco	OVŠ, KO x1360,	OVŠ
209	WC	3.9	8.68	litá teraco	OVŠ, KO x1360, 2000	OVŠ
210	SKLAD		8.95	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
211	WC ŽENY	3.9	11.66	keramická dlažba	OVŠ, KO x1400, 1750, 2000	OVŠ
212	CHODBA	3.9	15.01	litá teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ
213	PŘÍPRAVNA		57.55	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
214	SKLAD		9.24	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
215	SKLAD		3.50	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
216	ZÁVĚSNÁ ZEĎ		81.46	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
217	KABINET		14.18	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
218	SCHODIŠTĚ	4.0	57.16	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ
219	LOŽIRNA	3.8	68.22	PVC	OVŠ, PVC lišty	OVŠ
220	LOŽIRNA	3.8	64.44	PVC	OVŠ, PVC lišty	OVŠ
221	KABINET		15.65	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
222	CHODBA	4.05	55.27	litá teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ
223	HALA	4.0	74.13	litá teraco	OVŠ, ker.sokl, dřevěný obklad x.2402	OVŠ
224	TĚLOCVIČNA		187.0	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
225	SKLAD		9.86	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
226	PODIUM		35.02	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
227	SKLAD		6.84	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
228	ZÁZEMÍ		4.91	dřevěné výplý	OVŠ, dřevěná lišta	OVŠ
229	LABORATOŘ	4.05	24.54	litá teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ
230	LABORATOŘ	4.05	14.75	litá teraco	OVŠ, ker.sokl, ON x.1650	OVŠ
231	CHODBA	4.05	19.46	litá teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ
232	CHODBA	4.05	10.72	litá teraco	OVŠ, ker.sokl	OVŠ
233	SCHODIŠTĚ	4.0	57.35	teraco	OVŠ, ker. sokl	OVŠ
234	SKLÍN		26.0	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
235	KABINET		19.75	stěrka2cl	stěrka2cl	stěrka2cl
236	LABORATOŘ	3.8	87.68	PVC	OVŠ, ON x.1950	OVŠ

POZNÁMKA:

Kabelové rozvody datových zásuvek UKS budou provedeny kabely U/UTP CAT.5e.
Kabelové rozvody metalické páteře UKS budou provedeny kabely SYKFY 50x2x0,5.
Kabelové rozvody optické páteře UKS budou provedeny kabely 6x 50/125, 12x 50/125.
Kabelové rozvody reproduktorových linek MR budou provedeny kabely CYKY–O 2x1,5, CYKY–O 2x2,5.
Kabelové rozvody hodinových linek JČ budou provedeny kabely CYKY–O 2x1,5.
Kabelové rozvody komunikačních linek a napájení ACS budou provedeny kabely J–Y(ST)Y 4x2x0,8 a CYH 2x1.
Kabelové rozvody ke čtečkám, zámkům a tlačítkům ACS budou provedeny kabely F/UTP Cat.5e.
Kabelové vývody UKS ponechat s rezervní délkou vývodu cca 2m.
Kabelové vývody ostatních systémů ponechat s rezervní délkou vývodu cca 1m.
Při instalaci systémů postupovat v souladu s platnými ČSN a EN.
Výšku a pozice datových zásuvek a AV boxů sjednotit s výškou a pozicemi zásuvek NN.
Přesná pozice prvků musí být při realizaci koordinována s pozicemi ostatních zařízení např. svítidel, rozvodů VZT apod..
Přesnou polohu výstupních zařízení upřesní architekt akce v rámci zadání interiéru.
Hlavní kabelové trasy v 1.PP budou uloženy ve společném drátěném kabelovém žlabu slaboproudu.
Z důvodu současného soubžného vedení kabelů více druhů slaboproudých zařízení bude společný kabelový žlab opatřen přepážkou.
Pro příslušný druh slaboprouděho zařízení je ve společném kabelovém žlabu vyhrazena příslušná, přepážkou oddělená část.
Hlavní vertikální kabelové trasy ve staré budově budou zataženy do stávajících rezervních chrániček kabelových stoupaček.
Hlavní kabelové trasy v nové budově budou kladeny na stávající kabelové rošty a do nových PVC žlabů.
Podružné kabelové trasy ve staré budově budou uloženy převážně v PVC trubkách pod omítkou a uvnitř SDK příček.
Podružné kabelové trasy ve staré budově v prostorech s podhledy mohou být uloženy nad těmito podhledy.
Podružné kabelové trasy ve staré i nové budově budou ve vytypovaných prostorech kladeny na povrch do PVC a kovových kabelových žlabů, PVC parapetních žlabů a PVC tuhých elektroinstalačních trubek.
Kotevní a spojovací prvky určené k instalaci kabelových rozvodů musí být s odpovídající únosností a stabilitou.
Působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 jsou prostory s instalovaným zařízením
určeny pro potřeby PD jako prostory – normální (vnitřní prostory), zvýšště nebezpečné (vnější prostory).
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000–4–41:
– pro napájecí zdroje – automatickým odpojením od sítě TN–C–S, 230V/50Hz.
Při kladení sdělovacích kabelů dodržet odstupy od ostatních rozvodů dle ČSN 34 2300:
– do 5m souběh 6cm, nad 5m souběh 20cm a při křižování 1cm.
Legenda prvků viz výkres č. D.1.4.h.202.

Pro ELSYCO s.r.o.
PROJEKCE-MONTÁŽE-REVIZE-SERVIS
Pod Hrází 87, Opojů
Provozovna: Areálu v Pardubic 2771, Pardubice, Tel: 466511880

projektoval:	kontroloval:	autorizace:	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI
Otakar Šmíd	Jan Štěpánek	Milan Páral	**DOKUMENTACE-SLABOPROUD**
			interní č. zakázky: Z13102

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektant:	kontroloval:	autorizace:		
astalon s.r.o.	Pro ELSYCO s.r.o.	MP Projekt s.r.o.	dokumentace:	DPS
			číslo zakázky:	Z111113/3
			datum:	07-2009
			měřítko:	1:100
			formát/č:	6_A4

stavebník:	**Pardubický kraj**			
zakázka:	**SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III.**	změna:	-	
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova	část:	č. přílohy:	
díl:	D.1.4 .h Technika prostředí staveb - zařízení slaboproudé elektrotechniky	D	SLA	210
výkres:	**2.NP STARÁ BUDOVA - SLABOPROUD**			č. výkresu