R2.4

STÁVAJÍCÍ OCCUPLECHOVÝ ROZVAŽEČ POD OMÍTKU...DZ 1330...216modulů
KRYTÍ IP43/30
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A STÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN" - - ELA1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- ELA2...KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ELA4.3, hlb.NA.2
V SÍTI "TN" - - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇČNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO OHRÁNČ
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ELA4.2, hlb.NA.1
V SÍTI "TN" - - PROSTOR NORMÁLNĚ S NEBEZPEČÍM...OCHRANA NORMÁLNÍ
- PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLŇKOVÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝM PROUDY A PŘED PŘEPĚTÍMI - POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÉ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5, ČSN 33 2000-5-51: VIZ PROTOKOL

R2.4-STÁVAJÍCÍ ČÁST -NOVÁ ČÁST

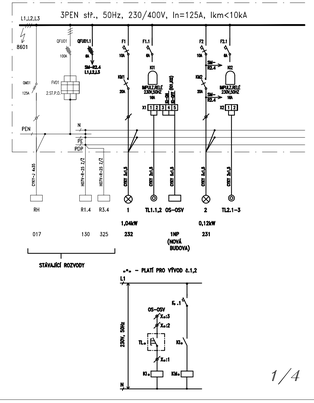

1/4

R2.4-NOVÁ ČÁST

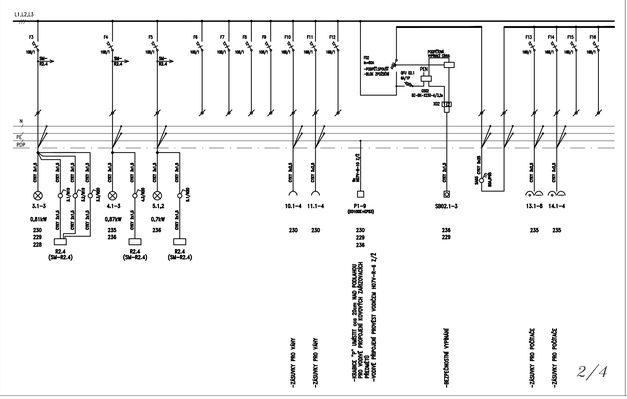

2/4

R2.4-NOVÁ ČÁST

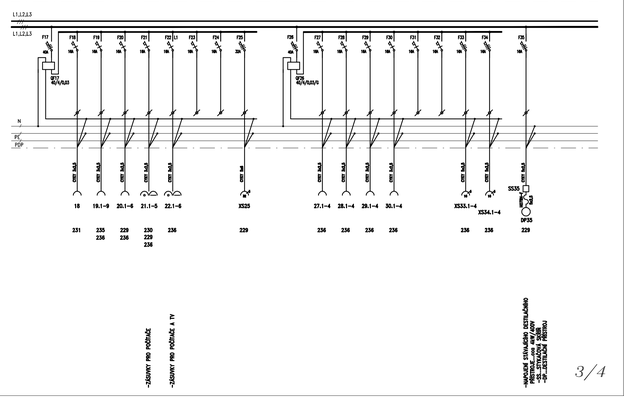

3/4

R2.4-NOVÁ ČÁST

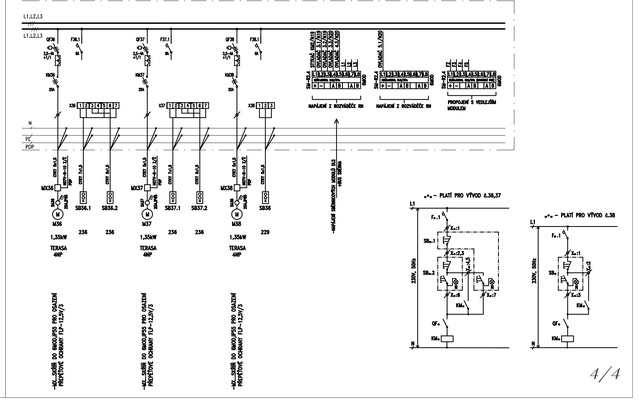

4/4