0.11a
Sklad
2,25 m²

0.10
Schodiště
4.28 m²

0.09
Sběrné místo odpadu
10,65 m²

0.12
Výtah
6,30 m²

0.11
Sklad
6,37 m²

0.55
Chodba
6,72 m²

0.53
Chodba
7,25 m²

0.51
Chodba
7,02 m²

0.49
Chodba
7,02 m²

0.48
Sklad
16,20 m²

0.47
Sklad
16,20 m²

0.46
Sklad
16,20 m²

0.56
Strojovna VZT
5,52 m²

0.54
Strojovna VZT
5,75 m²

0.52
Chodba
5,79 m²

0.50
Umyvárna
5,91 m²

Stávající kolektor

Monolitická část viz Pd Statika

Stávající kolektor

24x železnice VL 504 délka 3m

Stávající kolektor

26x železnice VL 504 délka 9m

Stávající kolektor

Základy pod 1.PP 1:50

A-A

D-D

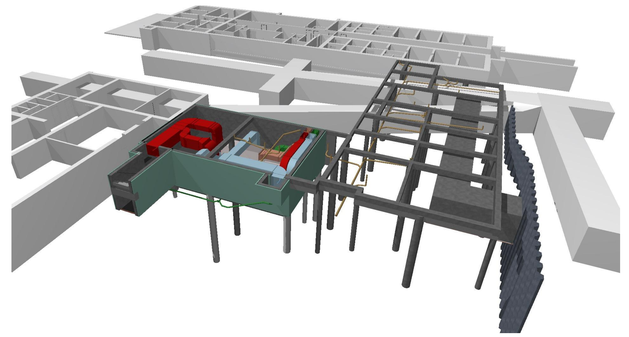

Pozn. A:

Základový pas bude tomto rozsahu podbetonován na úroveň základové spáry 1.PP.
Základovou spáru předpokládáme na úrovni -4,200. Šířka podbetonování = šířka stávajícího pasu (cca 40cm).

Podbetonování stávajícího základu bude probíhat šachovnicově ve 3 etapách po cca á 1,0m dílky. Pokud homogenita stávajícího podloží nebude dostačující, lze šířku jednotlivých záběrů zmenšit. Výkop pro podchycení je nutné provést svisle, pokud charakter zeminy neumožní provedení svislých výkopů, je nutné použít rozepřené pažení.

I.etapa II.etapa III.etapa I.etapa II.etapa III.etapa I.etapa II.etapa III.etapa I.etapa II.etapa III.etapa I.etapa

WE04

WE05

Prostup 2x DN80 beznákladového potrubí splaškového potrubí - nutno koordinovat při realizaci

Prostup 2x DN80 beznákladového potrubí splaškového potrubí - nutno koordinovat při realizaci

01
Strojovna VZT
109,77 m²

-2.000

-3.000

15 | 165 | 255

Tabulka místností 1.PP - nové.

Č	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	SV	Podlaha	Hrubá pod.	Fabion	Povrch stěn	Podhled
01	Strojovna VZT	109,77	43,224	3 300	VS	F3	P3	M3	-
		109,77 m²							

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO STROJOVNY VZDUCHOTECHNIKY Z BETONU C25/30-XC4-XF1-Cl 0,2-Dmax 22-S3, ocel B500
- OBVODOVÉ ZDIVO PŘÍSTAVBY NA ZDÍCÍ PĚNU, S PEVNOSTÍ P10 KERAMICKÉ CIHELNÉ BLOKY např. Porotherm 44 Profi Dryfix 248×440×249 mm
- OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO PŘÍSTAVBY NA ZDÍCÍ PĚNU, S PEVNOSTÍ P10 KERAMICKÉ CIHELNÉ BLOKY např. Porotherm 24 Profi Dryfix 372×240×249 mm
- BETON PROSTÝ, PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ NA NEZMARZNOU HLOUBKU, BETON C20/25
- ZAPRÁVKY PODLAHY - BETONOVÁ MAZANINA, BETON C12/15
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA, ODPOVÍDÁ SKLADBĚ F04
- OKAPOVÝ CHODNÍK, ODPOVÍDÁ SKLADBĚ F05
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - POPIS V DOKUMENTACI PBŘ
- ZAVĚŠENÝ PODHLED - SVĚTLÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY V TABULCE MÍSTNOSTÍ
- OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- ±0,000 KOTA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- V01 / C01 SKLADBY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, PODHLEDŮ - viz TABULKY SKLADEB
- WE01 / WE0 SKLADBY NOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ (EXTERIÉR/INTERIÉR)
- DR0 / D01 OZNAČENÍ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ
- Z01 / T01 / Oc01 OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH, TRUHLÁŘSKÝCH, OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- P01 OZNAČENÍ PŘEKLADŮ

POZNÁMKY:

OBECNÉ POZNÁMKY

- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 730532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UVEDENOU V PROJEKTU PBŘ A V PO JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY VZT POTRUBÍ NOSNÝCH KONSTRUKCEMI JSOU VE VÝKRESU VYZNAČENY. PROSTUPY OSTATNÍCH PROFESÍ (ZT, UT, ELEKTRO, ..) JSOU VYZNAČENY SCHÉMATICKY A MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ. NAD PROSTUPY PROFESÍ VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PŘEKLADY Z PROFILŮ L100/100/8 MM, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- PŘEKLADY NAD NOVÝMI OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU ŘEŠENY POMOCÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ, PŘEKLADY V NOVÝCH KONSTRUKCÍCH JSOU ŘEŠENY „AKO SYSTÉMOVÉ
- SVISLÉ VEDENÍ INSTALAČNÍCH POTRUBÍ (POKUD NENÍ V ŠACHTÁCH) JE PROVEDENO V NOVÝCH PŘEDSAZENÝCH STĚNÁCH PŘÍP. DODATEČNÉ PROVÁDĚNÝCH DRÁŽKÁCH VE STÁVAJÍCÍM CIHELNÉM ZDIVU (POKUD JE TO MOŽNÉ)
- VŠECHNY PŘÍČKY BEZ ROZDÍLU MATERIÁLU JSOU VŽDY NAVRŽENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (TZN. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI PŘÍČKY).
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ **JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN. ALT. LZE POUŽÍT SDK DESKY S VYŠŠÍ PEVNOSTÍ**
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BUDE PROVEDENO BANDÁŽOVÁNÍ
- **V RÁMCI INSTALACE NOVÝCH PODHLEDŮ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA ROVINNOST STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, MAX. ODCHYLKA MĚŘENÁ NA DVOUMETROVÉ LATI = 2 MM**
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ.**

±0,000 = 235,70 m n.m. Bpv (podlaha přízemí budovy RTG č.14)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Akce: **Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici**

Název: **Půdorys 1.PP - Nový stav**

Formát: 24×A4 | Datum: 10/2018 | Stupeň PD: DPS | Č.zak.: J-2018-01-001 | Měřítko: 1:50 | Číslo výkresu: D.1.1.3

Ateliér JIKA
Zlatníkova 1, 779 00 Olomouc
tel.: 585 224 111
jika@jika.cz
www.jika.cz

AUTORIZACE
ČKAIT