LEGENDA

- DT1 ... ROZVÁDĚČ MĚŘENÍ A REGULACE - NOVÝ
- T+H ... ČIDLO REL.VLHKOSTI + TEPLOTY V PROSTORU Montáž do výšky 1500mm nad čistou podlahou
- T ... ČIDLO TEPLOTY V PROSTORU Montáž do výšky 1500mm nad čistou podlahou
- M ... MOTOR VENTILÁTORU (ČERPADLA)
- Y ... KLAPKA SE SERVOPOHONEM 24V, plynule řízená 0-10V (regulace přetlaku v čistém prostoru)
- PK ... POŽÁRNÍ KLAPKA, DO MaR SIGNALIZACE POLOHY "ZAVŘENO"
- dP ... SPÍNAČ TLAKOVÉ DIFERENCE (signalizace zanesení filtru)
- dP ... SNÍNAČ TLAKOVÉ DIFERENCE (regulace přetlaku v čistém prostoru)
- RVP ... REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU
- D1B R/G ... TABLO S LED (ČERVENÁ / ZELENÁ) 12V =
- D1B TL ... TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ
- D1 Z ... ELEKTRICKÝ ZÁMEK S POMOCNÝM KONTAKTEM 12V =

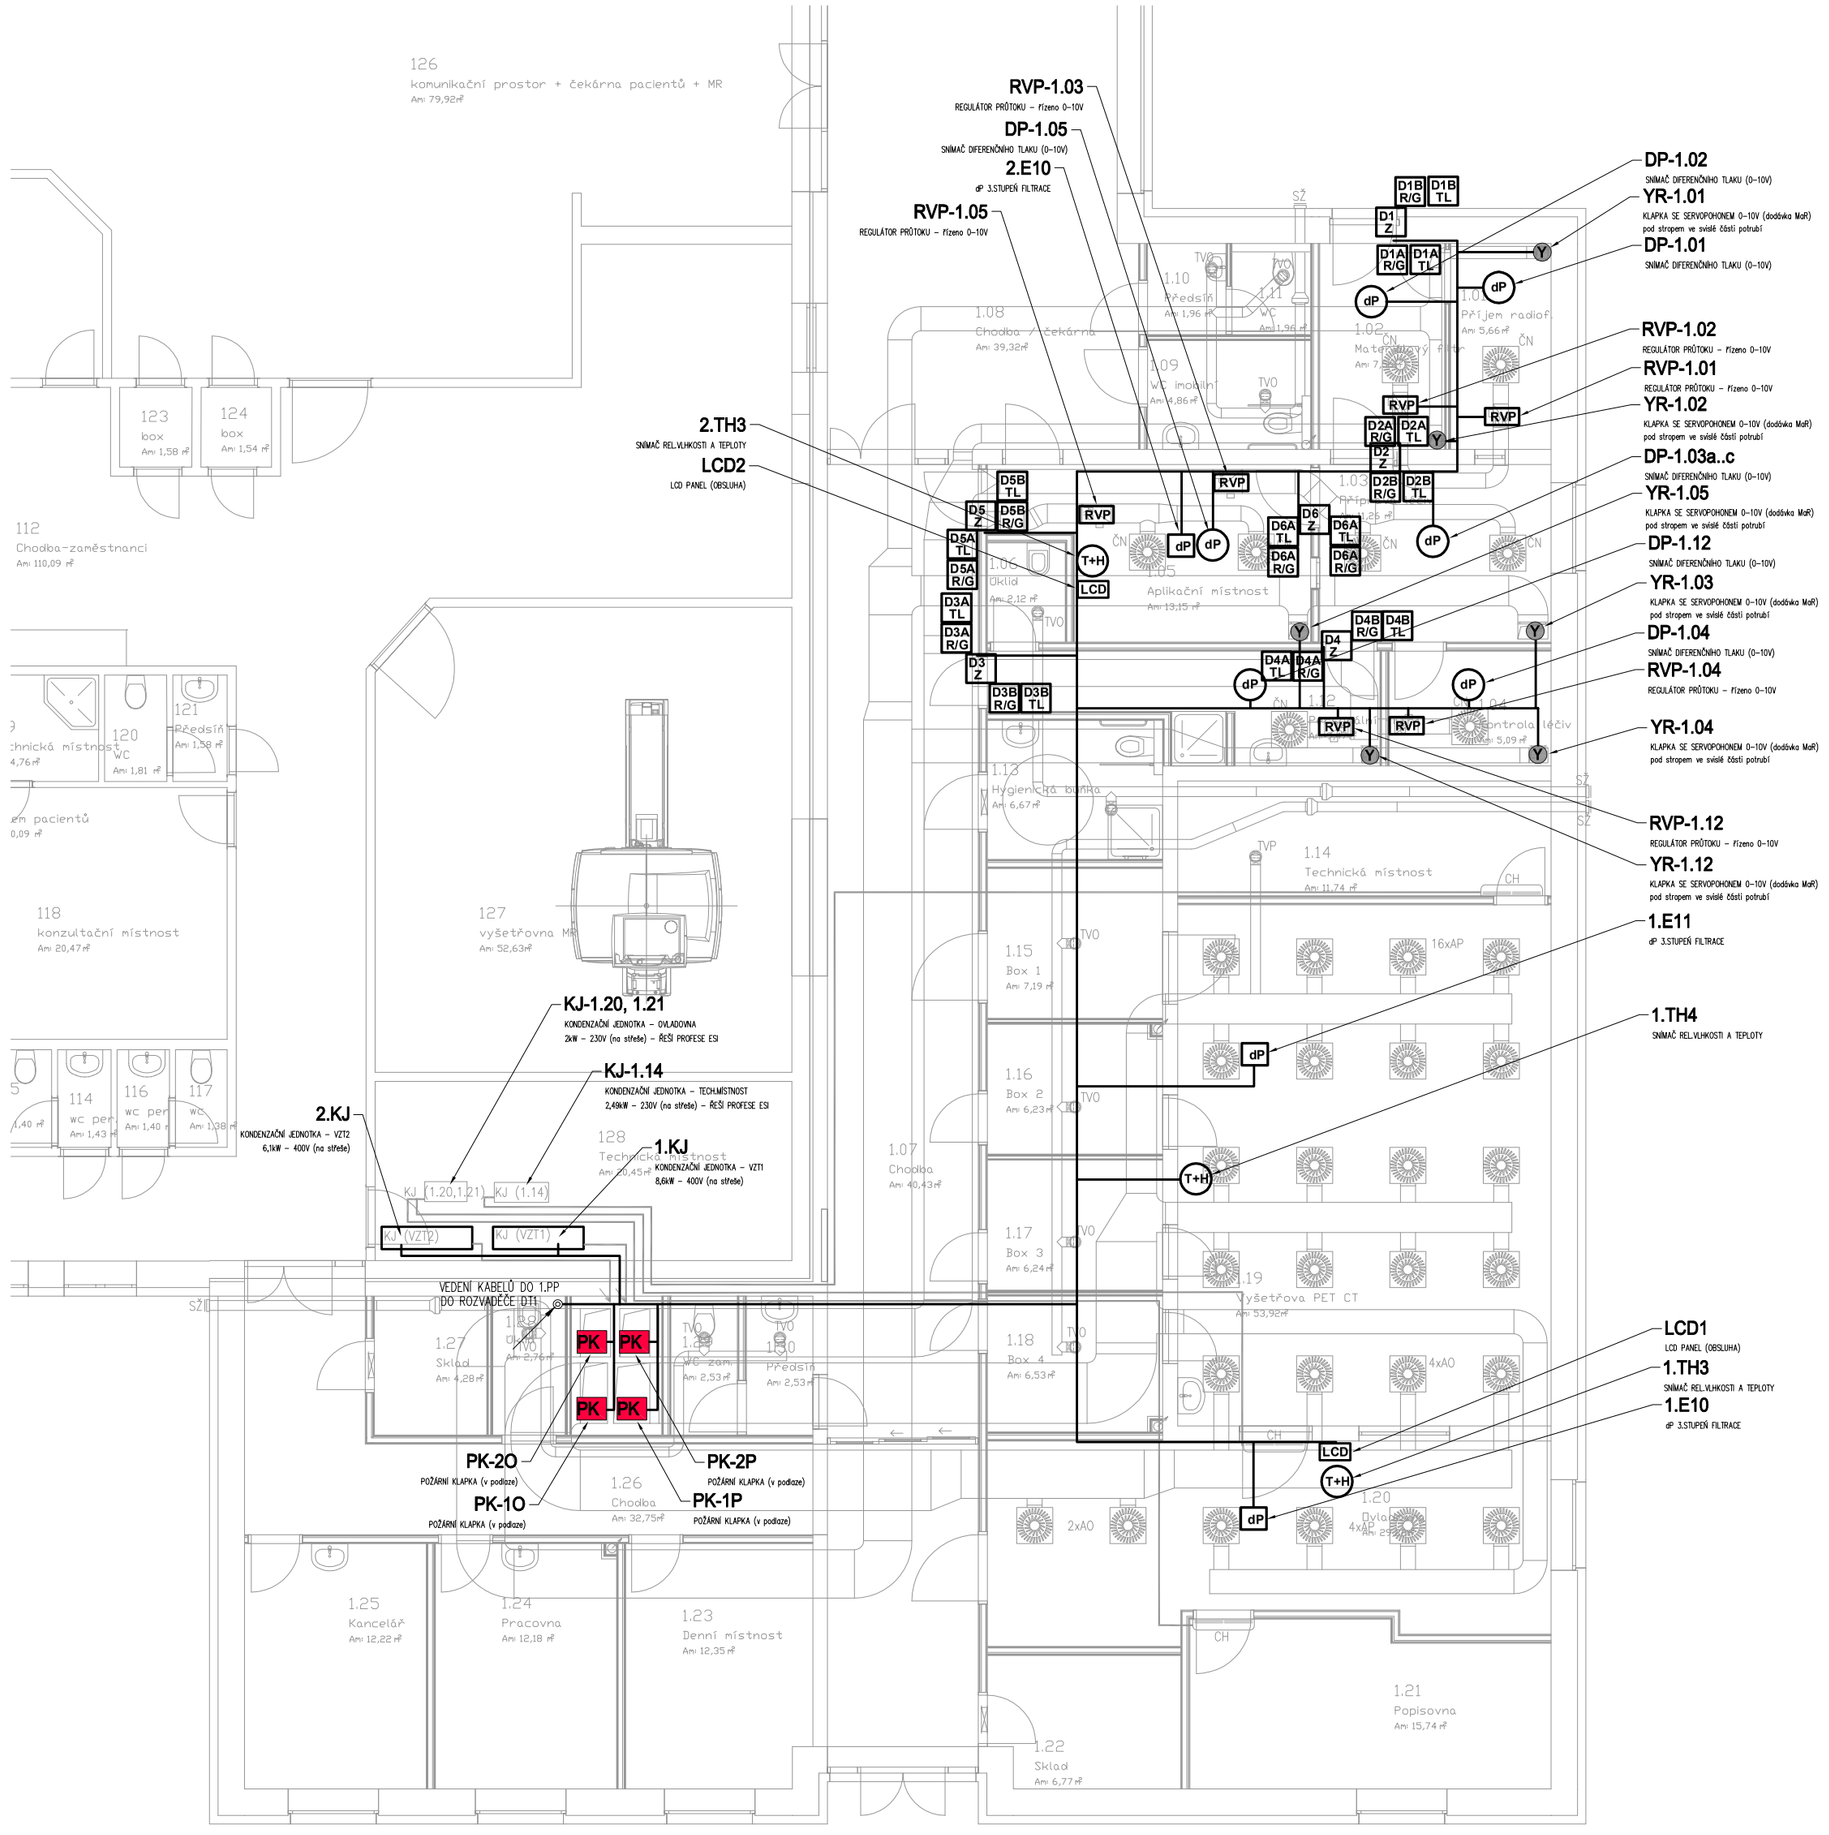

POZNÁMKY OBECNÉ

1. Tato dokumentace je vypracována v rozsahu pro provedení stavby.
2. Veškeré návaznosti na jiné profese budou před započetím dodávky ověřeny na stavbě.
3. Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (výrobky) nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce/dodávce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Nedodržení této podmínky vylučuje tvůrce této pd z následných řešení technických nesrovnalostí či problémů. Nahradit si musí být plně vědom, že náhrada/-y je/jsou prováděny jen a pouze na jeho odpovědnost.
4. Dokumentace dílenská a skutečného stavu je předmětem dodávky dodavatele.
5. Nutno dodržet bezpečnostní odstup signálních a datových vodičů od rozvodů silových a to ve vzdálenosti alespoň 15-20cm nebo použít plechové kabelové kanály se stíněnými dělícími přepážkami.
6. Dle ČSN je nutné veškerá instalovaná zařízení vodivě pospojit zelenožlutým vodičem o minimálním průřezu 6mm2 (doporučuji realizaci koordinovat s dodavateli VZT a ELE pro určení hranic dodávek, neboť i tyto profese mají některá zařízení vodivě pospojovat).
7. Před uvedením do provozu je nutné provést výchozí revizi elektroinstalace, bez které není možné zařízení provozovat.
8. Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsnit - požární odolnost příslušné stavební konstrukce viz. technická zpráva PBŘS.

ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY NA ROZVÁDĚČE ...

NAP. SOUSTAVA: (dle konkrétního rozvaděče)
OVL. SOUSTAVA: 1+N+PE / AC 230V, 50Hz / TN-S
AC/DC 24V SELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 :
NORMÁLNÍ : - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- MALÝM BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
DOPLNĚNÁ : - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM PŘIPOJENÉM NA HL. POSPOJENÍ OBJEKTU

Rozvaděče umístěné ve venkovním prostředí budou splňovat následující parametry:
- budou v příslušném provedení a krytí, které toto umístění umožňuje
- budou vybaveny účinným větráním a vyhříváním s regulací

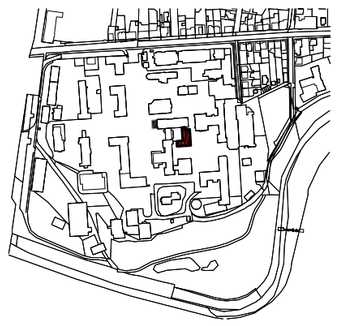

±0,000 = 235,50 m n.m. Bpv (poloha přízemí budovy RTG č.14)

D.1.4.d MĚŘENÍ A REGULACE

AUTORIZACE

Č.PARÉ

Autor projektu:	Radek Hak	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Radek Hak	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	Rezidence Šaštava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce: **Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici**		Formát: A4		
		Datum: 08/2018		
		Č.zak.: J-2018-01-001	Stupeň PD: DPS	
Název: **PŮDORYS 1.NP - MĚŘENÍ A REGULACE**		Číslo výkresu: **D.1.4d-06**	Měřítko: **1 : 100**	