

OPTIMA, spol. s r.o.
Žižkova 738
56601 Vysoké Mýto

naše značka
5001464002

vyřizuje
Pavel Gabriel

datum
28.03.2017

Věc:

Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)

K.ú. - p.č.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové

Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Část STL, NTL plynovody a přípojky:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a přípojkami:

VTL plynovod OCEL DN 200 na trase Ostrov - Lanškroun
STL plynovod PE d 90, Ostrov
STL plynovod PE d 110, Lanškroun, ul. Dvořákova + STL přípojky (viz. situace)
STL plynovod PE d 225, Lanškroun, ul. Tovární Domky
STI plynovod PE d 160, Lanškroun, ul. Mánesova
NTL plynovod OCEL DN 100, Lanškroun, ul. Dvořákova + NTL přípojky (viz. situace)
NTL plynovod PE d 315, Lanškroun, ul. Nádražní
Zrušené plynovodní potrubí, Lanškroun, ul. Nádražní a Dvořákova(v situaci vyznačeno šedou barvou)

Upozorňujeme na plánovanou výstavbu STL přípojek v ul. Dvořákova. Investorem stavby je A.P.S. Development s.r.o. a ALING, s.r.o.

Zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání a zpevněné plochy doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL, NTL plynovodů (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- Pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

- Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL, NTL plynovodem a přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek):

Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200.

VTL plynovod je dle zákona číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) zabezpečen ochranným pásmem 4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu, které slouží k ochraně plynárenského zařízení - včetně souvisejícího zařízení chránička, číhačka, POCH - nadzemní propojovací objekty a trasové uzávěry.

Dále je podél plynovodu stanoveno bezpečnostní pásmo 20 m (DN 200) na obě strany od stěny potrubí plynovodu. Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení činností, které by mohly ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz plynovodu, ochraně zdraví, majetku a zmírnění následků v případě havárie na VTL plynárenském zařízení.

Se stavbou souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

3. Komunikace:

- silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat - VTL plynovod je pod silnicí v chráničce
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodů

- komunikační těleso požadujeme situovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodu nebyly v tělese komunikace
- nadzemní prvky je nutné ponechat minimálně 4 m a více od okraje komunikačního tělesa popř. od odvodňovacího příkopu;

4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásma VTL plynovodů;
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Po dokončení stavebních prací přivěte zaměstnance provozu a údržby sítě GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu se záhozem výkopu, provozem nového zařízení a provedení zápisu dostavebního deníku, kontakty na <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o

provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001464002 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Pavel Gabriel
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495563464
pavel.gabriel@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001464002 ze dne 28.03.2017.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.



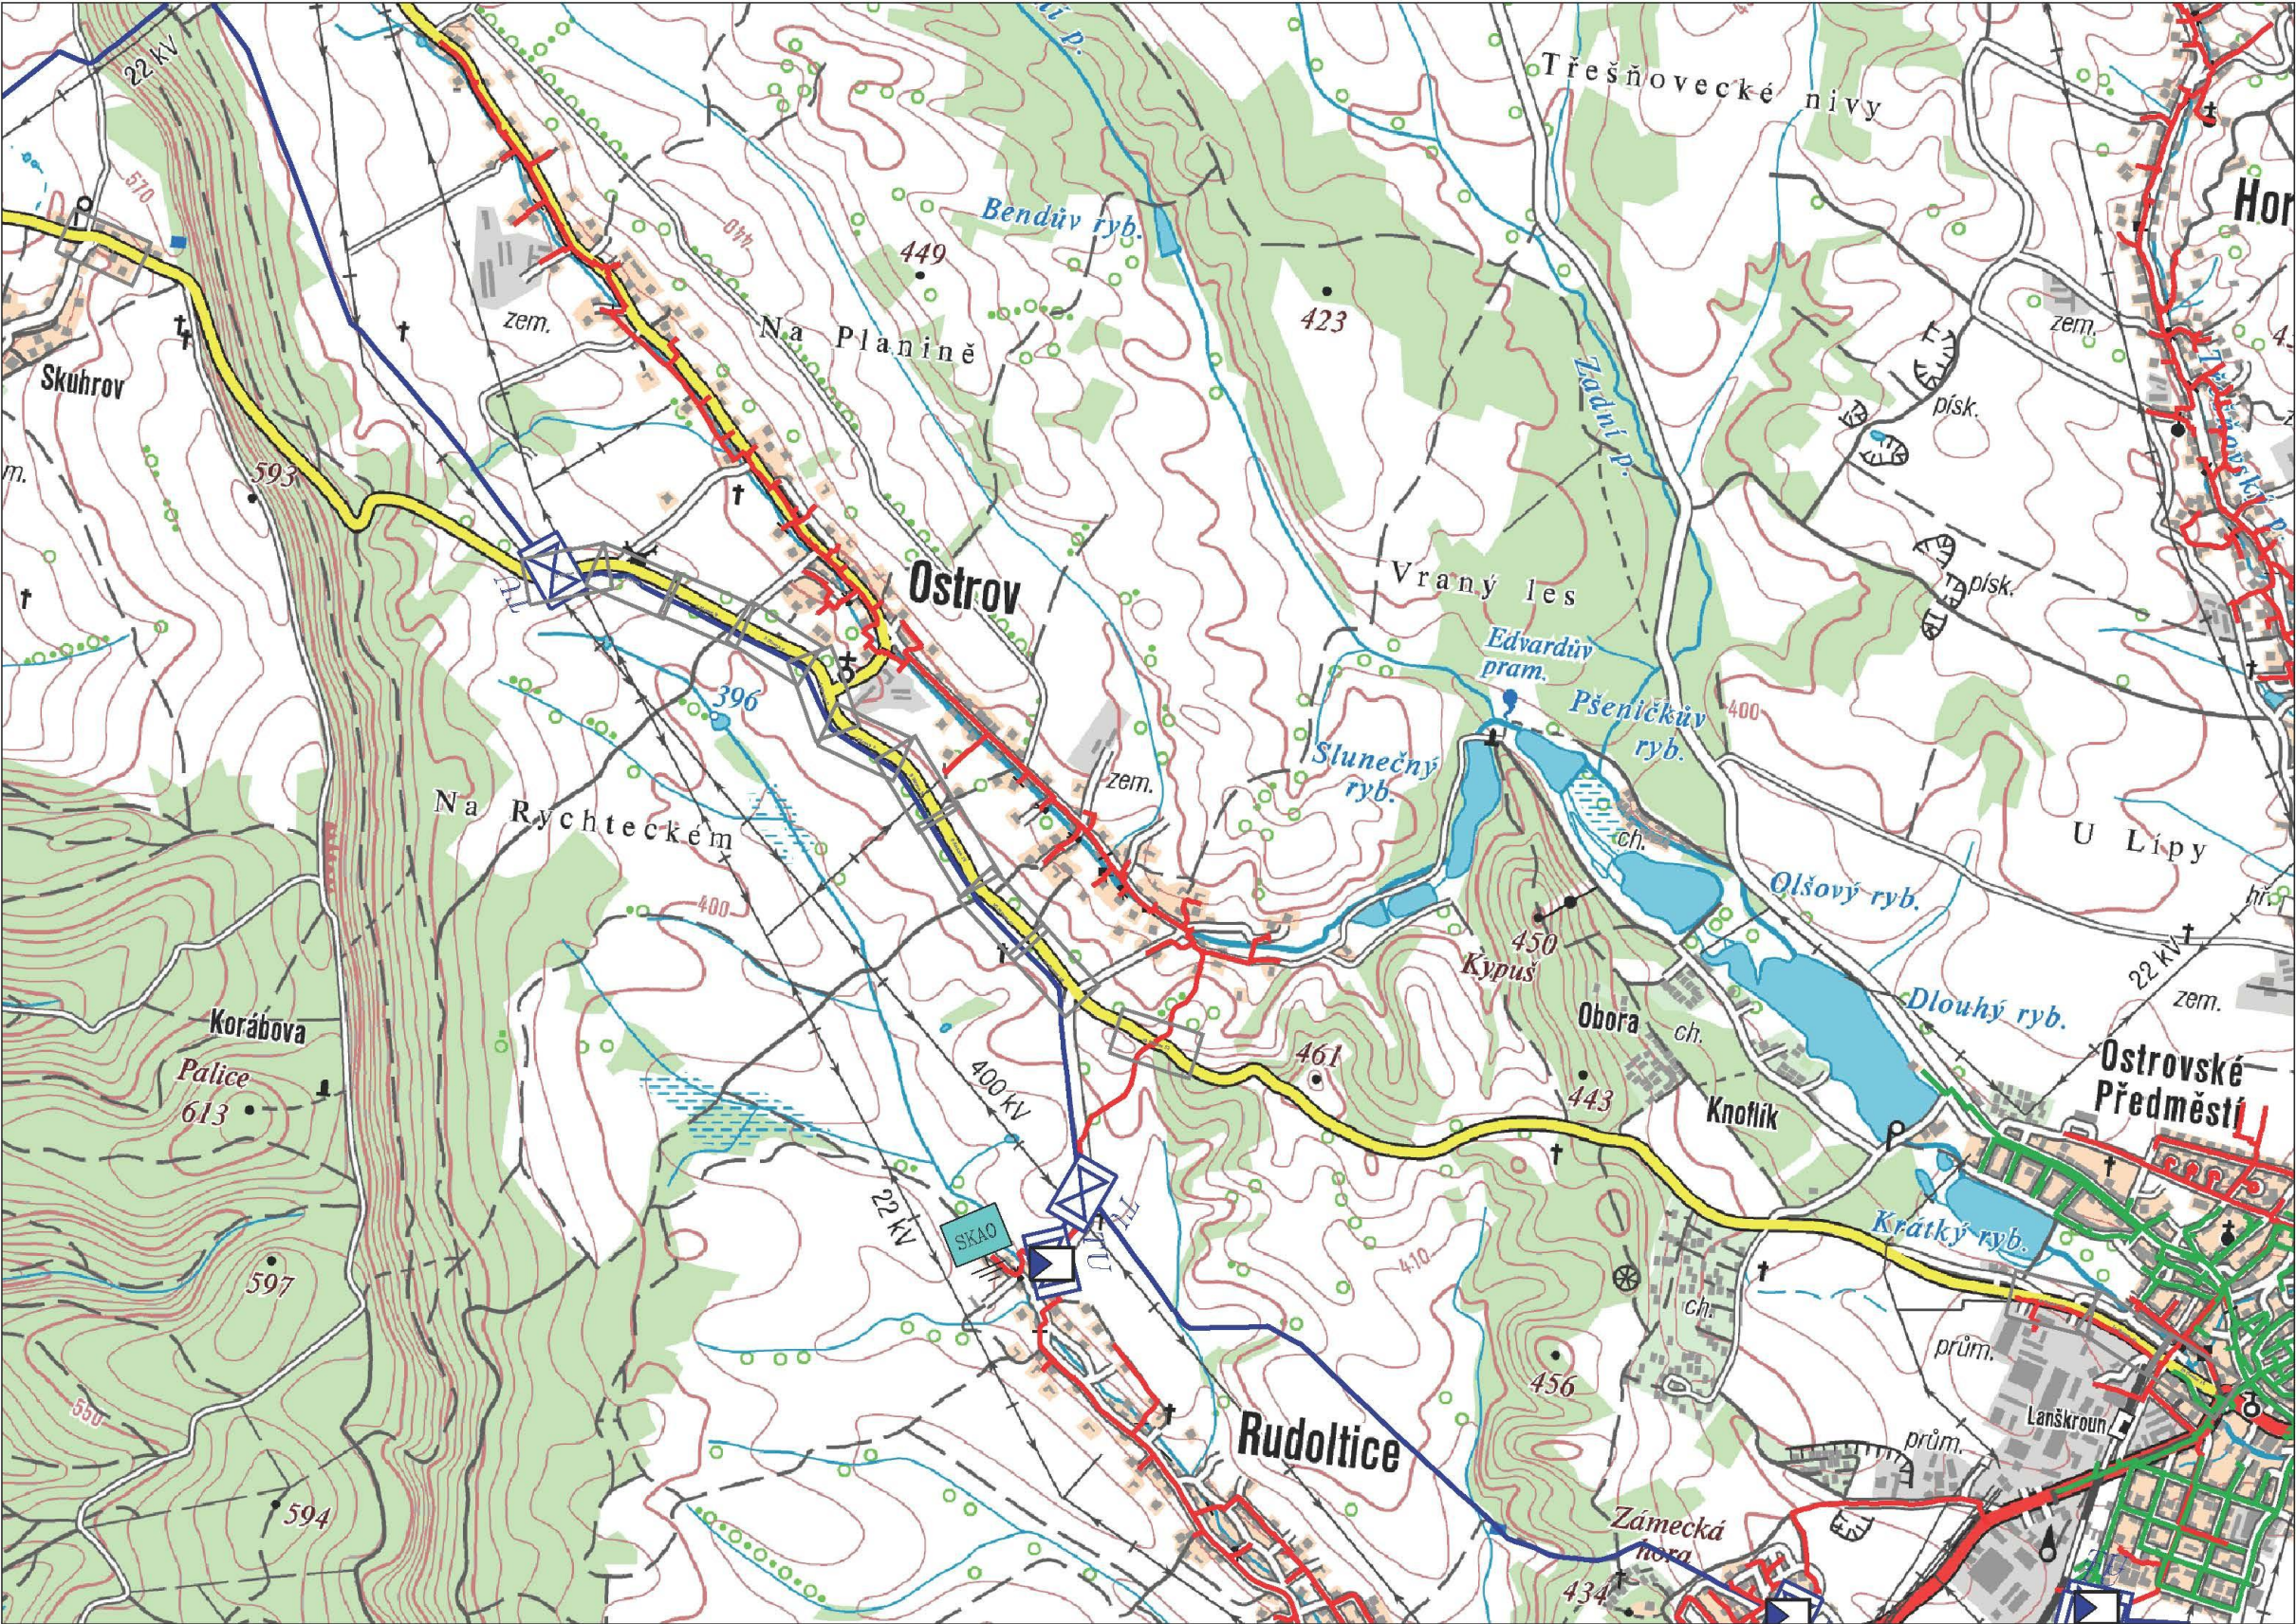

Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

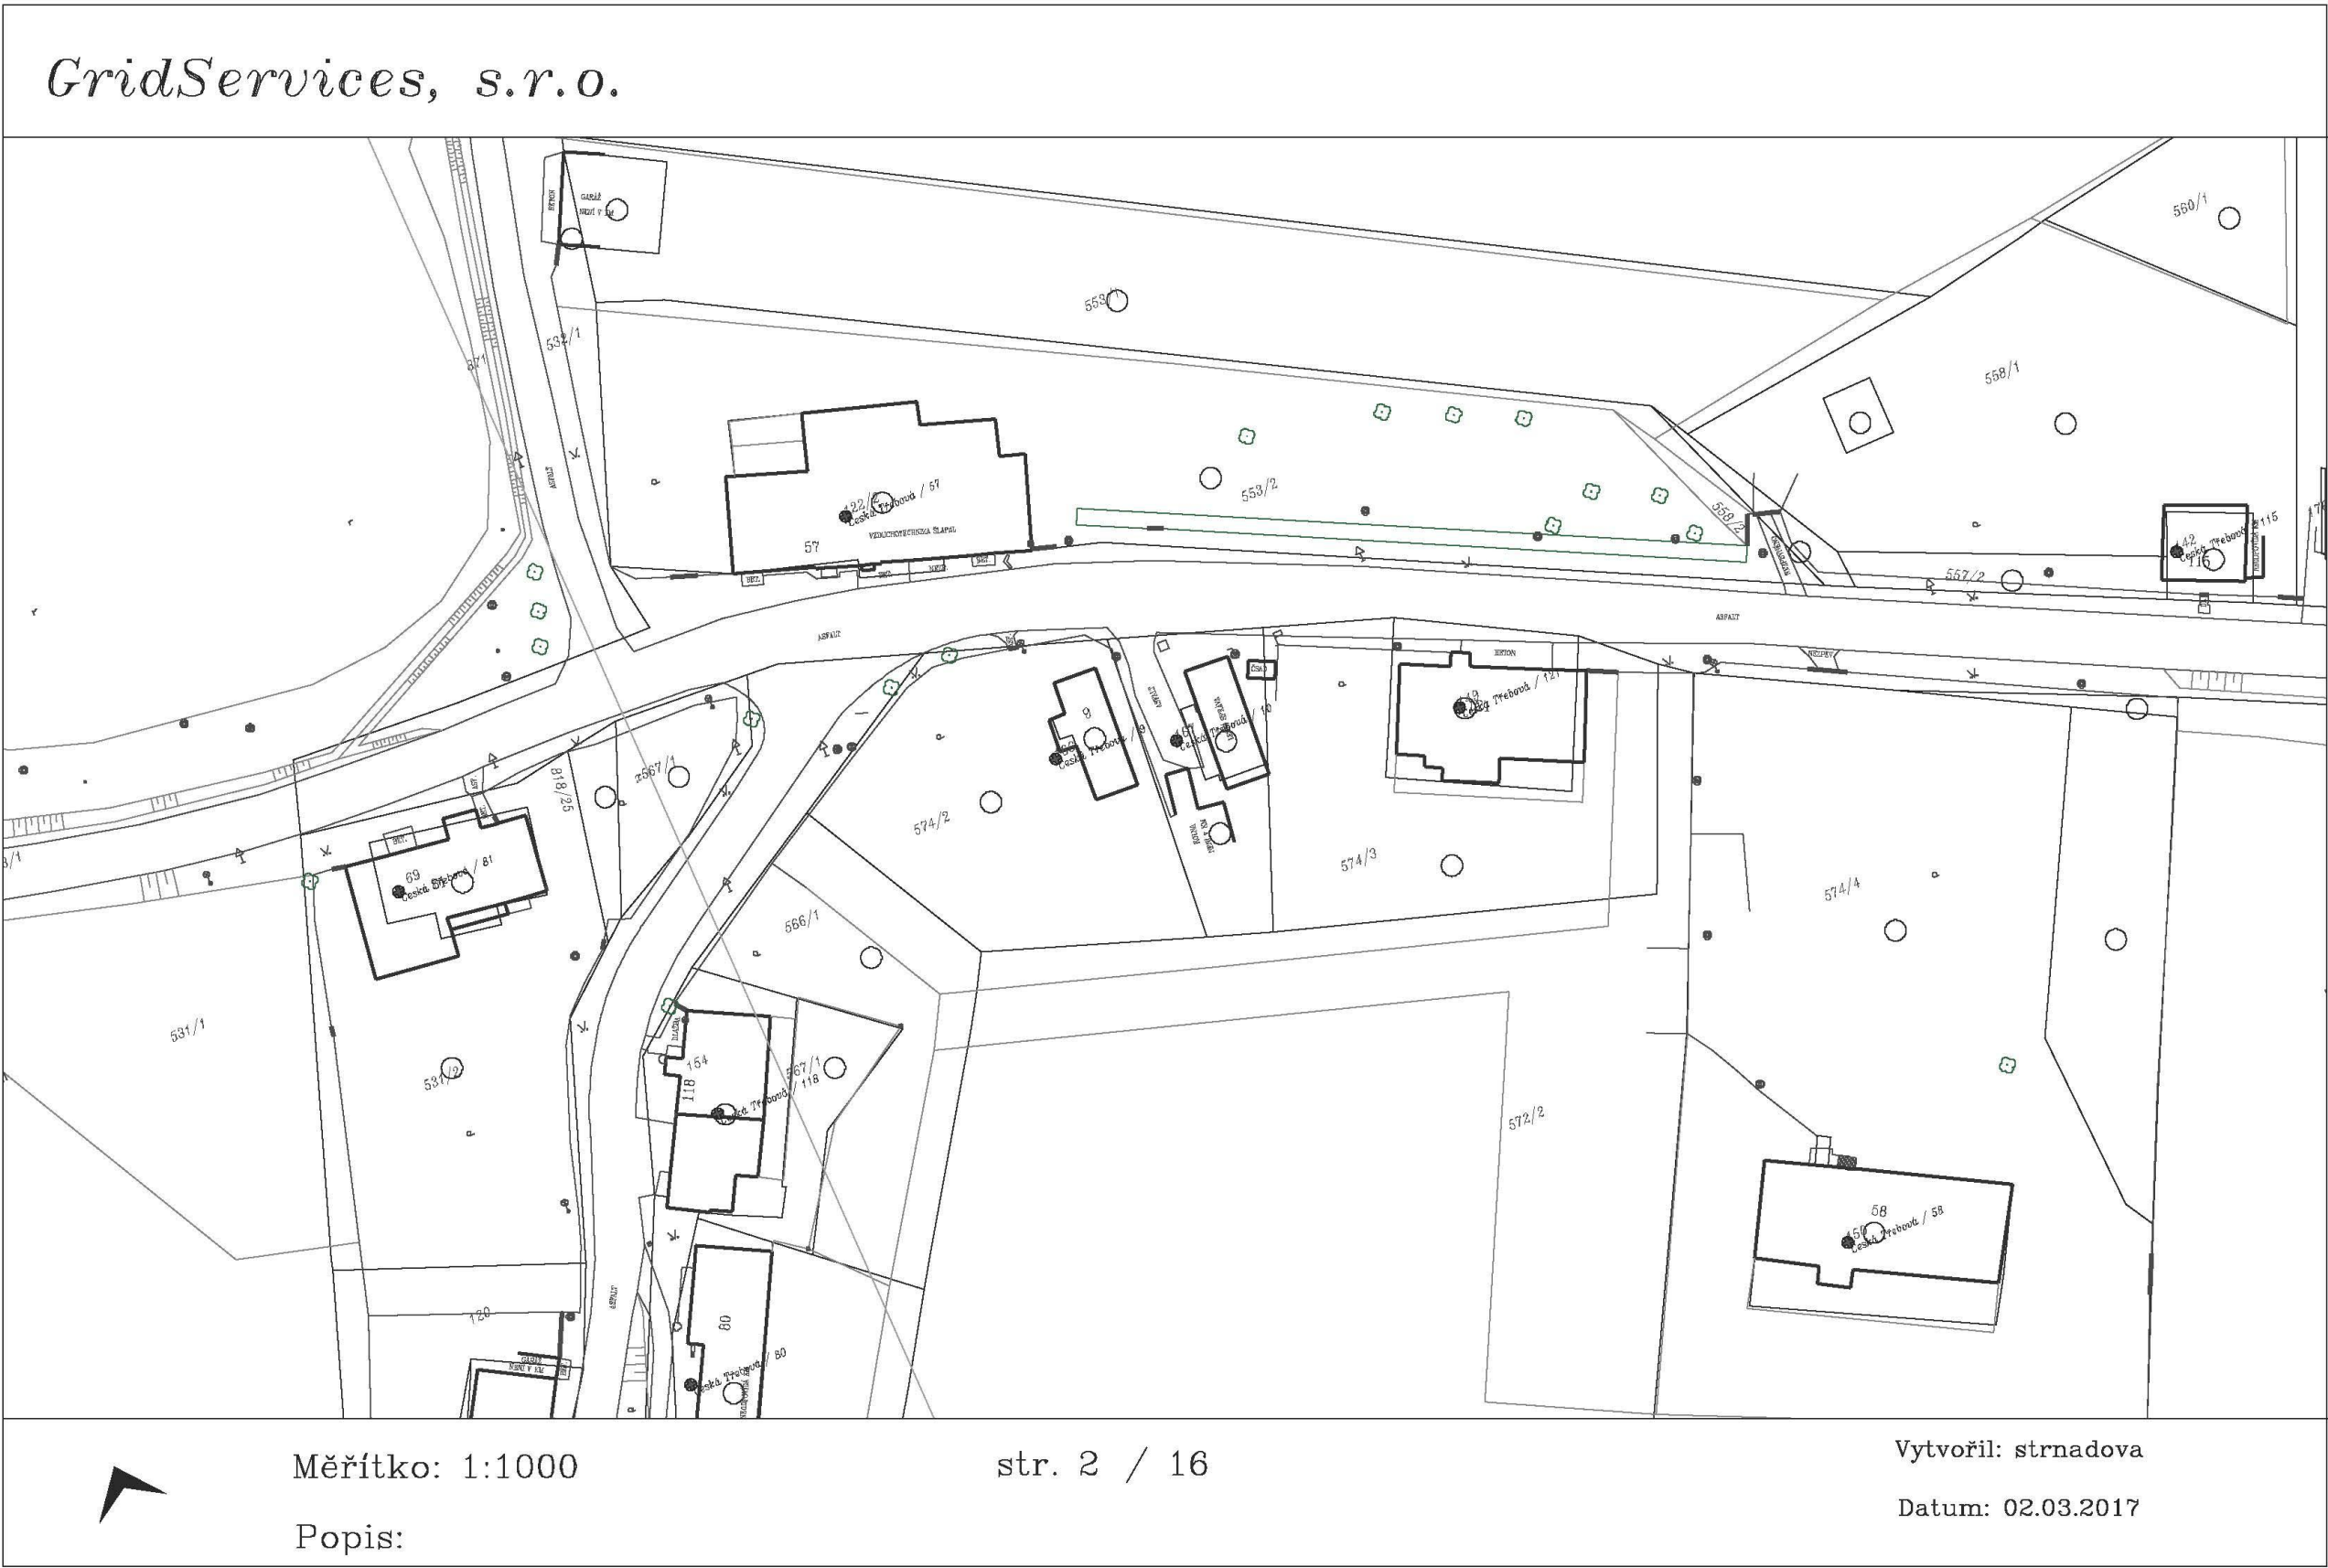

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

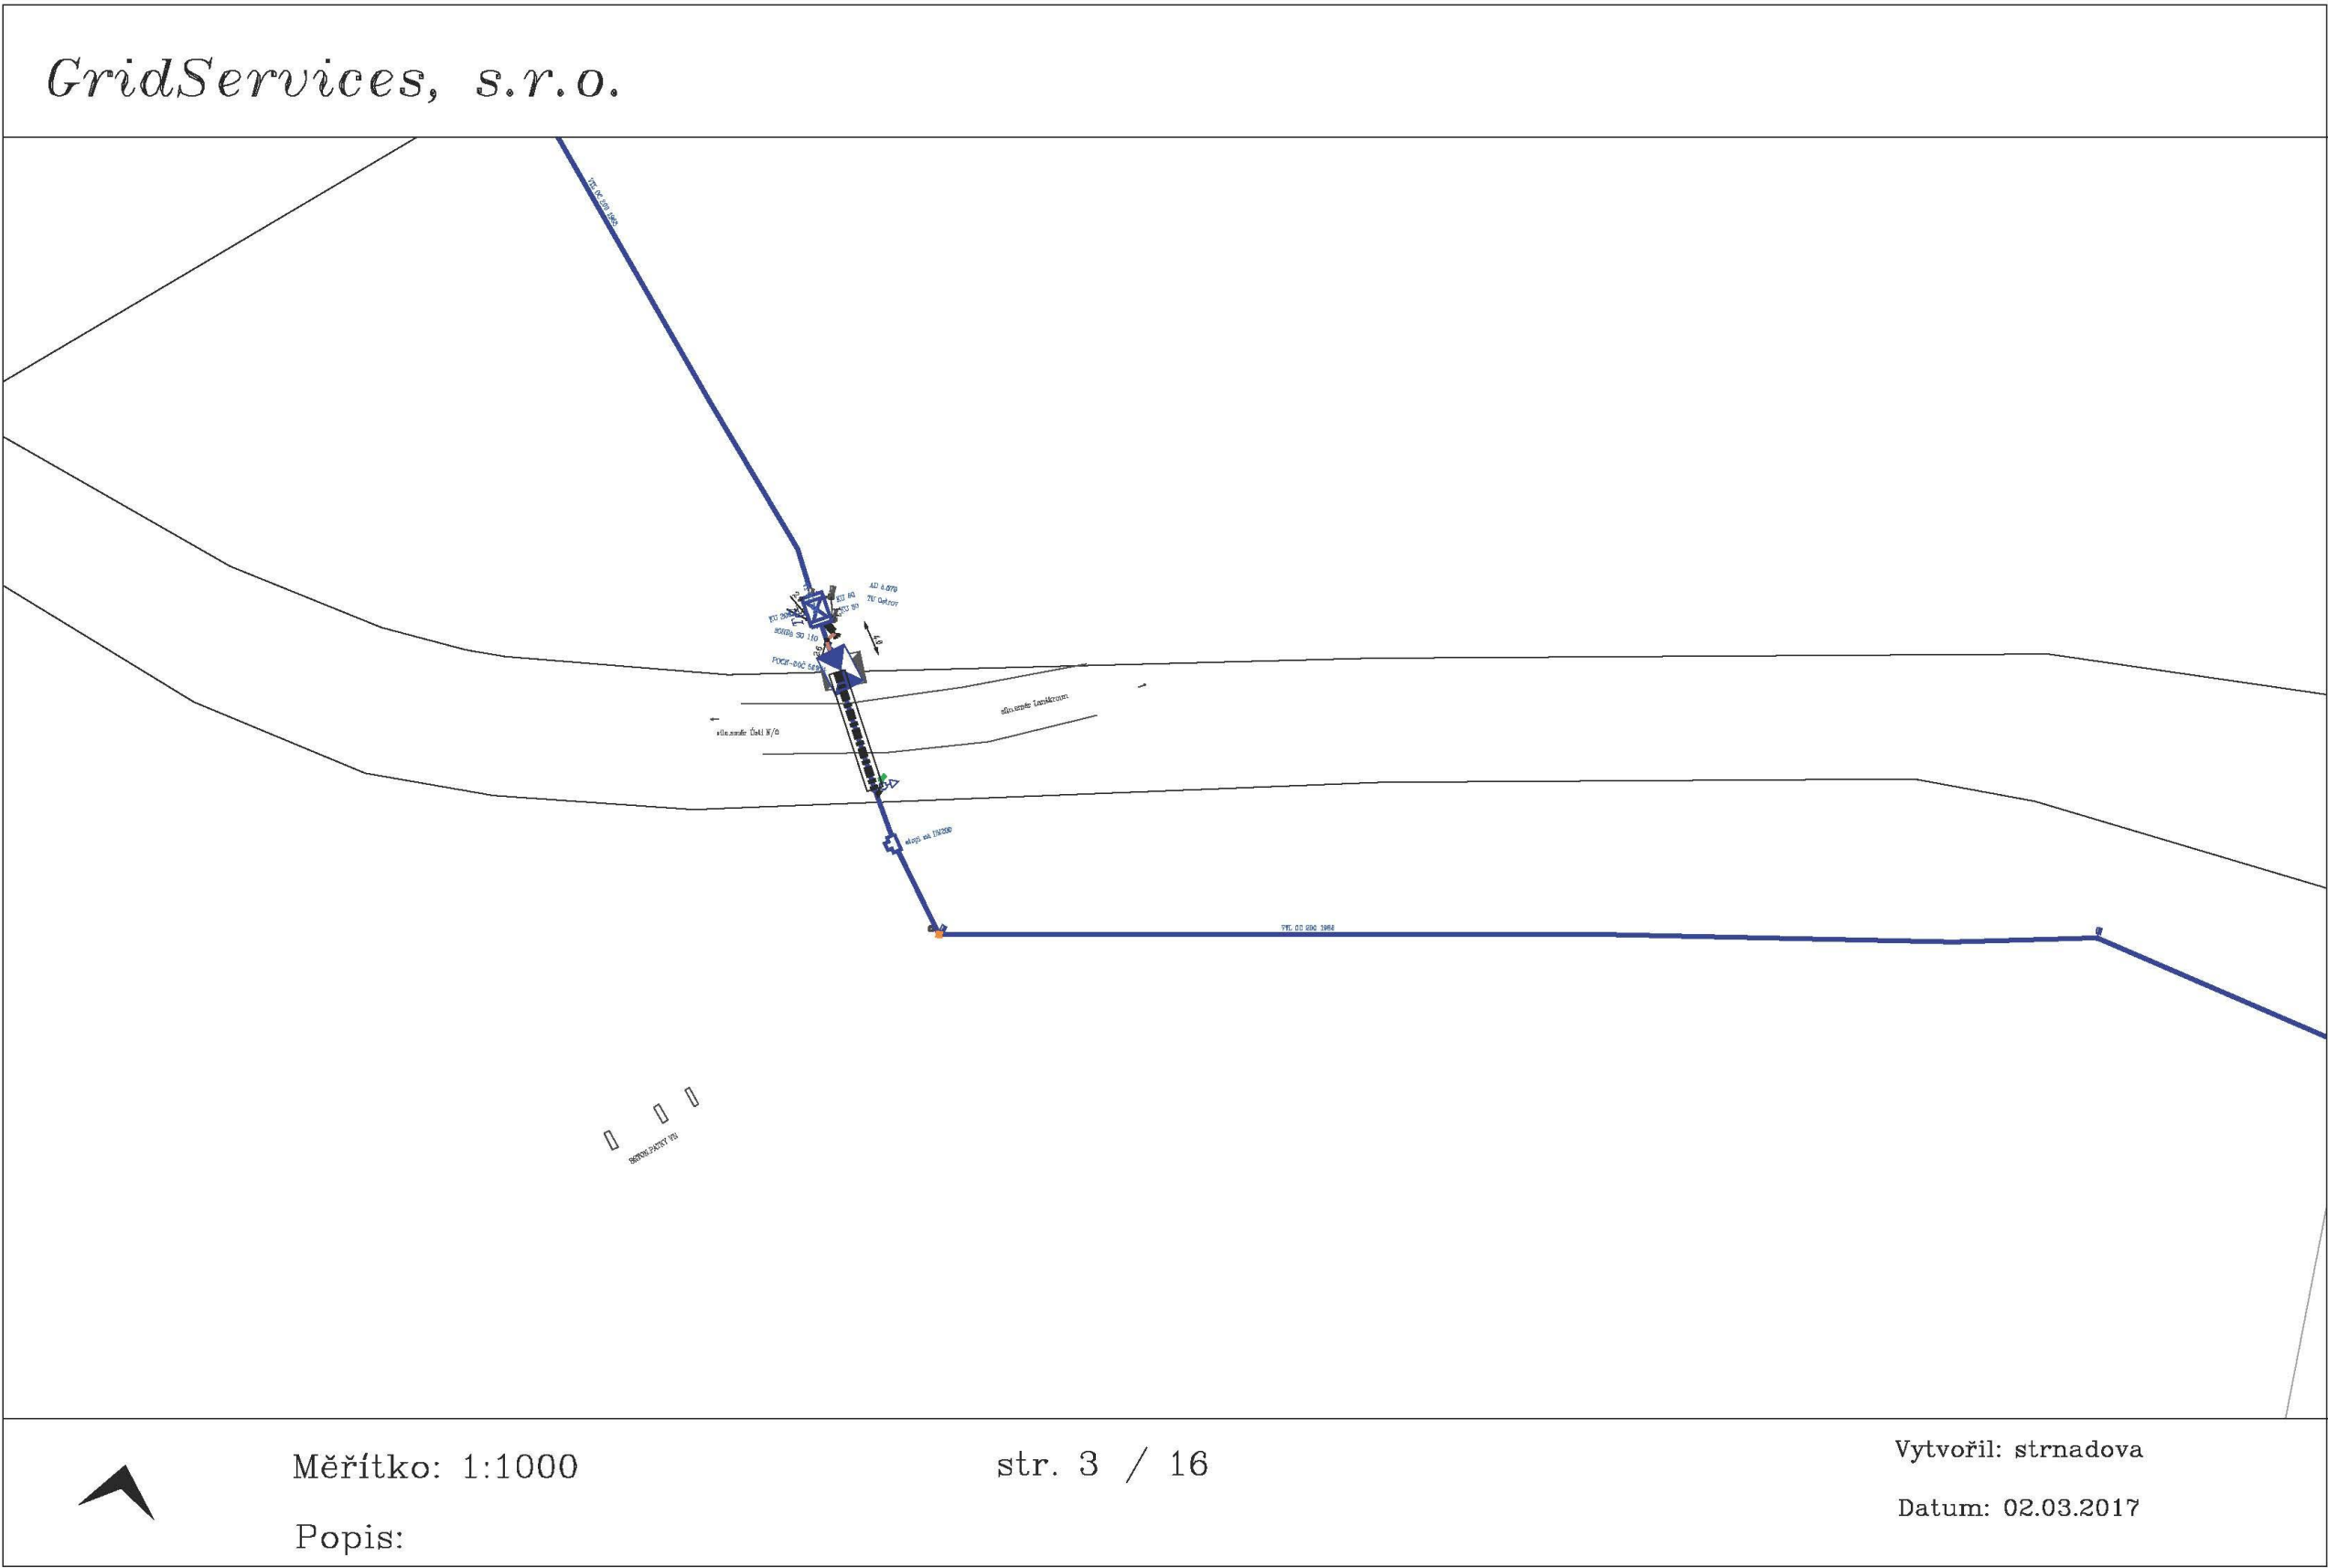

Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

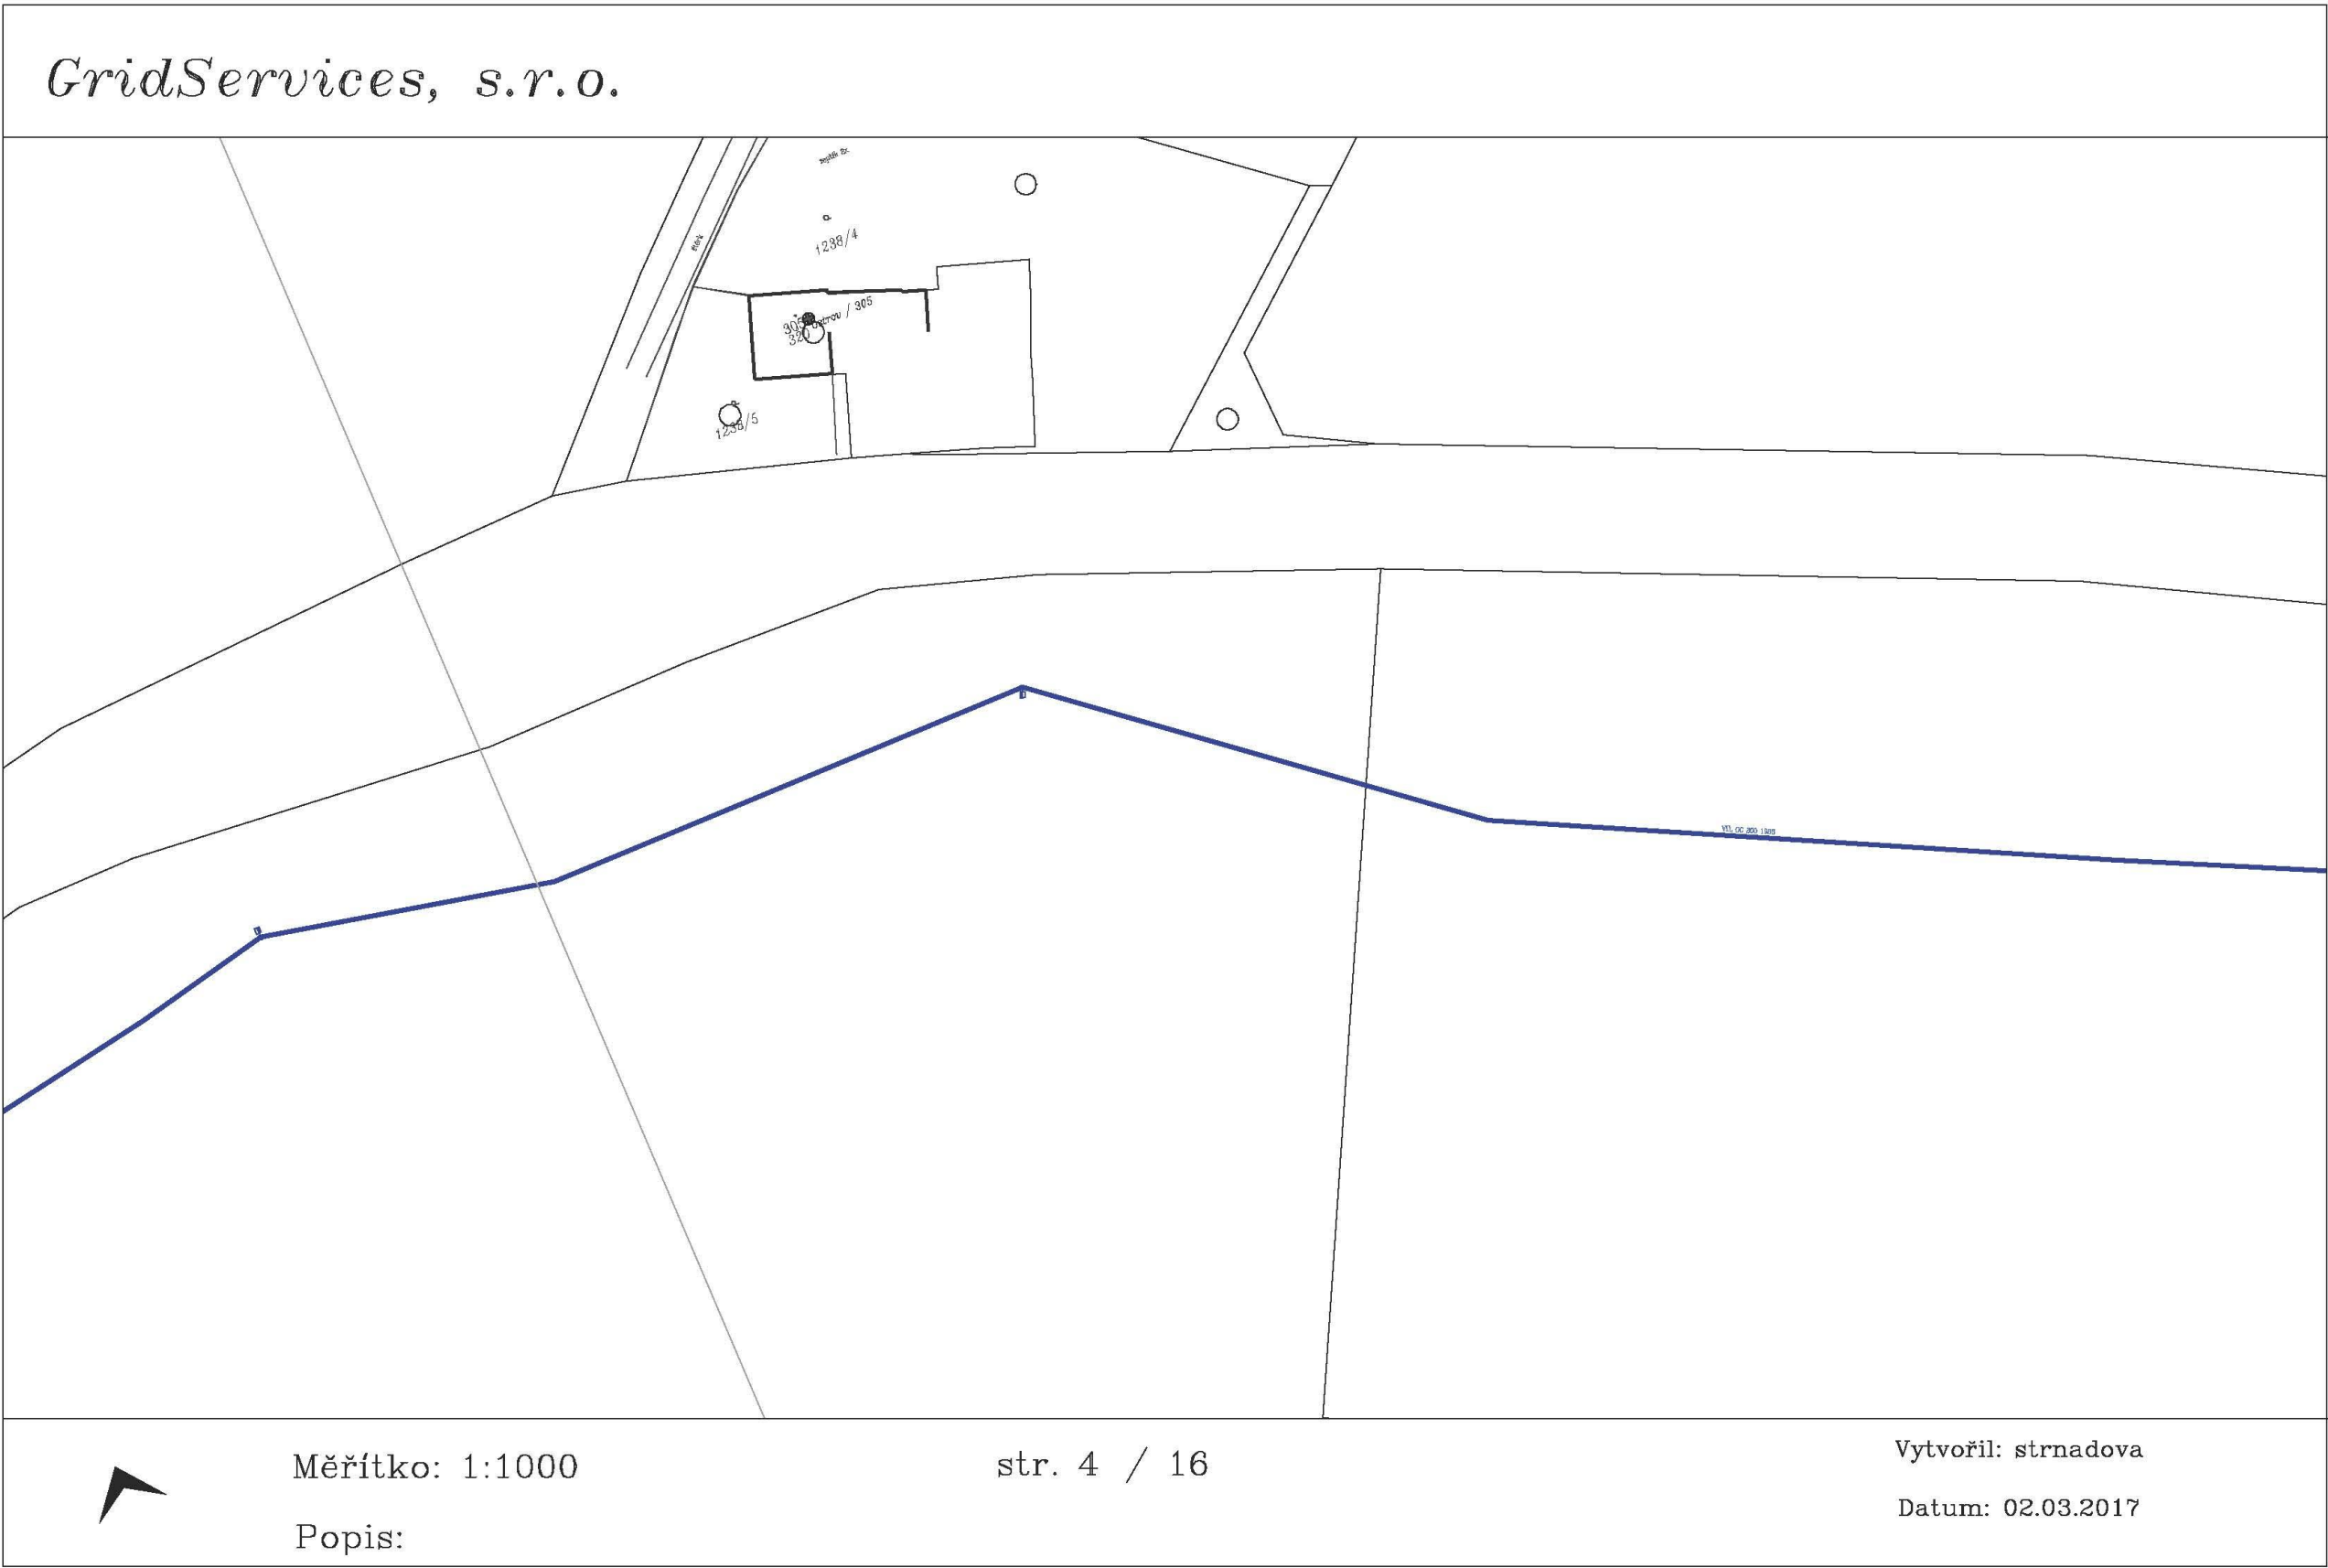


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

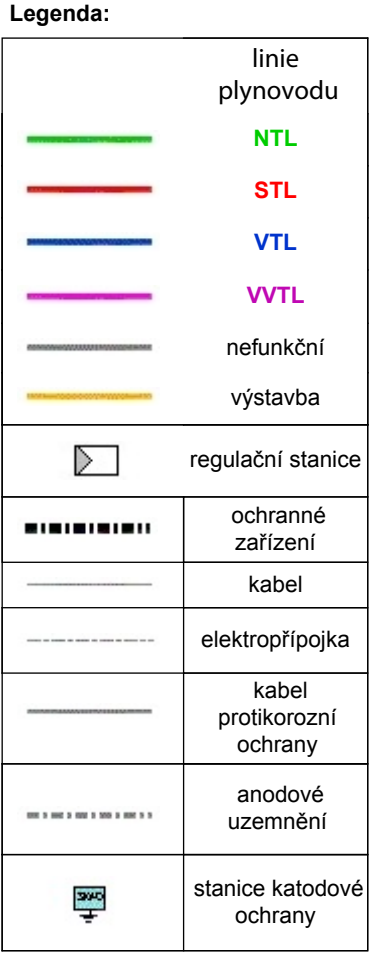


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

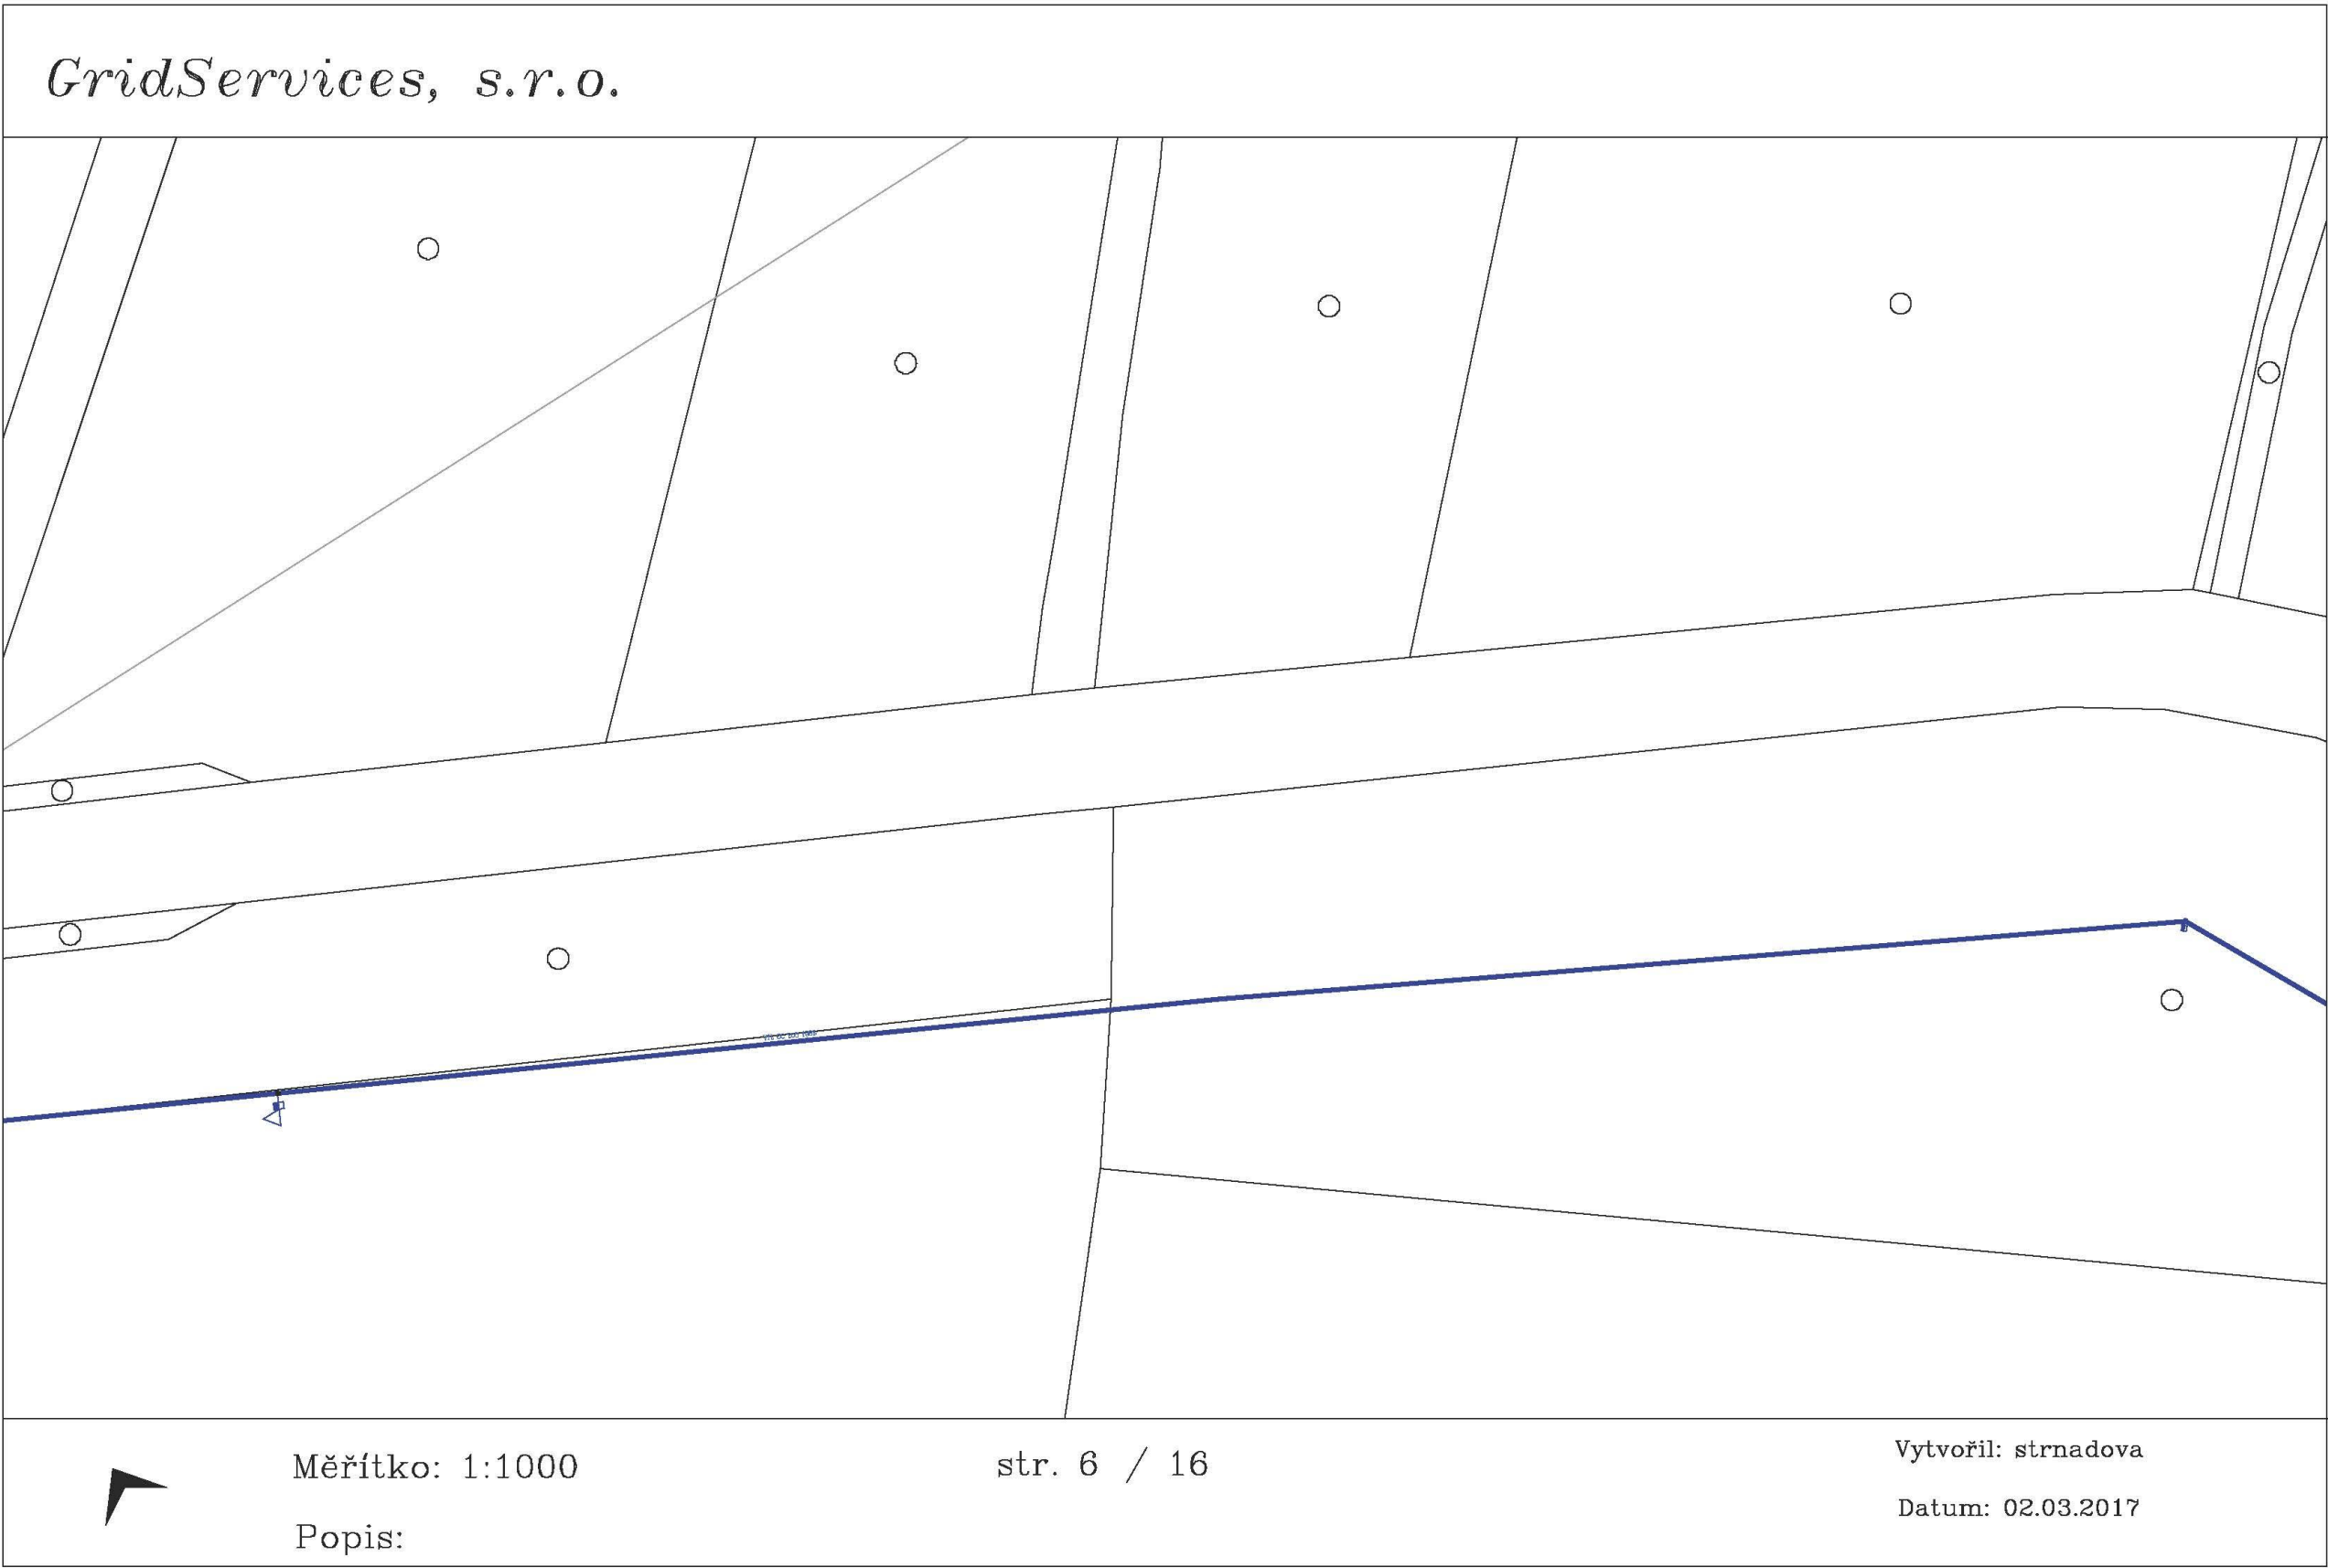

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

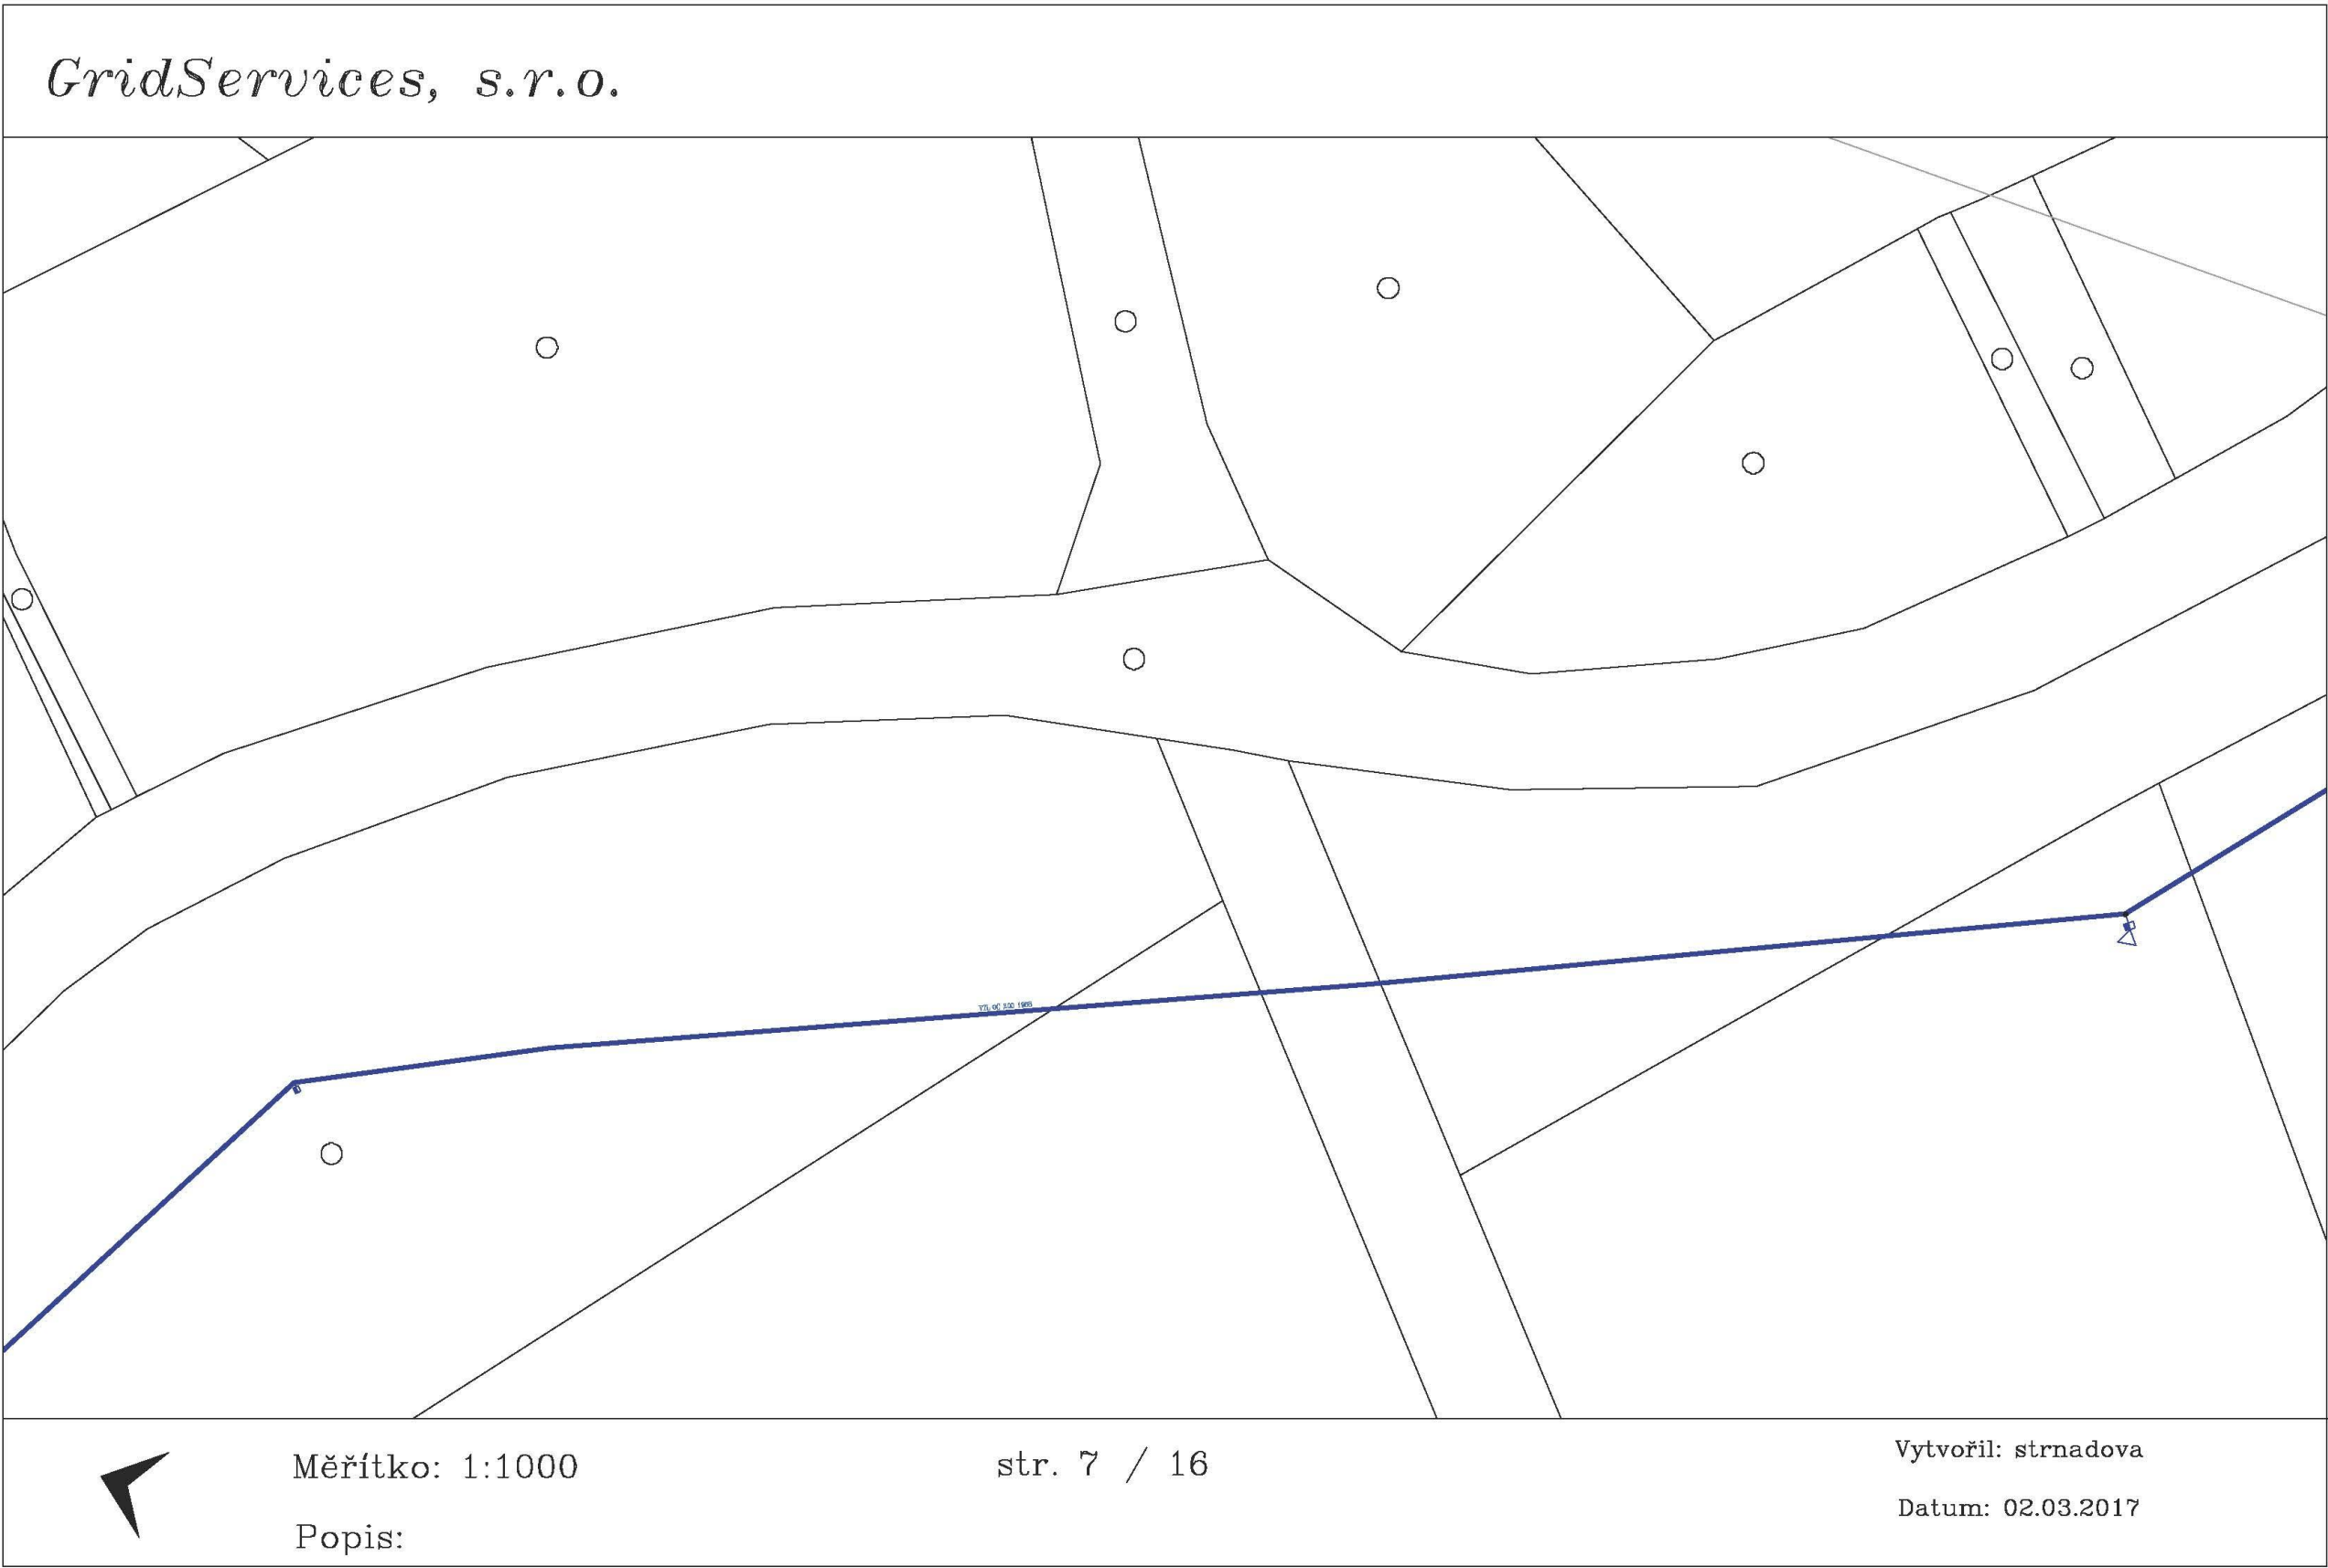

Legenda:

linie plynovodu	
<div></div>	NTL
<div></div>	STL
<div></div>	VTL
<div></div>	VVTL
<div></div>	nefunkční
<div></div>	výstavba
<div></div>	regulační stanice
<div></div>	ochranné zařízení
<div></div>	kabel
<div></div>	elektropřípojka
<div></div>	kabel protikorozní ochrany
<div></div>	anodové uzemnění
<div></div>	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

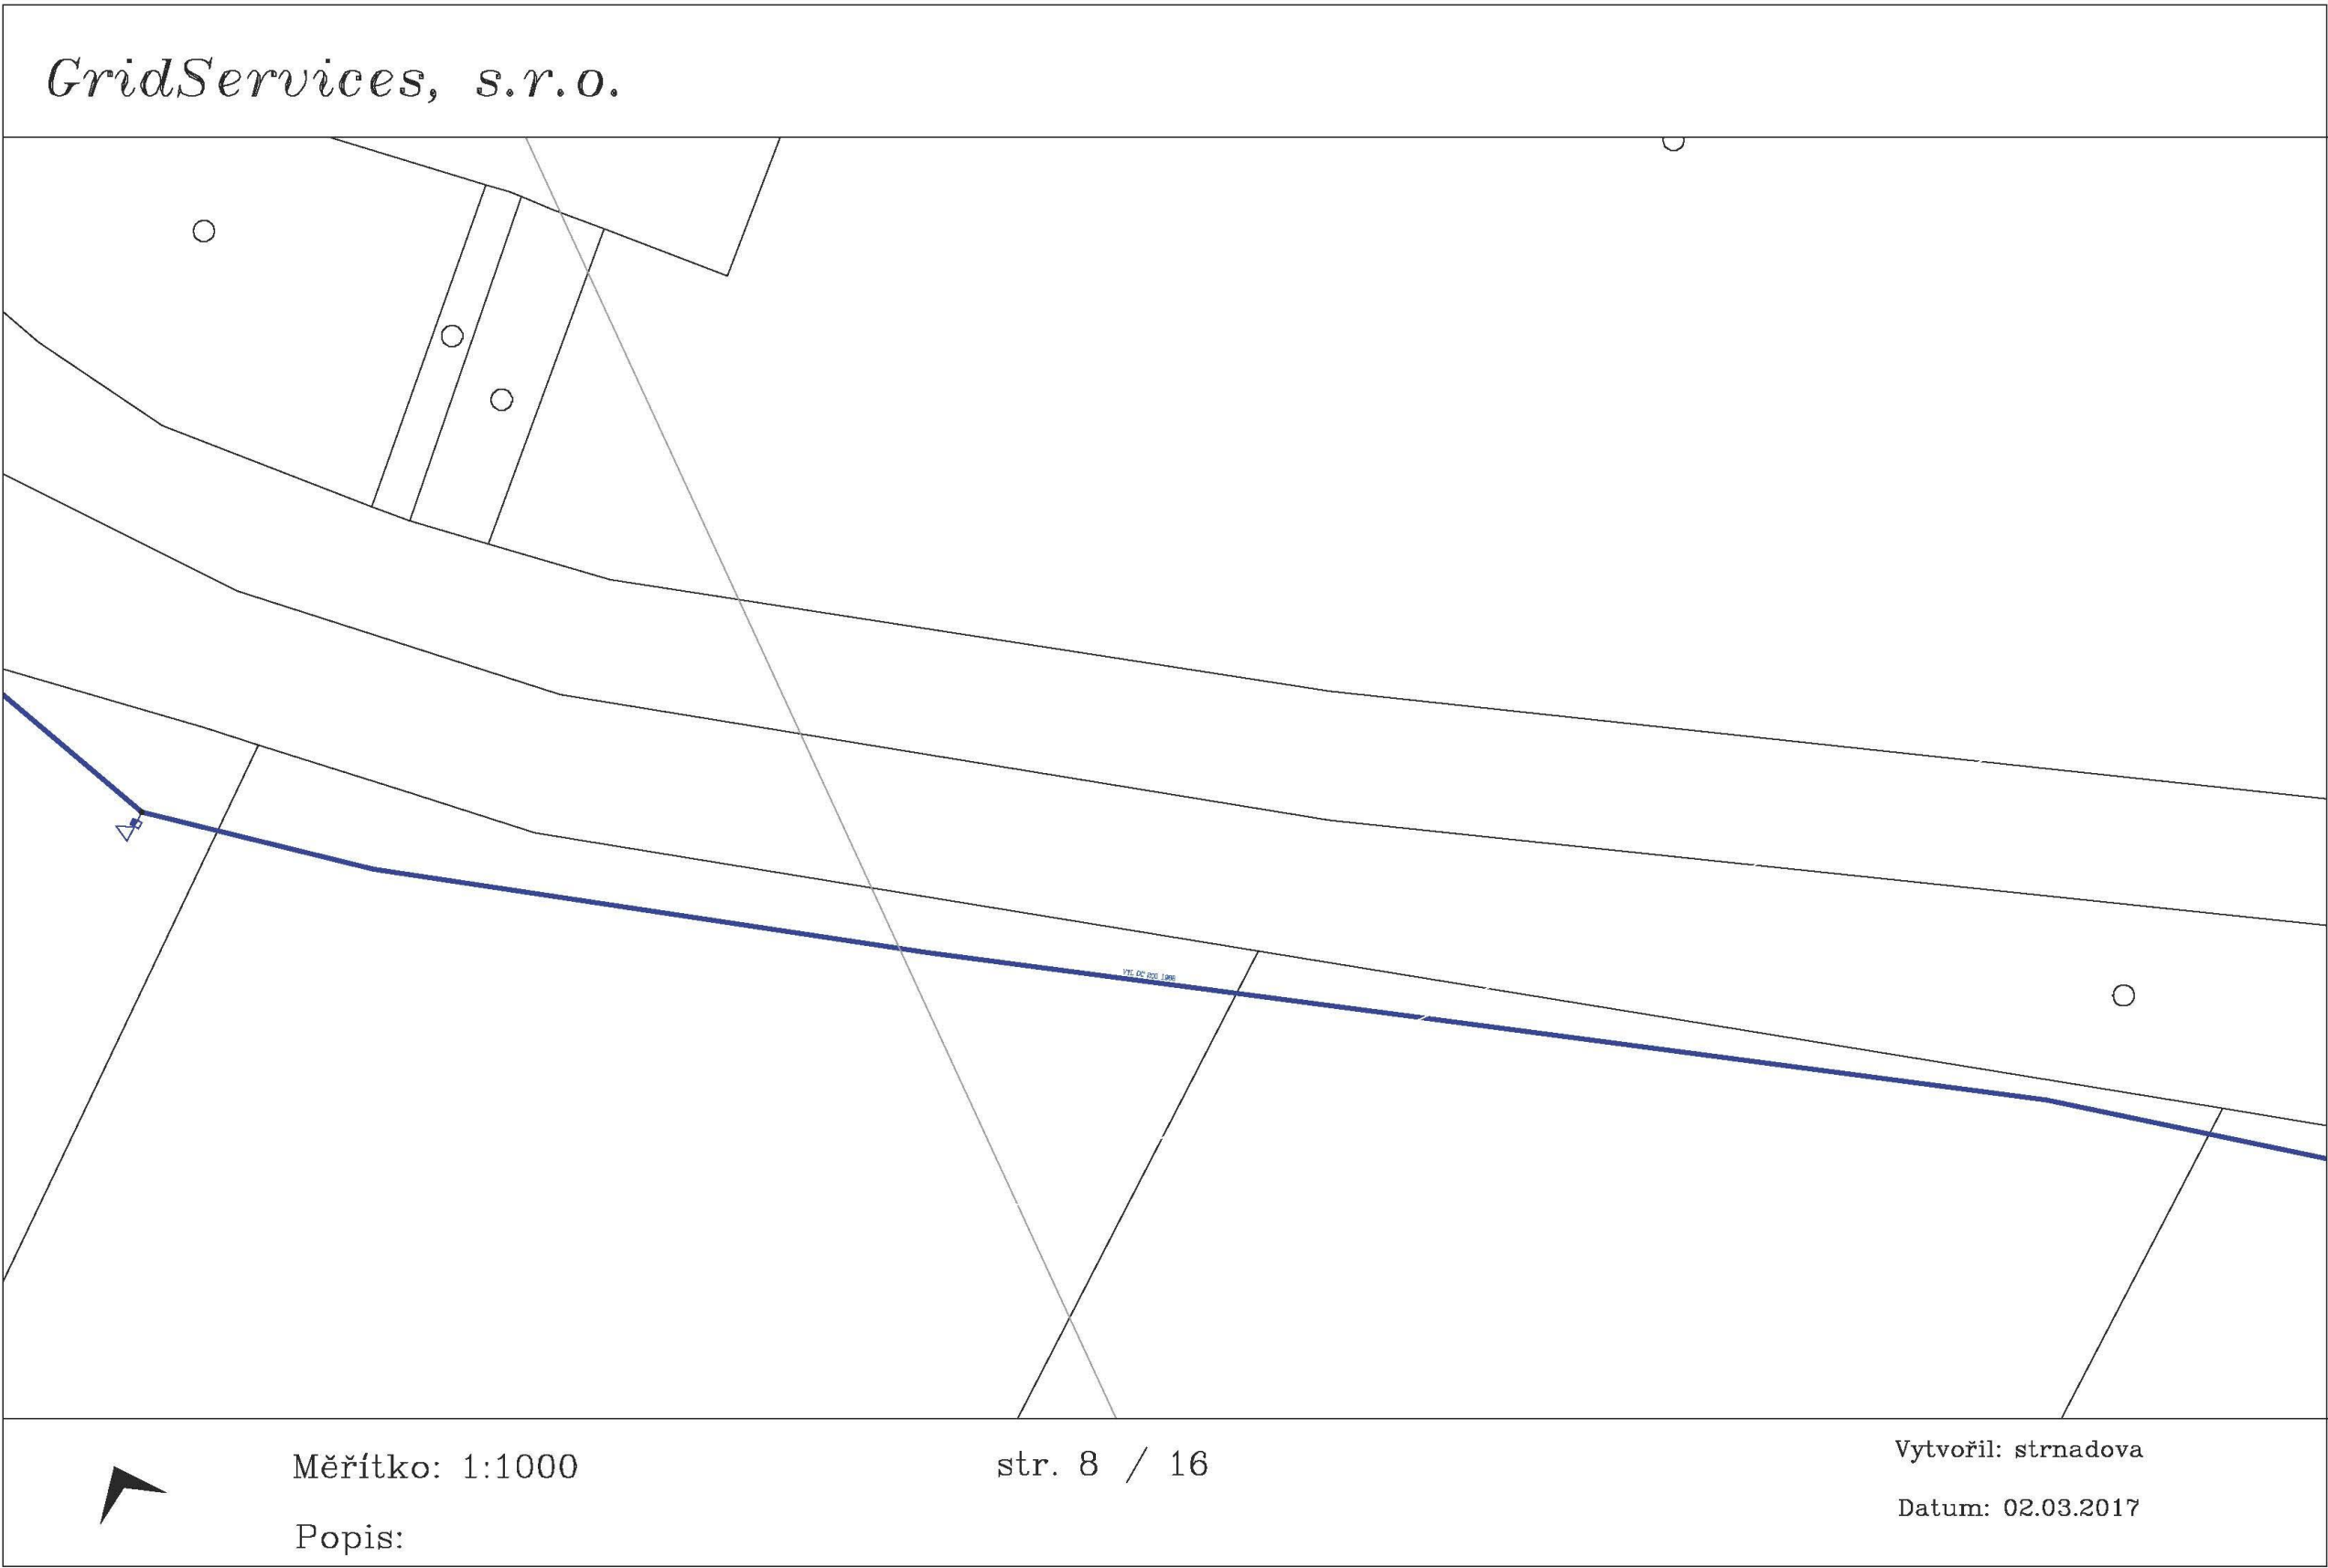

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

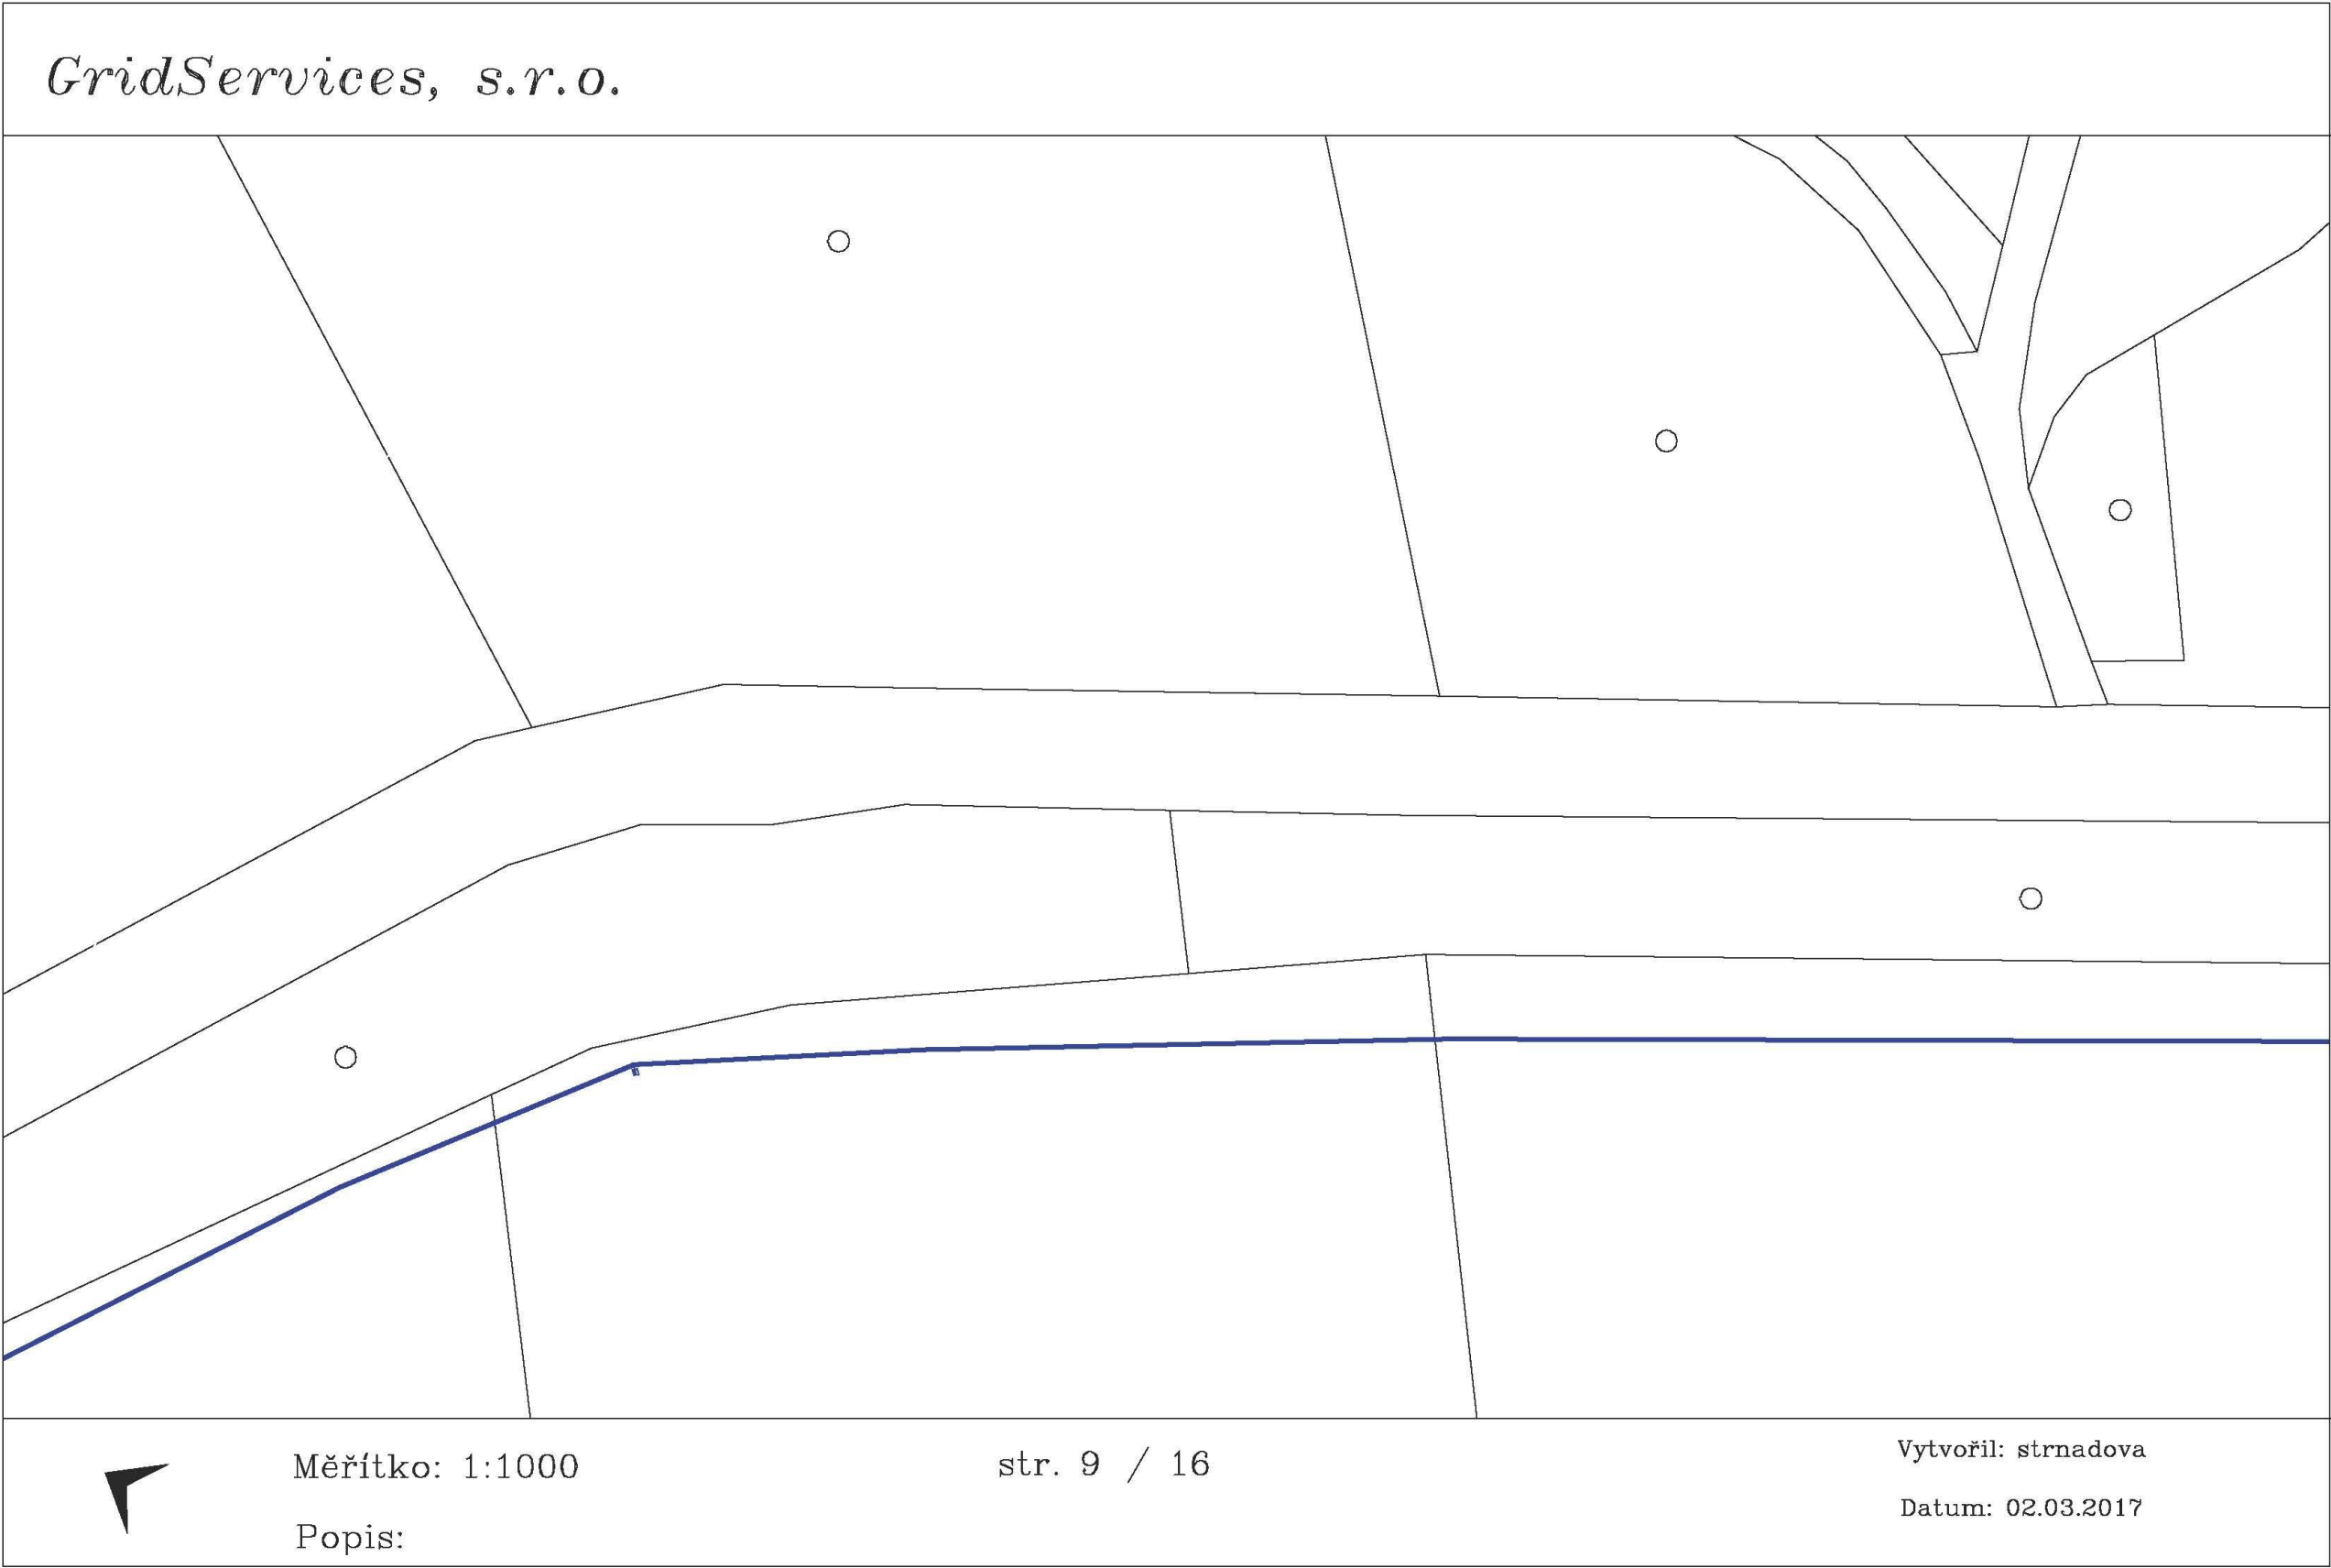

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

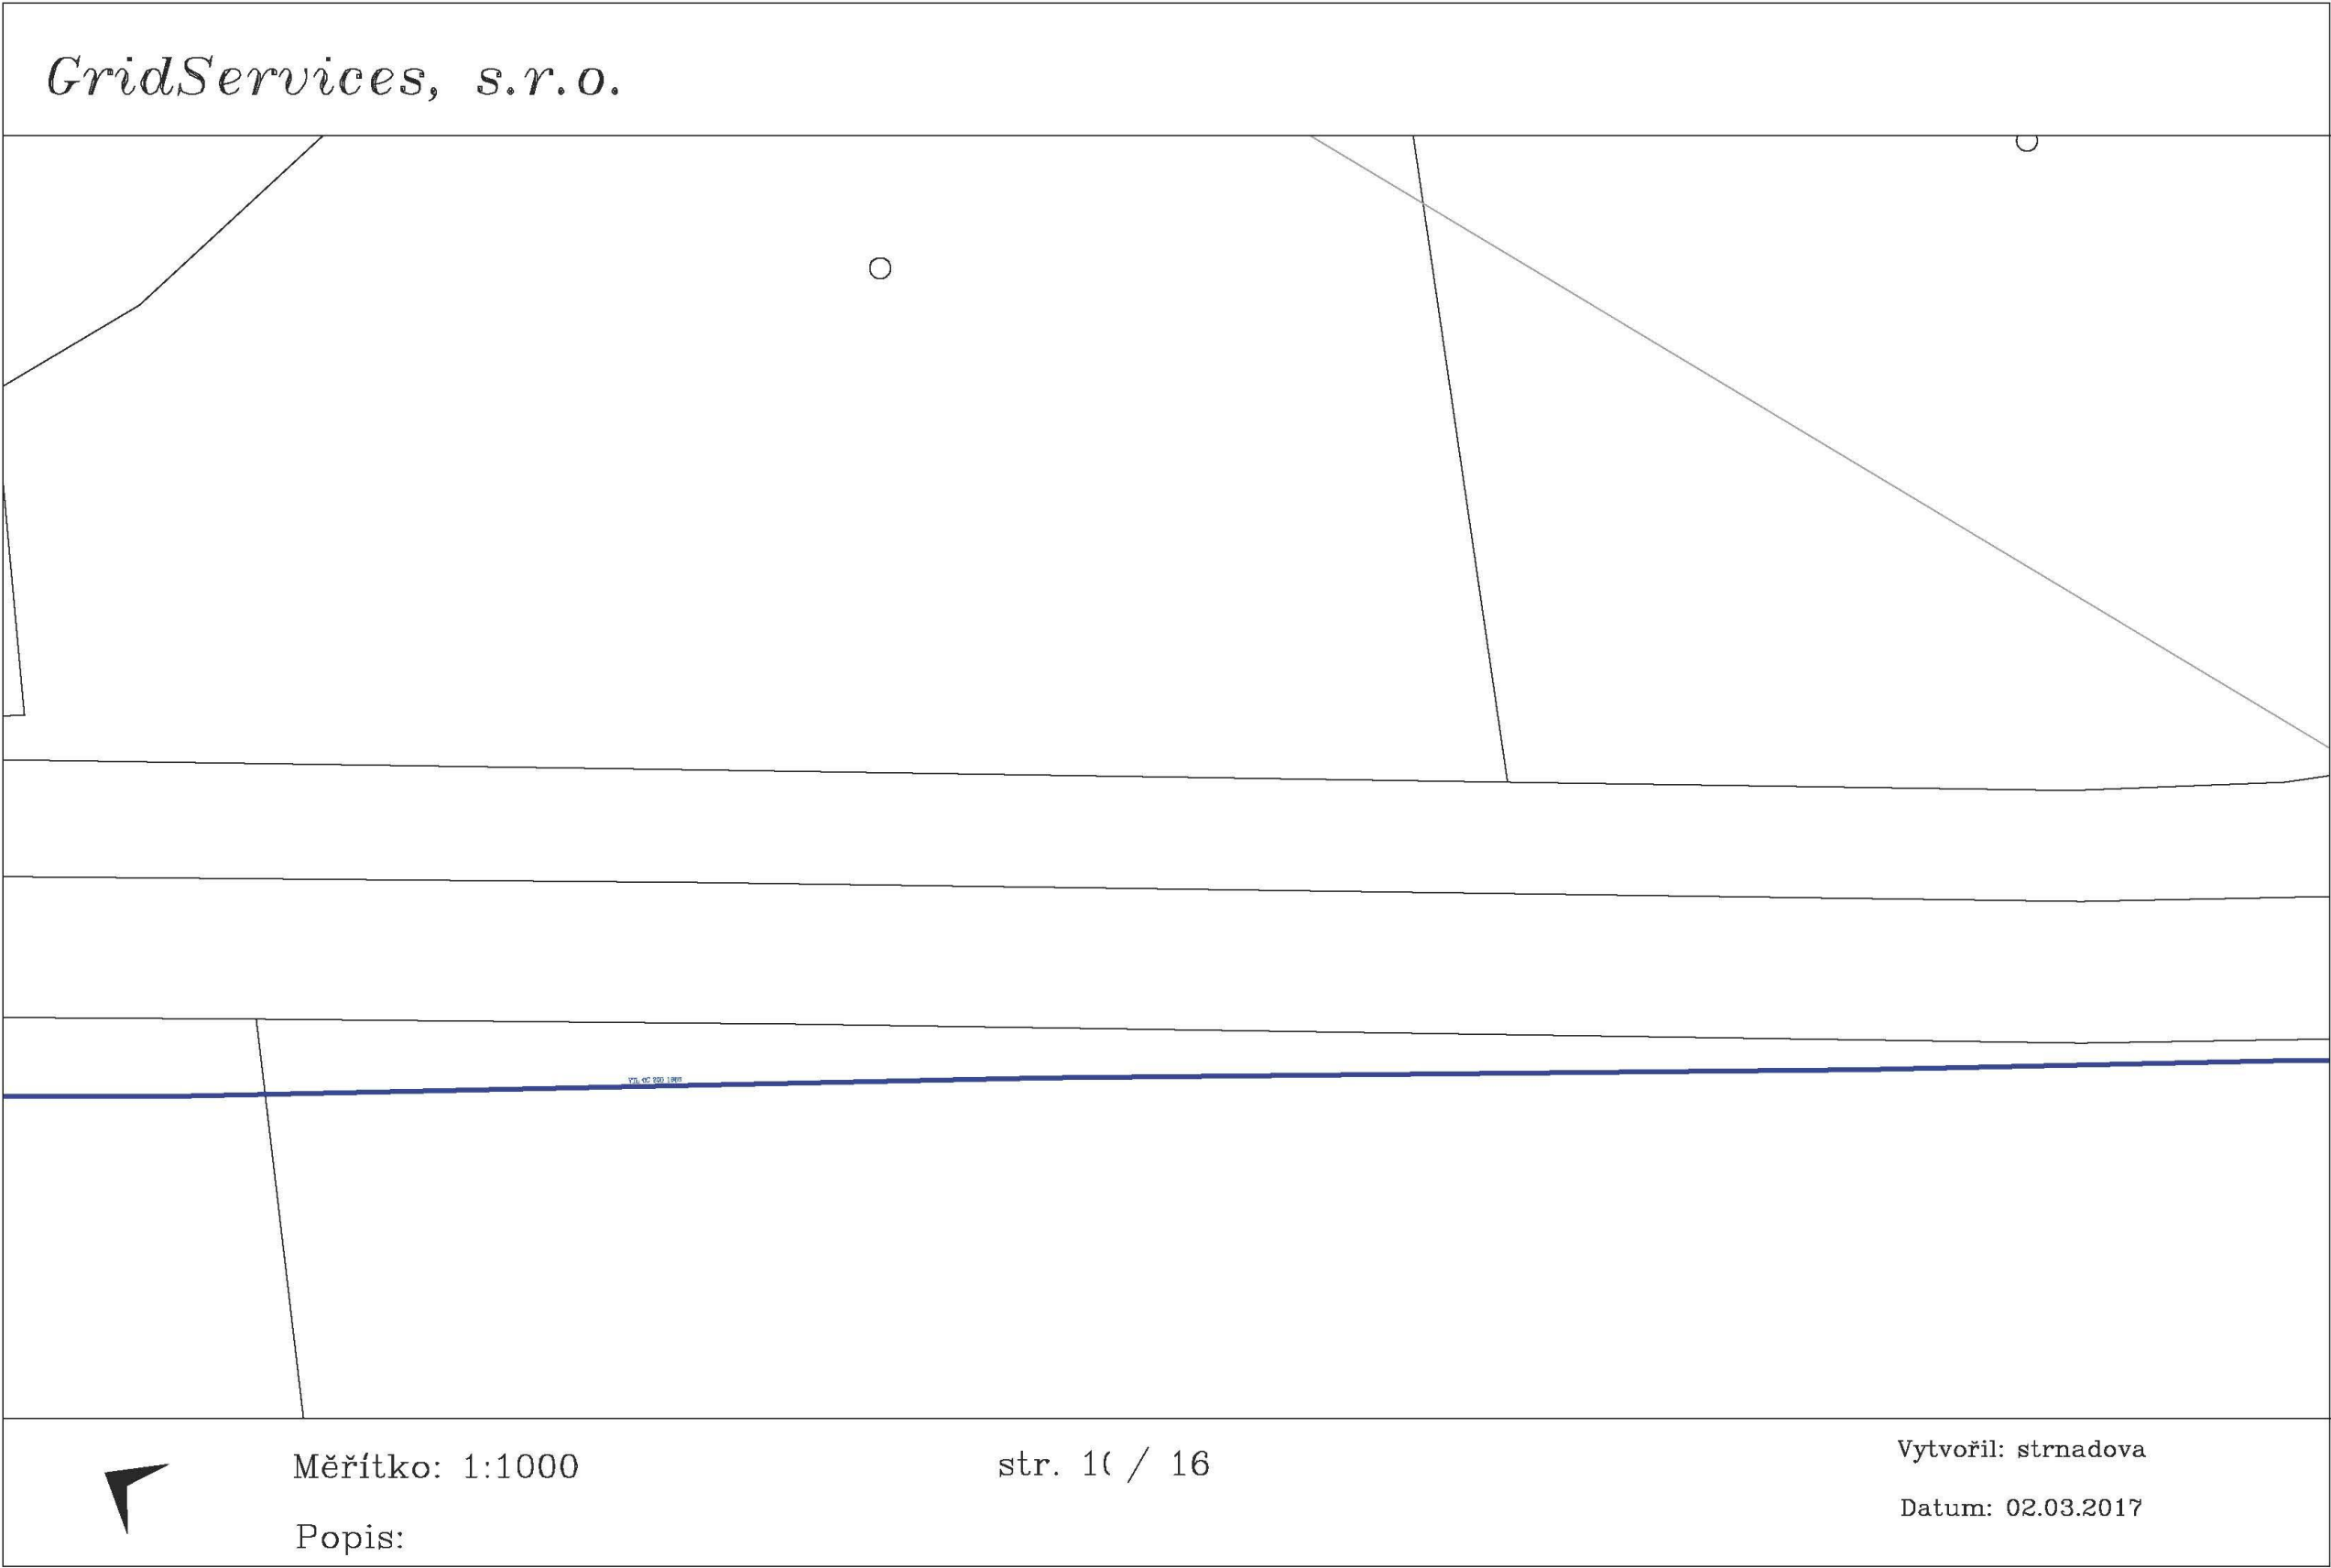

Legenda:

linie plynovodu	
<div></div>	NTL
<div></div>	STL
<div></div>	VTL
<div></div>	WTL
<div></div>	nefunkční
<div></div>	výstavba
<div></div>	regulační stanice
<div></div>	ochranné zařízení
<div></div>	kabel
<div></div>	elektropřípojka
<div></div>	kabel protikorozní ochrany
<div></div>	anodové uzemnění
<div></div>	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

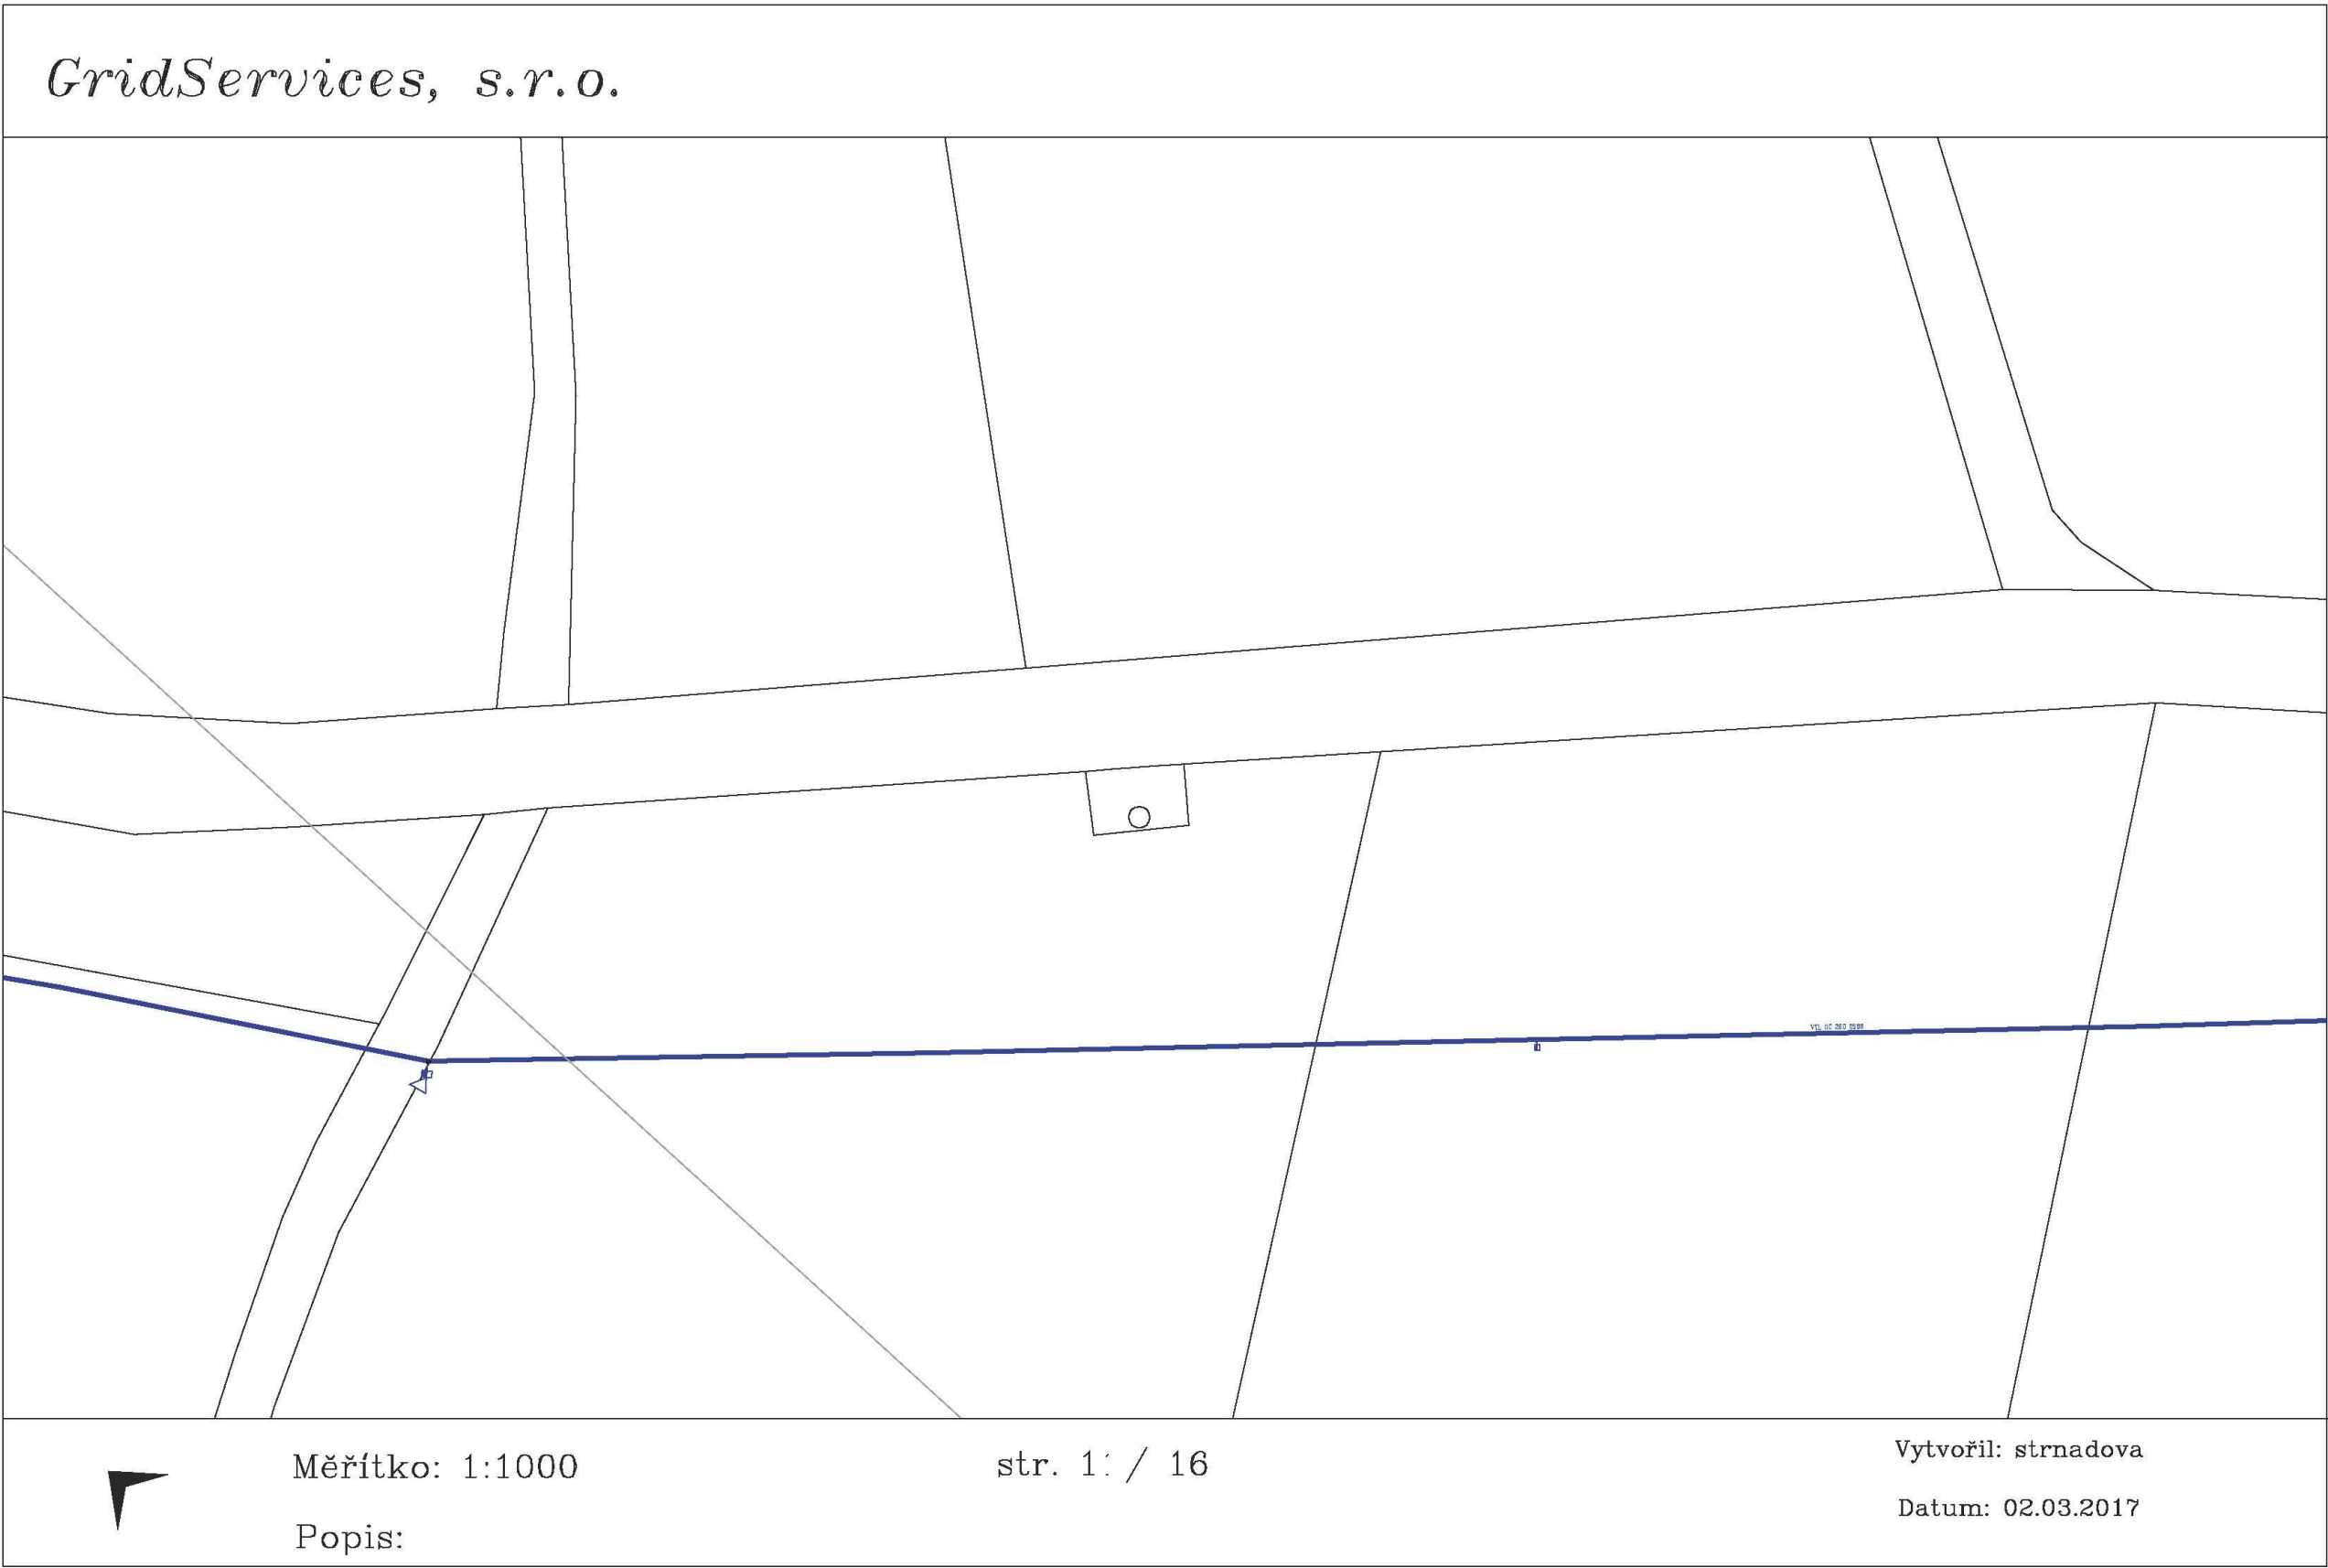

Legenda:


linie plynovodu	
<div></div>	NTL
<div></div>	STL
<div></div>	VTL
<div></div>	WVTL
<div></div>	nefunkční
<div></div>	výstavba
<div></div>	regulační stanice
<div></div>	ochranné zařízení
<div></div>	kabel
<div></div>	elektropřípojka
<div></div>	kabel protikorozní ochrany
<div></div>	anodové uzemnění
<div></div>	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Rudoltice u Lanškrouna , Skuhrov u České Třebové.

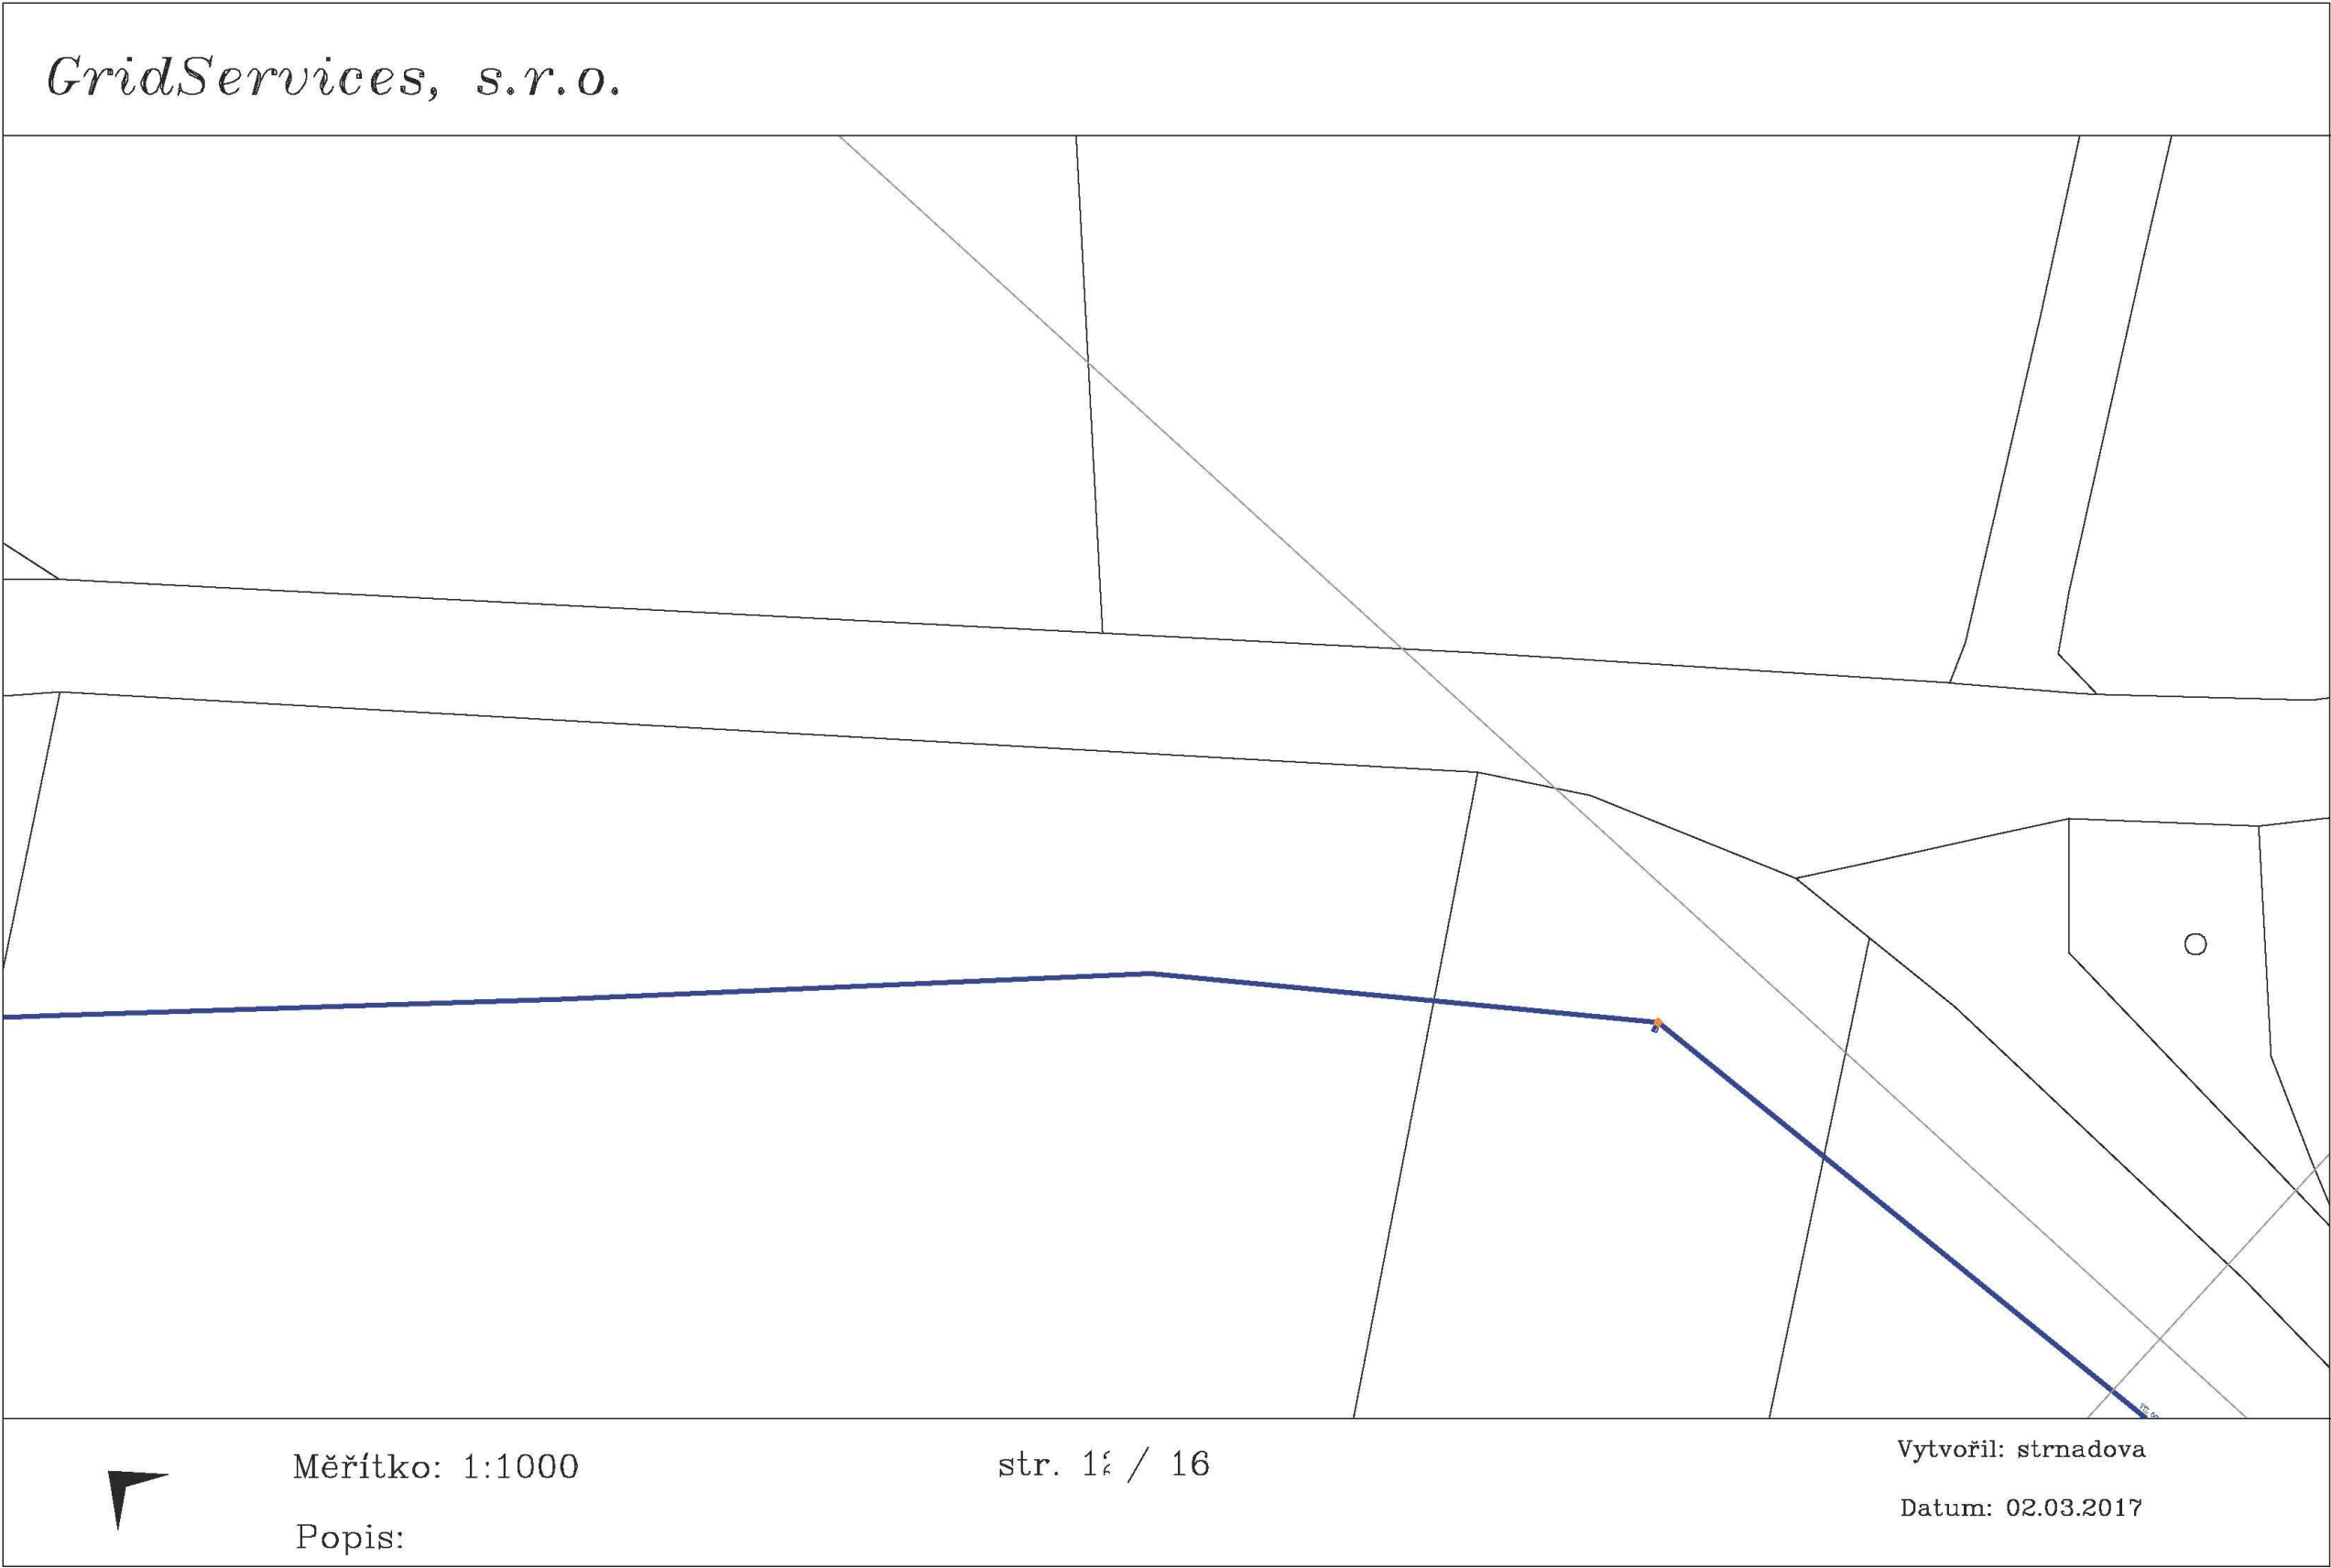


Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

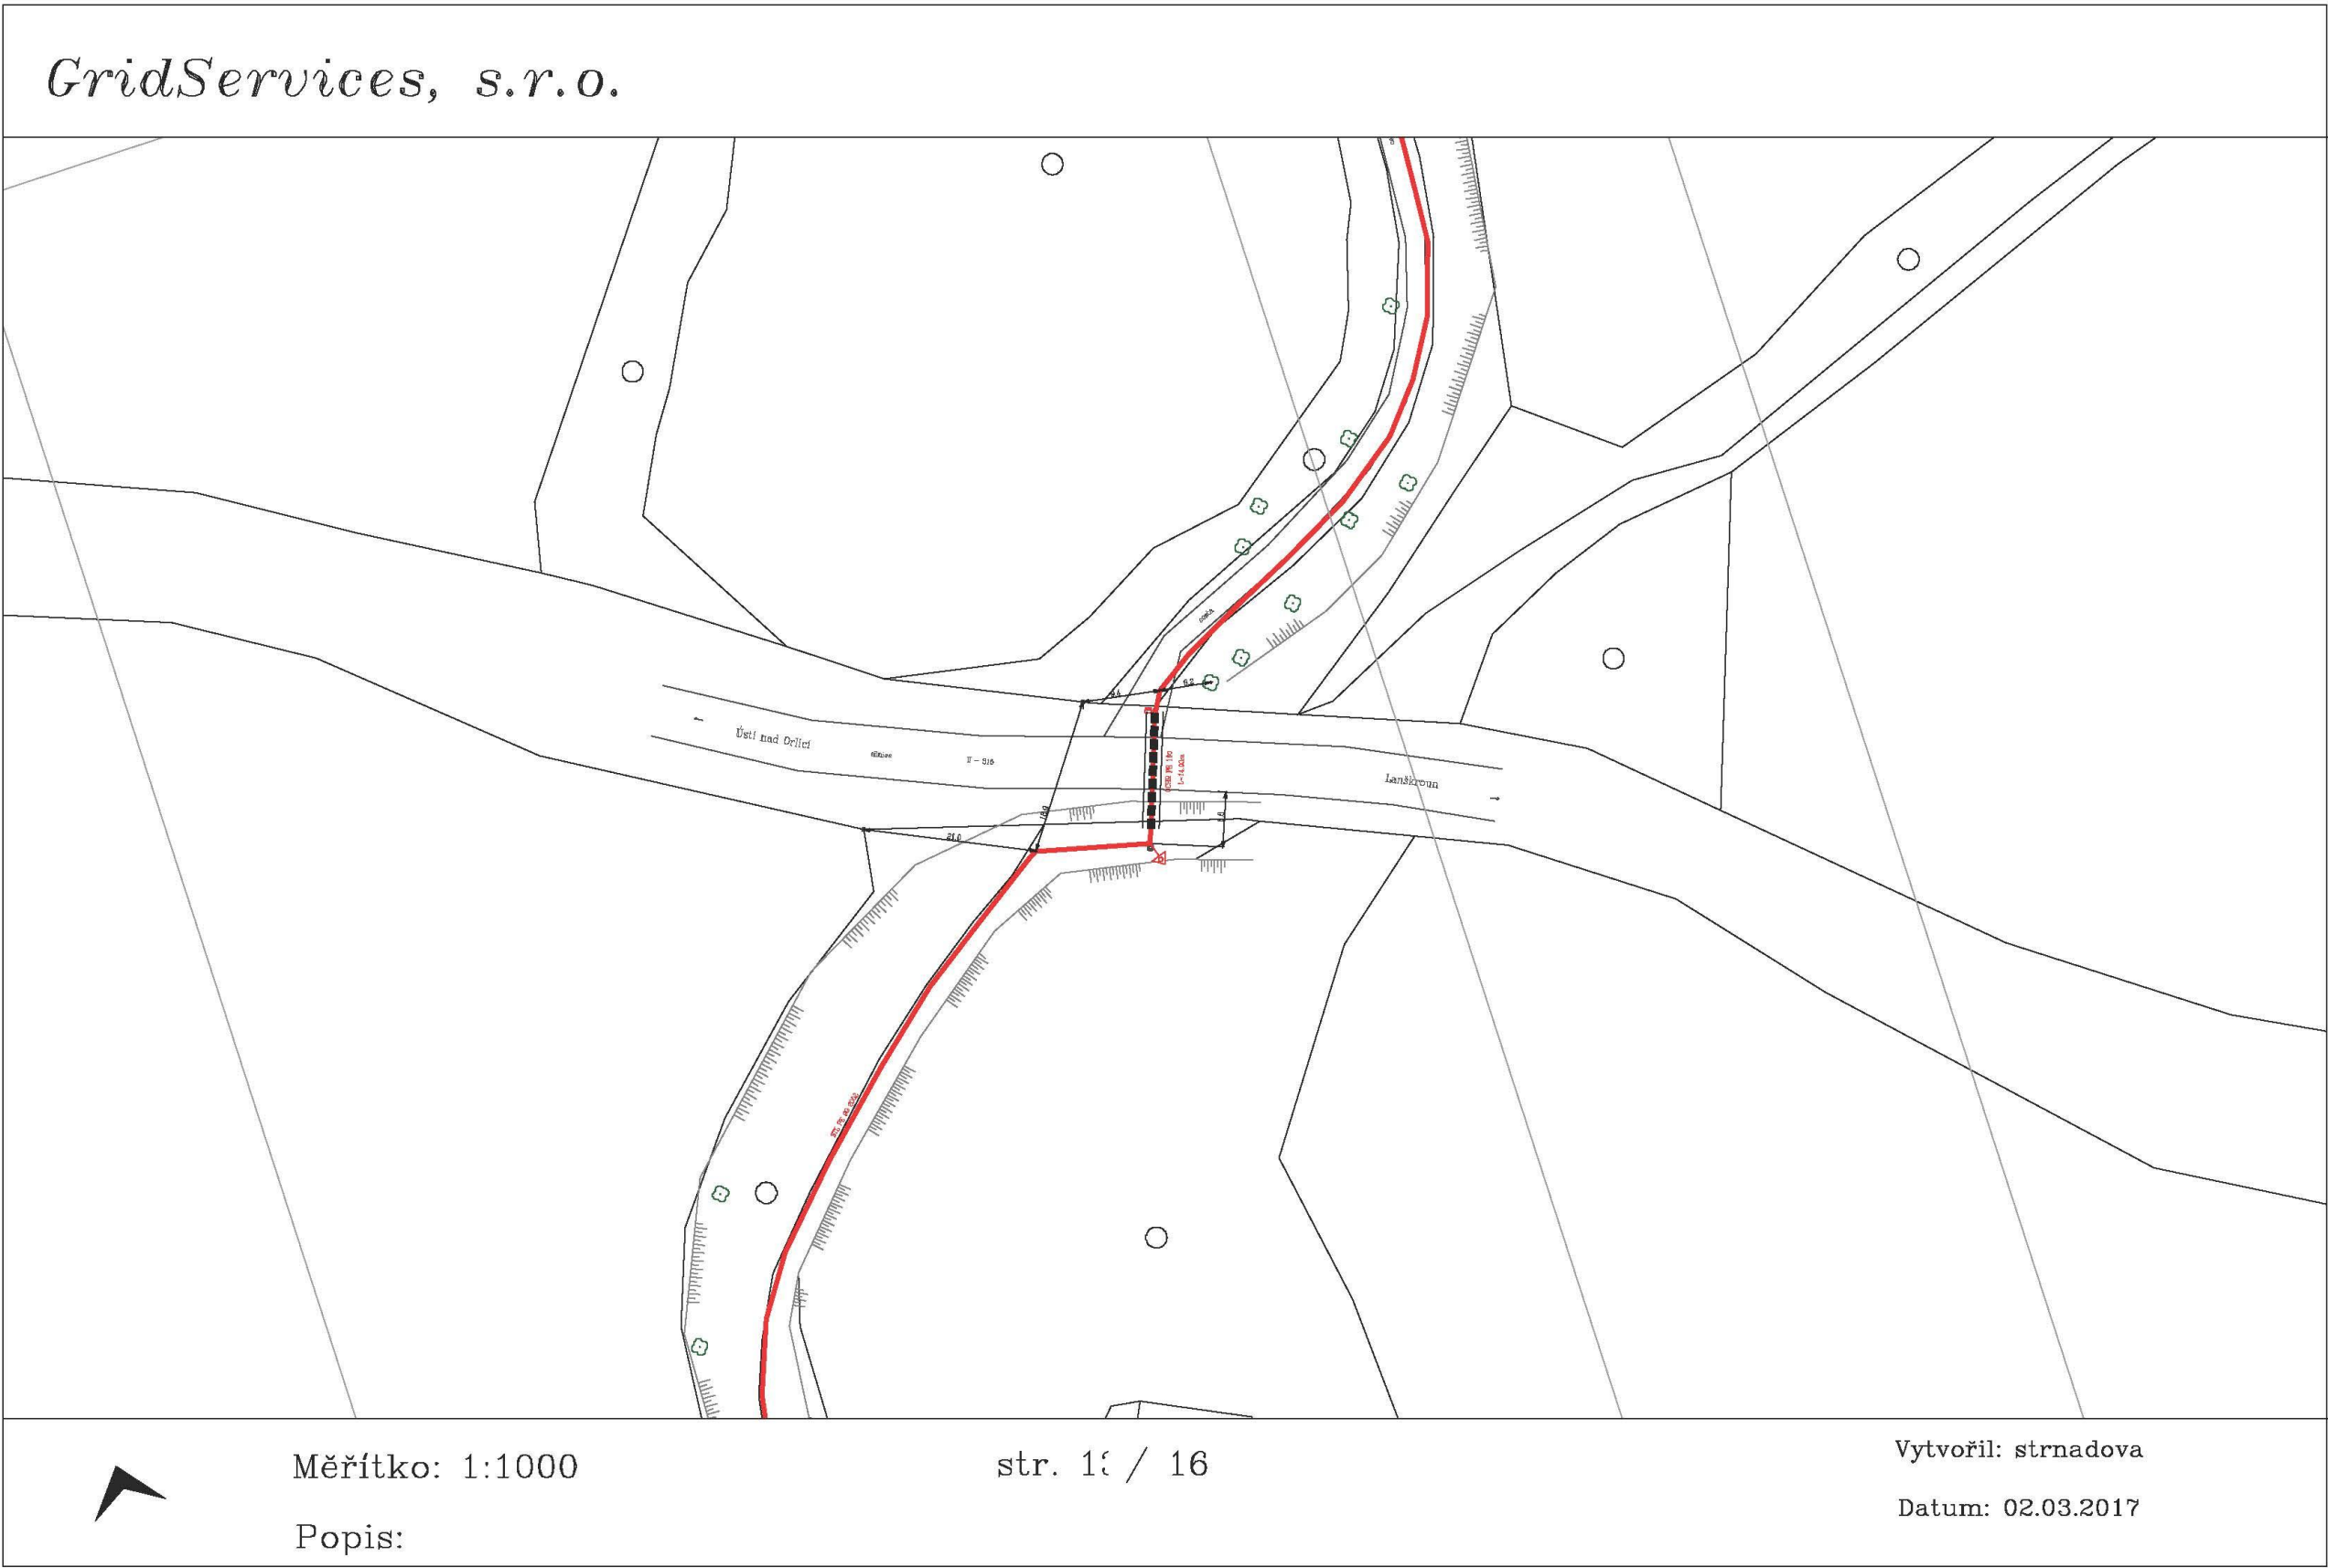


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

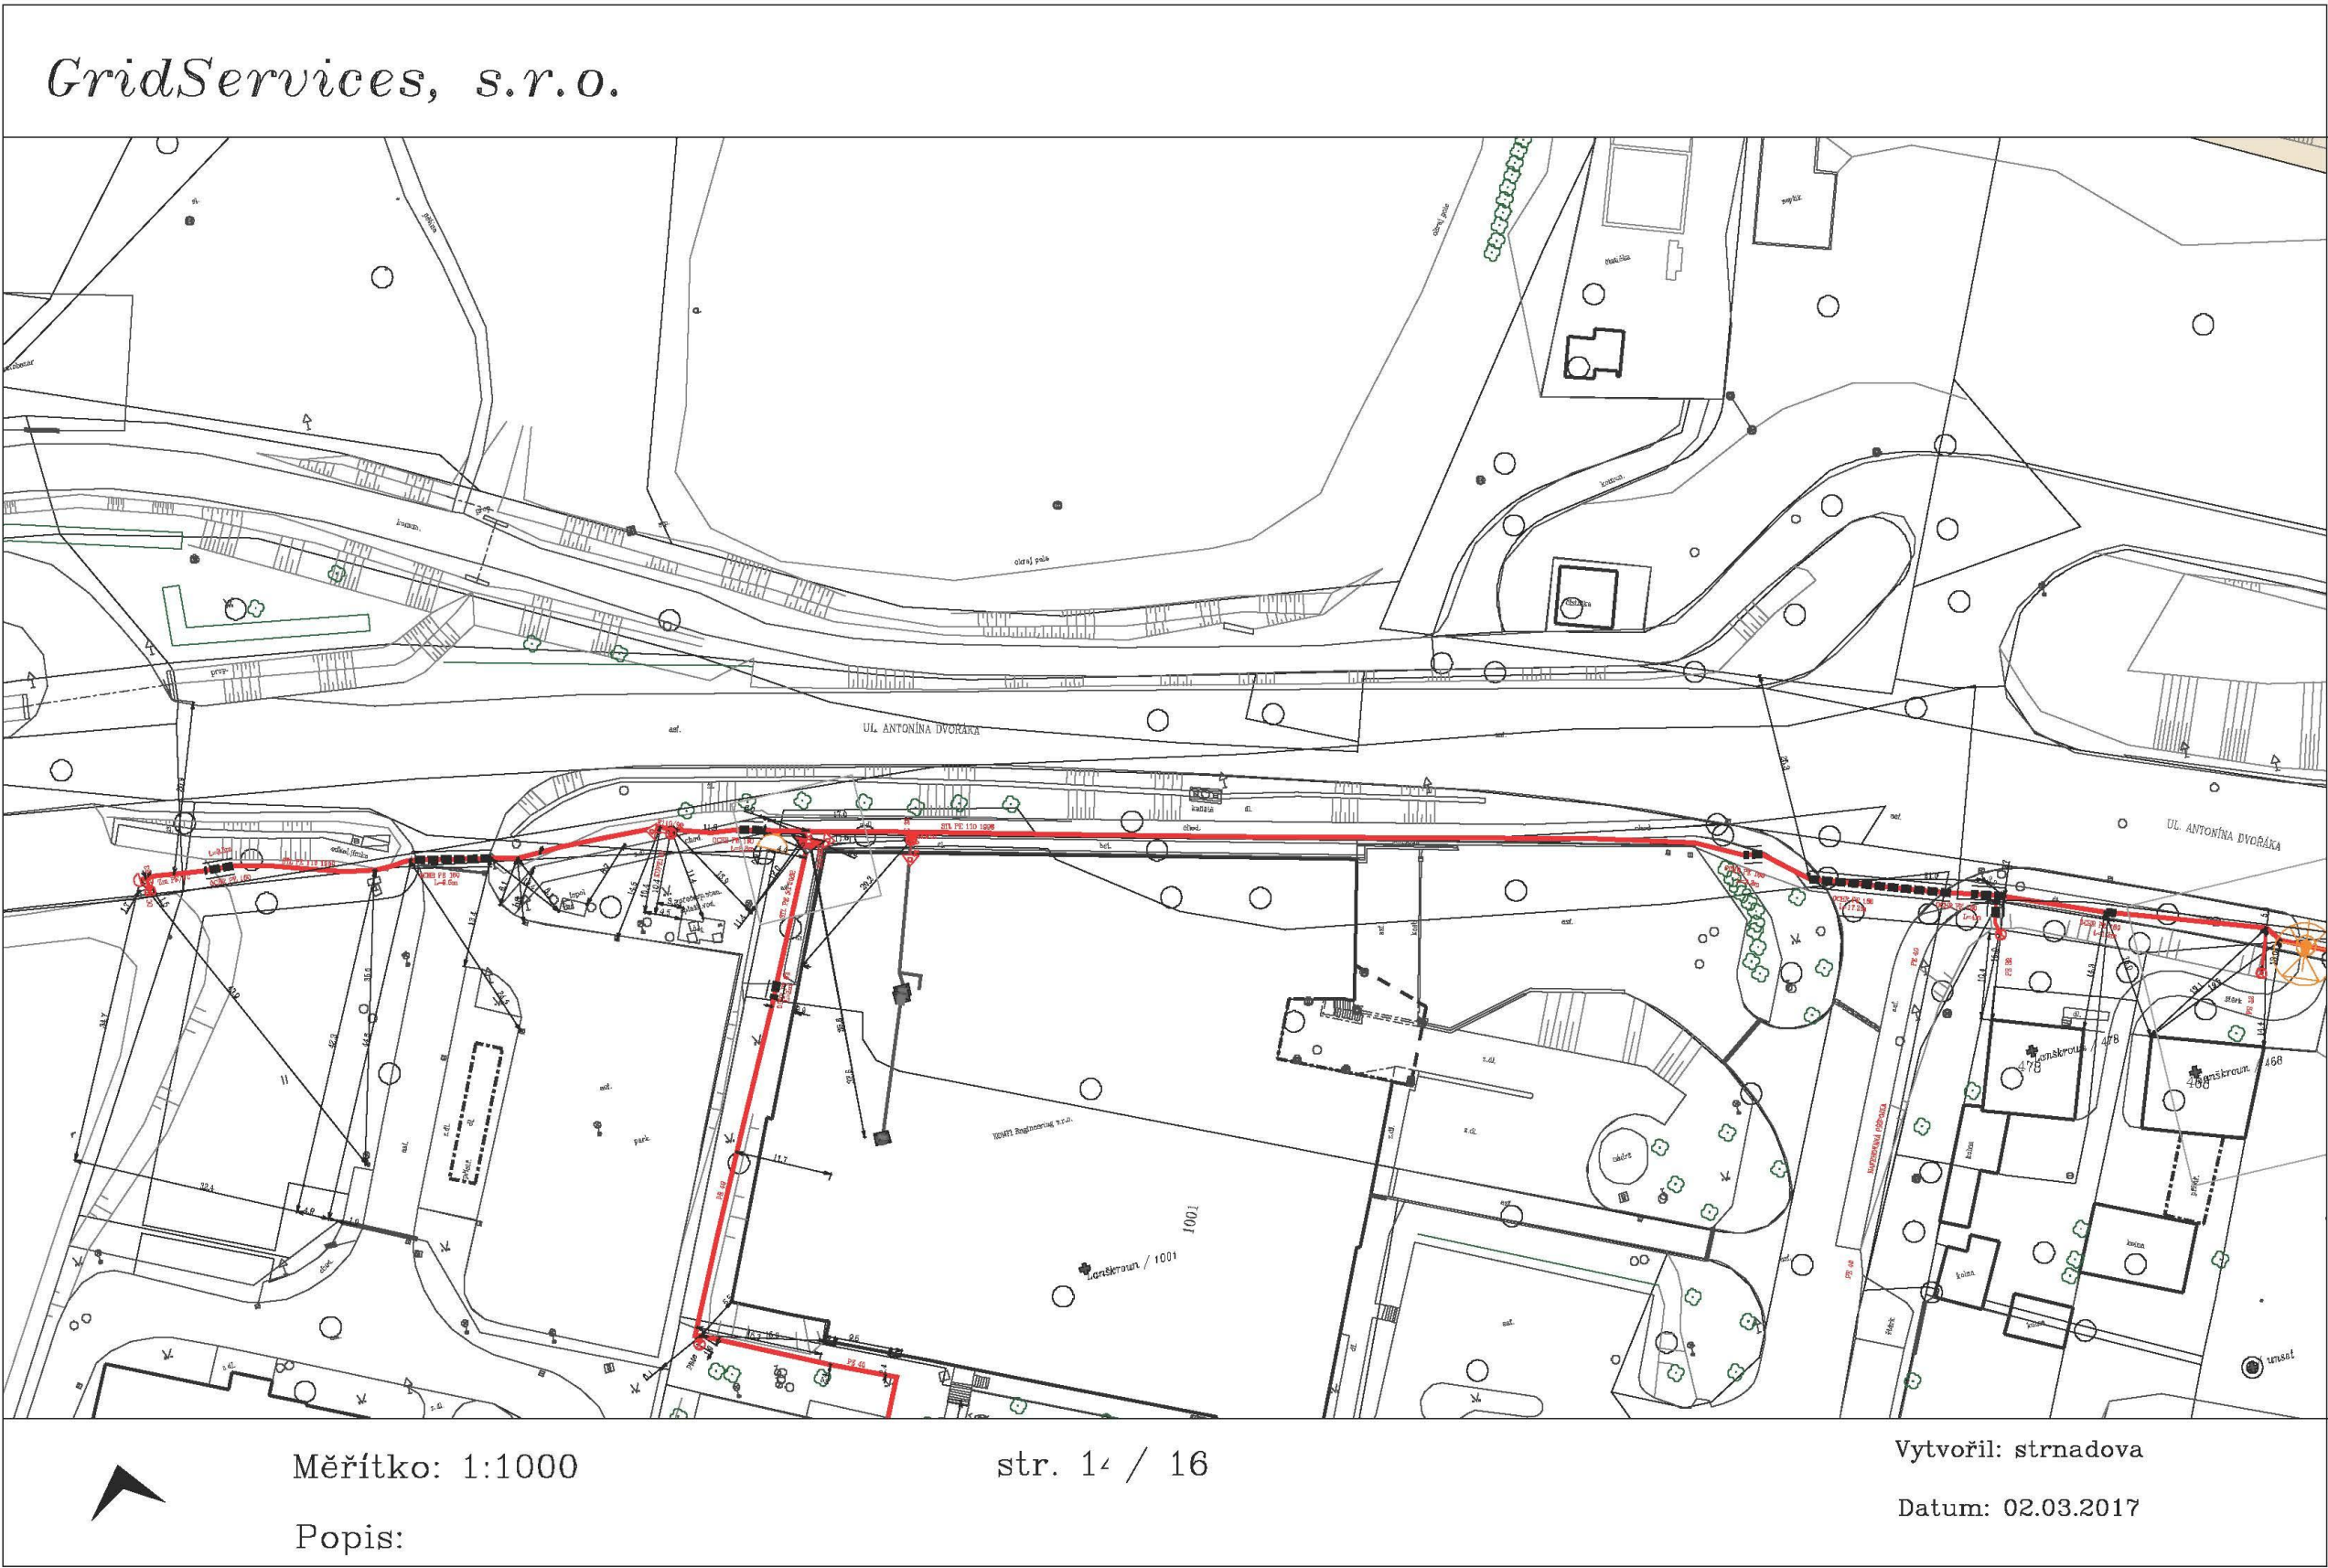

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

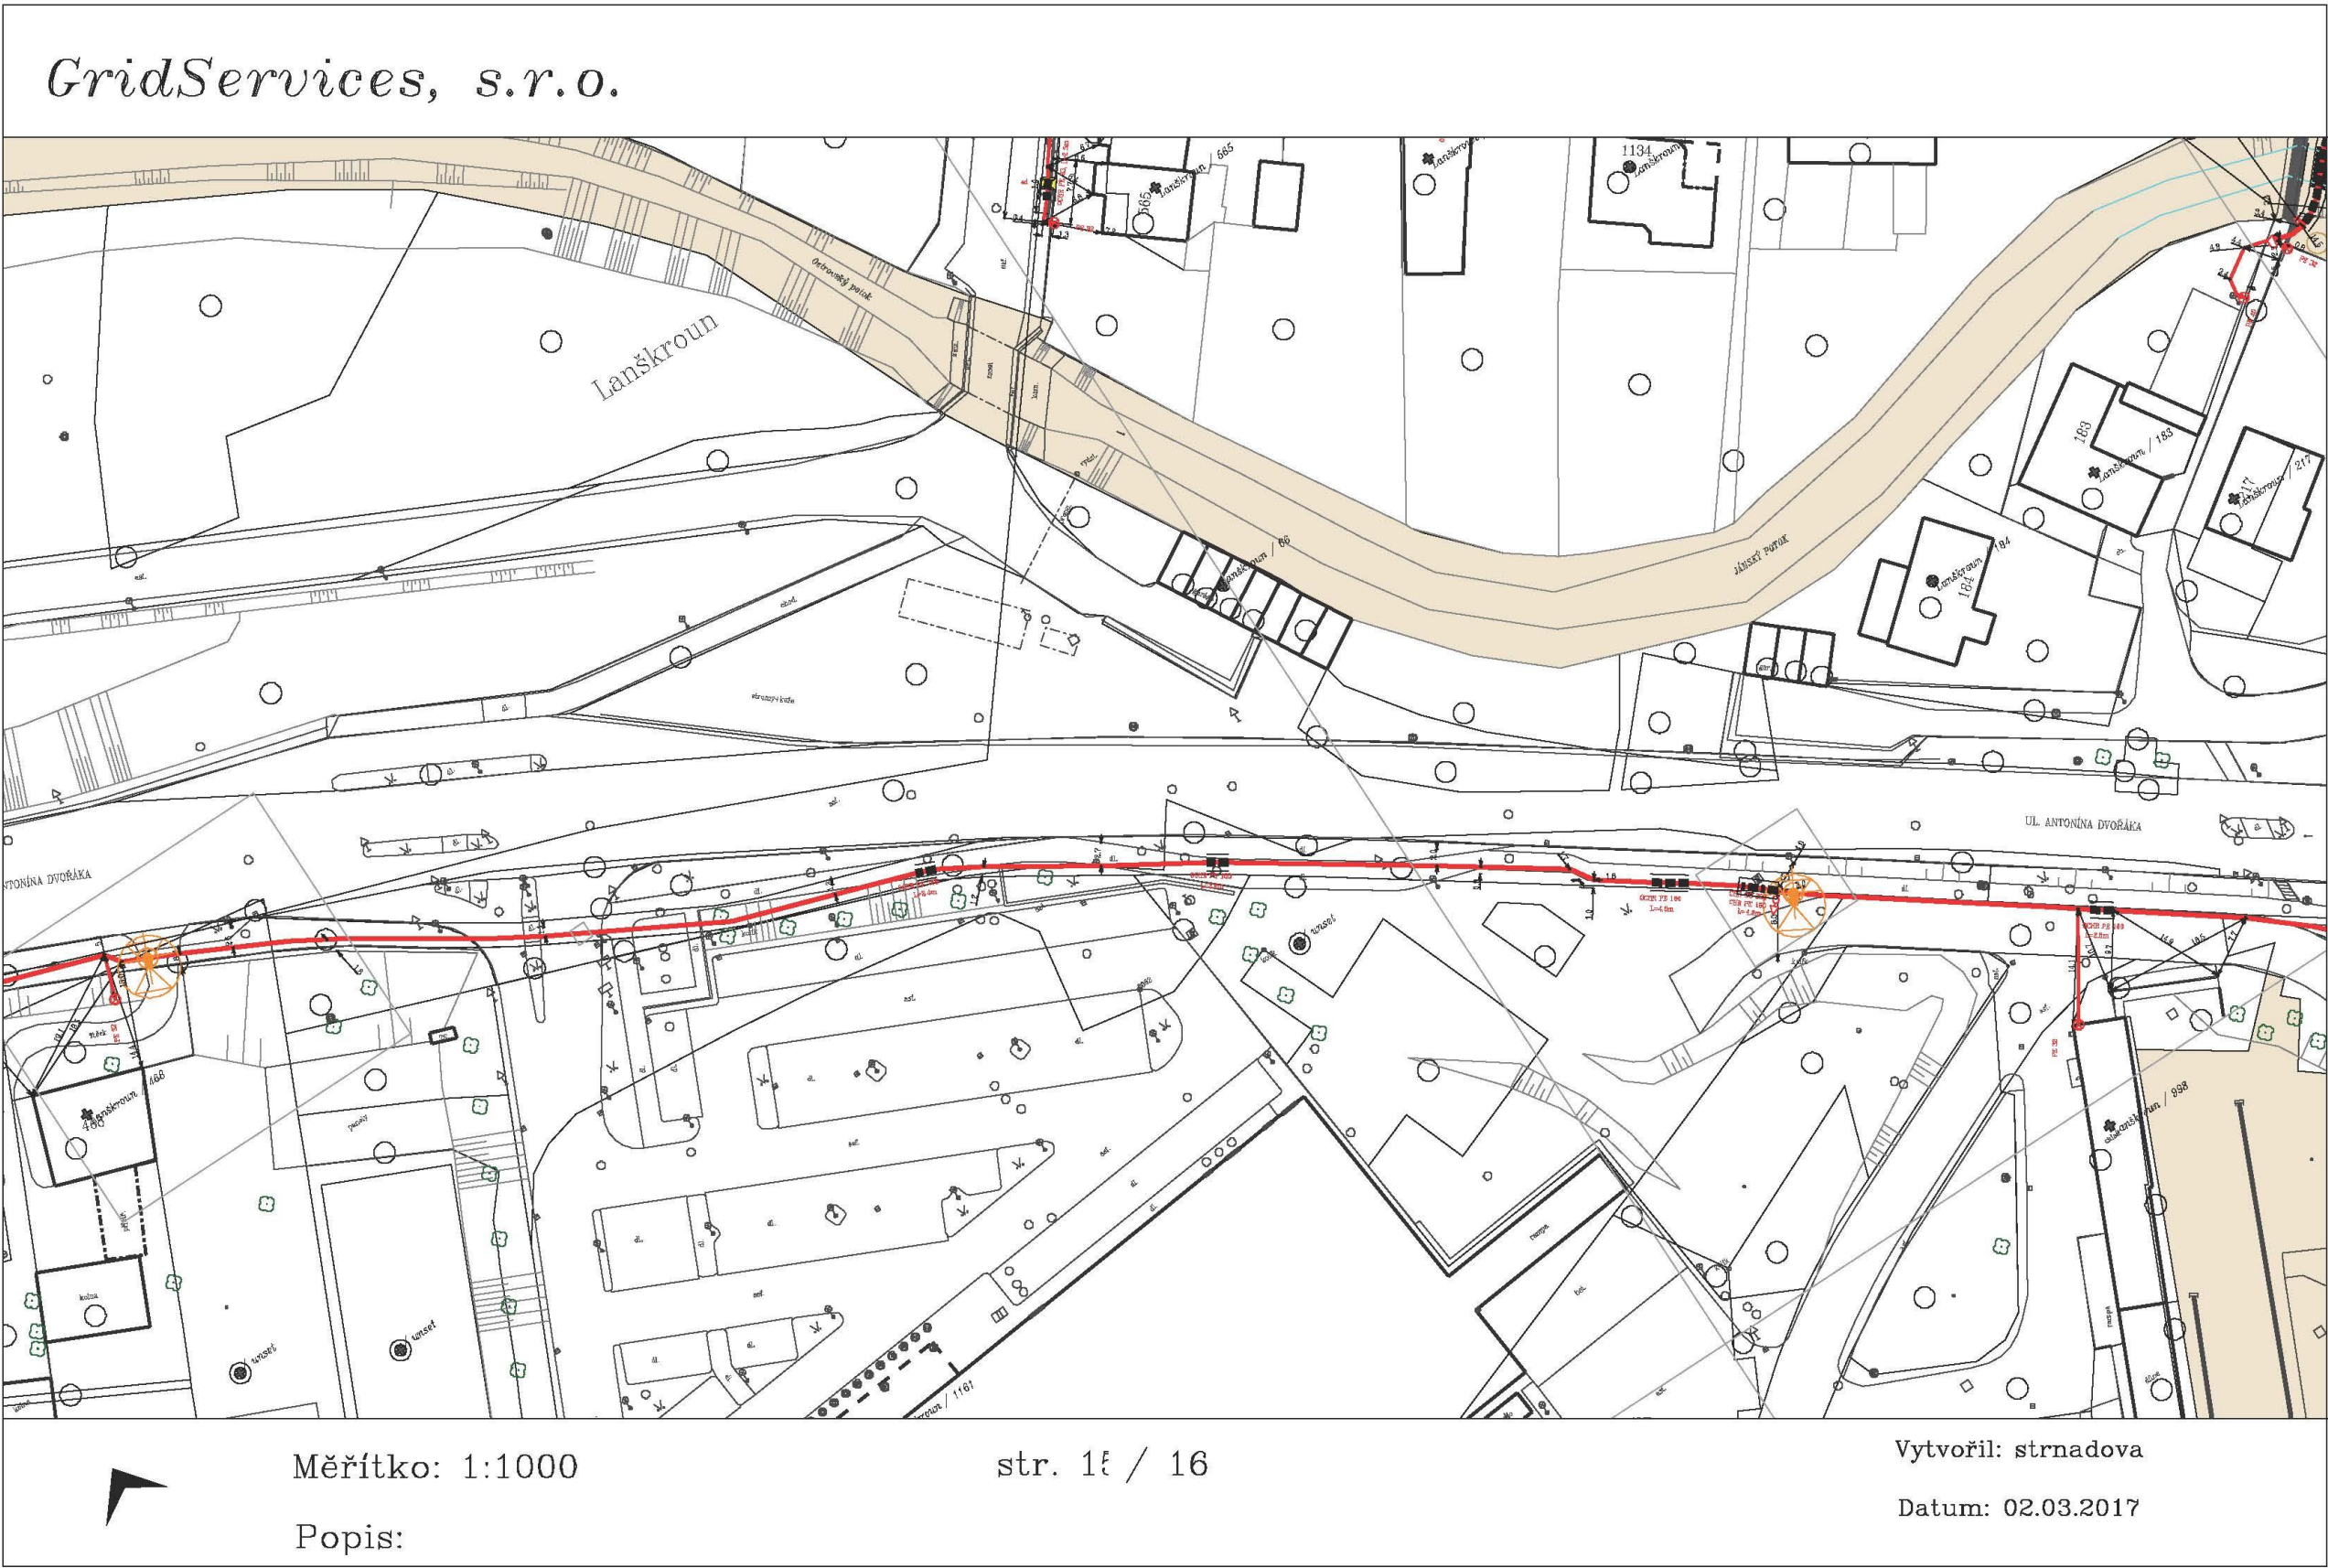

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Myto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Myto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Myto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Myto. K.ú.: Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Rudoltice u Lanškrouna, Skuhrov u České Třebové.