

OPTIMA, spol. s r.o.
Žižkova 738
56601 Vysoké Mýto

naše značka
5001426788

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
20.12.2016

Věc:

Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)

K.ú. - p.č.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové

Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Podklady pro zpracování projektové dokumentace v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci.

Toto stanovisko nelze použít pro projednání se stavebním úřadem ani pro realizaci stavby.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení a přípojkami:

Lanškroun:

NTL plynovod PE d 315, OCEL DN 100 + NTL přípojky
STL plynovod PE d 225, d 160, d 110 + STL přípojky
Zrušené plynovodní potrubí - v situaci vyznačeno šedou barvou

Upozorňujeme, že v zájmovém území je v současné době připravována výstavba plynovodních přípojek, které nebylo dosud převzato do provozování.

Je nutné vyjádření investora (dodavatele) stavby.

Dále upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMATA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

Ostrov:

STL plynovod PE d 90

VTL plynovod OCEL DN 200 na trase Ostrov - Lanškroun a trase Dlouhá Třebová - Ostrov

Na základě předložené situace byl předán informativní zakres.

Při posuzování stavby pro realizaci a stupeň územní nebo stavební řízení požadujeme, aby v předložené situaci z projektové dokumentace navrhované stavby byla zakreslena poloha stávajících plynárenských zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato situace bude předložena k novému posouzení a vyjádření.

Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zařízení lze použít POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. Technické podmínky dotyku s naším zařízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení a plynovodní přípojky dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000 k posouzení.

- PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

- Umístování staveb a provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynárenského zařízení, RS a zařízení katodické ochrany (SKAO) lze provádět pouze s písemným souhlasem provozovatele plynárenského zařízení (pracoviště OSS Brno). Kontaktní osobou je pan Bohuslav Hubička, tel. 532227264, email: bohoslav.hubicka@innogy.com

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001426788 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001426788 ze dne 20.12.2016.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna, Ostrov u Lanškrouna, Lanškroun, Skuhrov u České Třebové.



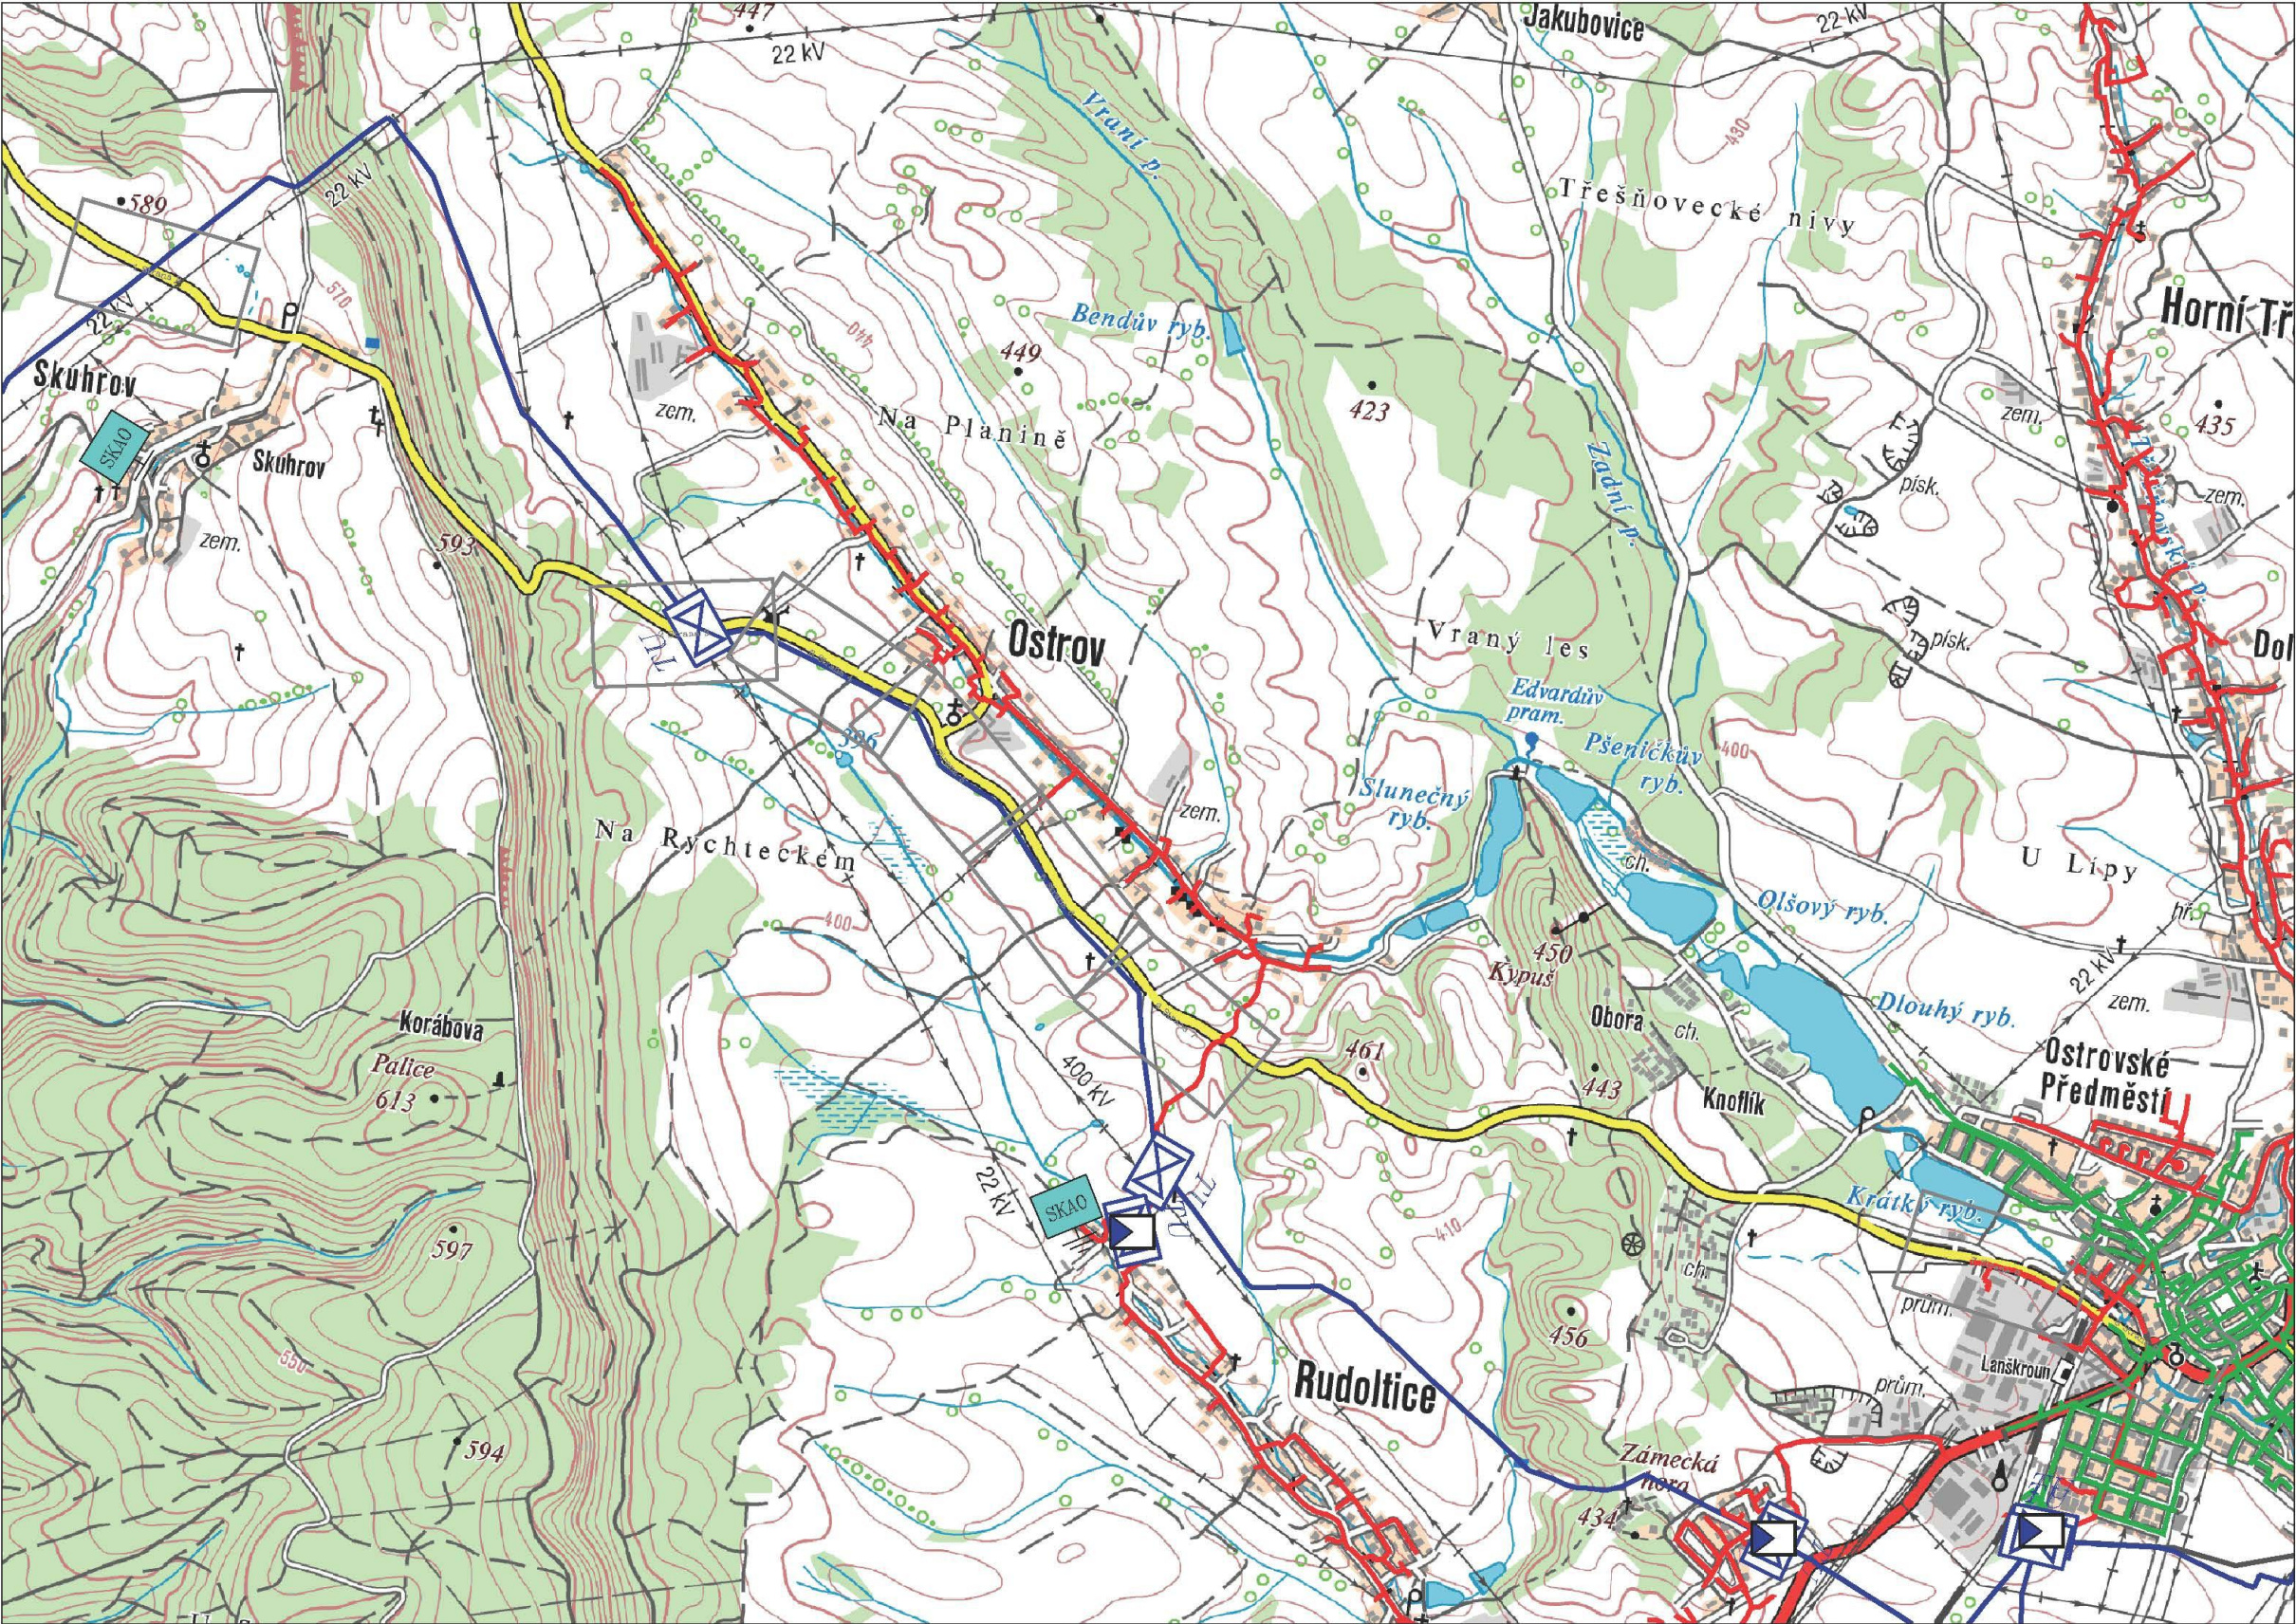


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové.

GridServices, s.r.o.

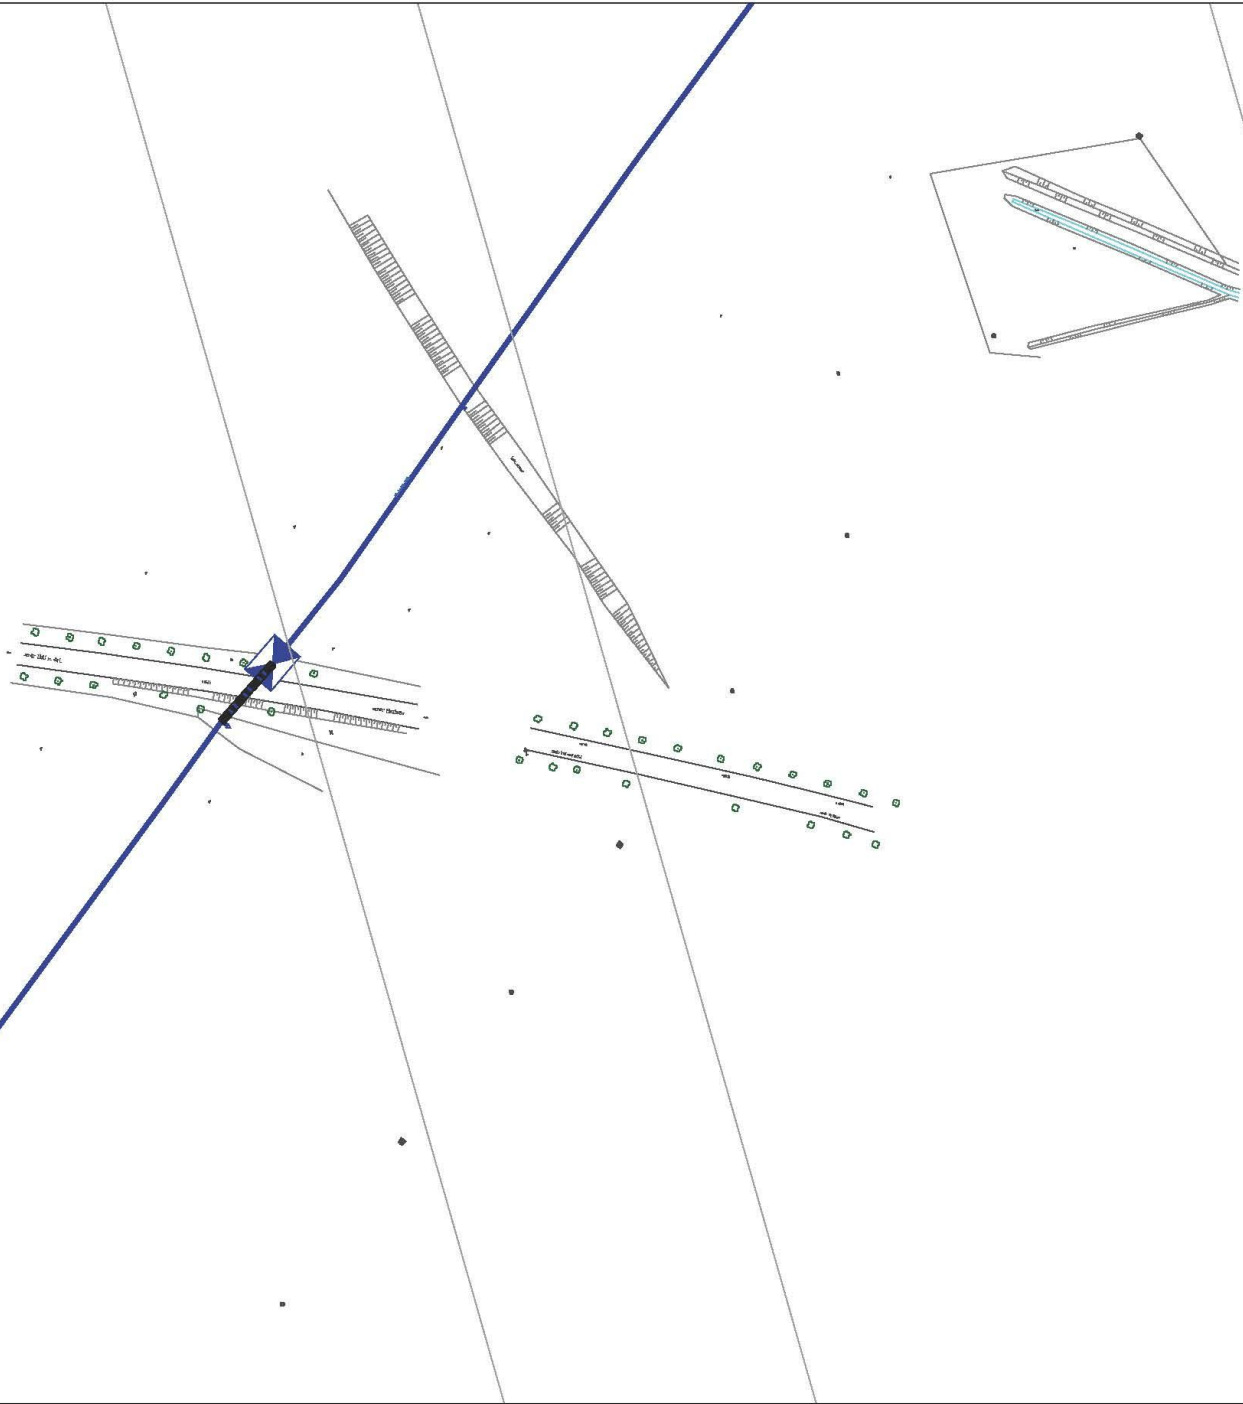

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Měřítko: 1:2500


str. 2 / 9

Vytvořil: strnadova

Popis:

Datum: 20.12.2016


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové.

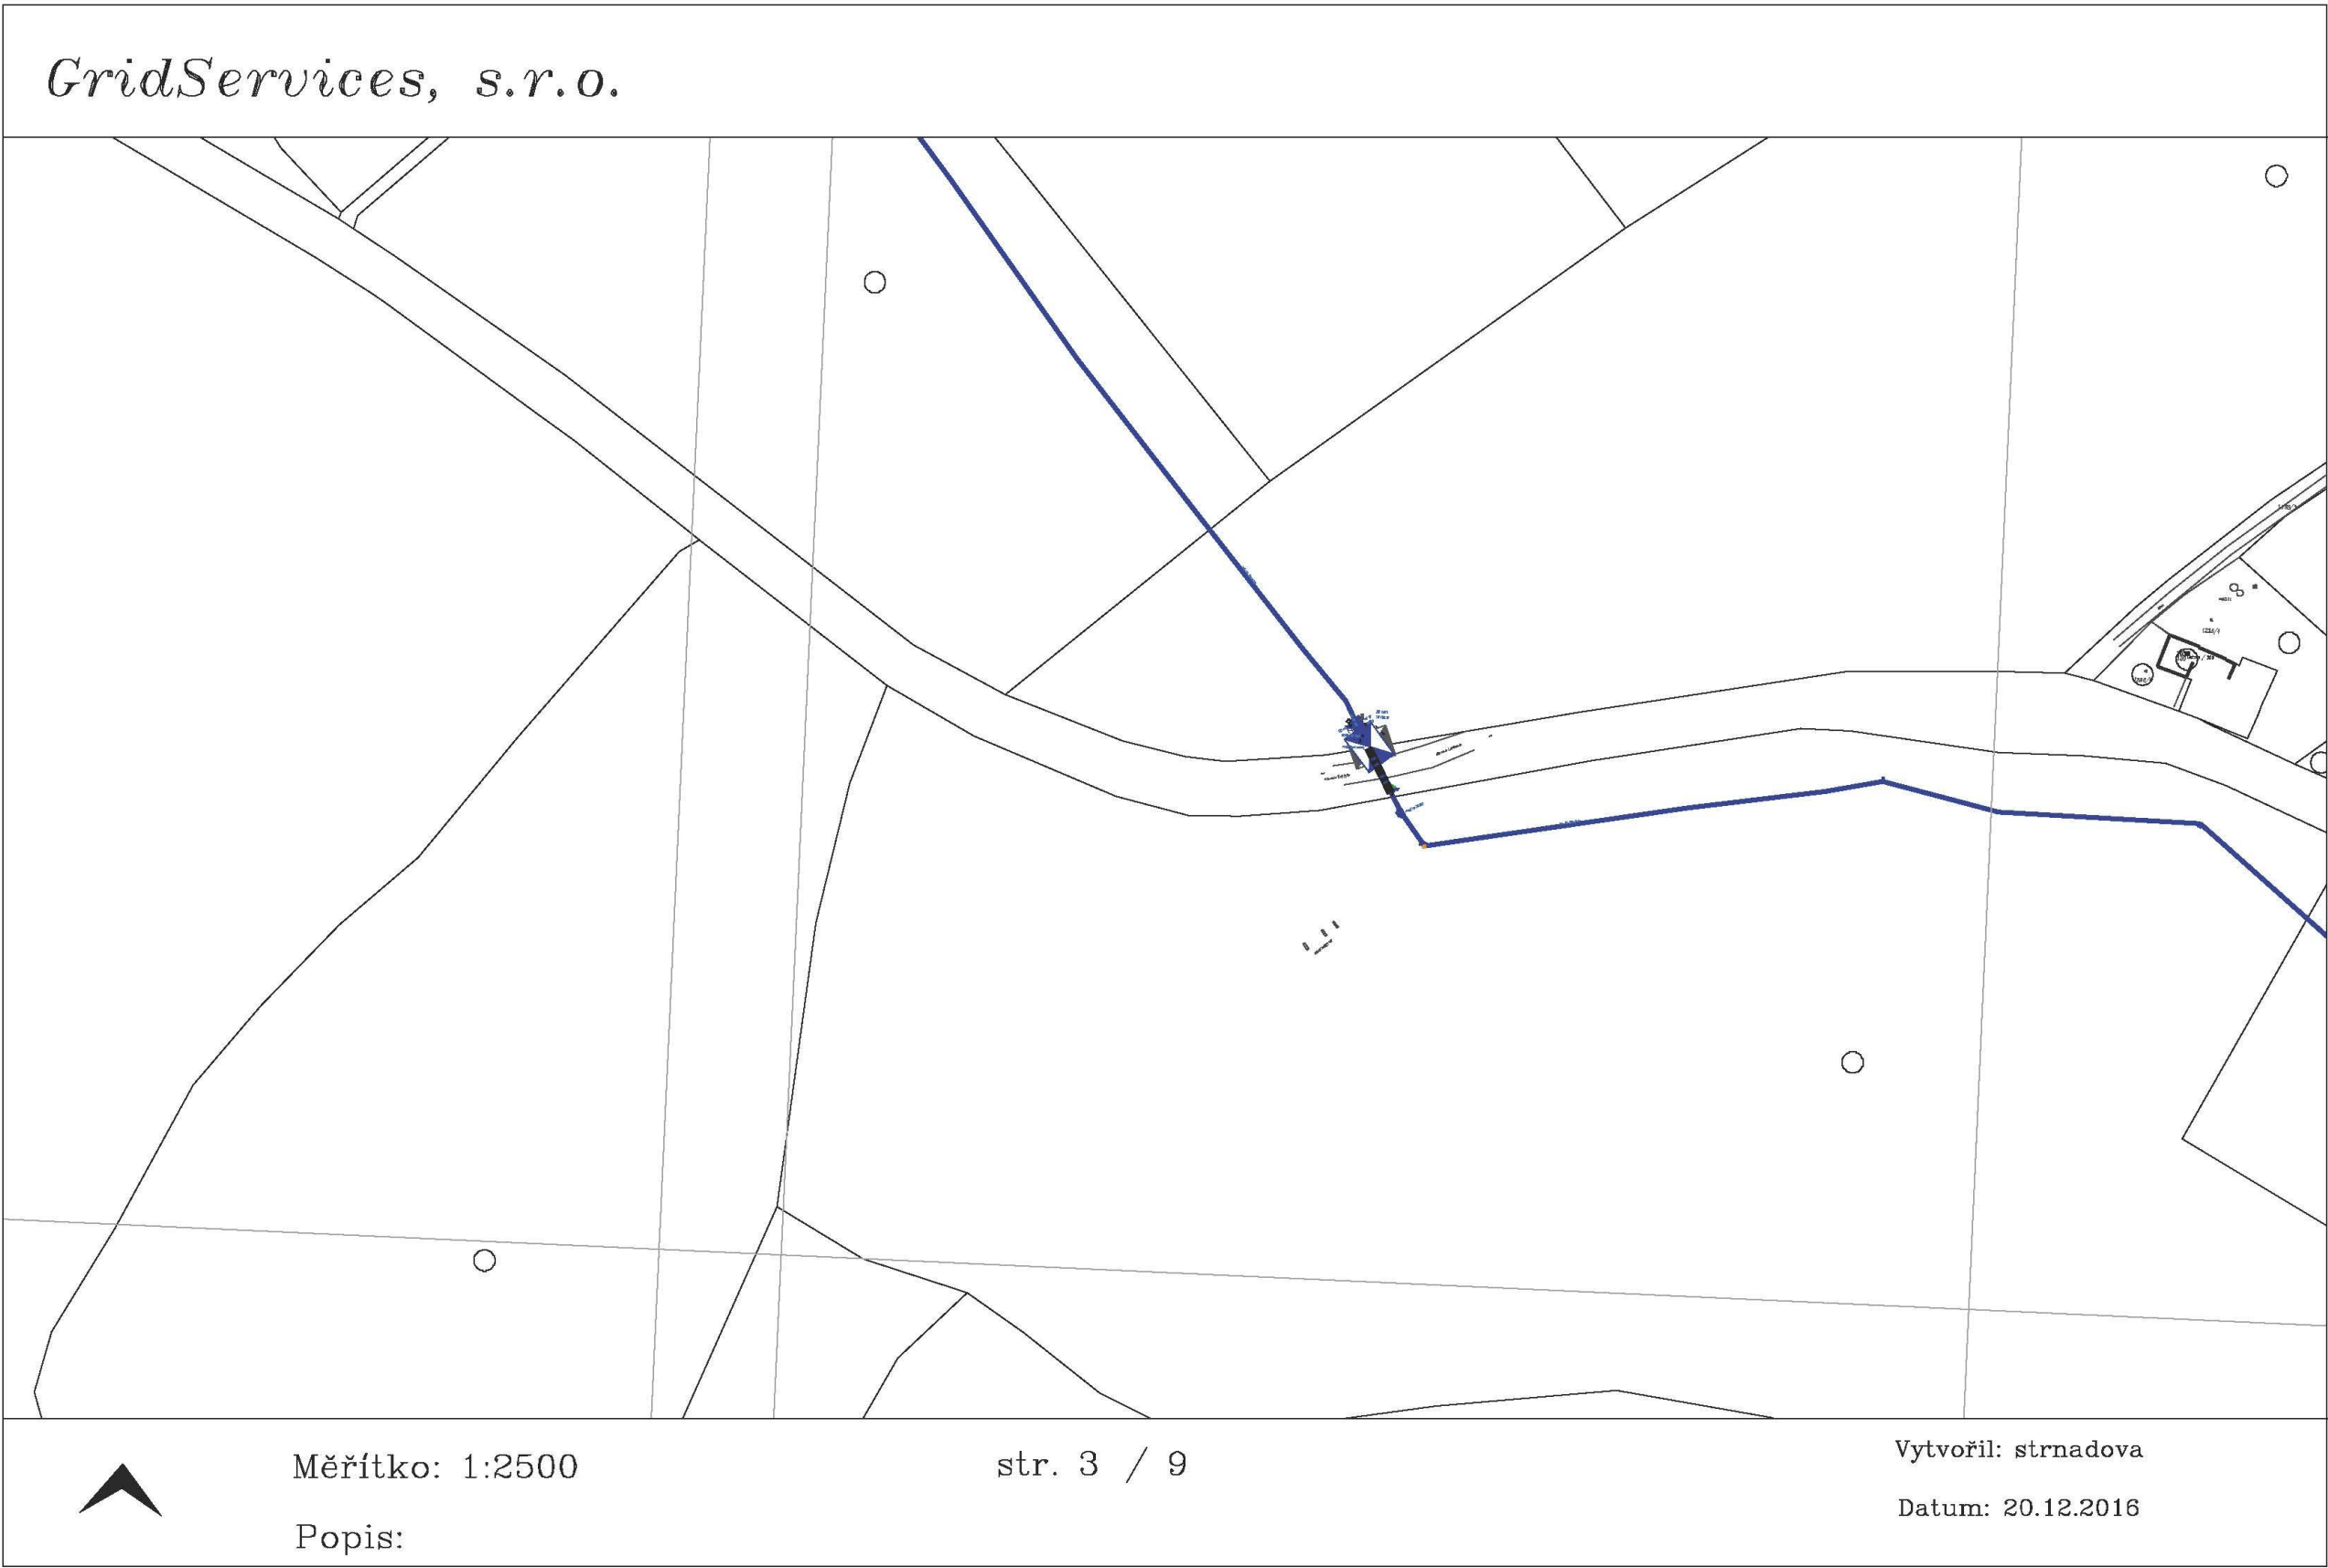

Legenda:


linie plynovodu	
<div></div>	NTL
<div></div>	STL
<div></div>	VTL
<div></div>	WVTL
<div></div>	nefunkční
<div></div>	výstavba
<div></div>	regulační stanice
<div></div>	ochranné zařízení
<div></div>	kabel
<div></div>	elektropřípojka
<div></div>	kabel protikorozní ochrany
<div></div>	anodové uzemnění
<div></div>	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové.

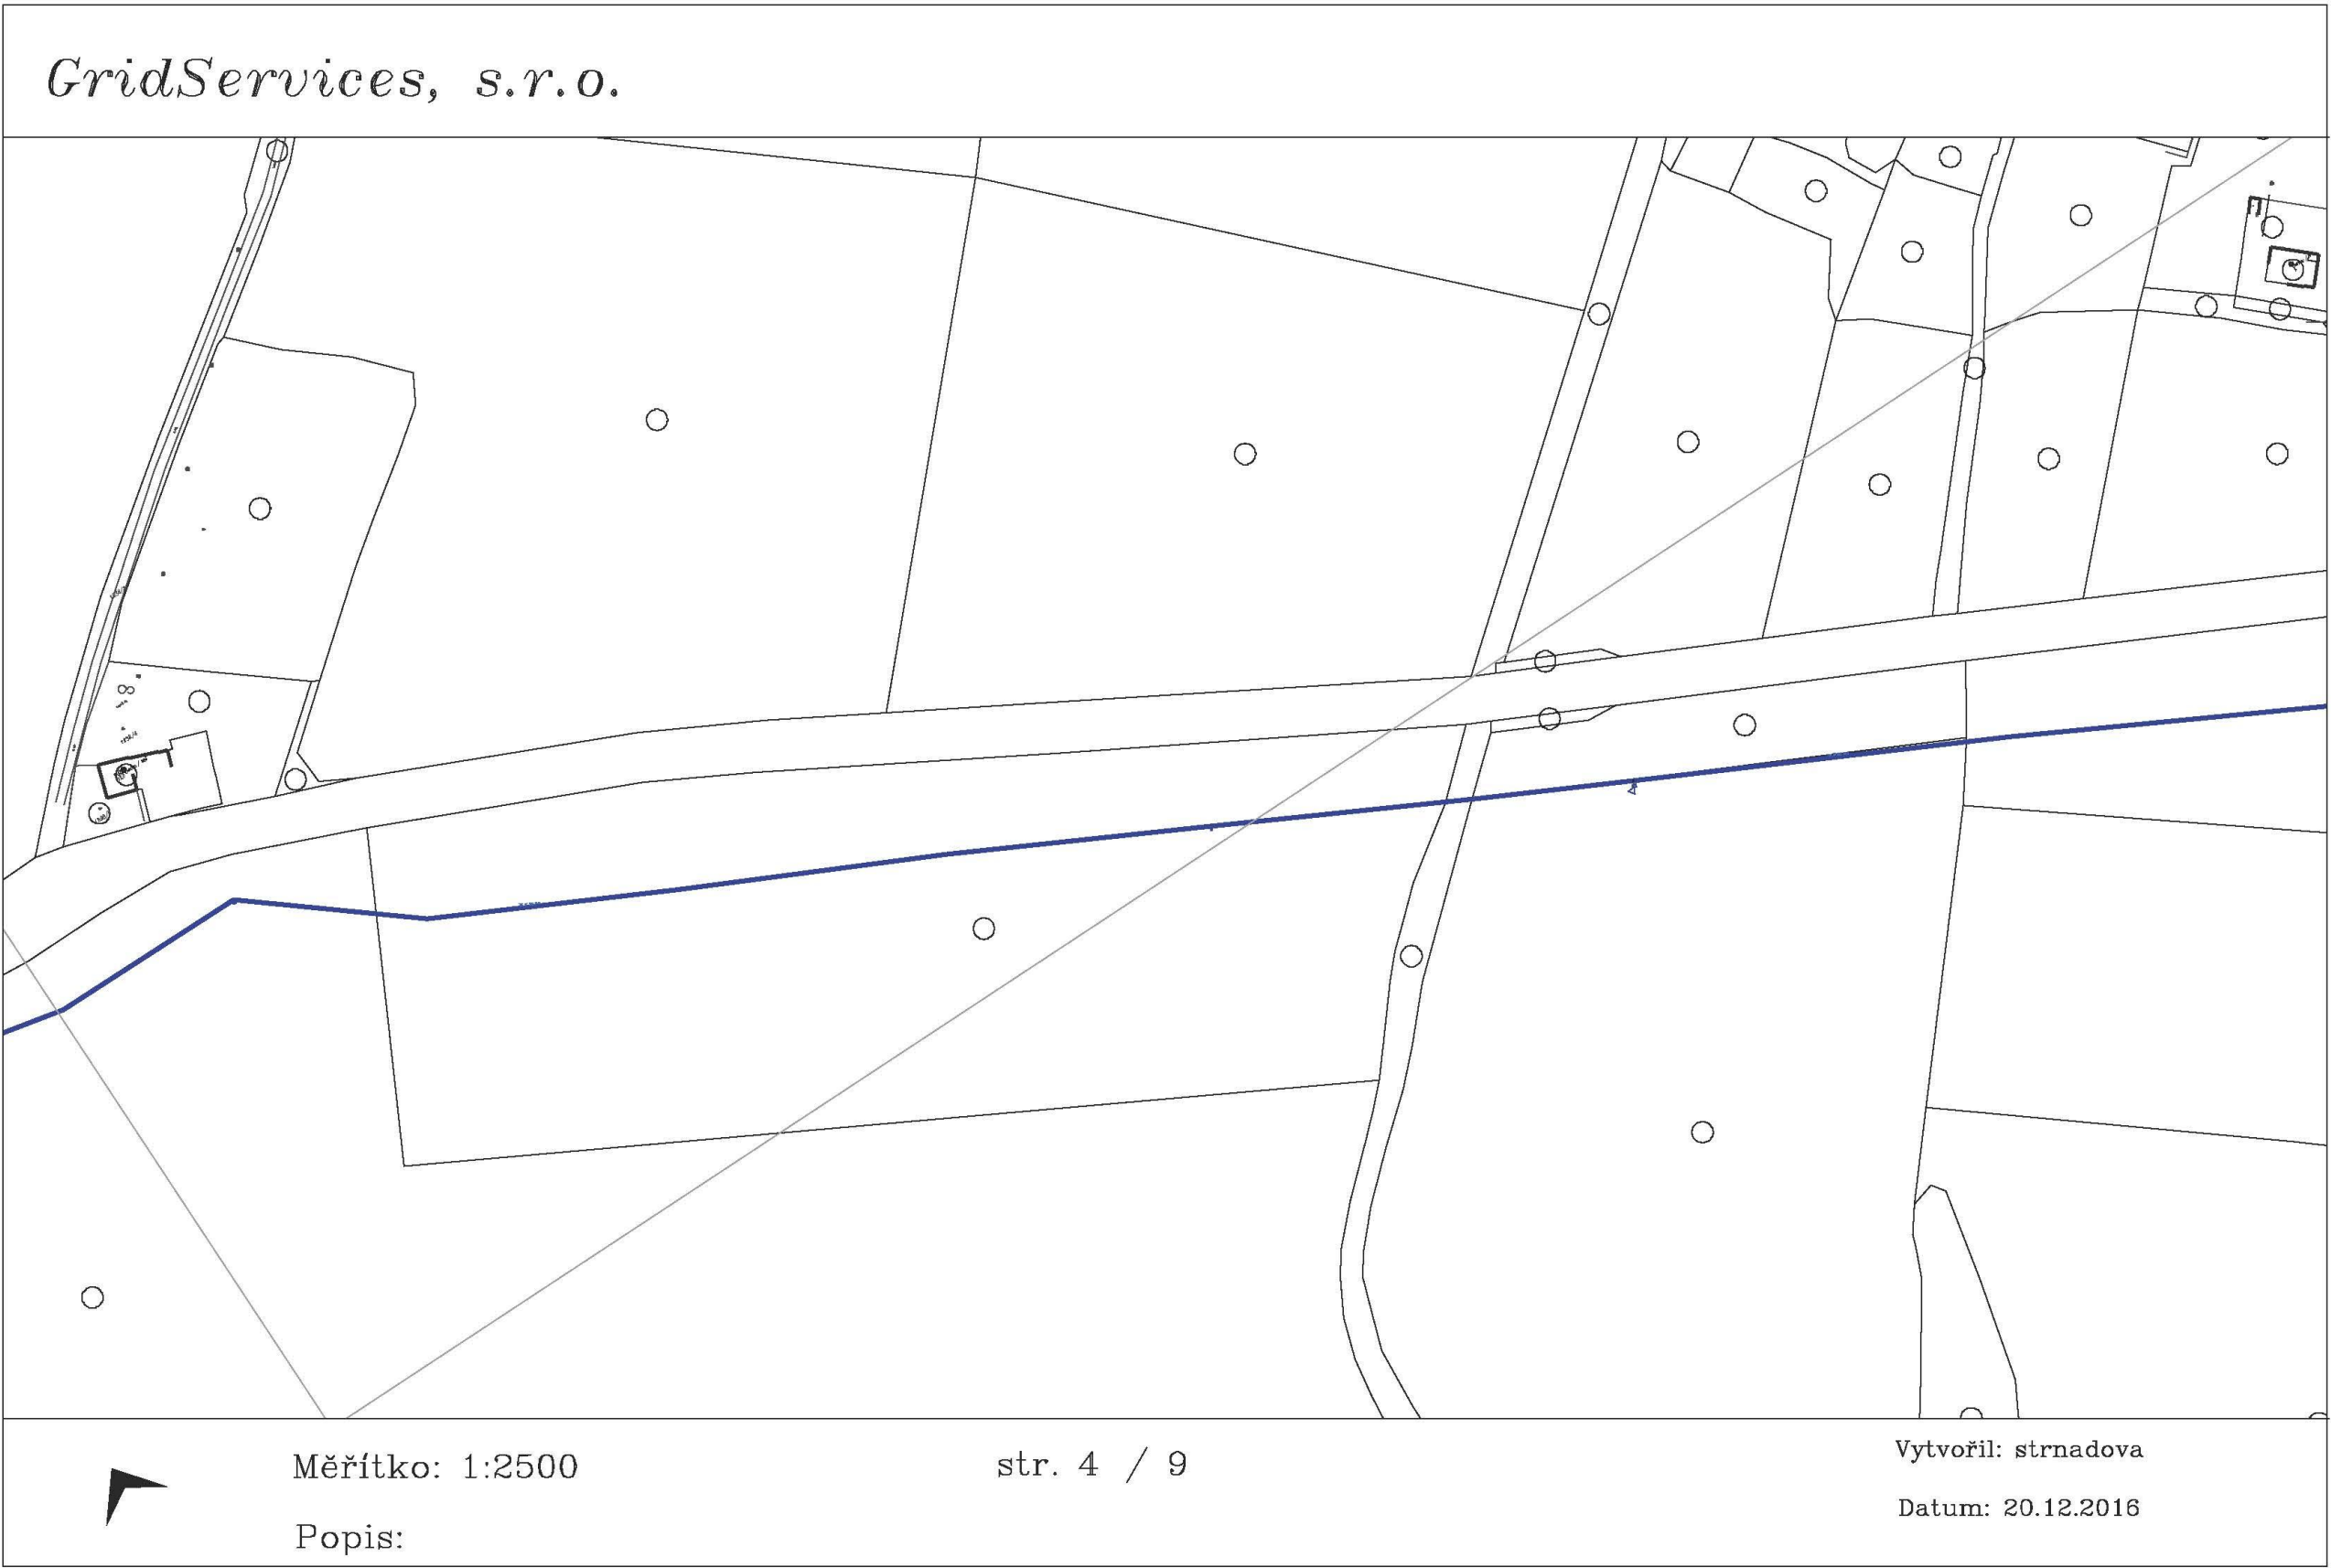

Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

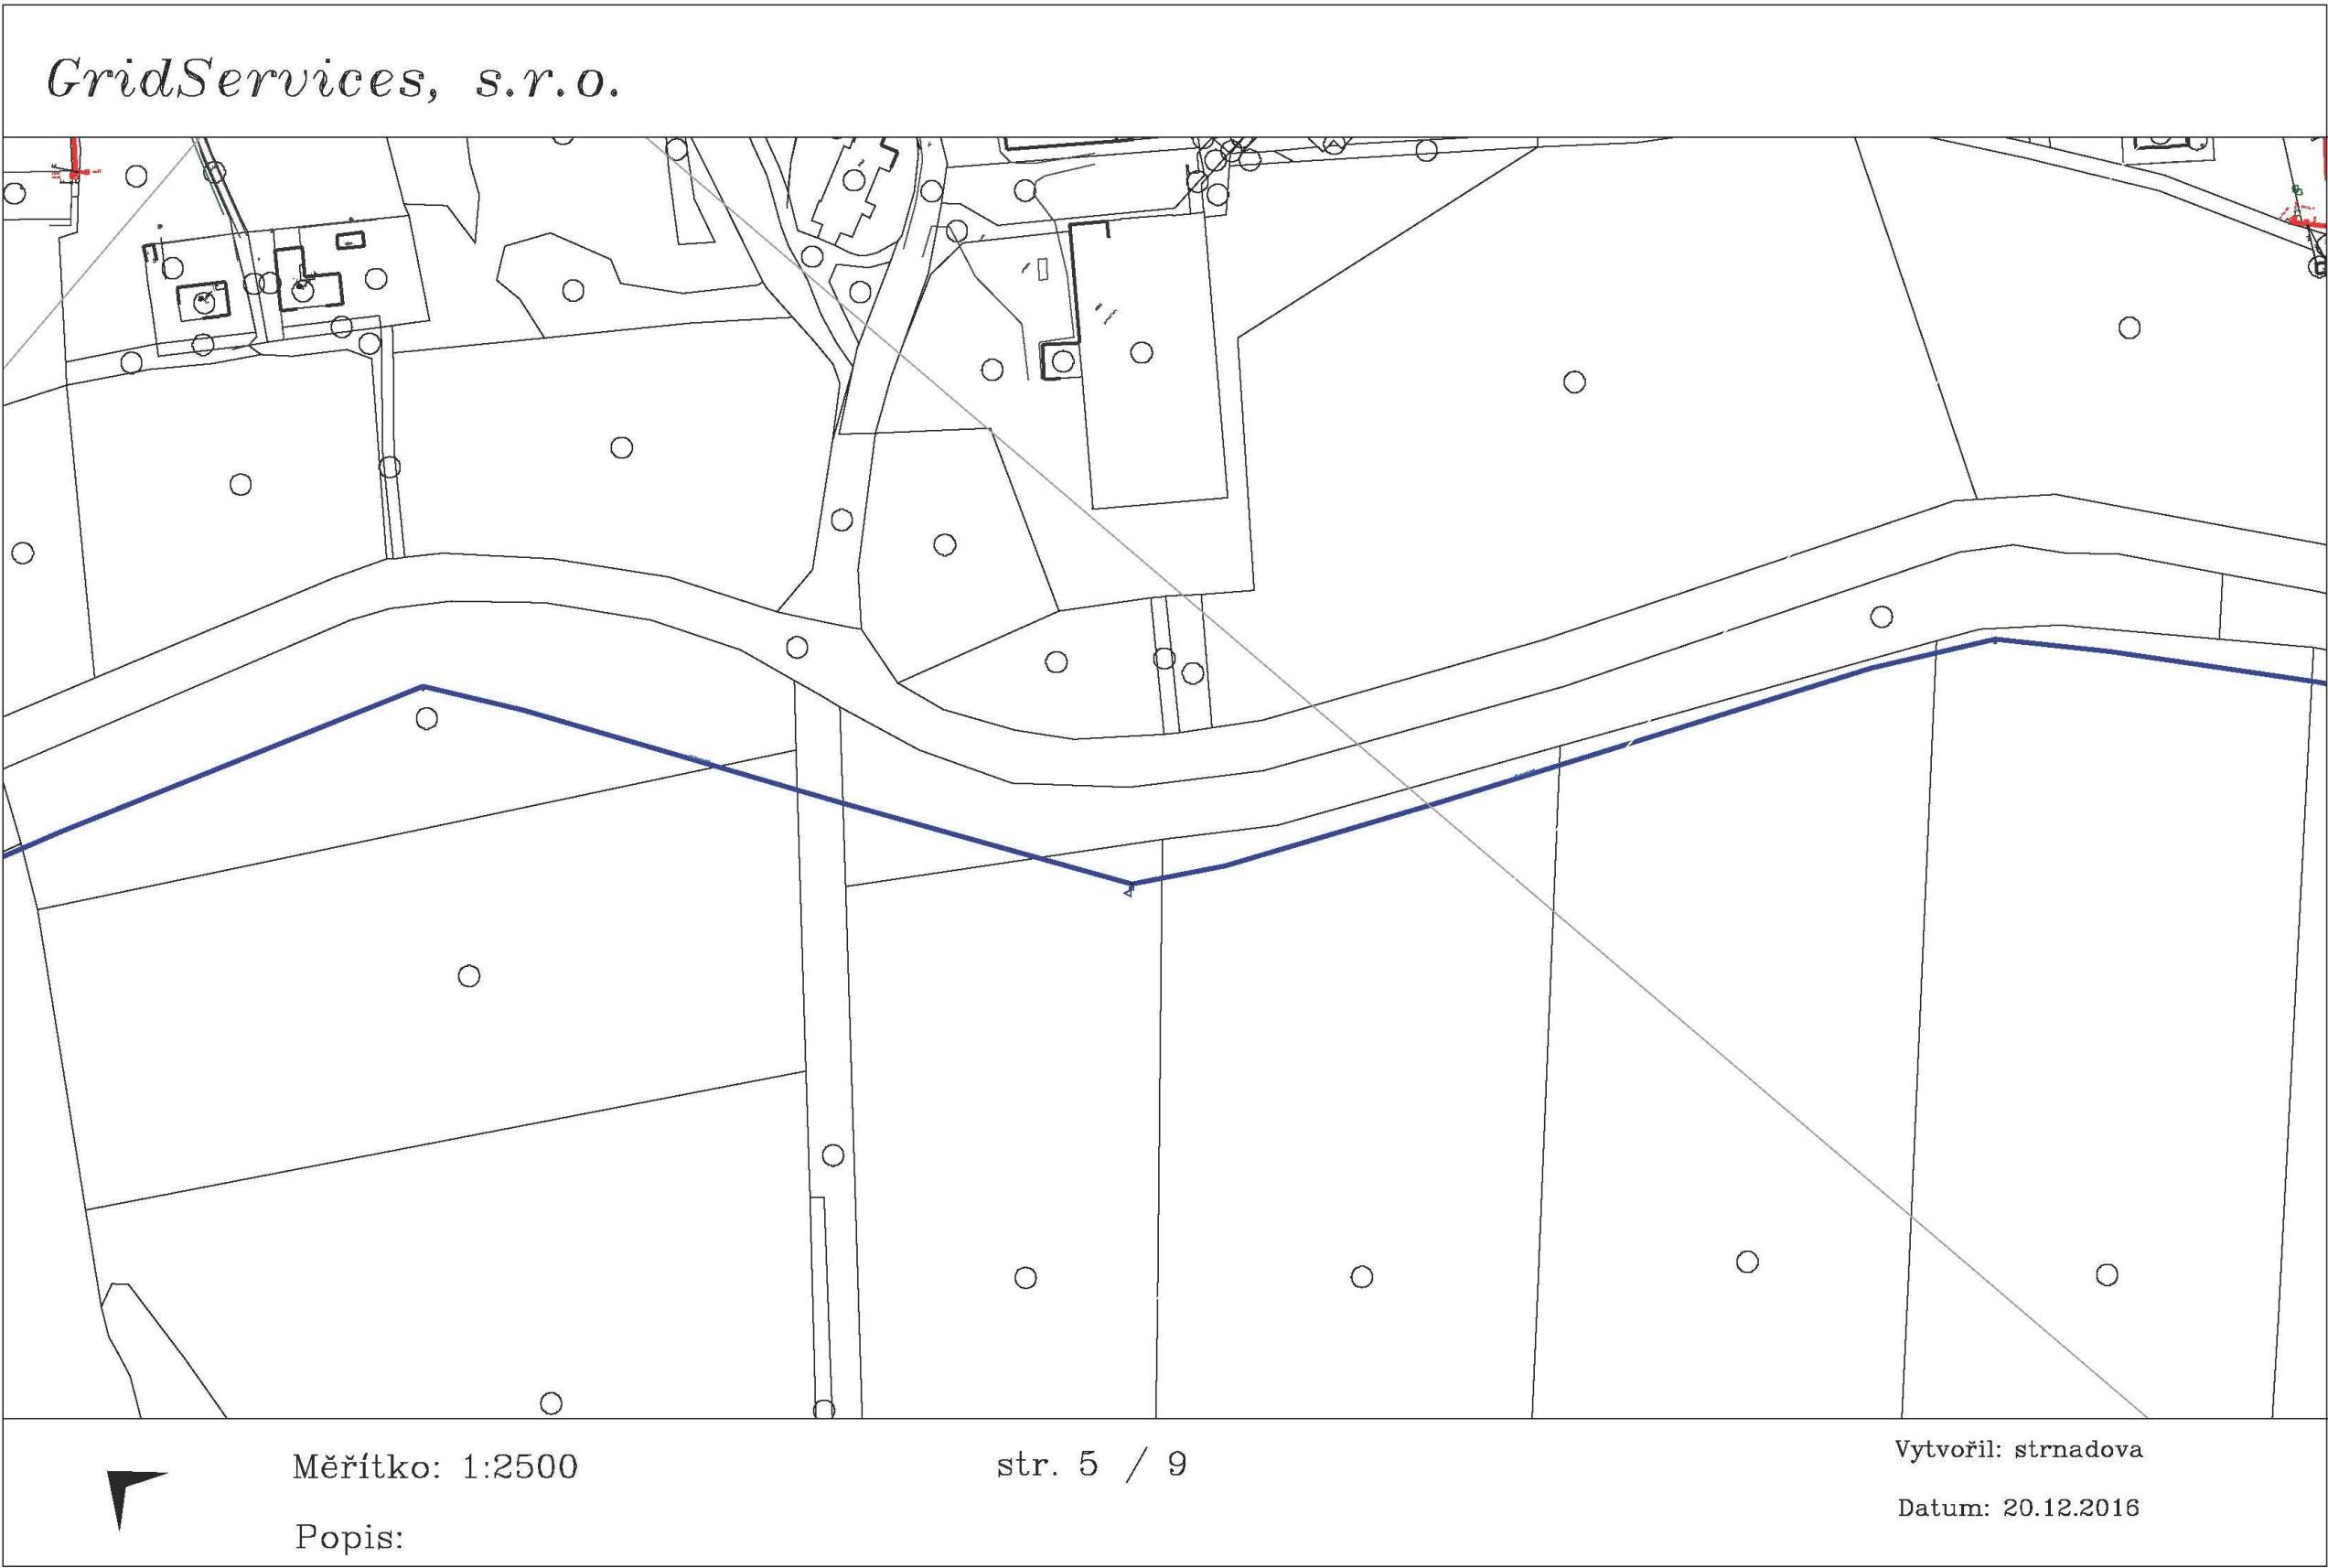

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové.

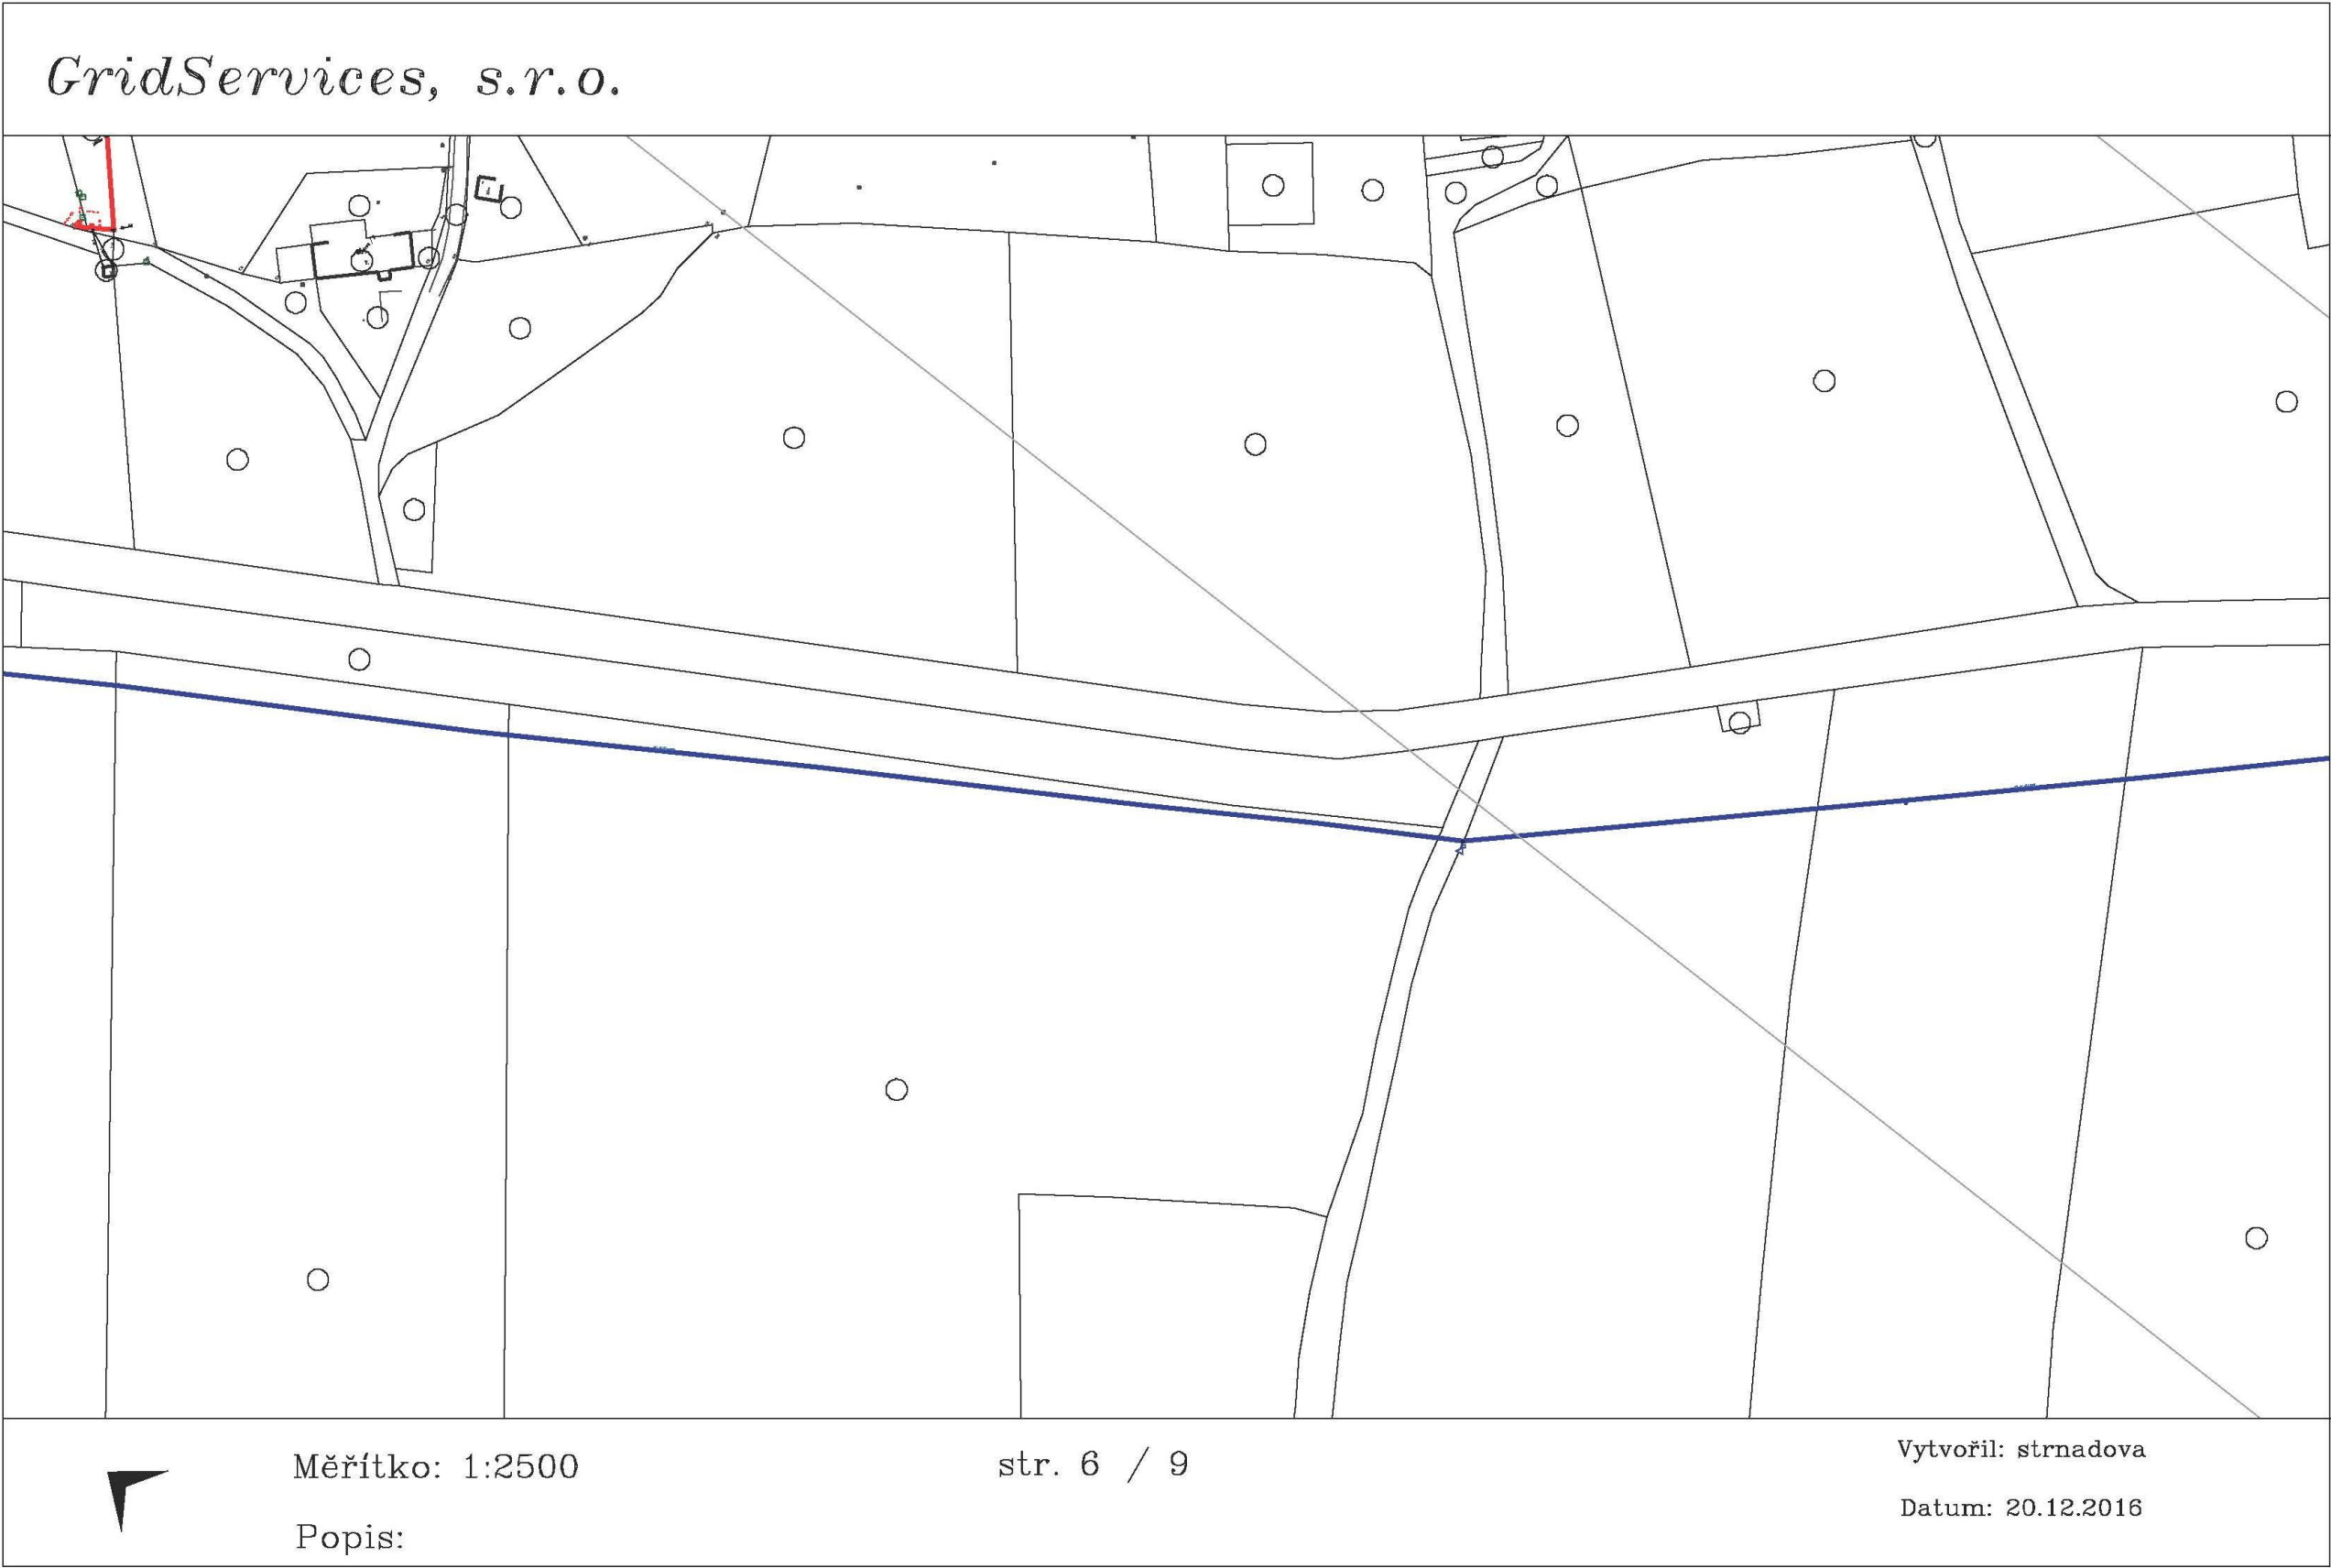

Legenda:


	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o. , Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové.

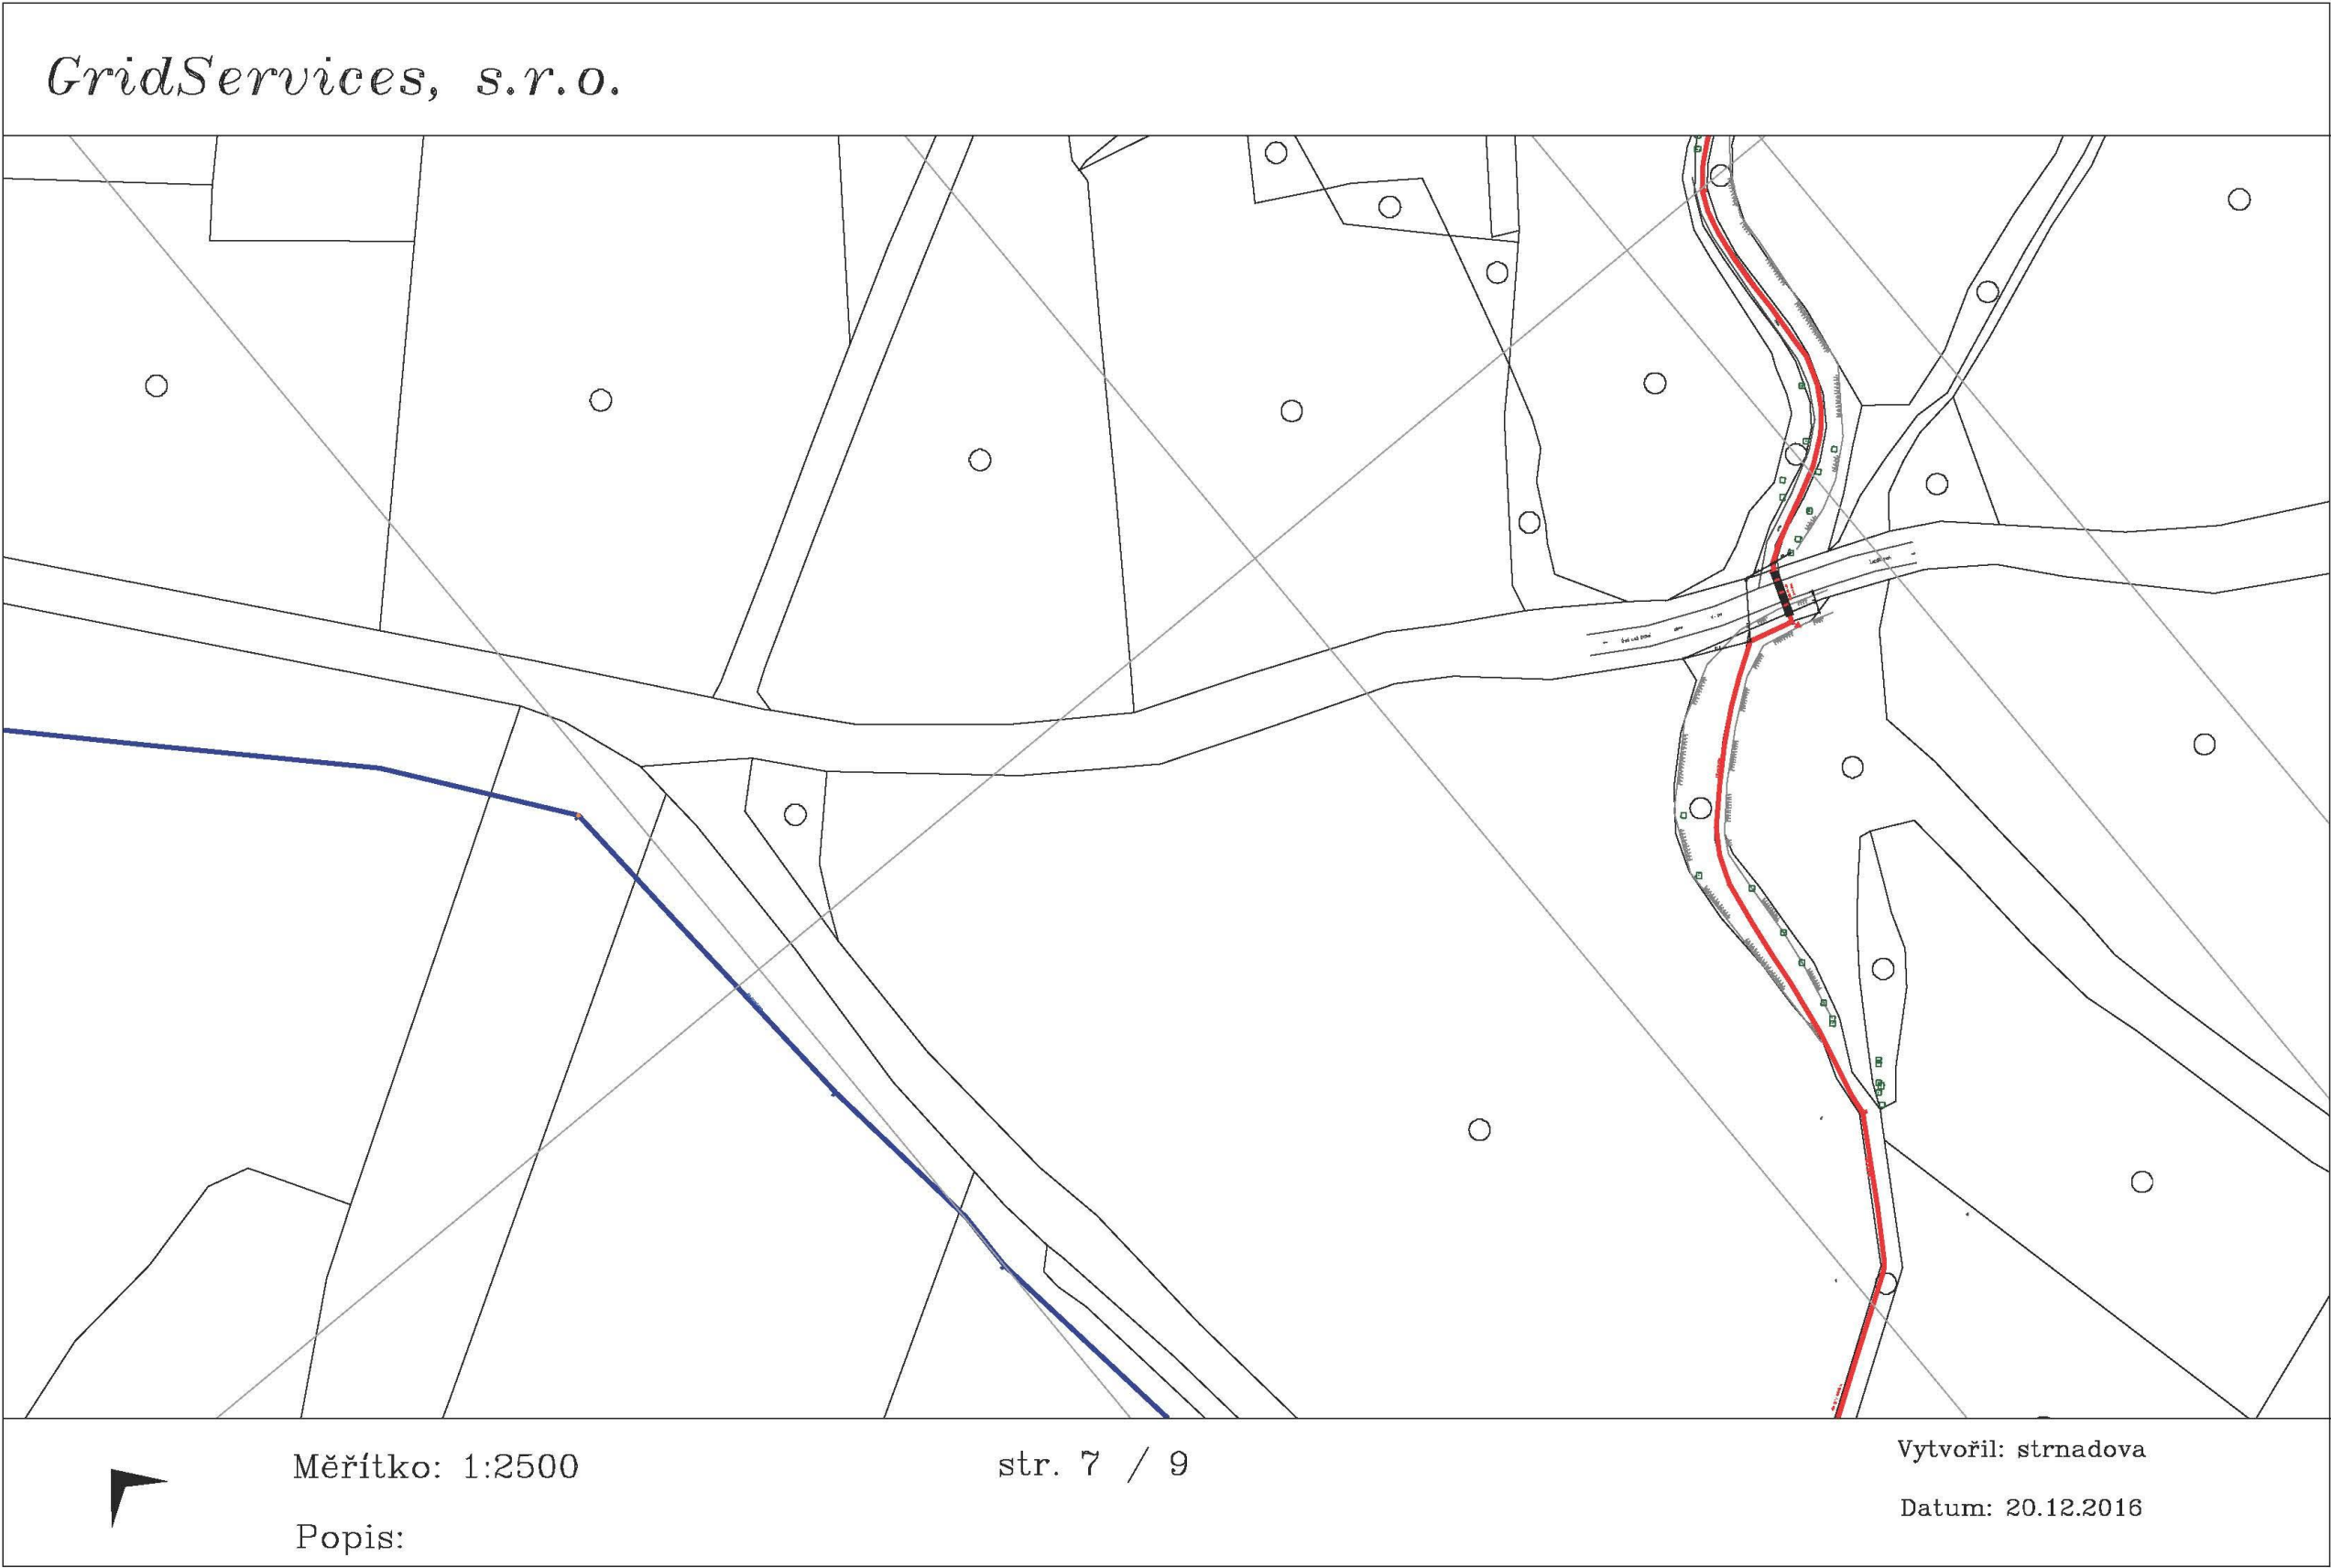

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

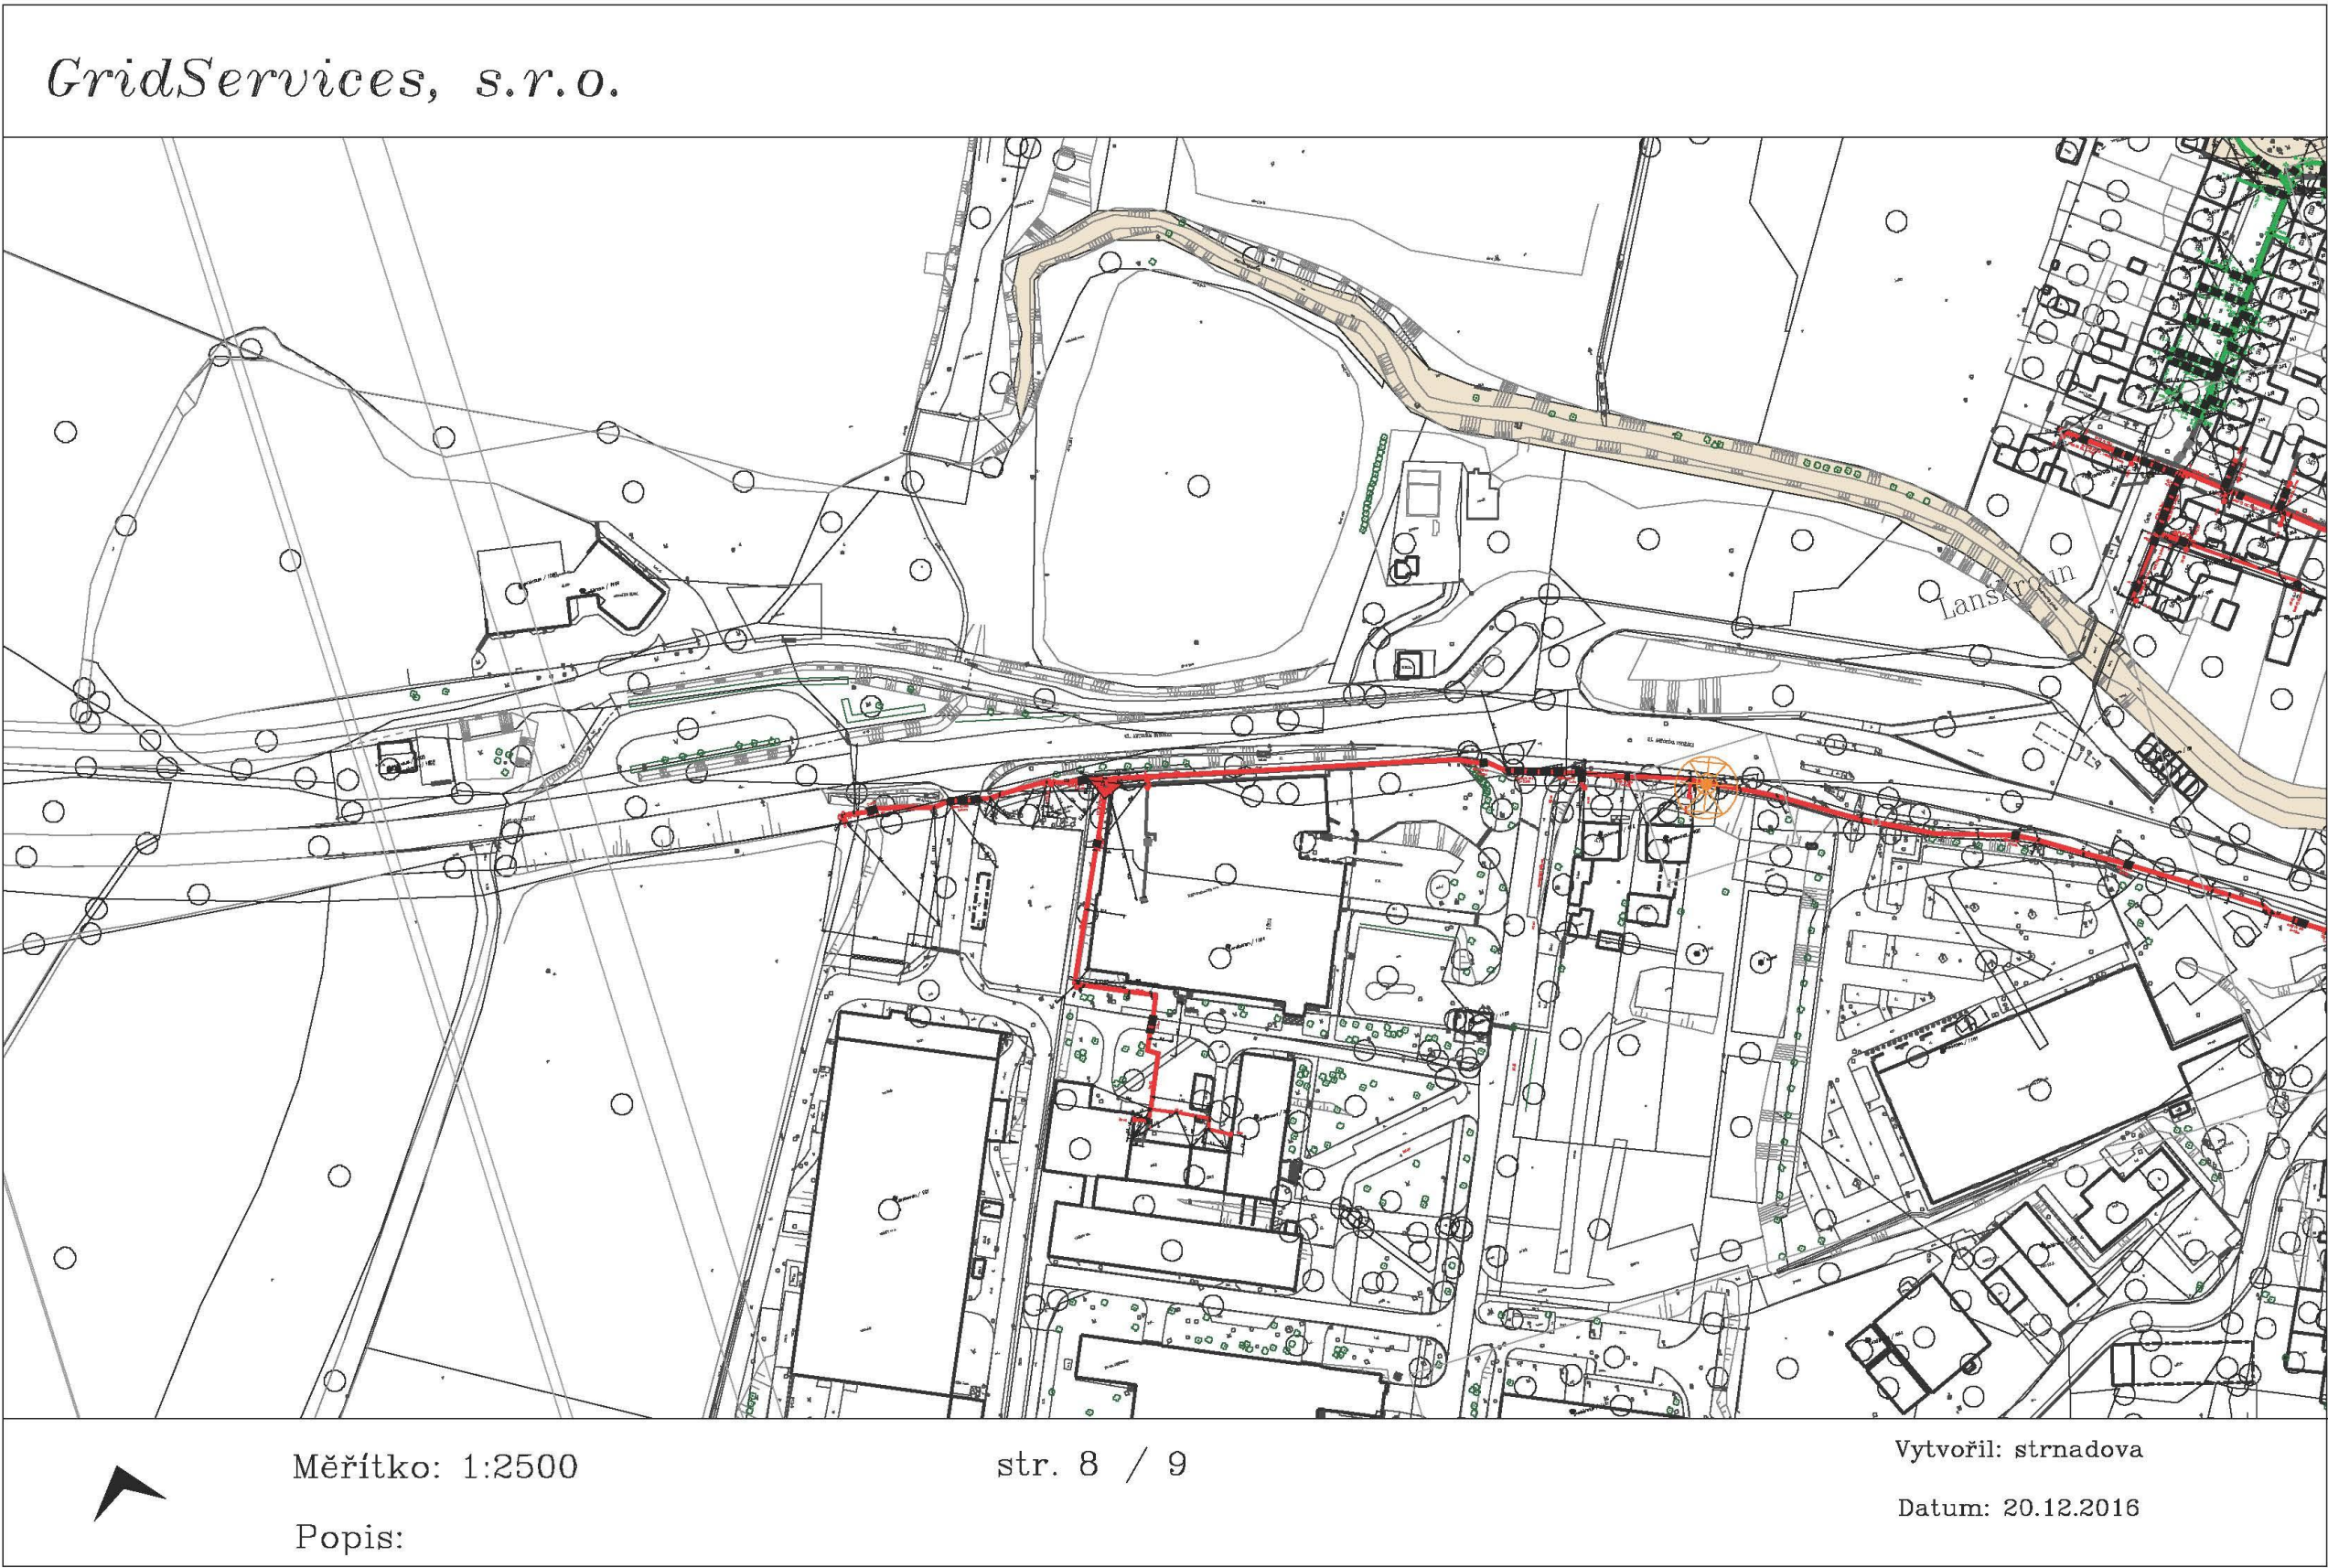

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:2500

str. 9 / 9

Vytvořil: strnadova

Popis:

Datum: 20.12.2016

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738 , 56601 Vysoké Mýto. K.ú.: Rudoltice u Lanškrouna , Ostrov u Lanškrouna , Lanškroun , Skuhrov u České Třebové.

