

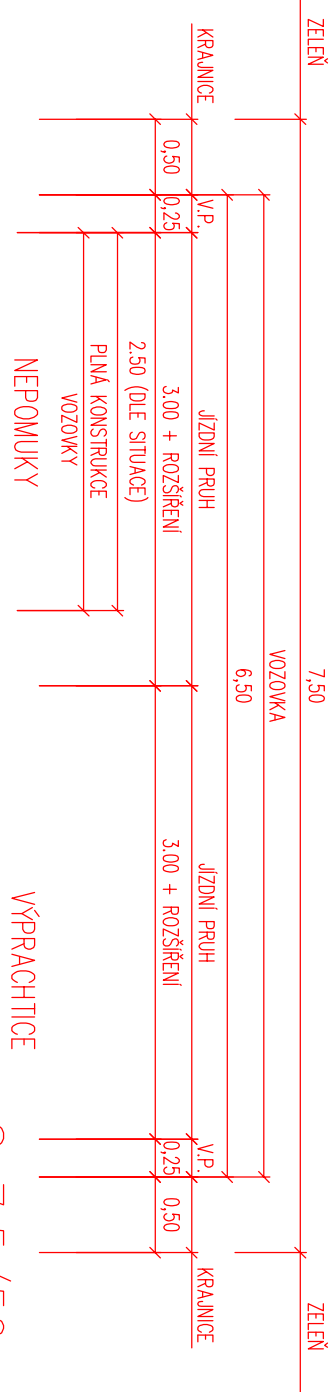


SILNICE II/311 A III/31118 NEPOMUKY – VÝPRACHTICE


S 6,5/50 – ÚSEK VE SMĚROVÉM OBLOKU
ZPŮSOB MODERNIZACE "B" DLE DIAGNOSTIKY

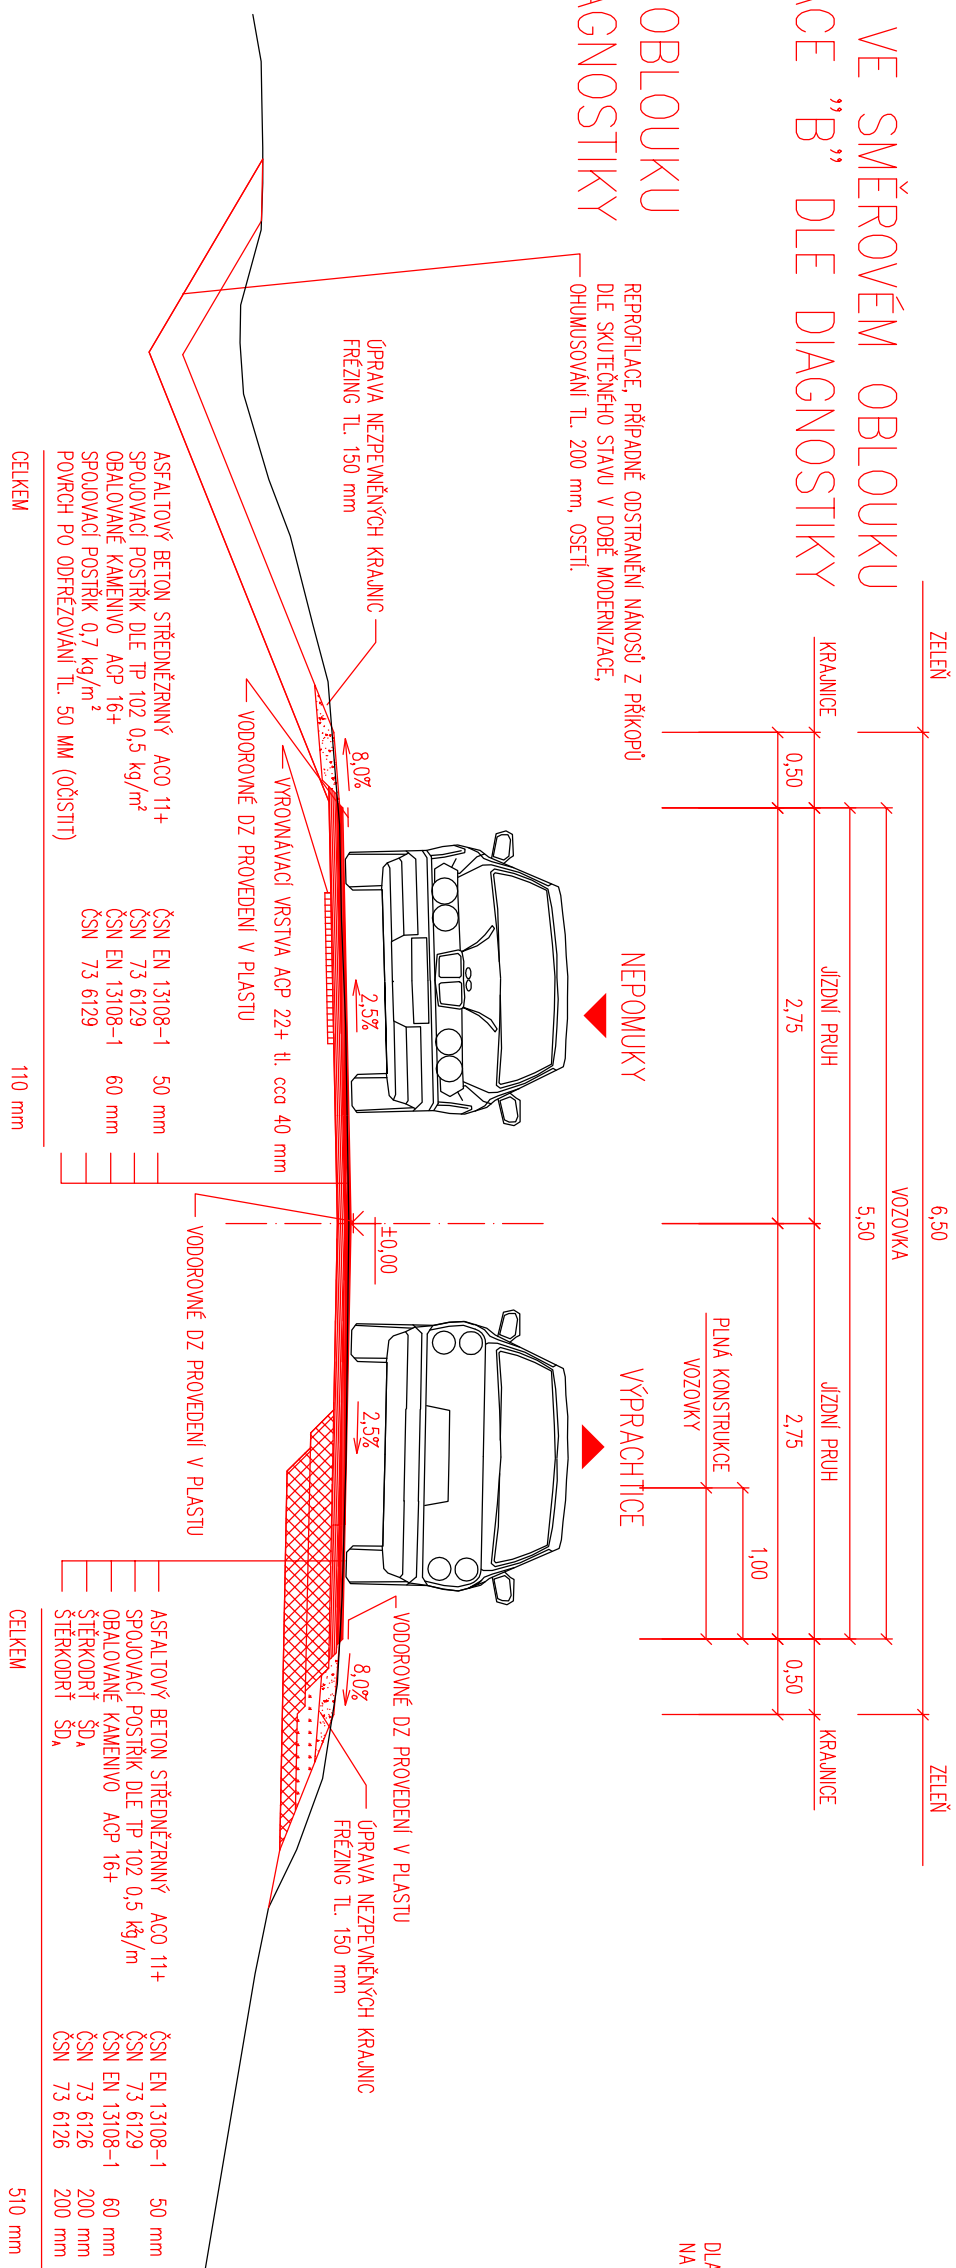

S 7,5/50 – ÚSEK VE SMĚROVÉM OBLUKU
ZPŮSOB MODERNIZACE "A" DLE DIAGNOSTIKY

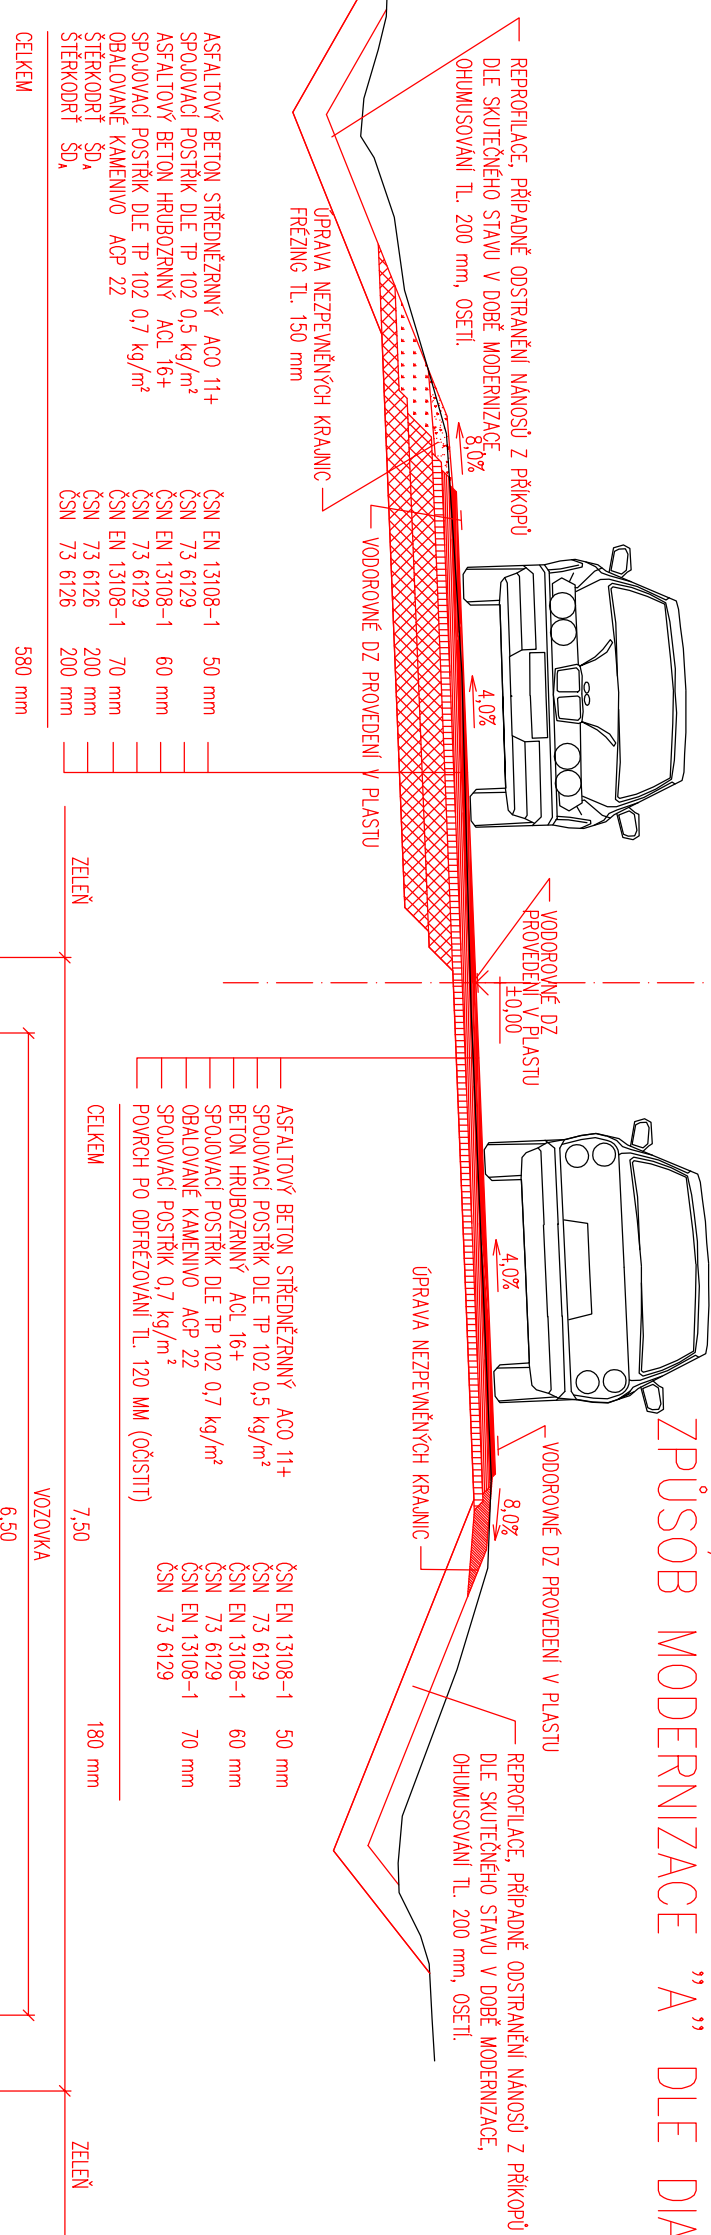


BETONOVÉ ČELO SE ZEŠÍKMOVOU VTKOVOU HRANOU
PROP 1 - PROP 10

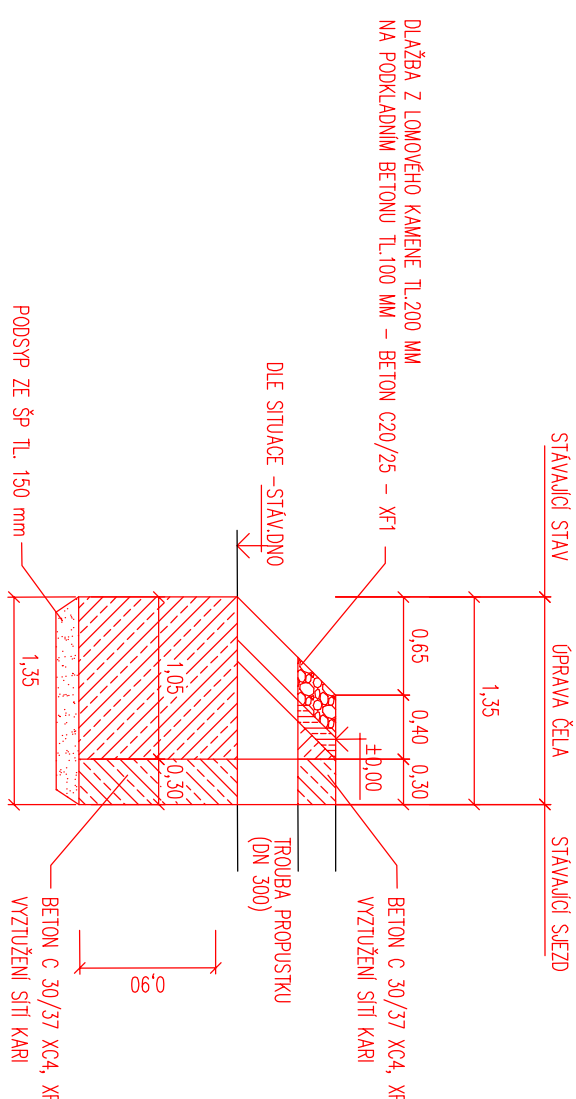

KONTROLA STAVU TROUBY, PROČISTENÍ,
Z BEZPEČIÚVODU PŘEVODNÍ ŠKIMÝCH ČEL
– ODBOURÁNÍ STAVČELA
– VYSTAVBA NOVÉHO ČELA PROPUSTKOU TL
MIN. 300 MM
– PŘEVODNÍ ŠKIMÝCH ČEL Z DLAŽBY Z
LOM.KAMENE


PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ TYPIZOVANOU HORSKOU VPUSTÍ

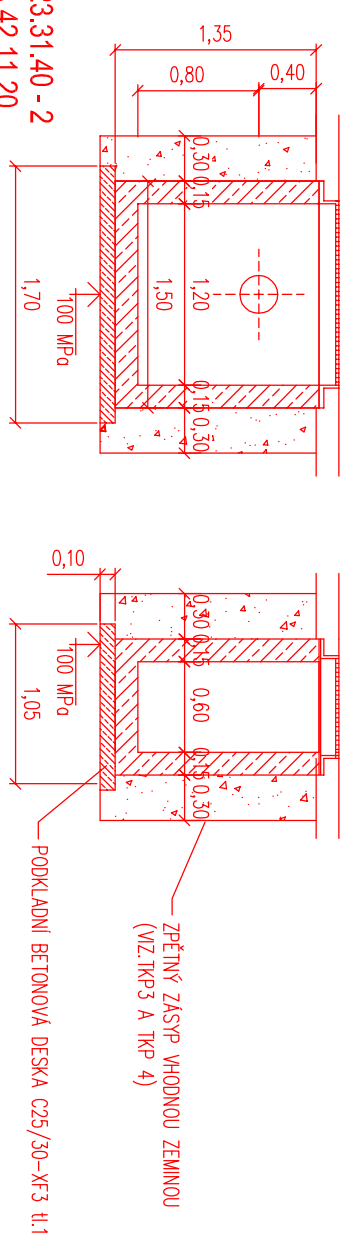


CPV 45,23,31,40 - 2
CZ - CPA 42,11,20
CZ - CC 211 112
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VÝHLÁŠKY Č. 146 / 2008 Sb.

Výrobce/kv:	Zodp. projektant:	Kontrola/ov:
Bc. L. Ledvinková	Ing. Michal Hornýš	Leoš Jelínek
Kraj:	Obec/trdový úsek:	
Pardubický	Nepomuky, Vypochtice	
Investor:		
Pardubický kraj, komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		


ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

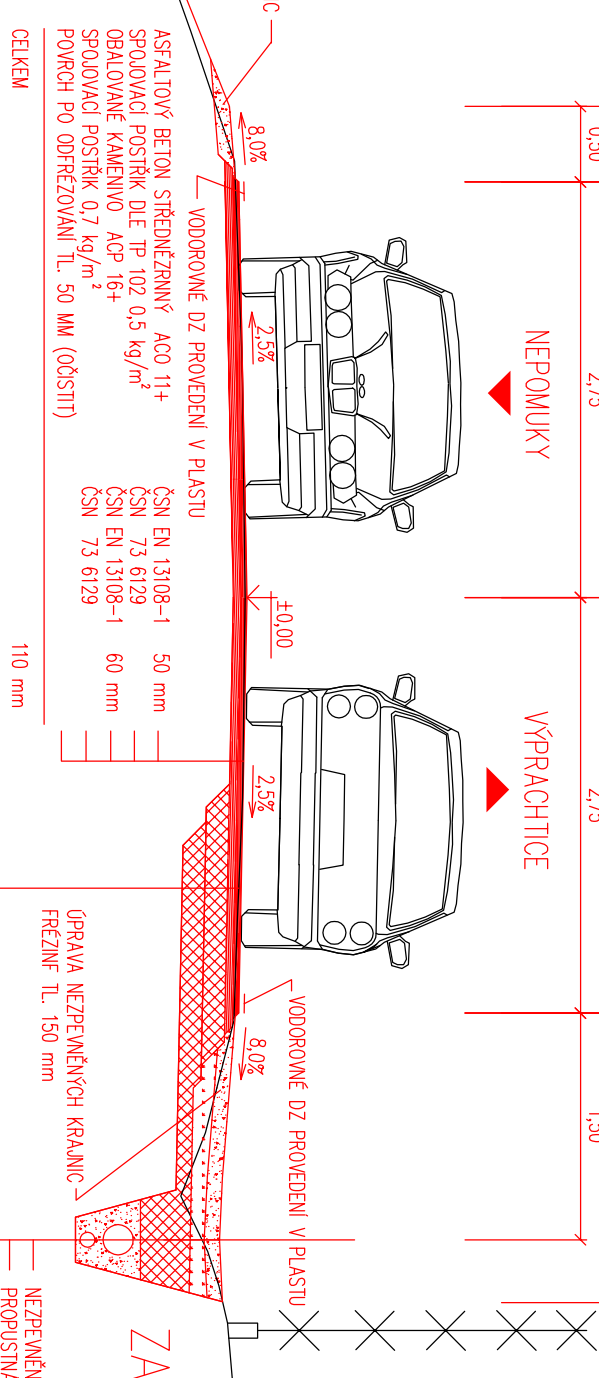

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU V KM 0,740 00

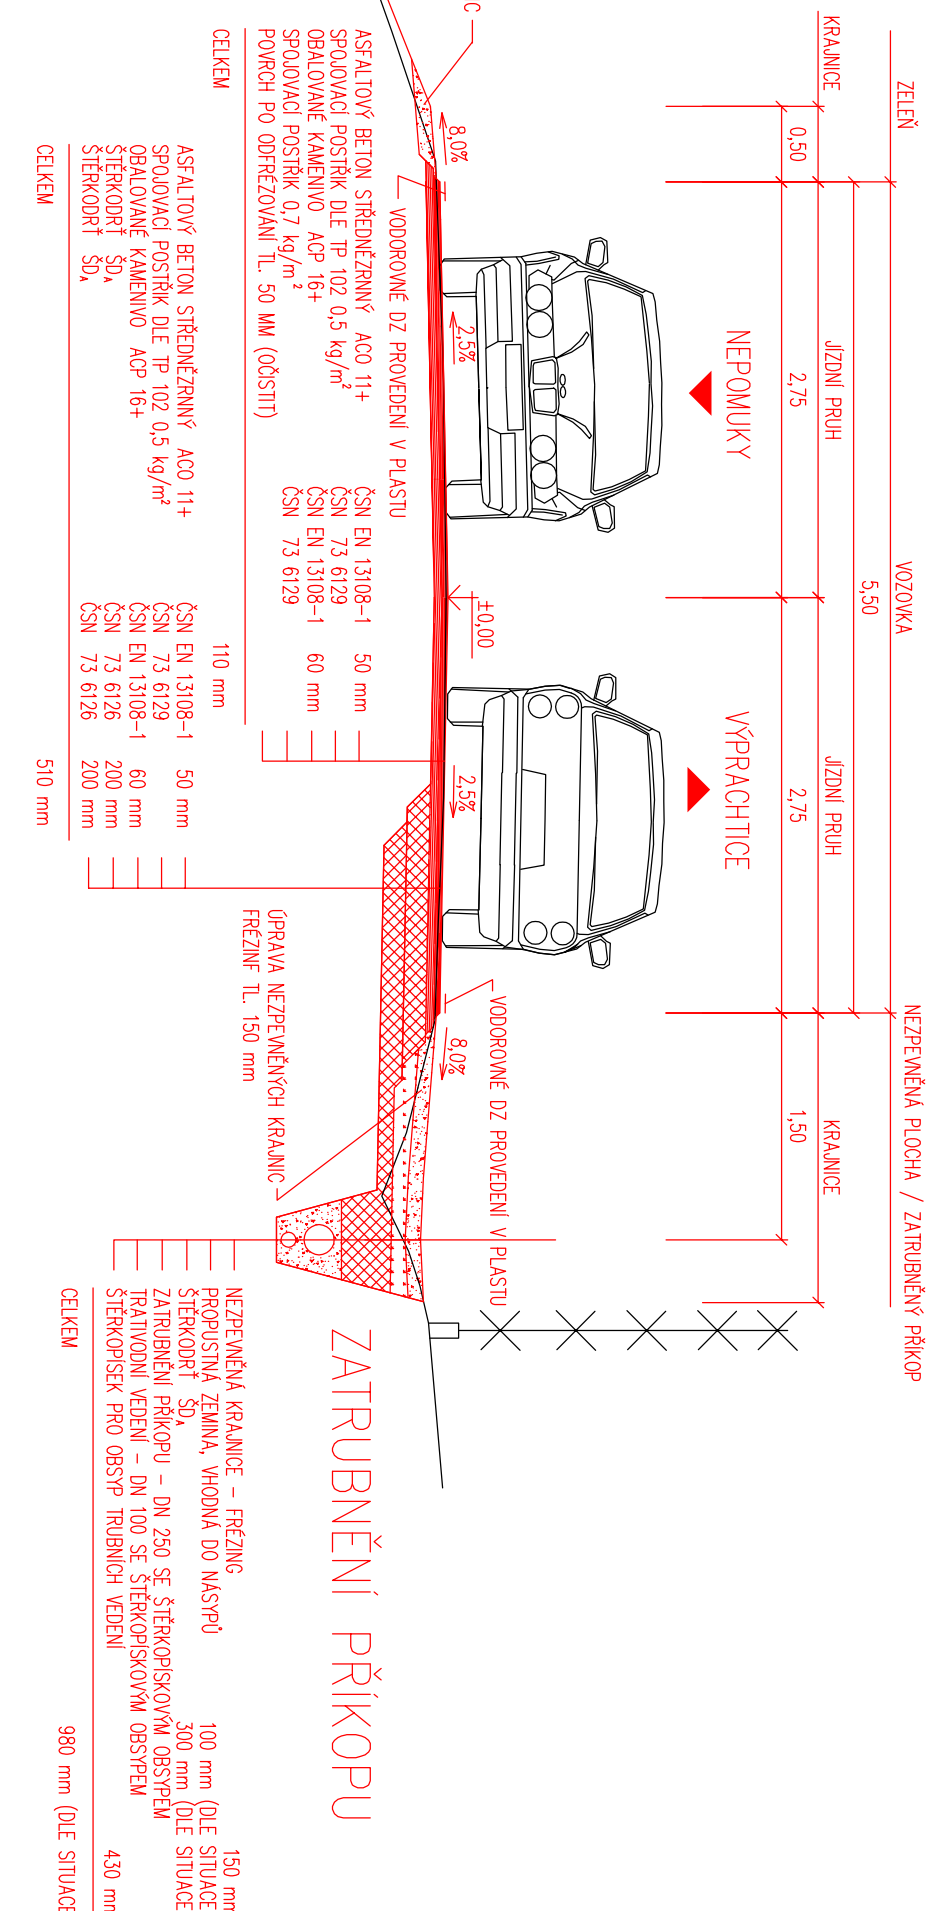

10 / 10

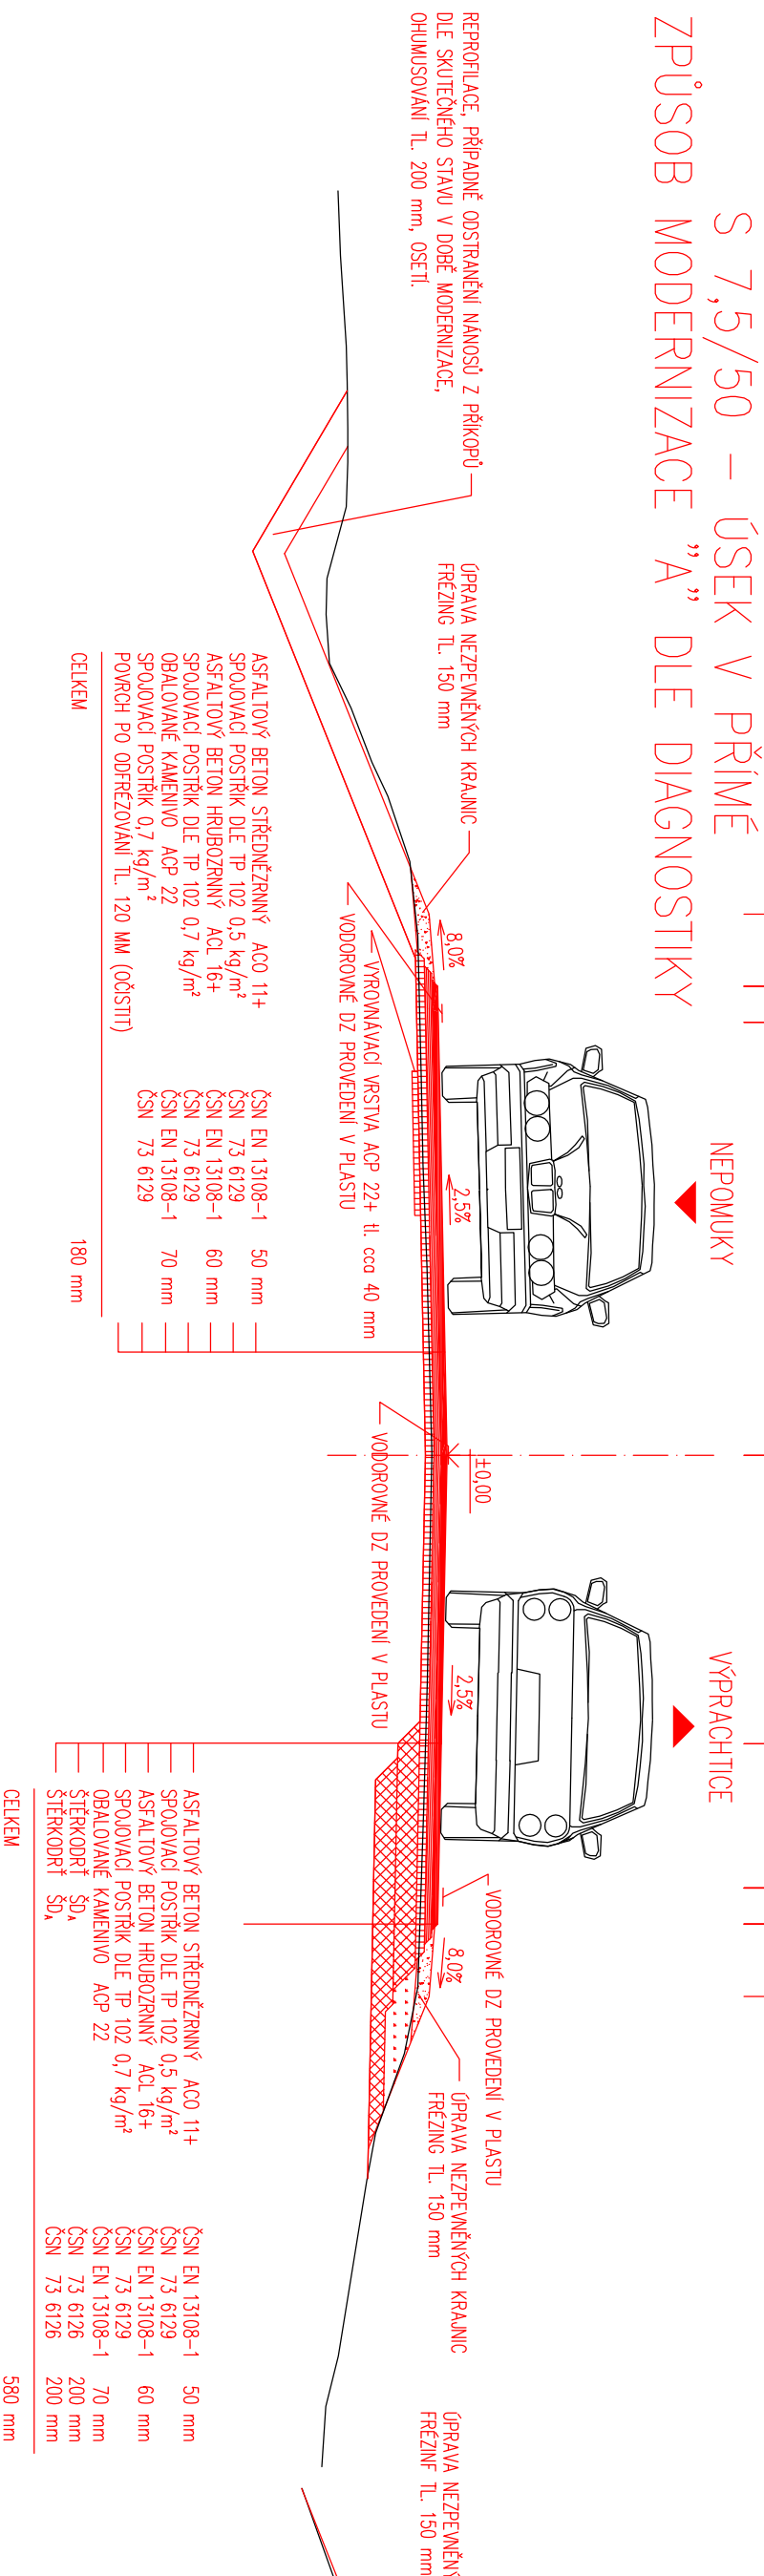

S 7,5/50 – ÚSEK V PRÍMÉ
ZPŮSOB MODERNIZACE "A" DLE DIAGNOSTIKY

REPROFILACE, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ
DLE SKUTEČNÉHO STAVU V DOBĚ MODERNIZACE
OHUMUSOVÁNÍ TL. 200 mm, OSETÍ.

ASTAŤOVÝ BETÓN STREPEŇOVANÝ AČO 11+ SPULOVAČI PÓSTIKU DLE 102 0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129-1	50 mm
ASTAŤOVÝ BETÓN HRUBOZERNÝ AČI 16+ SPULOVAČI PÓSTIKU DLE 102 0,7 kg/m ²	ČSN EN 1308-1	60 mm
OBALOVANÉ KAMENNO AČP 22 SPULOVAČI PÓSTIKU 0,7 kg/m ²	ČSN EN 1308-1	70 mm
POČARH PO DOFIEKOVANÍ TL 120 MM (ODŠTŤ)	ČSN 73 6129	
CELKEM		180 mm

ASFAŤOVÝ BETON STREDNĚZRNÝ	ACO 11+	CSN EN 13108-1	50 mm
SPLOVACÍ POSÍPKY DLE TP 102	0,5 kg/m ²	CSN 73 6129	60 mm
ASFAŤOVÝ BETON HRUBOZRNÝ	ACI 16+	CSN EN 13108-1	60 mm
SPLOVACÍ POSÍPKY DLE TP 102	0,7 kg/m ²	CSN 73 6129	70 mm
OBALOVANÉ KAMENOVÉ	ACP 22	CSN EN 13108-1	80 mm
STĚROČÍ	SD ₁	CSN 73 6126	200 mm
STĚROČÍ	SD ₂	CSN 73 6126	200 mm
CEMENT			580 mm

ASfaltový betón střednězrný	AC 11+	ČSN EN 1308-1	110 mm
Spoduvák posrtek dla	TP 102, 0,5 kg/m ²	ČSN 73 6729	50 mm
Obrubovace kamenný	AC ⁺ 16+	ČSN EN 1308-1	60 mm
Stěrka	S ₂	ČSN 73 6786	200 mm
Stěrka	S ₂	ČSN 73 6786	200 mm
Celkem			510 mm

NEJEDNĚVNÁ KRAJINA – TĚŽKÉ POKLADNÍ KAMNA, VODNÁ DŮ MASTRŮ STĚŽOVITÍ SŮA	100 mm (DLE STUJACE)	130 mm
ZÁRUBENÉ POKRYTÍ – DN 220 ŠTĚKOVSKOVÁ OBSTĚP ZÁRUBENÍ VEJEN – DN 100 ŠTĚKOVSKOVÁ OBSTĚP	300 mm (DLE STUJACE)	300 mm
STĚŽOVITÍ PRO OBSTĚP PRŮCHOD VEJENÍ	420 mm	420 mm
CELKEM	980 mm (DLE STUJACE)	

Výpracováno:	Zodp. projektant:	Kontroloval:
Bc. L. Ledvinková	Ing. Michal Hornýš	Leoš Jelínek
Kroj:	Obec/tržbový úsek:	
Pardubický	Nepomuky, Vypřachtice	
Investor:		
Pardubický kraj, komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		
Akce:		
MODERNIZACE SILNICE		
II/311 A III/31118 v ÚSEKU		
NEPOMUKY – VÝPRACHTICE		
Obsah výkresu:		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
Formát	4 x A4	
Datum	VII./2013	
Účel	DPS	
Č. zakázky	3110-13-075	
Změno	Č. kopie	
Měřítko		
1:50		
Část dokumentace	Č. výkresu	
B1	.5	