
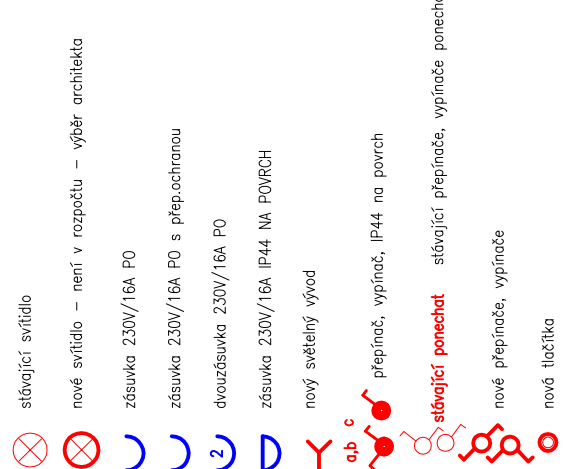


Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

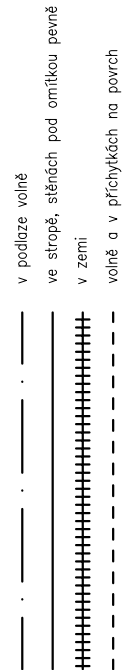

Vývody kabelů z R20

R100 – CYKY 3x2.5 WLR100  
sv.o.č.20.3 – CYKY 3x1.5 WL20.3 schodištové přepínání  
sv.o.č.20.1 – CYKY 3x1.5 WL20.1 střímatelný okruh  
sv.o.č.20.2 – CYKY 3x1.5 WL20.2 střímatelný okruh  
sv.o.č.20.4 – CYKY 3x1.5 WL20.4 střímatelný okruh  
sv.o.č.21 – CYKY 3x1.5 WL21  
XC/20 – CYKY 3x2.5 WLZ20  
XI/21 – CYKY 3x2.5 WLZ21  
XC/22 – CYKY 3x2.5 WLZ22  
XC/23 – CYKY 3x2.5 WLZ23  
XC/24 – CYKY 3x2.5 WLZ24  
XC/25Rack1 – CYKY 3x2.5 WLZ25  
XC/26Rack2 – CYKY 3x2.5 WLZ26  
2.01 – CYKY 3x2.5 WL2.01 KLIM jednotka  
1.01 – CYKY 3x2.5 WL1.01 VZD jednotka  
číslo zaplavení – CYKY 30x1.5 WŠčíslo zaplavení  
ústředna EZS – CYKY 3x1.5 WSEZS

Vývody kabelů z RE+RP

R20 – CYKY 5x4 WLR20  
v podružné části za měřením osadit jistič 20A/3/B a rozdělit PEN sběrnici na PE+N  
ústředna EPS – CYKY 3x1.5 WLEPS  
v podružné části za měřením osadit jistič 10A/1/B

Upozornění

Položení kabeláže pro zdroj tepla, vzduchotechniku a klimatizaci projednat s vybranými dodavateli těchto zařízení  
Položení kabeláže pro světelné, zásuvkové a motorové rozvody musí být na stavbě projednané s architektem stavby a elektroprojektantem

název akce REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMÝŠLI			
investor	hlavní architekt a odpovědný projektant části		zpracovatel části
Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice	Prof. akad. arch. Mikuláš Hulc Na Břevní pláni 1180/44, Praha 4		Pavel Bartoň
místo stavby	stupeň dokumentace		formát
Terezy Novákové č. p. 75, Litomyšl, k. ú. Záhrad'	DPS		6 A4
název části	označení části		datum
ELEKTROINSTALACE_SILNOPROUDÁ	01.4.4.B		2/2019
název přílohy	číslo přílohy		měřítko
ELEKTROROZVODY_1.NP	01		1:50

Vývody kabelů od zdroje tepla

- 1 venk.číslo – SYKFY 5x2x0.5
- 2a,b,c – SYKFY 5x2x0.5 + přivést 230V ze sil.rozvodu + přivést 230V ze sil. rozvodu k čídlu 2b,2c + vést BUS sběrnici CYKY 30x1.5 mezi čídy 2a,b,c + přivést LAN kabel WIFI od routeru
- 5 čerpadlo – CYKY 5x1.5
- 6 čerpadlo – CYKY 5x1.5

