

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Albertova 726, k.ú. 794368,**

p.č. 1344

PSČ, místo: **564 01, Žamberk**

Typ budovy: **Budova pro zdravotnictví**

Plocha obálky budovy: **4321.36** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.34** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3745.4** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

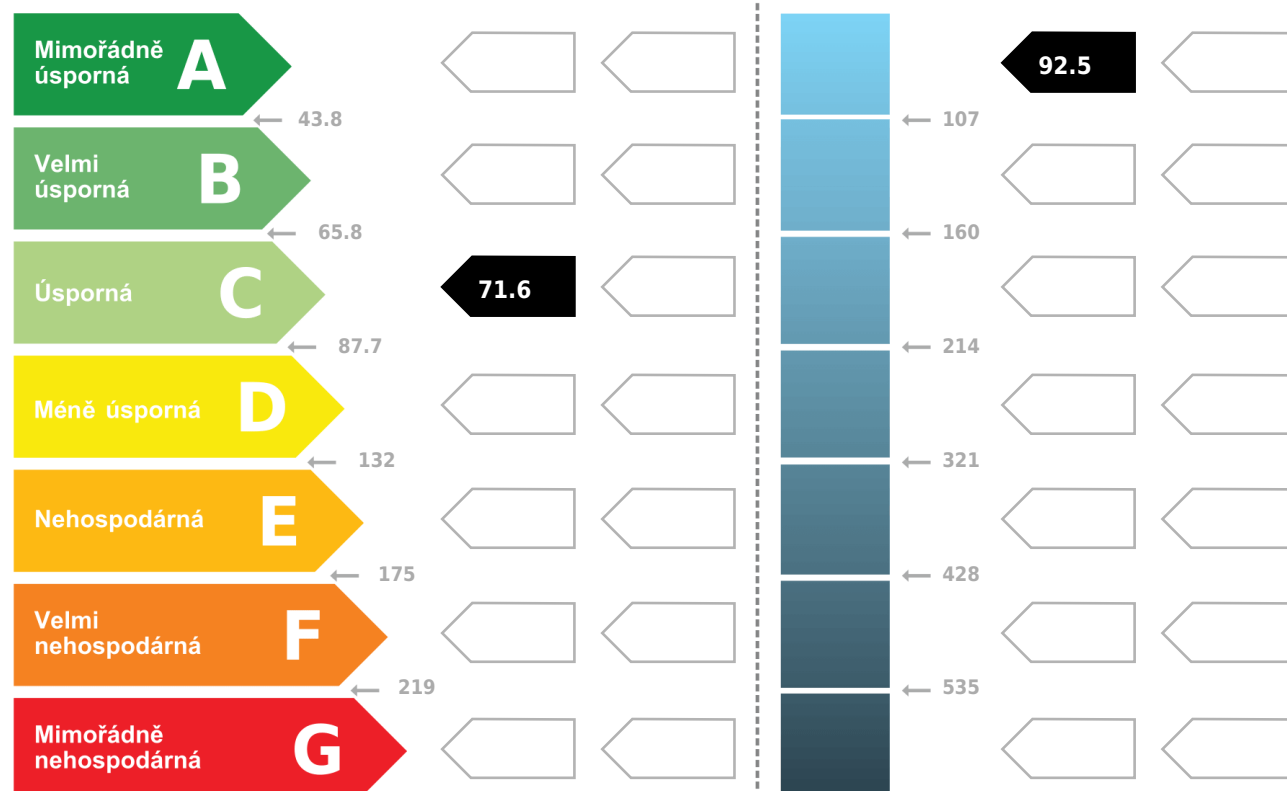

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

268.2


346.3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

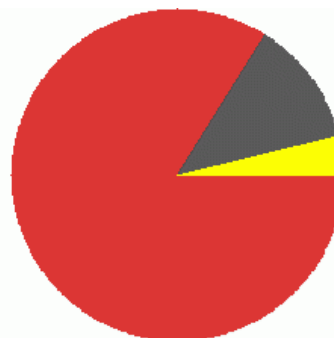

■ zemní plyn: 225.1
■ elektrická energie: 32.9
■ Slunce, energie prostředí: 10.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							10.9
B							
C				0.17		24.4	
D	0.40						
E							
F							
G		36.1					
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		135.0		0.6		91.2	41.0

Zpracovatel: **Ing. Ctibor Hůlka**
Kontakt: **Tiskařská 257/10, 108 00, Praha 10 - Malešice**
234 054 284 / info@atelier-dek.cz

Osvědčení č.: **269**
Vyhотовeno dne: **20.2.2017**
Podpis: