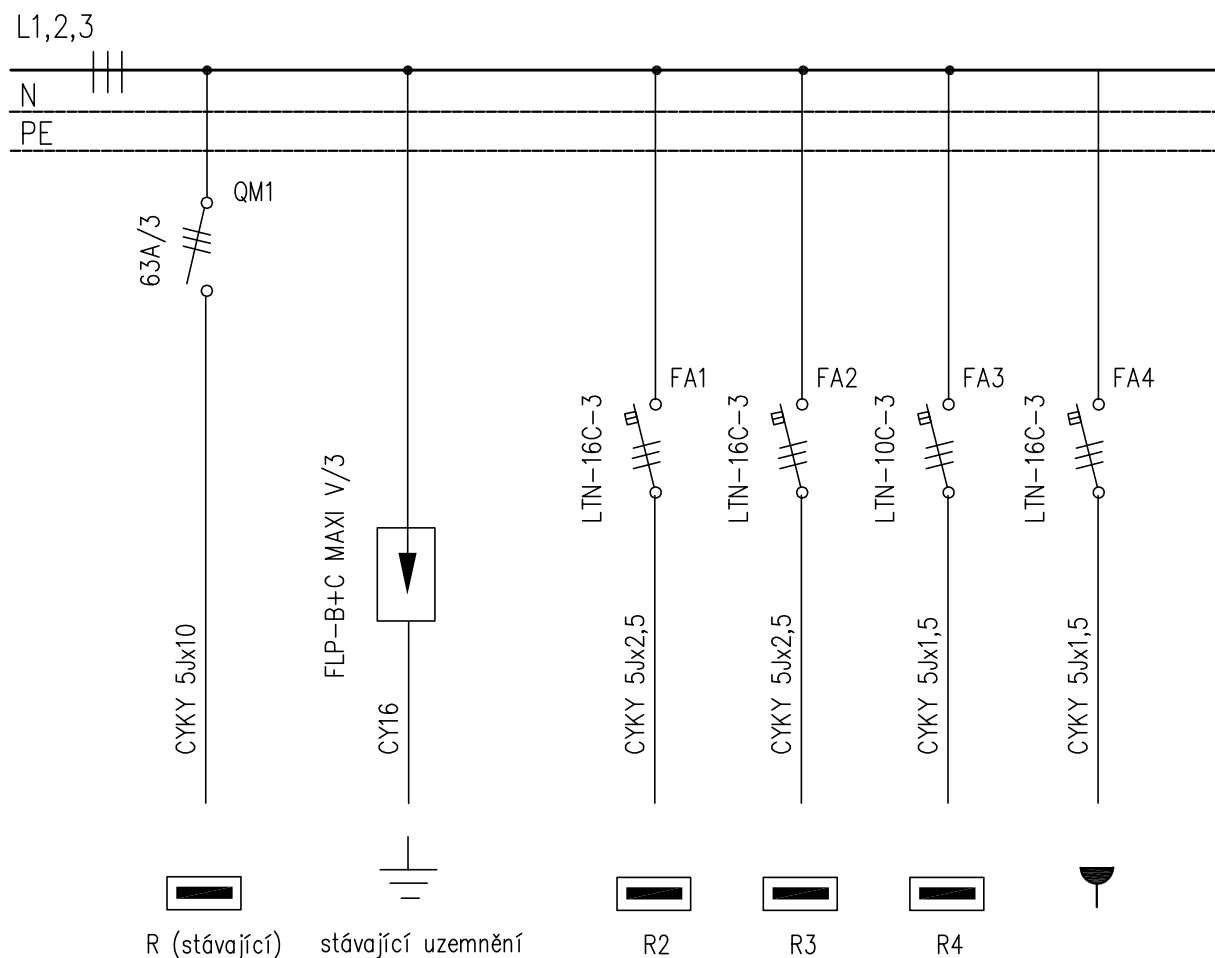





ROZVÁDEČ R1
3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S



ROZVÁDEČ PRO PRŮMYSL, TŘÍDA OCHRANY I, KRYTÍ IP66, ODOLNOST PROTI NÁRAZU IK10
3NPE, AC, 400/230V TN-S, ŠxVxHL=400x400x150
UPEVNĚNÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI

PROFESE			SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM		<div></div> <div>SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrpa@hsc.cz</div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE		ING.J.CHRPA						
VEDOUcí PROJEKTANT		M. KASTNER			<div>KASTNER</div> <div>PROJEKCE VYTÁPĚNÍ</div> <div>NERUDOVA 912, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>e-mail: mkastner@volny.cz, tel. 775616213</div>			
INVESTOR:		NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE						
<div>STAVBA</div> <div>NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.</div> <div>CHRUDEMská NEMOCNICE, VÁCLAVSKÁ 570, CHRUDEM</div> <div>REKONSTRUKCE KOTELNY A VÝMĚNA PARNÍHO KOTLE</div>								
					ČÍSLO ZAKÁZKY		1219/0	
					DRUH PROJEKTU		DPS	
					DATUM		5/2019	
					FORMÁT A4		1	
<div>NÁZEV VÝKRESU</div> <div>ROZVÁDEČ R1</div>					MĚŘÍTKO		-	
					ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
					D.1.4		EL 4	