

POZNÁMKA:

DLE POŽADAVKU DODAVATELE ZDROJE TEPLA BUDE PROVEDEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE R SAMOSTATNÝ VÝVOD DO HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE ZDROJE TEPLA R1. PROPOJENÍ Z R1 DO JEDNOTLOVÝCH ROZVÁDĚČŮ R2, R3, R4 (TECHNOLOGIE) BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ


PROPOJENÍ JEDNOTLOVÝCH ROZVÁDĚČŮ R2a, R2b Z HLAVNÍHO KOTLOVÉHO ROZVÁDĚČE R1 JSOU SOUČÁSTÍ KOMPLETNÍ DODÁVKY ZDROJE TEPLA.


KAŽDÝ OKRUH VODIČŮ MÁ MÍT MAX. DÉLKU 20m (DLE DOD.)

MONTÁŽ A ZPŮSOB UPEVNĚNÍ URČÍ DODAVATEL PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE DLE SCHÉMAT DODAVATELE ZDROJE TEPLA.

KONZULTACE A PŘÍTOMNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA DODAVATELE ZDROJE TEPLA

- VEDENÍ INSTALOVANÉ V RÁMCI ELEKTROINSTALACE
- VEDENÍ INSTALOVANÉ V RÁMCI MONTÁŽE TECHNOLOGIE

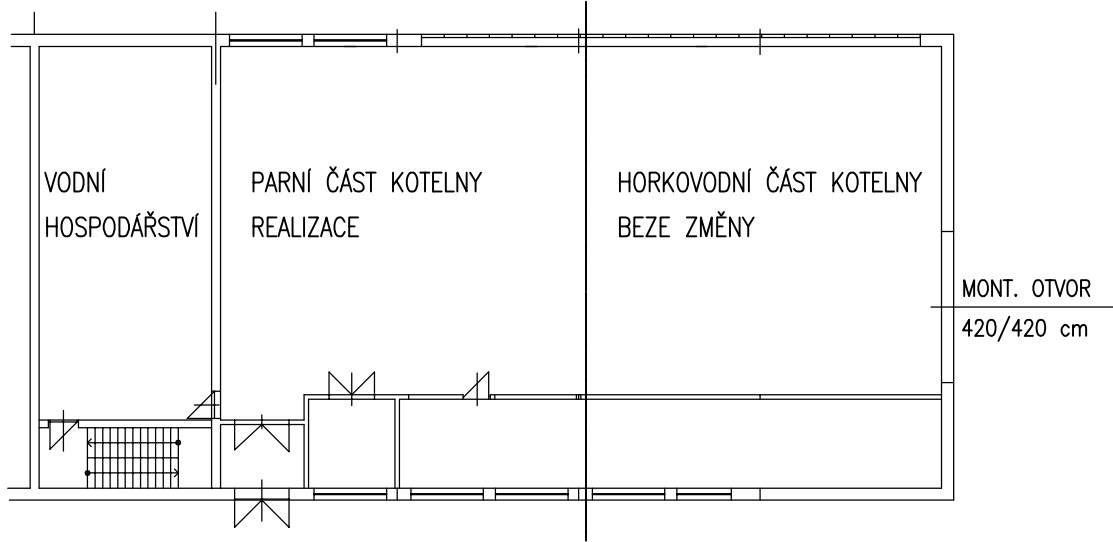

PROFESE		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM		<div><div>SPE</div><div>SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrpa@hsc.cz</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE	ING.J.CHRPA				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	M. KASTNER				
INVESTOR:	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE				
STAVBA NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, VÁCLAVSKÁ 570, CHRUDIM REKONSTRUKCE KOTELNY A VÝMĚNA PARNÍHO KOTLE				KASTNER PROJEKCE VYTÁPĚNÍ NERUDOVA 912, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mkastner@volny.cz, tel. 775616213	
				ČÍSLO ZAKÁZKY	1219/0
				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	5/2019
				FORMÁT A4	2
				MĚŘITKO	-
NÁZEV VÝKRESU SCHEMA ZAPOJENÍ				ČÁST D.1.4	Č. PŘÍLOHY EL 2