





Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ 	
Země : ČR	Obec : VYSOKÉ MÝTO	
Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856		
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBR OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto	
Objekt :	ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ	
Obsah :	ROZVADĚČ RN	


ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
silnoproudé rozvody,
sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR
565 43 Zámorsk 48
mobil: 605 149 766
e-mail: safar.elektro@seznam.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	04/2019
Měřítko:	Příloha: 07

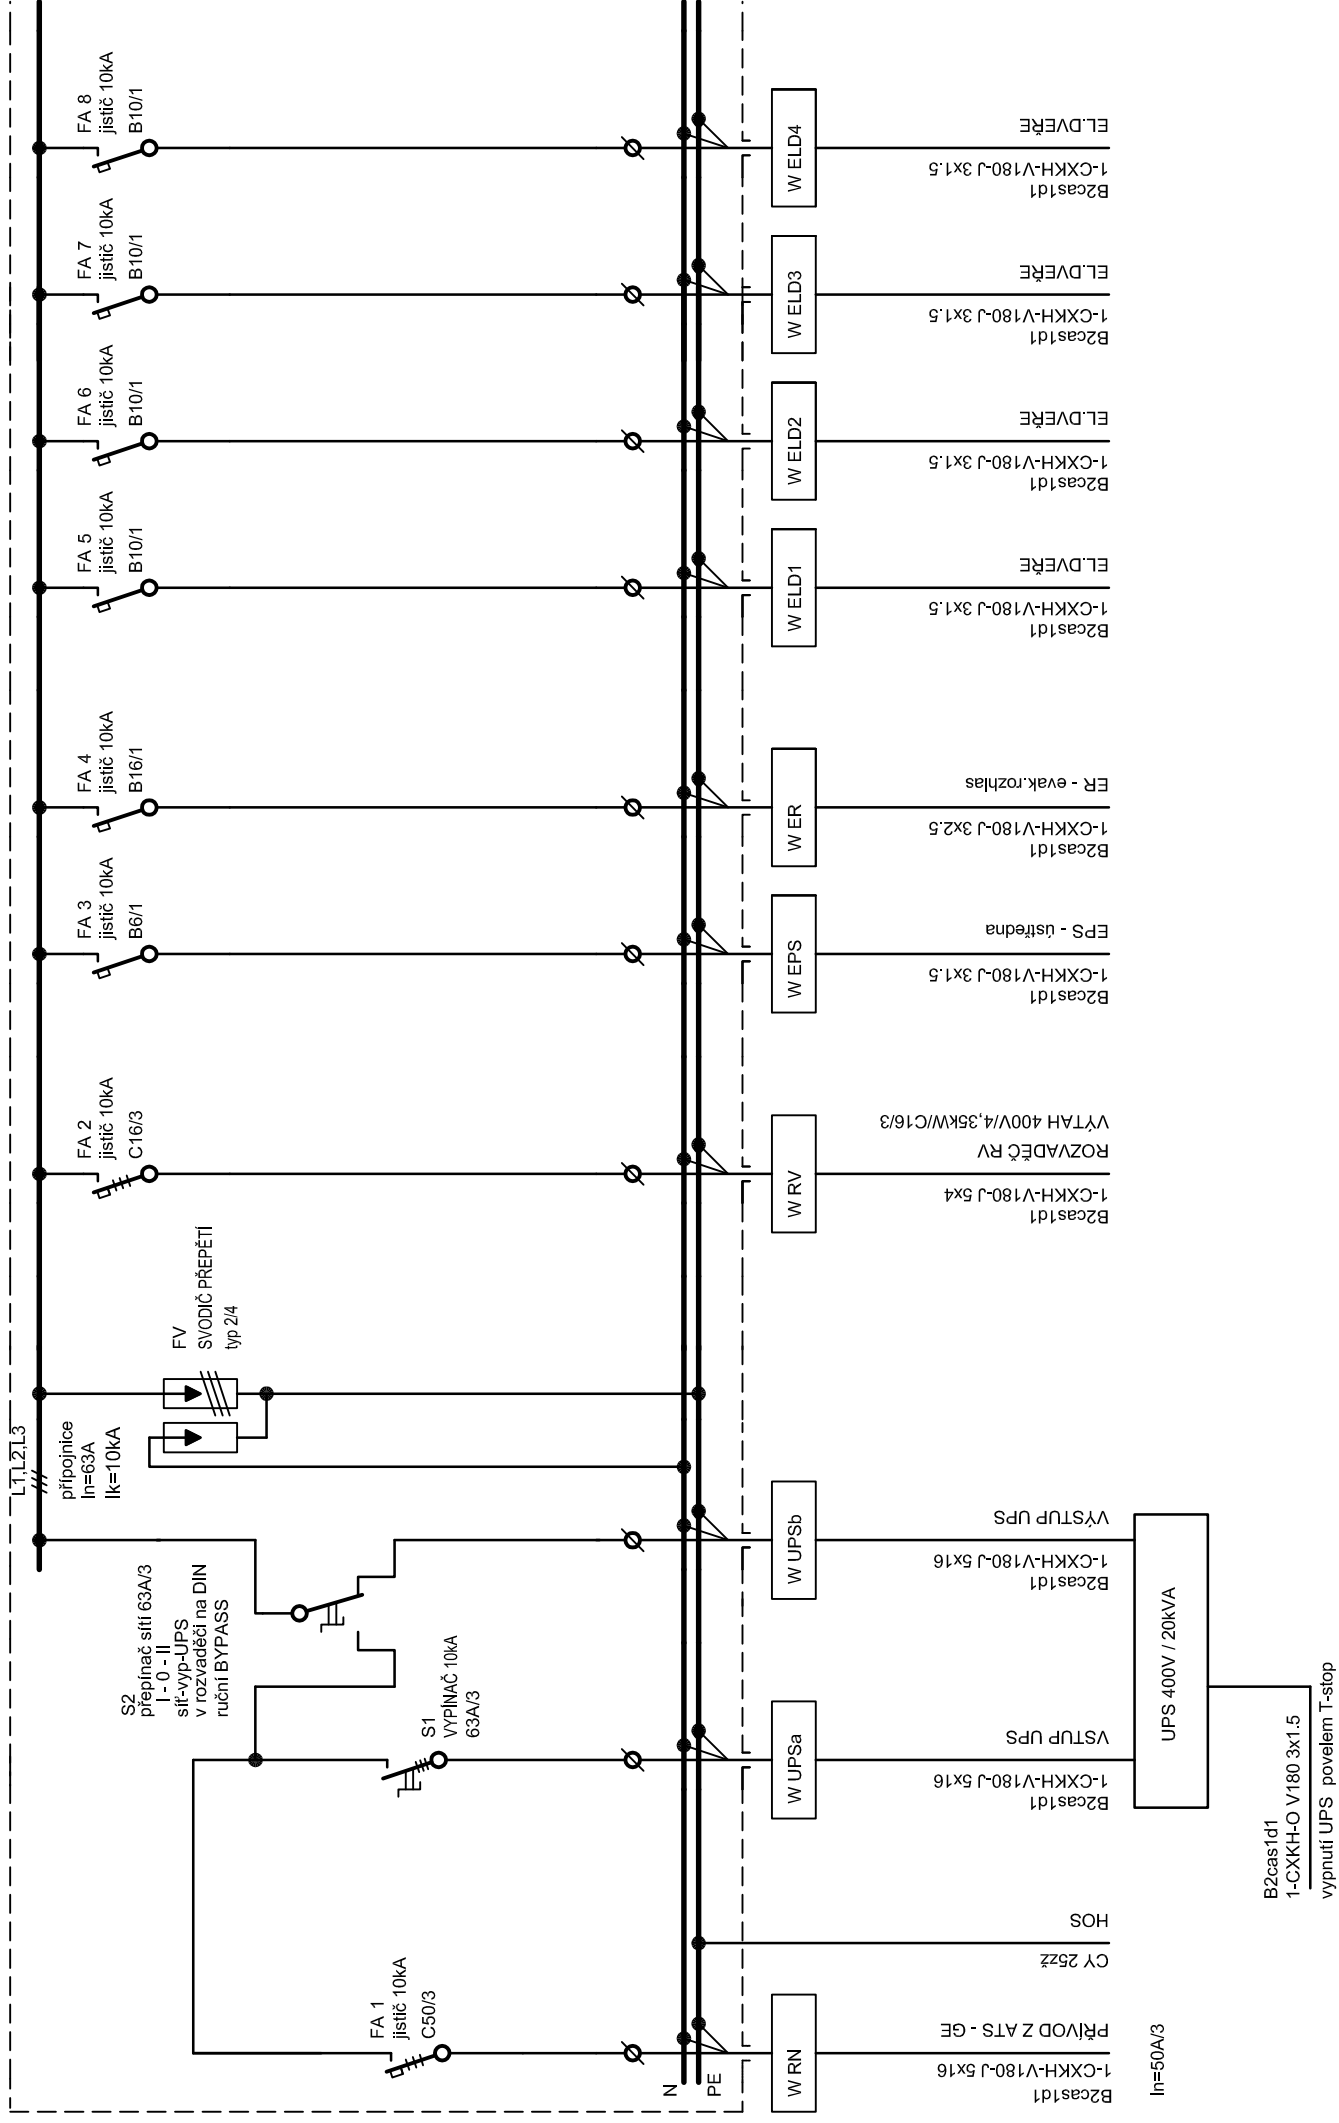

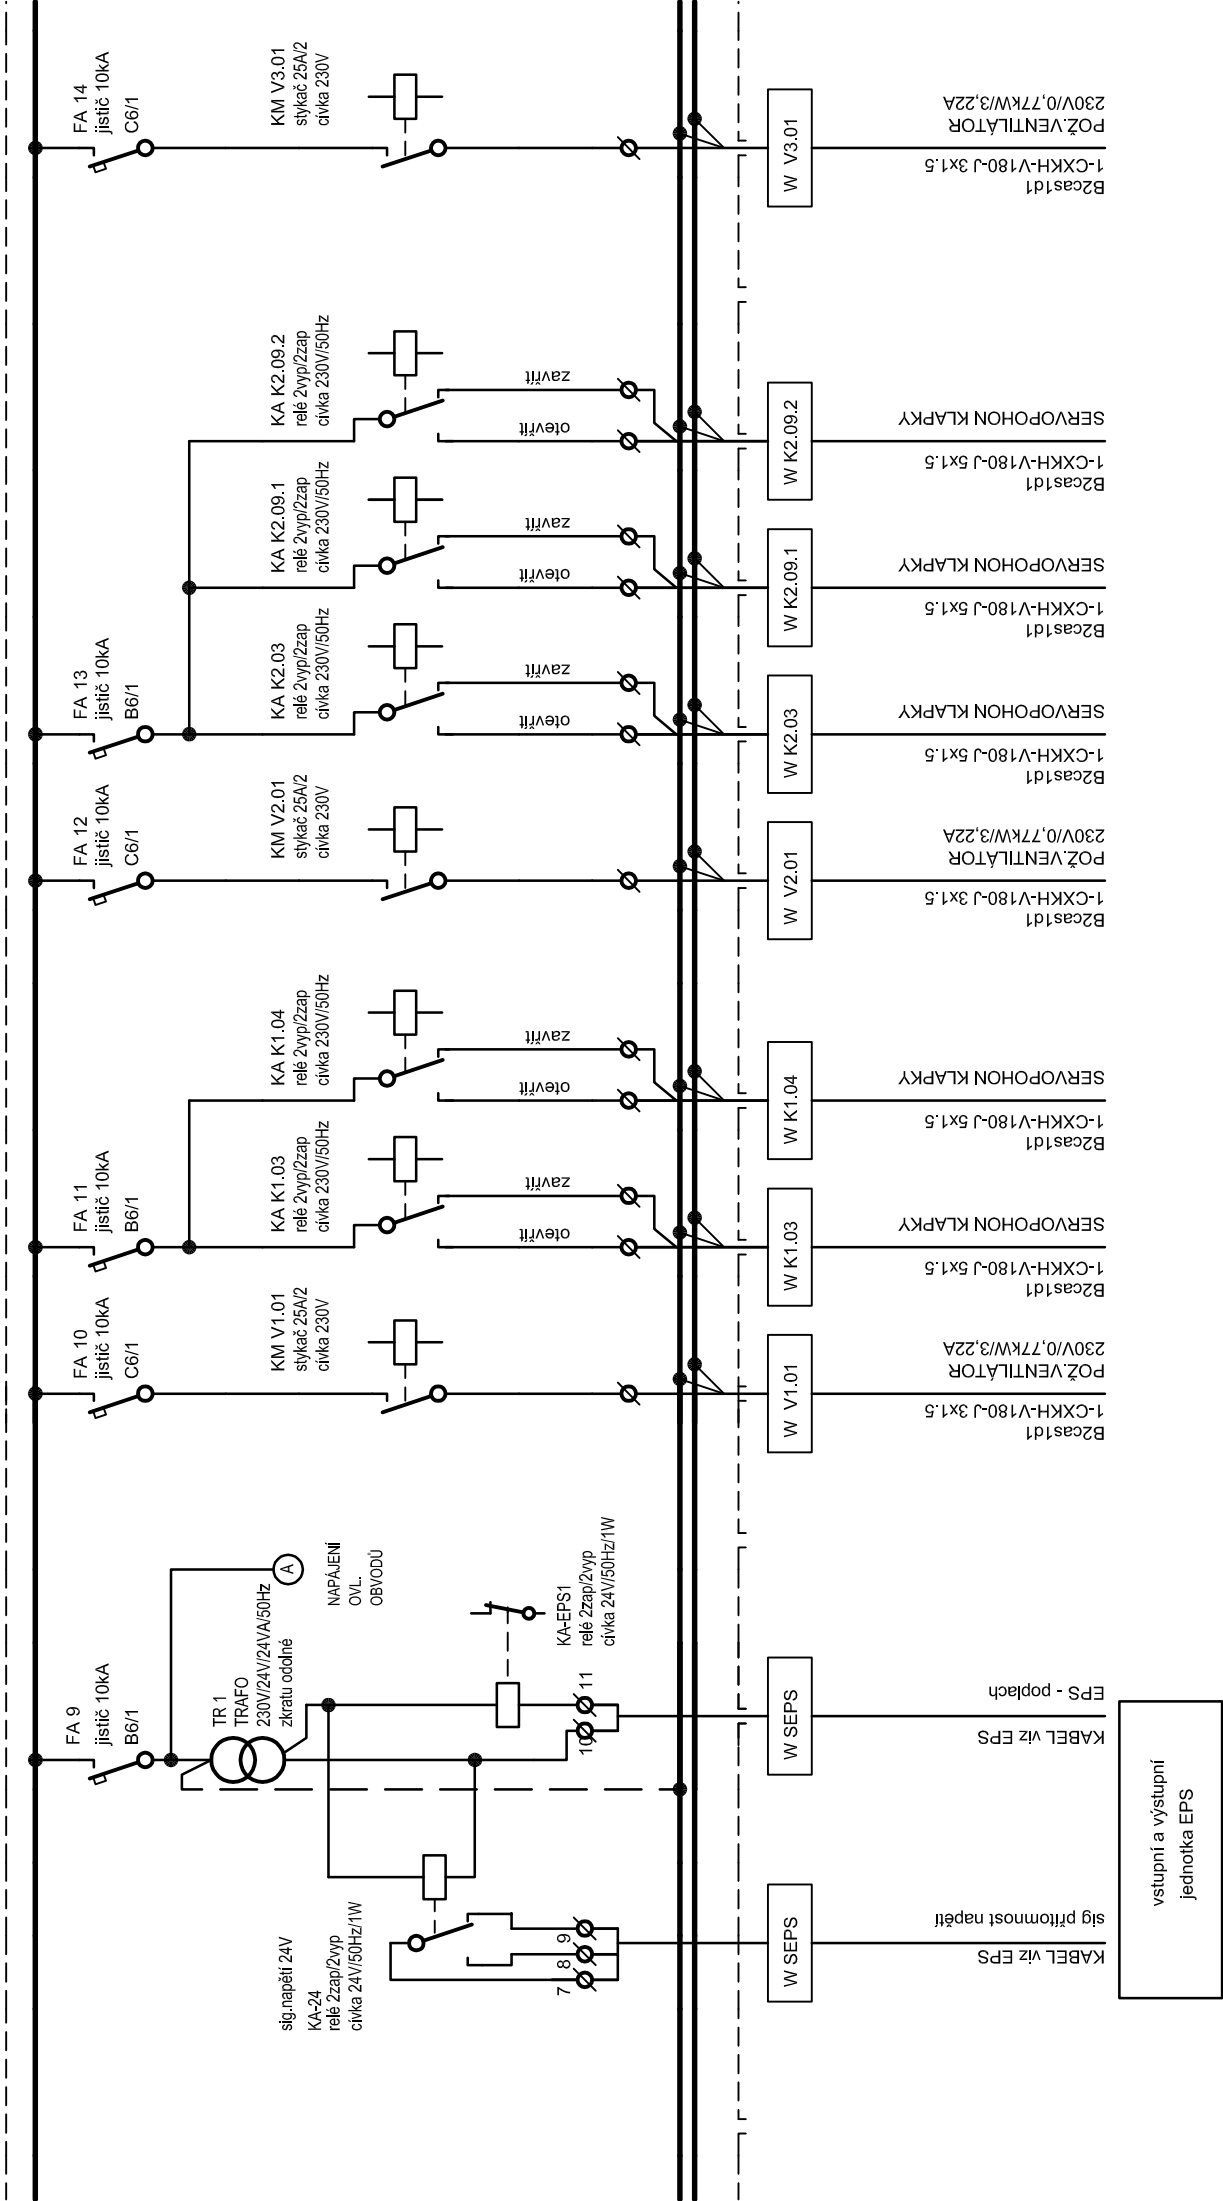


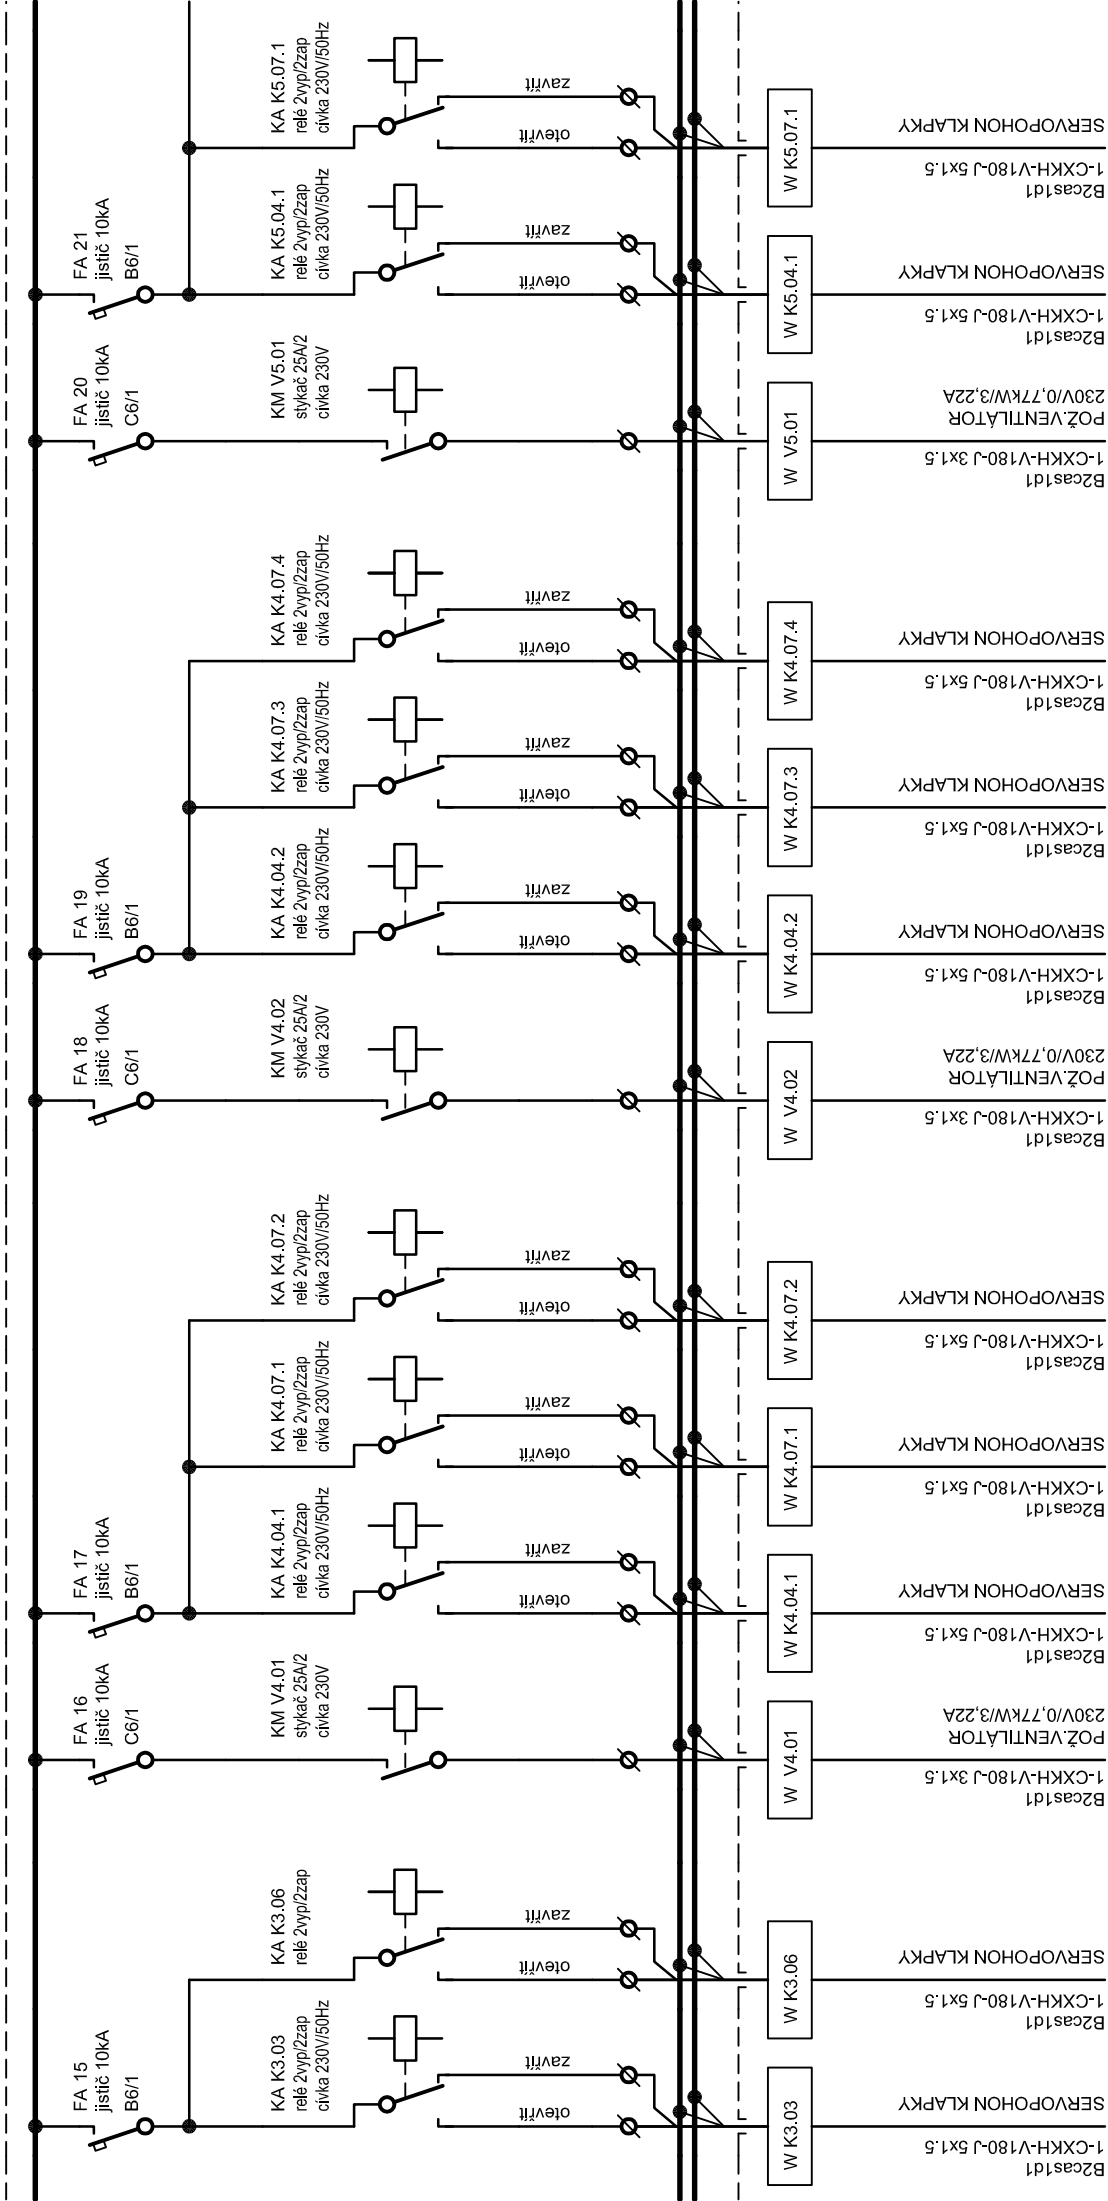

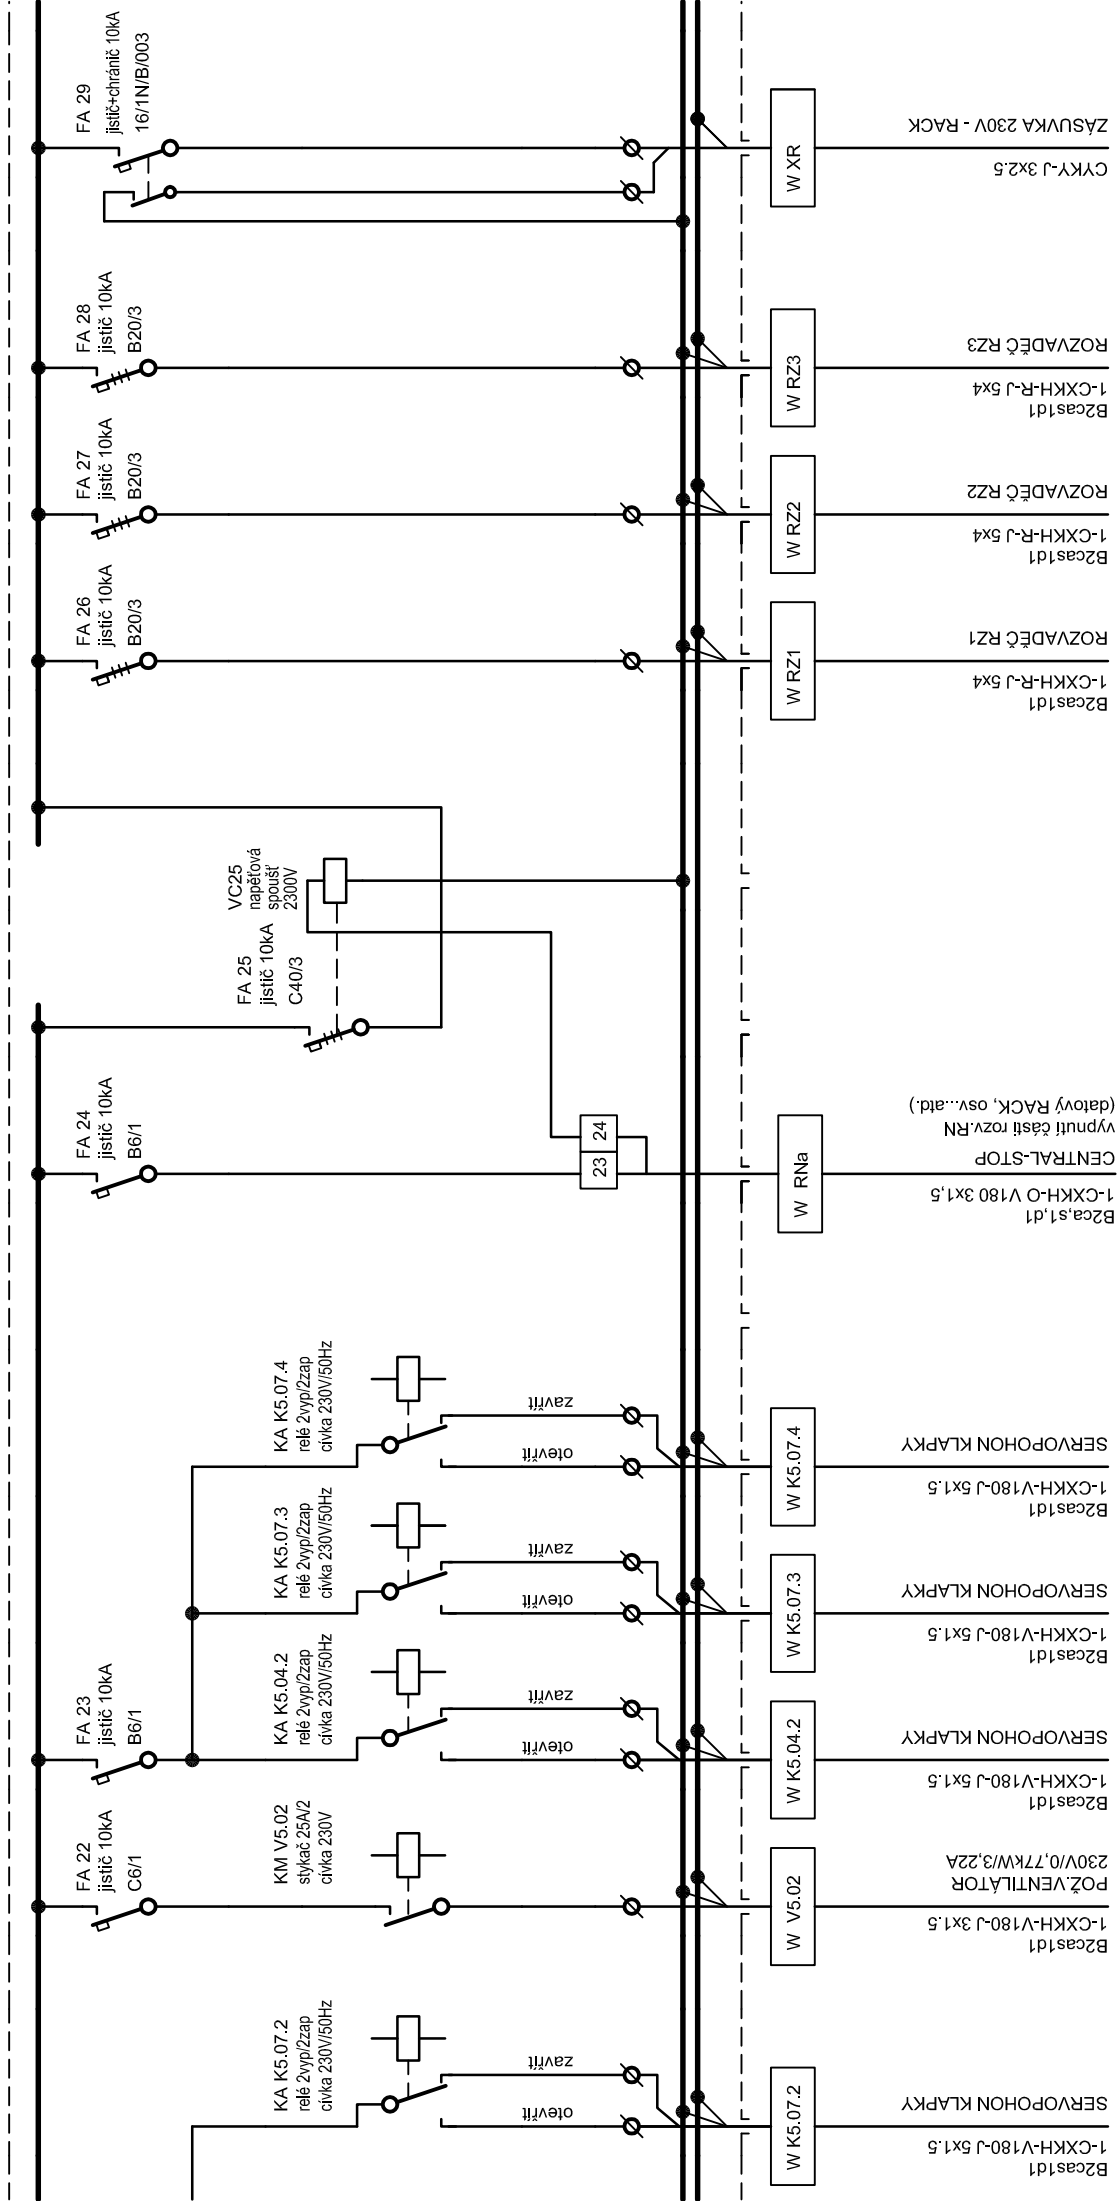


vypnutí části rozv. RN
datový RACK, zálohované rozvaděče RZ...atd.
povelem CENTARL-STOP

DATUM: 05/2019	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RN	LIST/LISTŮ: 4/6
-------------------	-------------------------------	--------------------



DATUM: 05/2019	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RN	LIST/LISTŮ: 5/6
-------------------	-------------------------------	--------------------



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
NA POVRCH

TYP: 168 modulů + příslušenství
ROZMĚRY: 600 x 1260 x 262 mm
KRYTÍ: IP40 / IP20
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM
PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 18,- kW

Napěťová soustava : 3+N+PE stř. 50 Hz 230/400 V/ITN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	LIST/LISTŮ:
05/2019	ROZVADĚČ RN	6/6