





PUDORYS 1.N.P.

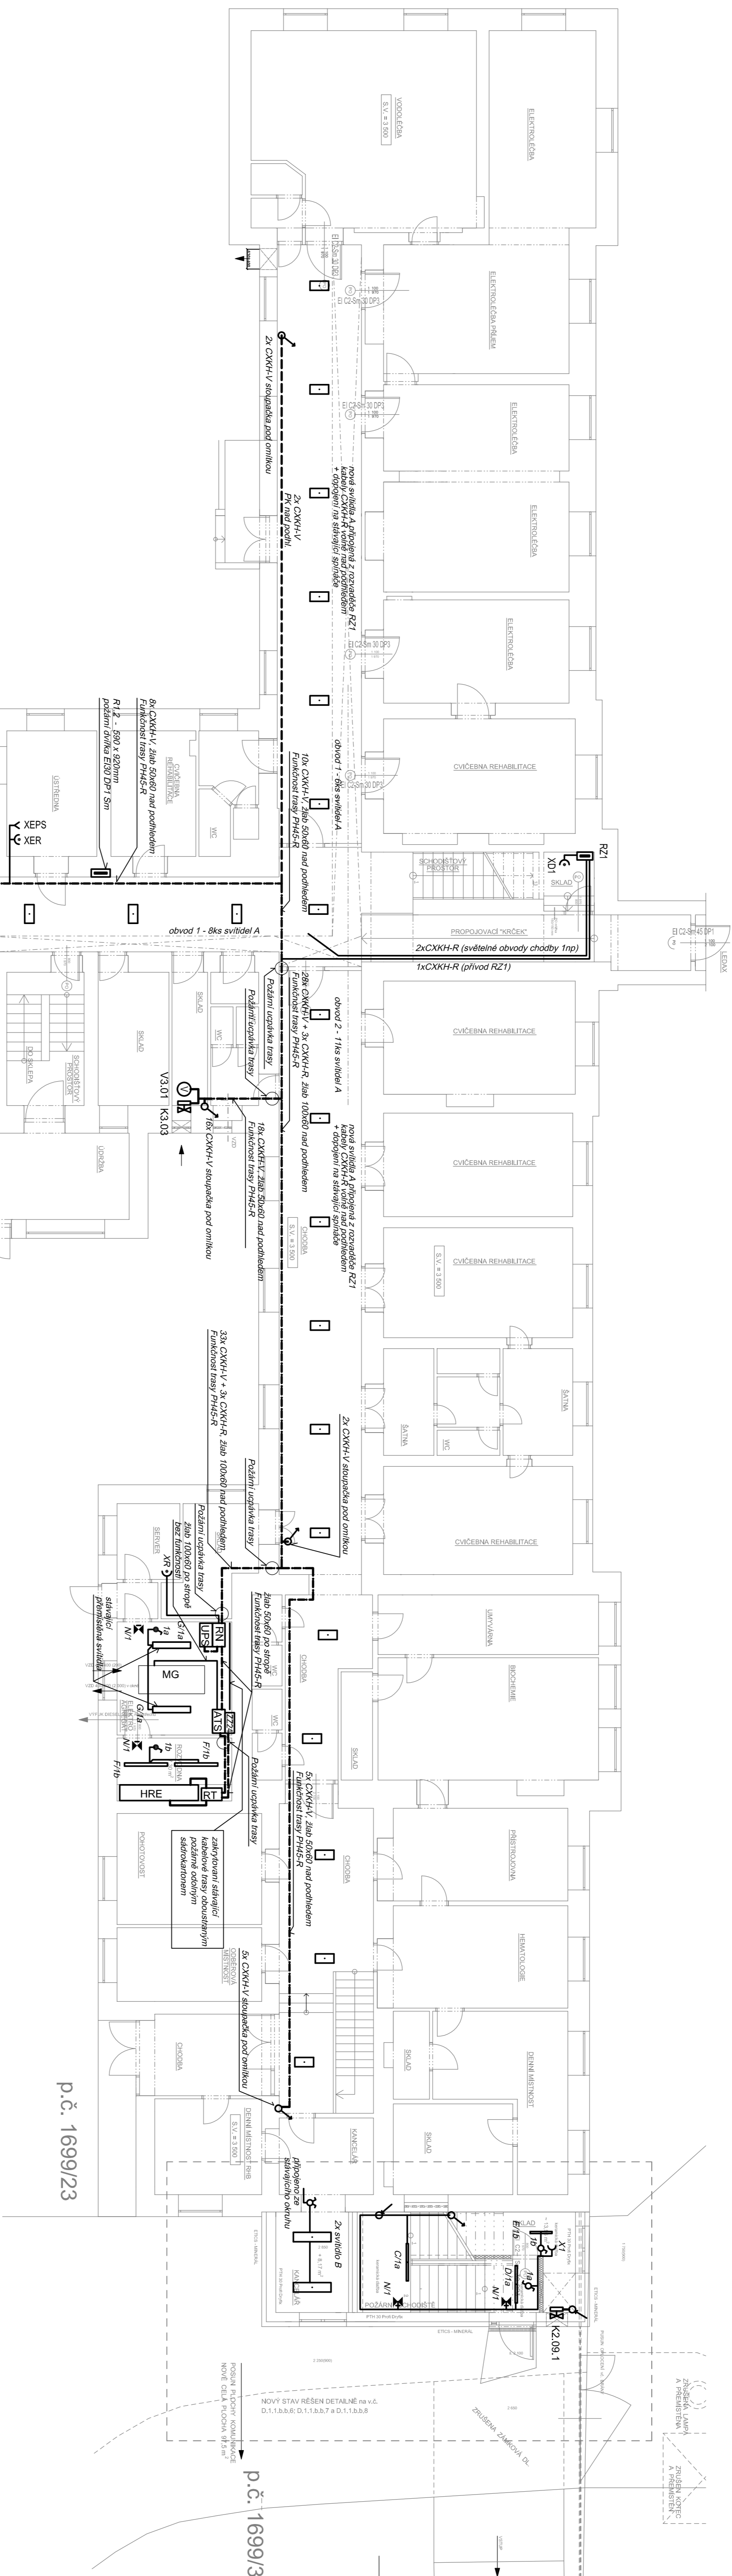

LEGENDA VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK

C-STOP	prošlána bečko CENTRAL STOP	1 ks	
T-STOP	prošlána bečko TOTAL STOP	1 ks	
	spínací razen 1	IP20	2 ks
	spínací razen 5	IP20	1 ks
	spínací razen 6	IP20	2 ks
	spínací razen 7	IP20	1 ks
	spínací razen 1	napovrch IP44	1 ks
	zdravky 220V/16A s napíet ochrannu		4 ks
	krabíčka vývodka s napíet ochrannu typ 3		1 ks

LEGENDA SVÍTIDEL

[illegible]

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS

- uložení pod omítkou, volně na

- PK ... uložení na příchytkách a požárních kotvách do betonového stropu
kabeľový žlab 60x50 resp. 60x100 uchytený za stropu funkčnosť PPH45-R (min.45min)

Vypisoval :	Zodpovednik :	Hlavný projektant :	ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ PRÁVNICKÁ KANCELÁRIE ELEKTRO SPOLEČNOSTI SEVOŘSKÝ PRÁVNICKÁ SEVOŘSKÝ 556 43 Záměstek 48 mobil: 602 542 798 e-mail: satar.alek@seznam.cz
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ		
Zaměř :	CR	Qrec : VÝSOKÉ ANTO	
Investor :	Výsečnický podnik p.o. IČO 71207856		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODISŤE, PRB OBJEKTU ul. Zlívkova č. 1700 a 16993 Vysoké Mýto Objekt : ÚPRAVA SILNOROVNIC R02/00U Odsah :			
PUDOVÝS NNP			Měřička: 1:100
Svedat : Datum : 04./2019			DPS : Přijata: 02