


Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ 	
Země : ČR	Obec : VYSOKÉ MÝTO	
Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856		
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBR OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto	
Objekt :	ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ	
Obsah :	ROZVADĚČE RZ1, 2, 3	

**ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ**  
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO  
silnoproudé rozvody,  
sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR  
**565 43 Zámorsk 48**  
mobil: 605 149 766  
e-mail: safar.elektro@seznam.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	04/2019
Měřítko:	Příloha: <b>08</b>

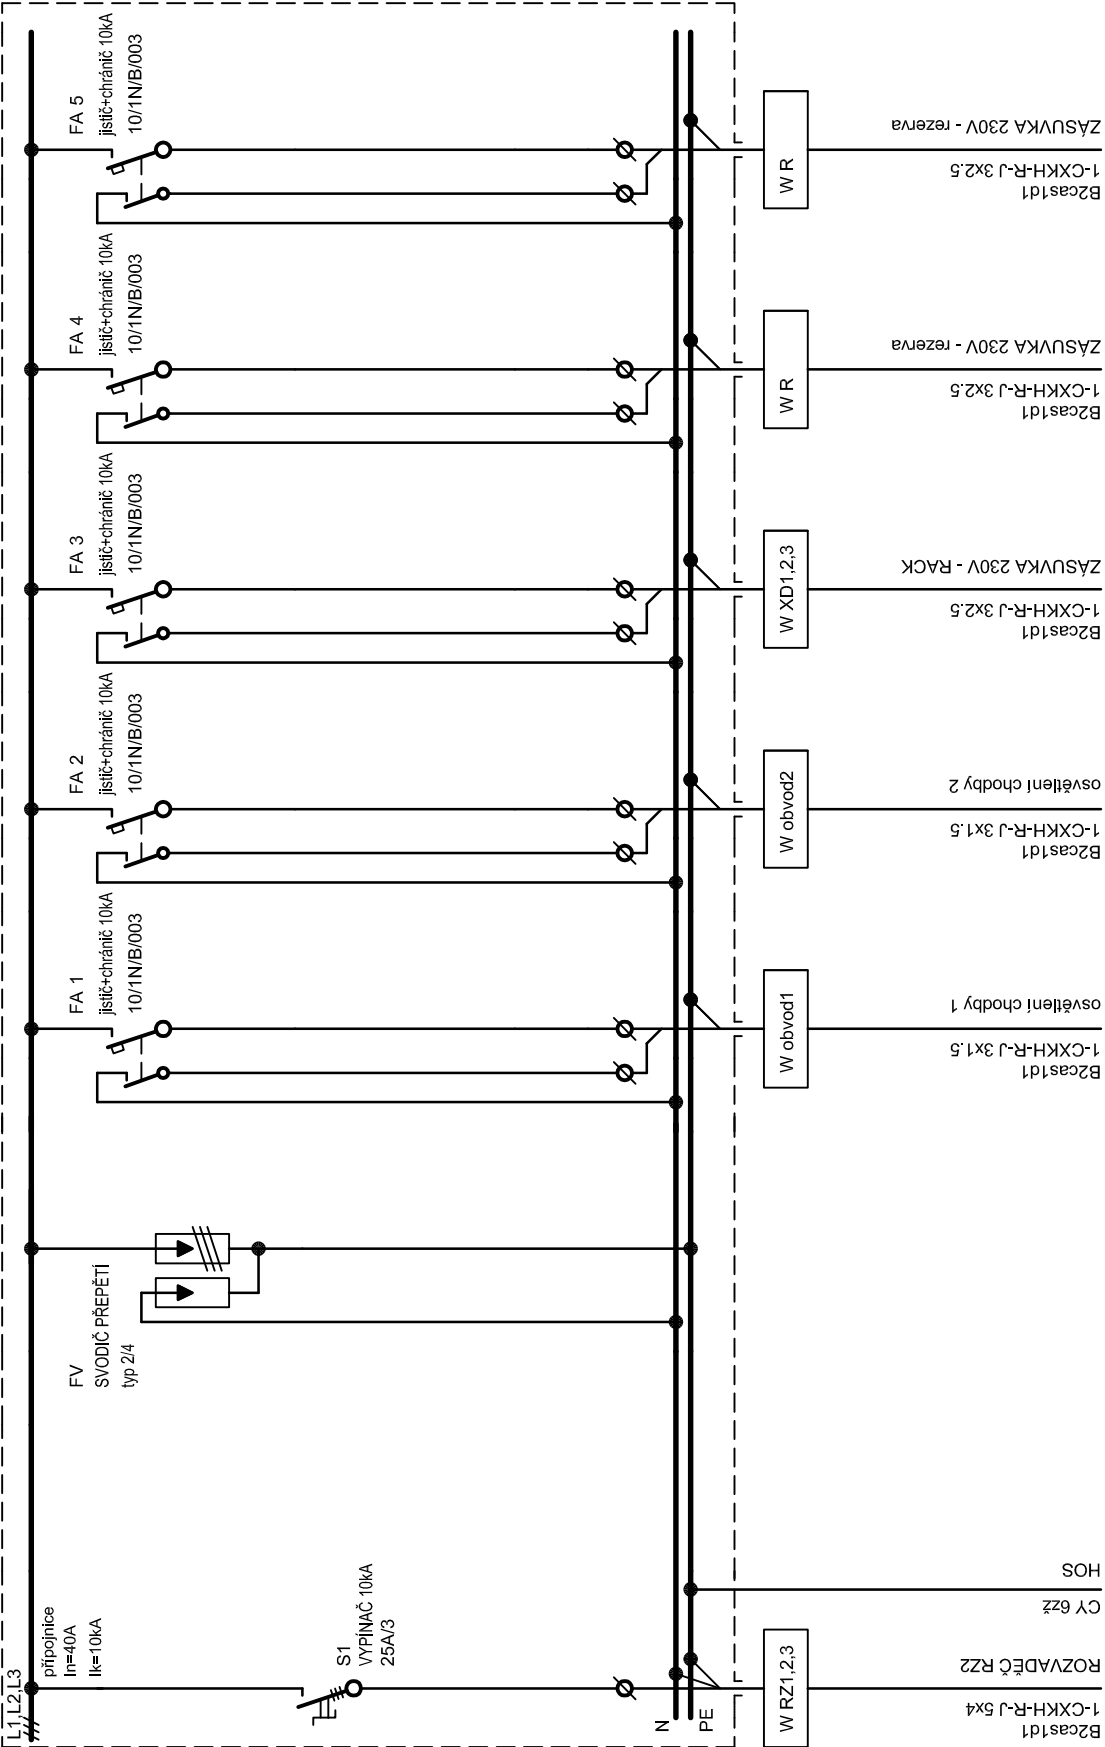

DATUM: 05/2019	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RZ 1,2,3	LIST/LISTŮ: 1/2
-------------------	-------------------------------------	--------------------

PLASTOVÁ ROZVODNICE S PLECHOVÝMI DVEŘMI  
NA POVRCH

TYP: 24 modulů + příslušenství

ROZMĚRY: 303 x 406 x 98 mm

KRYTÍ: IP30 / IP20

PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM

PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 3,- kW

Napěťová soustava : 3+N+PE stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM: 05/2019	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RZ 1,2,3	LIST/LISTŮ: 2/2
-------------------	-------------------------------------	--------------------