


PUDORYS 2.N.P.

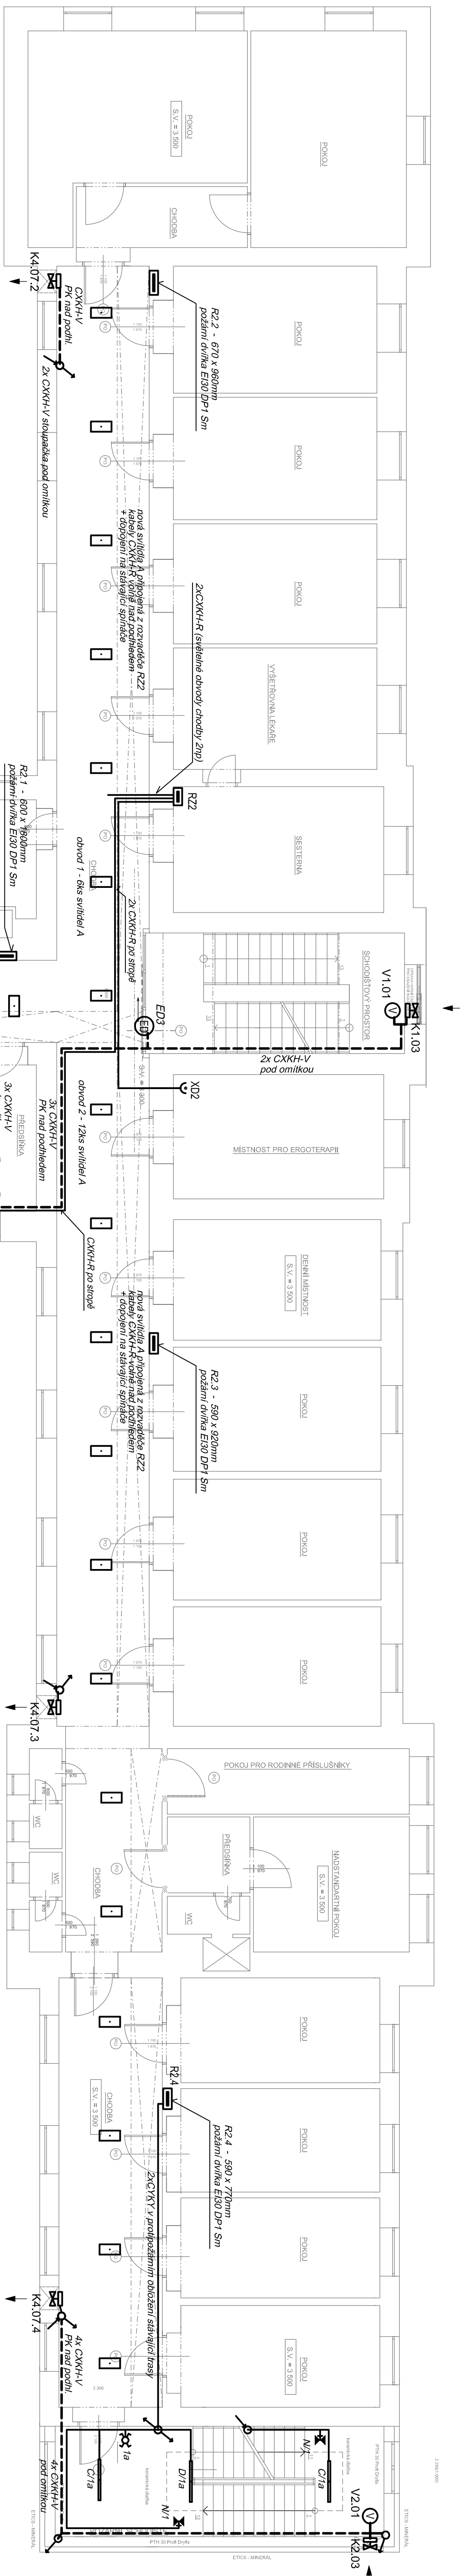

LEGENDA VYPINÁČŮ A ZÁSUVK


C-STOP	proskanienie tlačidla CENTRAL STOP	1 ks
T-STOP	proskanienie tlačidla TOTAL STOP	1 ks
	spínací tlačítko 1	2 ks
	spínací tlačítko 5	1 ks
	spínací tlačítko 6	2 ks
	spínací tlačítko 7	1 ks
	napávací IP44	1 ks
	zdvíhač 220V/16A s přípoji ochrannou	4 ks
	krabice vývodu s přípoji ochrannou typ 3	1 ks

LEGENDA SVÍTIDEL

[illegible]

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS

<p>kabelové testy bez funkčnosti za potrubí</p> <p>- tlakem pod omítkou, volně nad podlahou nebo ve výšedářských šlách</p>	<p>kabelové testy funkčnosti PH+S-<i>(min.45min)</i></p> <p>- tlakem pod omítkou</p> <p>- tlakem pod omítkou</p> <p>- RK ... tlakem na přechytláči a dozárnutí kování do betonového stropu</p>
--	--

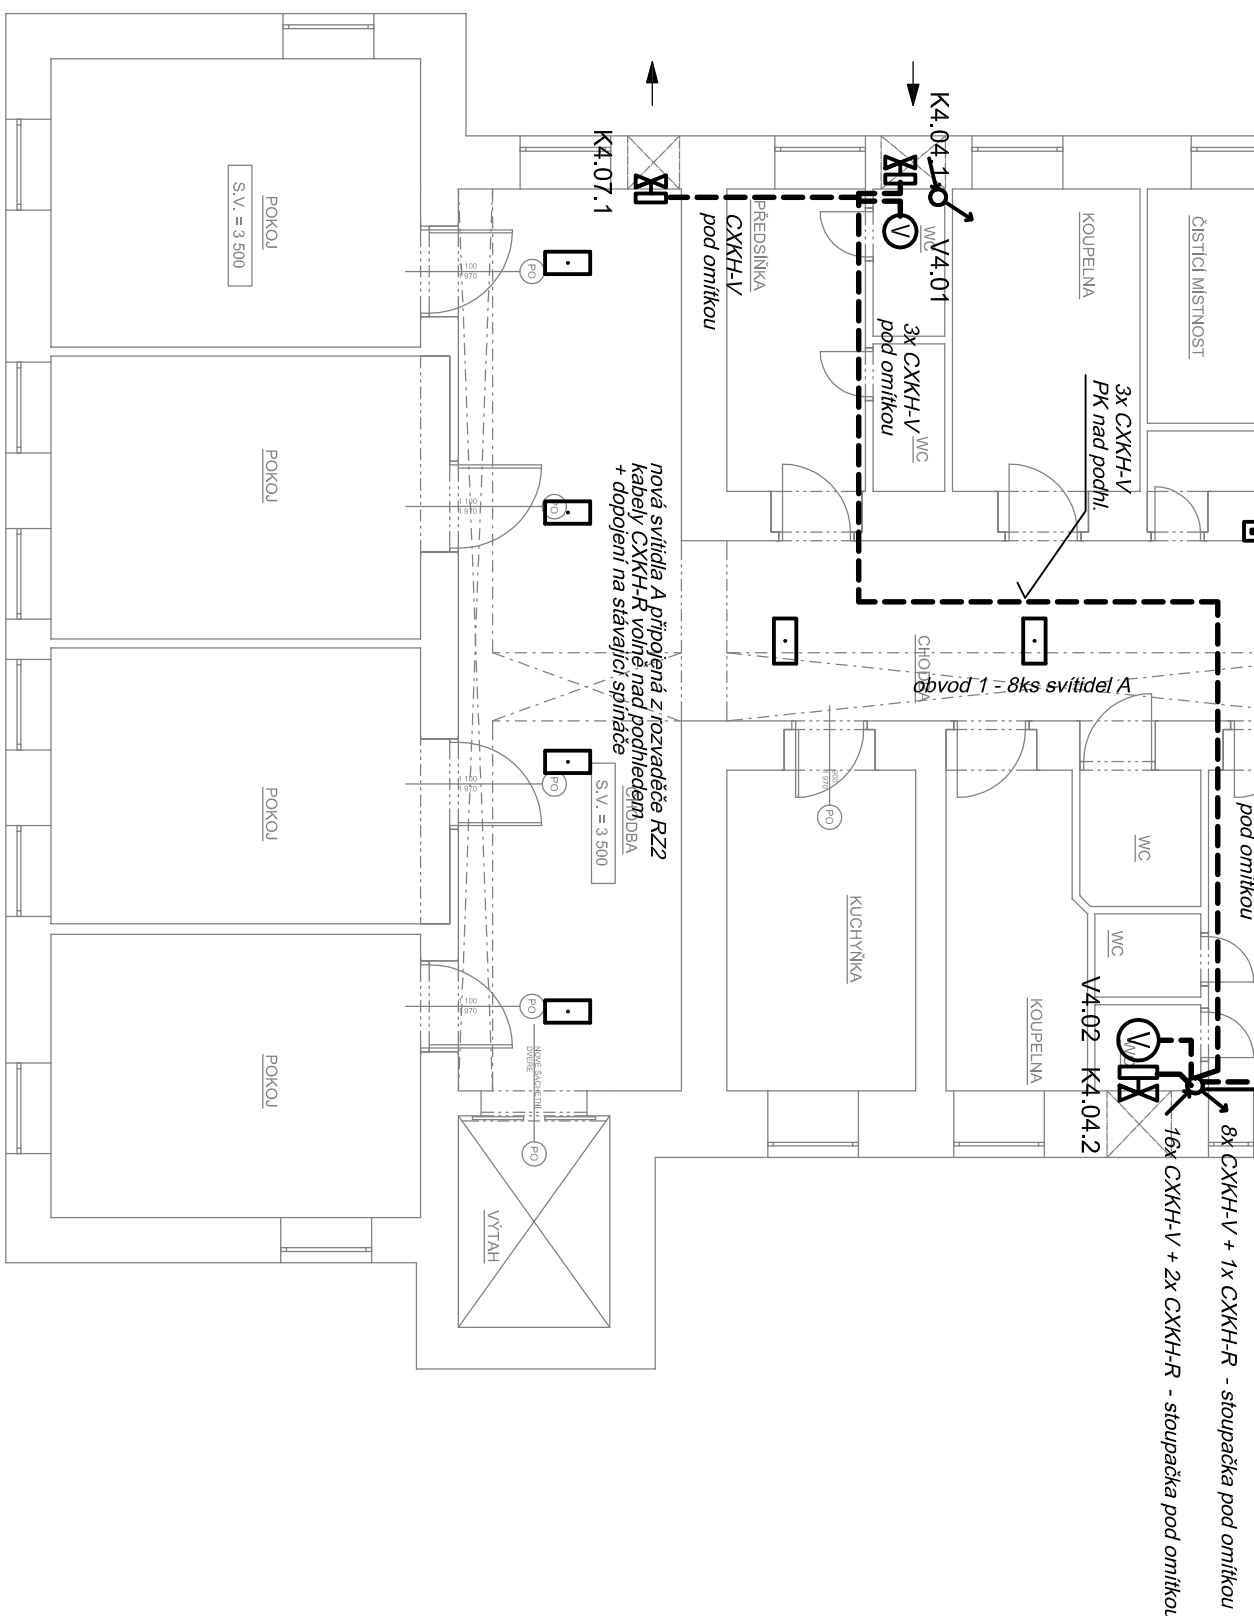

LEGENDA PŘIPOJENÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ


- (V) ventilátor nuceného větrání CHÚC, 230V/0,768kW/3,22A
 (IK) VZT Klapka, 230V (přívod a odlany jednotlivých CHÚC)
 (ED) elektrické posuvné dveře, 230V/cca 0,2kW

LEGENDA DODÁVANÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

MG	motorogenerátor s automatickým elektrosíťstnem Jmenovitý elektrický výkon: 30kVA/24kW
UPS	UPS pro překlenutí doby startu motorogenerátoru 20kVA/18kW - 5 minut

LEGENDA ROZVADĚČŮ

IRHE	stavující hlavní rozvazec objektu
RT	rozvazecí rozdílný požárního a nepožárního rozvodu
ZZZa	zabudová zdiel' po rozvody centrálna a toľal stop
ATS	zabudovkový rozvazec ATS - dodávka s motorgenerátorem
RTA	rozvazecí rozvazec po požární bezpečnostní zařízení
RTA	rozvazecí zabudovkový nepožárního zařízení (po dále a osvětlení chodby)
RTA	stavující rozvazec částí objektu (hl'požární rozvodu na nov'ni schodišť)

Vyposatov:	:	Zodp.projektant:	:	Hlavní projektant:
ING.SAFAR		ING.SAFAR		
Země:	ČR	Oblast:	VÝROBEK AUTO	
Investor:	Výzkumná společnost n.p.s., IČO 71207856			
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 OVĚŘENÉ PO SCHODISŤE, PBR OBJEKTU UL. Želiezova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto			
Objekt:	ÚPRAVA SILNODROUDYCH ROZVODŮ			
Oprava:				
PUDOR'S ZNP				
Měřítka:	1:100	DPS	04/2019	Příloha:
	03			