

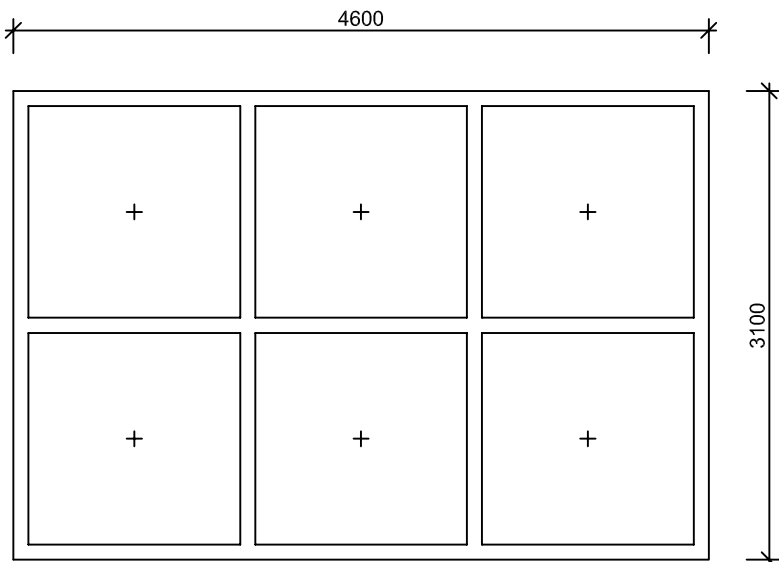
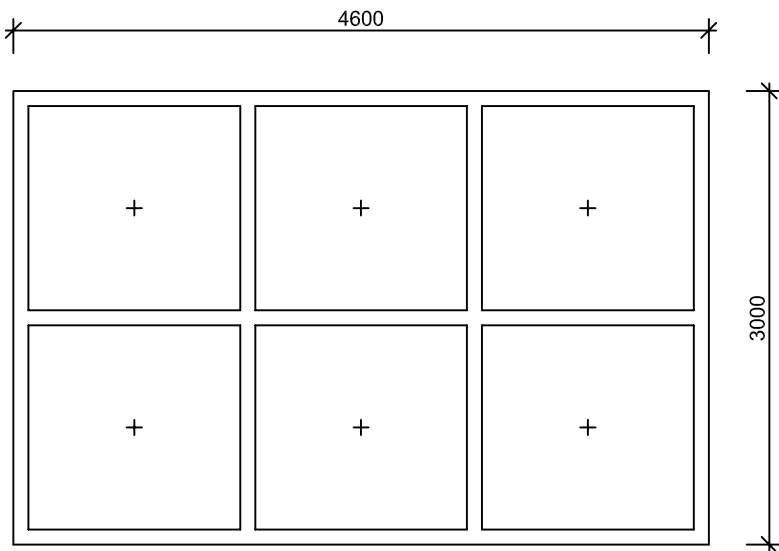


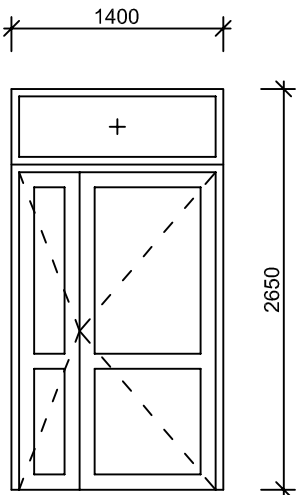
0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

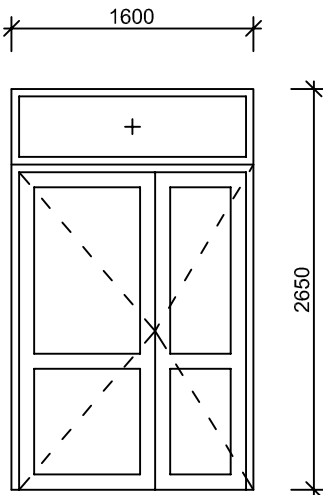
	vypracoval	Ing. J. Mrkvička, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvička	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	03.2019
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SOŠ A SOU OBCHODU A SLUŽEB CHRUDIM, Hlavní budova a Tělocvična, Čáslavská 205, Chrudim, k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 328/1 a st. 328/3		formát	-
			měřítko	1:50
obsah	SO 02 TĚLOCVIČNA VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ		část	č. výkresu
			D.2.1.	18.

OZN.	POPIS	POČET [ks]
O1	<p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plastový vícekomorový profil s pozinkovanou výztuhou v rámu i křídle</li> <li>- provedení s celkovým součinitelem prostupu tepla <math>U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- okno vč. způsobu osazení bude splňovat ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, na ochranění připojovací spáry budou použity interiérové a exteriérové pásky, napojovací spáru vyplnit PUR pěnou</li> <li>- zasklení izolačním trojsklem</li> <li>- barevné provedení - exteriér barva dle požadavků stavebníka / interiéř bílá</li> <li>- těsnění - dvojí, celoobvodové, trvale pružné, součástí dodávky jsou i krycí lišty</li> <li>- okno doplněno o pákové ovládání (parapet výšky 1750 až 2100 mm)</li> <li>- vnitřní parapet - plastový</li> <li>- 1x sklápěcí a otevíravé křídlo</li> <li>- celkový rozměr 1200/900 mm</li> <li>- dodavatel musí před výrobou ověřit všechny skutečné rozměry otvorů na stavbě</li> <li>- otevíravost výplně a geometrie je uvažováno z exteriérové strany</li> </ul> 	39

OZN.	POPIS	POČET [ks]
O2	<p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem</li> <li>- provedení s celkovým součinitelem prostupu tepla <math>U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- okno vč. způsobu osazení bude splňovat ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, na ochranění připojovací spáry budou použity interiérové a exteriérové pásky, napojovací spáru vyplnit PUR pěnou a překrýt lištou</li> <li>- zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem</li> <li>- vnější sklo ornamentní typ kůra, vnitřní sklo s bezpečnostní folií</li> <li>- sklo opatřeno folií pro snížení solárních zisků</li> <li>- barevné provedení - exteriér barva dle požadavků stavebníka / interiér bílá</li> <li>- těsnění - dvojí, celoobvodové, trvale pružné, součástí dodávky jsou i krycí lišty</li> <li>- vnitřní parapet - plastový</li> <li>- 6x fixní zasklení</li> <li>- celkový rozměr 4600/3100 mm</li> <li>- dodavatel musí před výrobou ověřit všechny skutečné rozměry otvorů na stavbě</li> <li>- otevíravost výplně a geometrie je uvažováno z exteriérové strany</li> </ul> 	6

OZN.	POPIS	POČET [ks]
O3	<p>OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hliníkový vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem</li> <li>- provedení s celkovým součinitelem prostupu tepla <math>U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>- okno vč. způsobu osazení bude splňovat ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, na ochranění připojovací spáry budou použity interiérové a exteriérové pásky, napojovací spáru vyplnit PUR pěnou a překrýt lištou</li> <li>- zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem</li> <li>- vnější sklo ornamentní typ kůra, vnitřní sklo s bezpečnostní folií</li> <li>- sklo opatřeno folií pro snížení solárních zisků</li> <li>- barevné provedení - exteriér barva dle požadavků stavebníka / interiér bílá</li> <li>- těsnění - dvojí, celoobvodové, trvale pružné, součástí dodávky jsou i krycí lišty</li> <li>- vnitřní parapet - plastový</li> <li>- 6x fixní zasklení</li> <li>- celkový rozměr 4600/3000 mm</li> <li>- dodavatel musí před výrobou ověřit všechny skutečné rozměry otvorů na stavbě</li> <li>- otevíravost výplně a geometrie je uvažováno z exteriérové strany</li> </ul> 	6

OZN.	POPIS	POČET [ks]
D1	<p><b>DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající hliníkové dveře šetrně demontovat a osadit v nové poloze</li> <li>- způsob osazení dveří bude splňovat ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, na ochranění připojovací spáry budou použity interiérové a exteriérové pásky, napojovací spáru vyplnit PUR pěnou</li> <li>- 2x otevíravé křídlo a 1x fixní nadsvětlík</li> <li>- celkový rozměr 1400/2650 mm</li> <li>- otevíravost výplní a geometrie je uvažováno z exteriérové strany</li> </ul> 	1

OZN.	POPIS	POČET [ks]
D2	<p><b>DVEŘE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající hliníkové dveře šetrně demontovat a osadit v nové poloze</li> <li>- způsob osazení dveří bude splňovat ČSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, na ochranění připojovací spáry budou použity interiérové a exteriérové pásy, napojovací spáru vyplnit PUR pěnou</li> <li>- 2x otevíravé křídlo a 1x fixní nadsvětlík</li> <li>- celkový rozměr 1600/2650 mm</li> <li>- otevíravost výplní a geometrie je uvažováno z exteriérové strany</li> </ul> 	2