

# ROZVÁDĚČ RMS.1

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP54/20

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ

ROZMĚR: š=600mm, v=2100mm, hl.=400mm


JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3NPE,AC,50Hz, 230/400V, TN-S


Pi= 63,5kW

## D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

AUTORIZACE

Č.PARÉ

|   |                        |                     |  |   |
|---|------------------------|---------------------|--|---|
| Autor projektu:                                 | Ing. Michal Vostrovský | Vedoucí projektant: | Ing. Michal Vostrovský                                       | <br>Residence Šatlava<br>Dlouhá 101-103<br>Hradec Králové<br>777 550 375 |
| Zodpovědný projektant:                          | Ing. Jiří Slánský      | Vypracoval:         | Jaroslav Pištora   |   |
| Kraj: Pardubický kraj                           | M.Ú.: Pardubice        | Investor:           | Pardubický kraj, Komenského náměstí<br>125, 530 02 Pardubice |   |
| Akce:   |                        |                     | Formát: <b>2XA4</b>  | Stupeň PD: DPS  |
| <b>Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici</b> |                        |                     | Datum: <b>10/2018</b>  |   |
|   |                        |                     | Č.zak.: J-2018-01-001  |   |
| Název:  | <b>ROZVÁDĚČ RMS.1</b>  |                     | Číslo výkresu:<br><b>D.1.4g.07.2</b>                         | Měřítko:  |

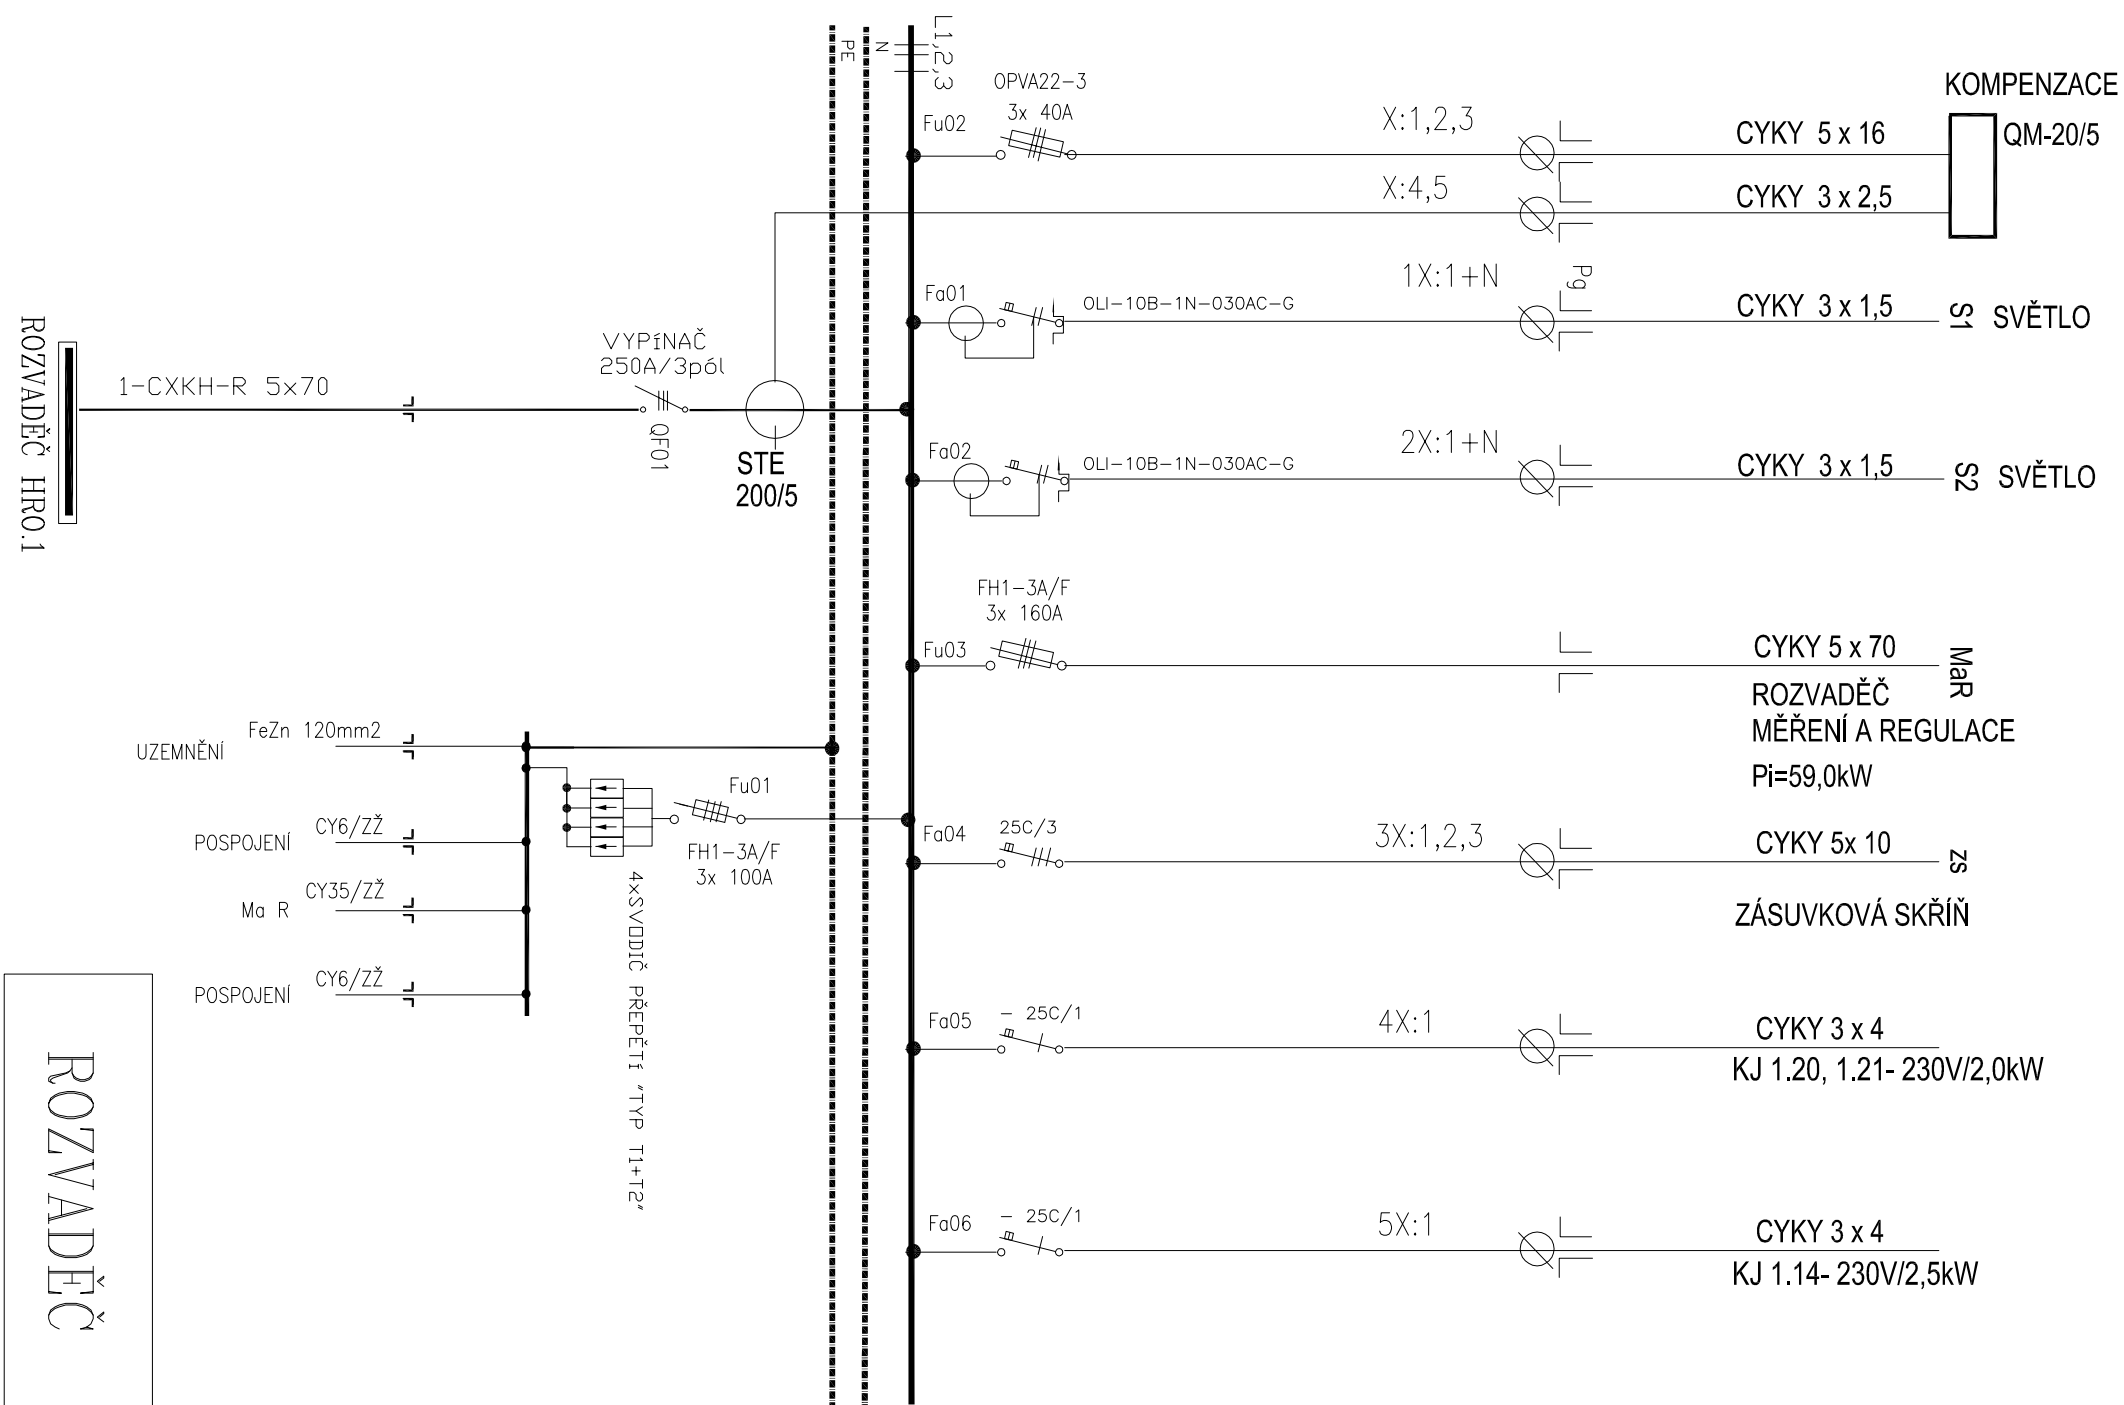

Rozvaděč RMS.1

TEL/LIST 1