PŮDORYS - 1.NP:

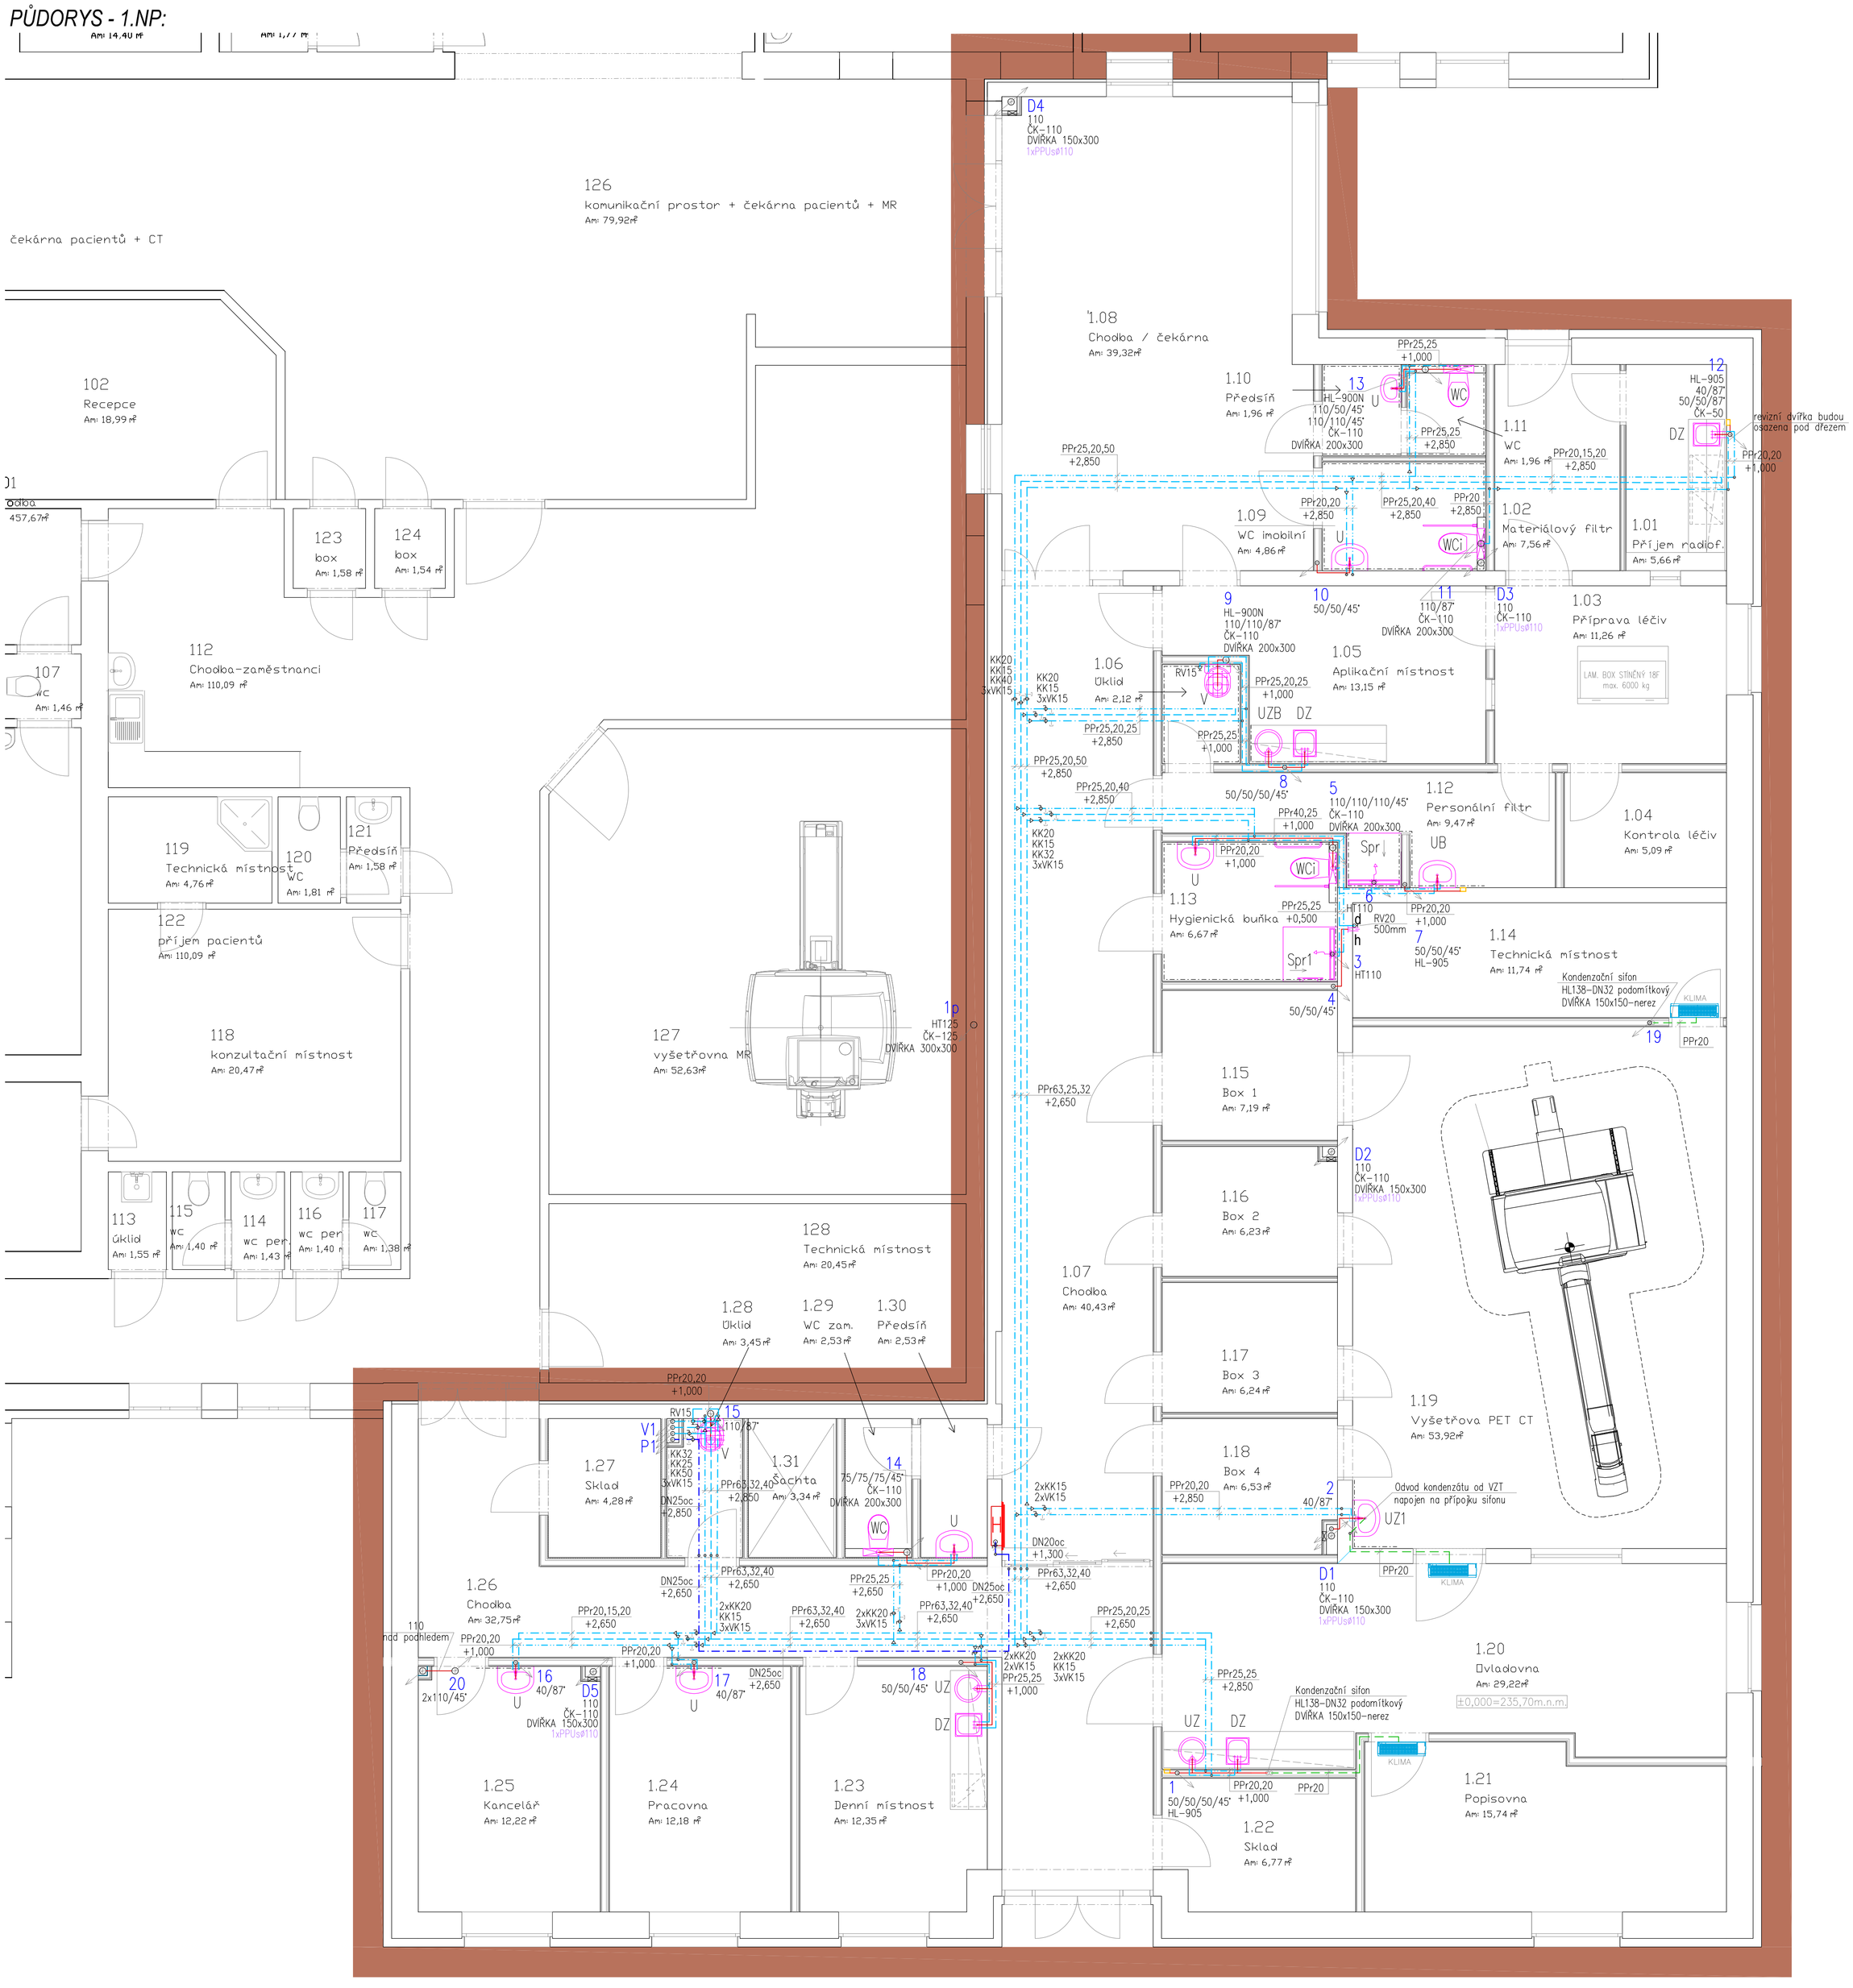

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT–systém
- ODVOD KONDENZÁTU OD VZT – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ CIRKULACE – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ POŽÁRNÍ VODY – POTRUBÍ OCEL

1–19 OZNAČENÍ STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
1p OZNAČENÍ STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – S FUNKCÍ PROPLACHU SVODNÉHO POTRUBÍ
V1 OZNAČENÍ NOVÉ STOUPAČKY VODOVODNÍHO POTRUBÍ – POTRUBÍ PPr/PN20
P1 OZNAČENÍ NOVÉ STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU – POTRUBÍ OCEL

- NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT – ZÁVITOVÝ
- ROHOVÝ VENTIL DN15 – ZÁVITOVÝ
- REDUKCE
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT – DN15
- TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO TERMICKÉ VYVÁŽENÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY S ATESTEM NA PITNOU VODU, NASTAVIT NA 45°C

PPUs PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI – ODOLNOST DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (UCPÁVKA, TMEL, PĚNA A POD. DLE TYPU A DIMENZE POTRUBÍ)

H SKŘÍŇ NÁSTĚNNÉHO HYDRANTU 650x650x175 mm S VÝZBROJÍ D19/30bm S NAVIJÁKEM A TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN19 DÉLKY 30,0m, PROUDNICE ⌀6 mm

LEGENDA:

HL–905 – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – podomítková verze DN50
HL–900N – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN110
HTM110 – HRDLOVÁ ZÁTKA PRO POTRUBÍ HT
HL–138 – PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁP. UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U – UMYVADLO – 550mm S KRYTEM SIFONU, ZU DN40, NASTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

UZ1 – UMYVADLO – 550mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU ČI MYČKU

UB – UMYVADLO – 550mm S KRYTEM SIFONU, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ BEZDOTYKOVÁ BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM 230V/50Hz/24V, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

UZB – UMYVADLO ZABUDOVANÉ V PRACOVNÍ LINCE – ⌀450mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ BEZDOTYKOVÁ BATERIE S NAPÁJECÍM ZDROJEM 230V/50Hz/24V, ZRCADLO, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

V – KERAMICKÁ VÝLEVKA, SKLOPNÁ MŘÍŽKA, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE – DLOUHÝ OTOČNÝ VÝTOK

DZ – DŘEZ JEDNODÍLNÝ 380x440mm – NEREZ – ZABUDOVANÝ V PRACOVNÍ LINCE, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZU – DN50

WC – ZÁVĚSNÁ WC MÍSA, MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU DO STĚNY, OVLÁDACÍ DESKA ZEPŘEDU, ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA – ZÁVĚSNÁ NA STĚNU

WCi – ZÁVĚSNÁ WC MÍSA PRO HANDICAPOVANÉ, MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU, OVLÁDACÍ DESKA ZEPŘEDU, PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM TOALETNÍHO PAPÍRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA, NOUZOVÉ VOLÁNÍ – TLAČÍTKO, PROVAZOVÉ OVLÁDANÍ

Spr – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK 850mm – NEREZ, VODOROVNÝ ODTOK (ODTOK VODY min.60l/min) POLIČKY, HÁČKY NA STĚNU, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU A DRŽÁKEM, OTOČNÉ NEBO POSUVNÉ DVEŘE

NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE:

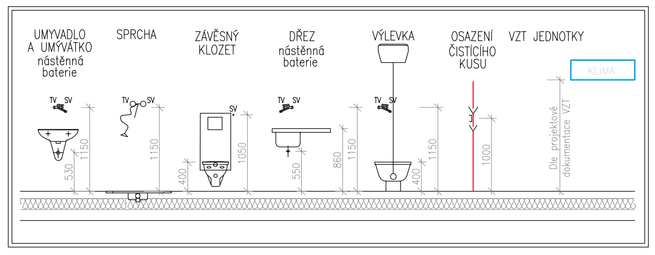

POŽADAVKY TECHNOLOGA:

d Vývod studené vody Ø 3/4" ze zdi, ukončený uzavíracím ventilem se šroubením - 500 mm vysoko.

h Odpad DN50 ze zdi s předřazenou protizápachovou uzávěrou, ukončený kolenem - 200 mm vysoko od čisté podlahy.

POZNÁMKA:

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMÍNĚNY KVŮLI ORIENTACI – NEDOJDE K OSAZENÍ VÝROBKU, KTERÝ BUDE PRACOVAT NA JINÉM PRINCIPU.

VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE – min. 3%.

ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY DVOJNÁSOBNĚ ŠIRŠÍ IZOLACÍ NEŽ JE POTŘEBA – OCHRANA PROTI LEGIONELE.

LEŽATÉ POTRUBÍ VODOVODU BUDE VEDENO cca 150mm NAD PODHLEDEM.

VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU VYSPÁDOVÁNY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM.

VEŠKERÉ ČÁSTI VODOVODNÍ INST. POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝMI POUZDRY Z PĚNĚNÉHO PE (např. Trubice Tibulit DG)

- ROZVOD STUDENÉ VODY: 25mm – z důvodu ochrany proti Legionele
- ROZVOD TEPLÉ VODY: 1/2"=12mm, 3/4"=20mm, 1"–6/4=25mm



AUTORIZACE Č.PARÉ

±0,000 = 235,70 m n.m. Bpv (podlaha přízemí budovy RTG č.14)

D.1.4e - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	David Dostál		
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		Rezidence Šaštava Dlouhá 101+103 Hradec Králové 777 550 375	
Akce: Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici		Formát: 12xA4			
		Datum: 09/2016			
		Č.zak.: J-2018-01-001	Stupeň PD: DPS		
Název: PŮDORYS - 1.NP		Číslo výkresu: D.1.4e.09	Měřítko: 1:50		