


**VZOROVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ
STŘEŠNÍHO VTOKU:**

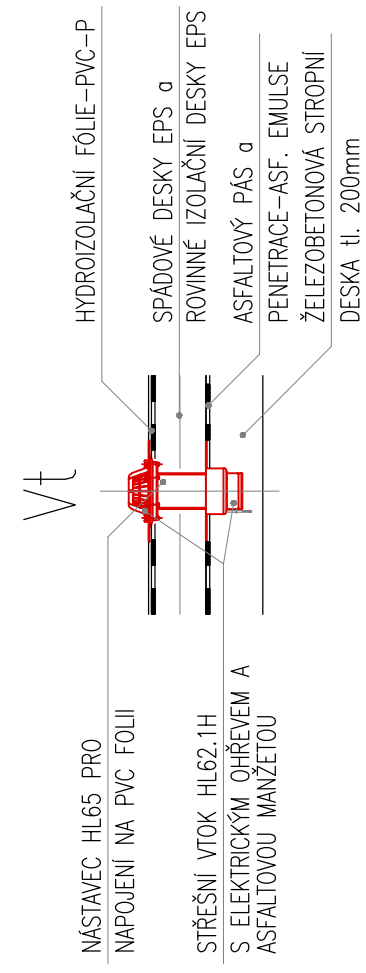


LEGENDA:

- např. STŘEŠNÍ VÝTOK HL62.1H/1-DN110 S ASFALTOVOU IZOLAČNÍ MANŽETOU, ELEKTRICKÝM OHŘEVEM, SE SAMOREGULAČNÍM KABELEM K PŘÍJMU NÁPOJENÍ NA SÍŤ 230V (10–30 Watt.), ZACHYTÝVNÝM KOŠEM A NASTAVCEM HL65 – PRO NÁPOJENÍ NA PVC FÓLII

D1-D5
OZNAČENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

5-15
OZNAČENÍ STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE,
STOUPAČKY OPATŘENY VENTILAČNÍ SOUPRAVOU
ø110 - např. HL810

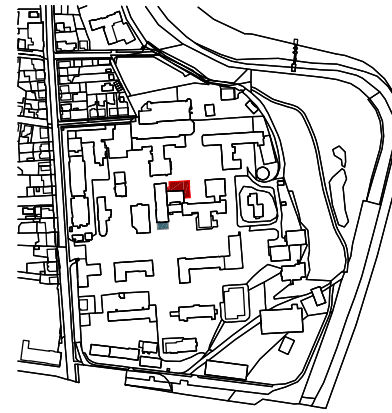

$\pm 0,000 = 235,70 \text{ m n.m. Bpv (podlaha přízemí budovy RTG č.14)}$

D.1.4e - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

[illegible]