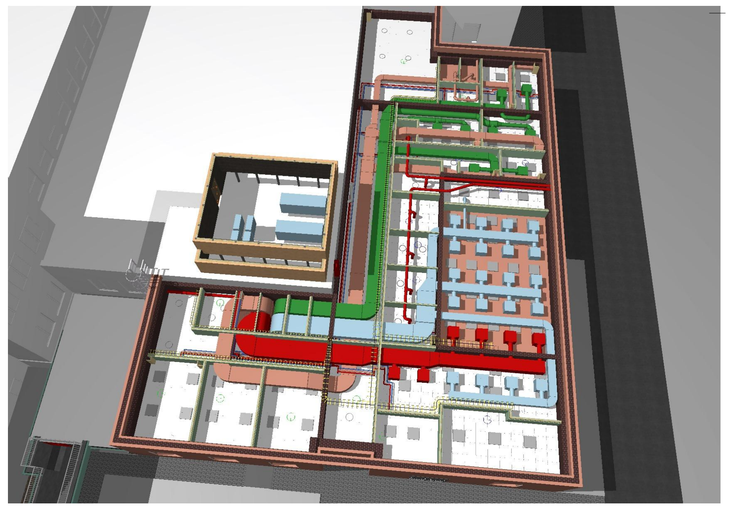

Tabulka nových místností 1.NP									
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obvod	SV	Podlaha	Hrubá pod.	Fabion	Povrch stěn	Podhled
1.01	Příjem radiof.	6,53	11,339	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.02	Materiálový filtr	8,70	13,080	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.03	Příprava léčiv	11,01	13,540	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.04	Kontrola léčiv	4,93	9,160	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.05	Aplikační místnost	12,99	16,580	2 700	V1 (A)	F1a	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C1
1.06	Úklid	2,12	5,860	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O1, O4	C4
1.07	Chodba	41,05	38,000	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C2
1.08	Chodba / čekárna	38,95	26,581	2 700	V4a	F1c	P2	M1 - O1, O2	C2
1.09	WC imobilní	4,73	9,000	2 700	V4c	F1c	P2	M1 - O3, O4	C2
1.10	Předsíň	2,74	6,820	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.11	WC	2,55	6,520	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.12	Personální filtr	9,33	18,600	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O1, O2, O3, O4	C1
1.13	Hygienická buňka	6,52	10,400	2 700	V4c	F1c	P2	M1 - O3, O4	C2
1.14	Technická místnost	11,82	16,220	2 700	V1 (A)	F2	P1	M1 - O1, O2	C1
1.15	Box 1	7,19	10,760	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.16	Box 2	6,15	10,100	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.17	Box 3	6,24	10,100	2 700	V1 (A)	F1a	P1	M1 - O1, O2	C1
1.18	Box 4	6,37	10,300	2 700	V1 (A)	F1a	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C1
1.19	Vyšetřova PET CT	54,07	30,860	2 700	V1 (A)	F2	P1	M1 - O1, O3, O5	C3
1.20	Ovladovna	29,22	26,560	2 700	V1 (A)	F2/F1a	P1, 8xP4	M1 - O1, O2	C1
1.21	Popisovna	15,74	17,580	2 700	V1 (A)	F2	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C1
1.22	Sklad	6,77	10,820	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C2
1.23	Denní místnost	12,35	14,320	2 500	V2a	F1a	P1, 6xP4	M1 - O1, O2	C2
1.24	Pracovna	12,18	14,120	2 700	V3	F1a	P5	M1 - O1, O2, O4	C2
1.25	Kancelář	12,14	14,140	2 700	V3	F1a	P5	M1 - O1, O2, O4	C2
1.26	Chodba	33,24	40,480	2 500	V2a	F1a	P1, 4xP4	M1 - O1, O2	C2
1.27	Sklad	4,28	8,320	2 700	V2a	F1a	P1	M1 - O1, O2	C2
1.28	Úklid	2,74	7,100	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.29	WC zam.	2,37	6,500	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.30	Předsíň	2,53	6,800	2 700	V4b	F1c	P2	M1 - O3, O4	C4
1.31	Šachta	3,34	7,500	2 700	-	-	-	-	-
126	Komunikační prostor	17,00	16,965	2 700	V4a	stávající	P2	M1 - O2	stávající
		397,87 m²							

Legenda podhledů:

MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED, odpovídá skladbě C1
-určený do zdravotnických prostor
-rastr 600x600
-tl. desky 15mm

MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED, odpovídá skladbě C2
-určený do kancelářských prostor
-rastr 600x600
-tl. desky 40mm

SDK CELISTVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED, odpovídá C3
-opláštěný deskami 2× RB(A) 2×12,5 mm
-nosné profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce
- kotveno do stropu pomocí rektifikovatelných závěsů

SDK CELISTVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR, odpovídá C4
-opláštěný deskami 2× RBI(H2) 2×12,5 mm
-nosné profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce
- kotveno do stropu pomocí rektifikovatelných závěsů

Legenda koncových prvků:

Distribuční prvky vzduchotechniky
-podrobnější popis viz PD vzduchotechnika a chlazení

Prvky slaboproudých instalací
-podrobnější popis viz PD slaboproudu

Koncové prvky elektroinstalací
-podrobnější popis viz PD elektroinstalace

±0,000 = 235,70 m n.m. Bpv (podlaha přízemí budovy RTG č.14)

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas	Rezidence Šaštava Dlouhá 101-103 500 03 Hradec Králové 777 550 375
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce: Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici		Formát:	16×A4	
		Datum:	10/2018	Stupeň PD: DPS
		Č.zak.:	J-2018-01-001	Měřítko:
Název: Půdorys 1.NP - Koordinace podhledu		Číslo výkresu:	D.1.1.11	1:50, 1:100