


# DISPOZICE ROZVÁDĚČE

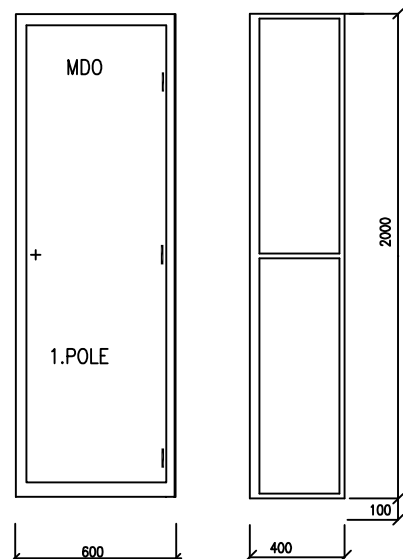

## ROZVÁDĚČ

**VÝVODY : SPODEM**

**PŘÍVOD : SPODEM**

**KRYTÍ : IP40/20**

**OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**

**ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ-PŘISTAVEN KE ZDI**


**ROZMĚR: š=600mm, v=2100mm, hl.=400mm**

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C**

## KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN PROJEKTANT SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ

Č.PARÉ

Autor projektu : -		-		Vedoucí projektant					
Zodpovědný projektant		Jaroslav Pištora		Vypracoval		Jaroslav Pištora		Vložený obrázek #22.jpg	
Kraj : Pardubický		M.Ú.: Pardubice		Investor:		Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375	
Akce :  <b>Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici</b>						Formát :		1 + 1A4	
						Datum :		10/2018	
						Č.zak.:		J-2016-03-022	
Název :  <b>ROZVADĚČ HR-TS</b>						Číslo výkresu :		<b>D.1.4g.2</b>	
								Stupeň PD :  DPS	
								Měřítko :	

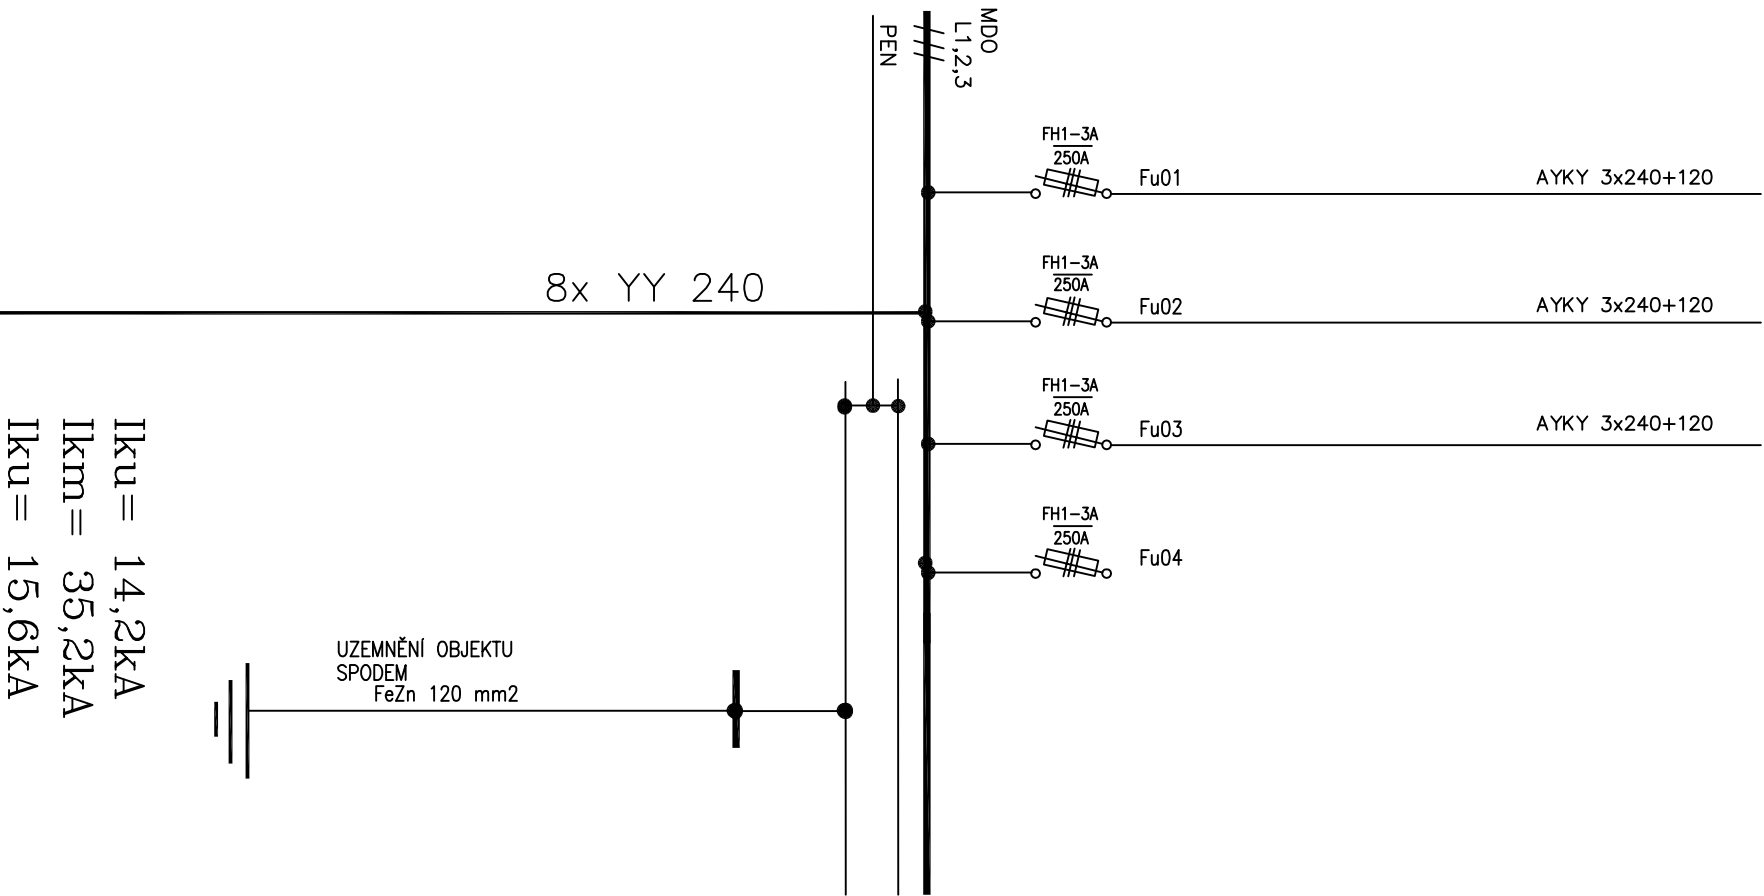

$I_{ku} = 14,2\text{kA}$   
 $I_{km} = 35,2\text{kA}$   
 $I_{ku} = 15,6\text{kA}$

