


1.N.P.



elektrický bezdotykový osoušeč rukou
01461.W, 2050 W, m230 V

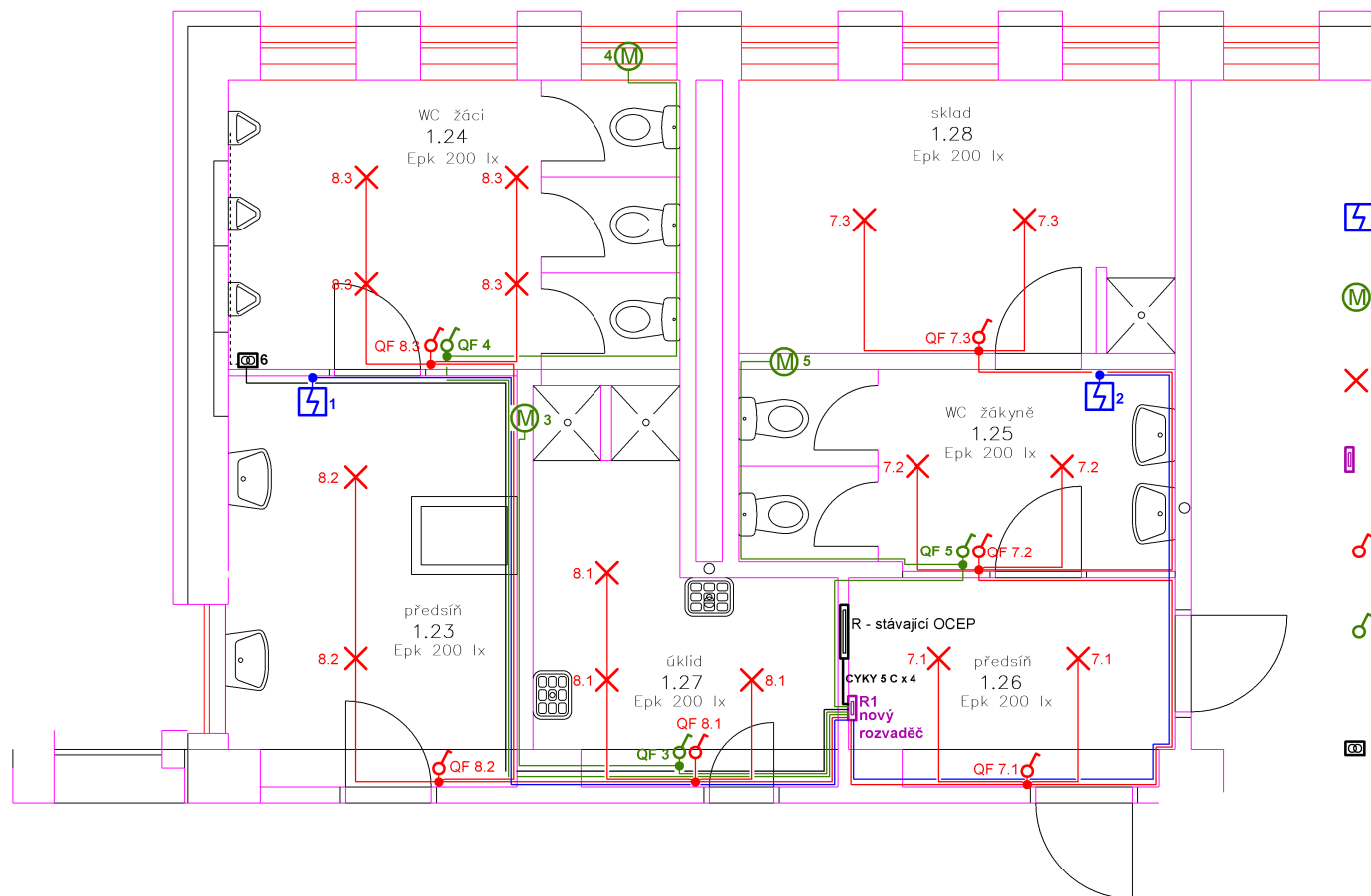

malý axiální ventilátor, 230 V
chod řízen časovým relé osazeným
pod vypínačem v přístrojové krabici



LED DOWNLIGHT MOUNTED
přisazený LM21100004, 24 W



nástěnná plastová rozvodnice na omítku
COMBI - 36 N, 36 modulů, neprůhledné dveře
barva bílá, IP 40, max. 63 A



spínač jednopólový 10 A, 250 V
3558 - A 01340, barva bílá



spínač zapínací 10 A, 250 V
3558 - A 91342, barva bílá
vyzbrojen super - multifunkčním relé SMR - H
pro řízení chodu ventilátoru - časový spínač



zdroj pro ovládání ventilů pisoárů
dobavka zařízení ZTV

LEGENDA

Proudová soustava : 3 + PEN stř. 50 Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

Ochrana před nebezpečným dotykem : podle ČSN 33 2000 - 4 - 41
automatickým odpojením od zdroje

Kreslil	Zodpovědný projektant	Podpis	STAR Pardubice s.r.o.	
Ing. Tomáš Bárta	Ing. Tomáš Bárta		Semtínská 56	
Investor	Pardubický kraj		533 53 Pardubice	
Místo	Poděbradova 842, Chrudim, PSČ 537 60		Číslo zakázky	Číslo kopie
Kraj	Pardubický		1813 / 2018	
Akce	" SO.1 - BUDOVA ŠKOLY "		Stupeň : DPS	
			Formát : 2 A 4	
			Datum : 02/2019	
			Měřítko : 1 : 50	
Obsah	Elektroinstalace - provozní rozvod silnoprůdu		Část	Číslo výkresu
	Sociální zařízení 1.N.P. - žáci, žákyně		D.1.4.5.	D.1.4.5.3