



DISPOZICE ROZVÁDĚČE

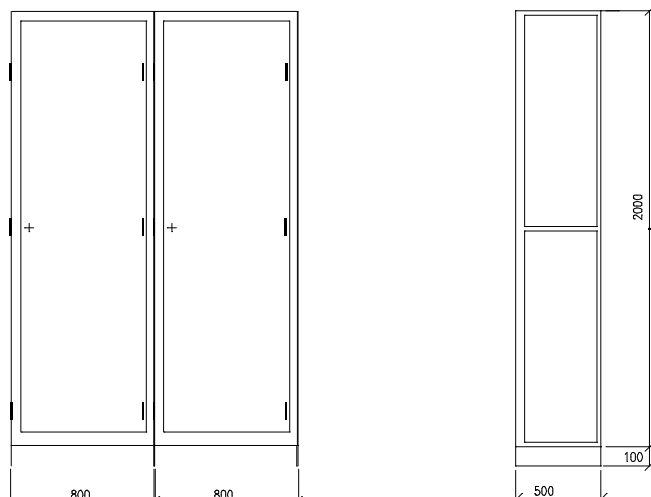

ROZVÁDĚČ HRO.3

VÝVODY : VRCHEM
 PŘÍVOD : VRCHEM
 KRYTÍ : IP54/00
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ
 ROZMĚR: š=1600mm, v=2100mm, hl.=500mm
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C

Investor: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Misto stavby: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456			
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga	Datum: 10/2019		
Zodp. projektant: Jaroslav Pištora	Stupeň PD: DPS		
Vypracoval: Jaroslav Pištora	Část: Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody		
Akce: REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE	Paré:	Formát: 1+1xA4	
Obsah:		Měřítko:	
ROZVÁDĚČ HRO.3		Číslo výkresu	D.1.4.G.5.10