



DISPOZICE ROZVÁDĚČE

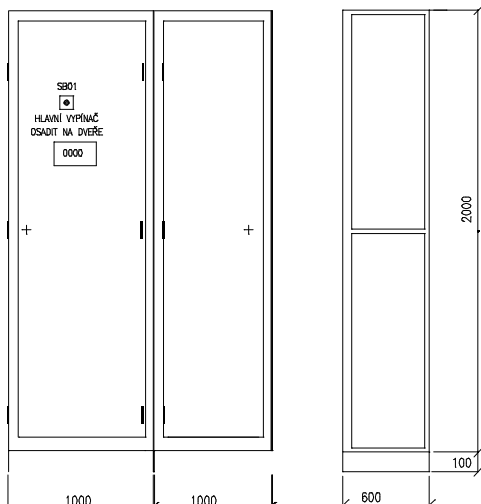

ROZVÁDĚČ HRO.1

VÝVODY : VRCHEM
 PŘIVOD : VRCHEM
 KRYTÍ : IP40/20
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ
 ROZMĚR: š=2000mm, v=2100mm, hl.=600mm
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S
 INSTALOVANÝ EL.PŘÍKON $P_i = 660\text{kW}$
 SOUDOBOST $B_n = 0,6$
 SOUDOBY EL.PŘÍKON $P_s = 396\text{kW}$
 $I_{ku} = 10,6\text{kA}$
 $I_{km} = 26,5\text{kA}$
 $I_{ke} = 11,7\text{kA}$

Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubičky (717835) p.č. st. 1456			
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga		Datum: 10/2019	
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištora		Stupeň PD: DPS	
Vypracoval:	Jaroslav Pištora		Část: Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody	
Akce:	REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE		Paré:	Formát: 1+1xA4
Obsah:	ROZVADĚČ HRO.1			Měřítka:
				Číslo výkresu D.1.4.G.5.01