


PŮDORYS 1.NP

M 1:100

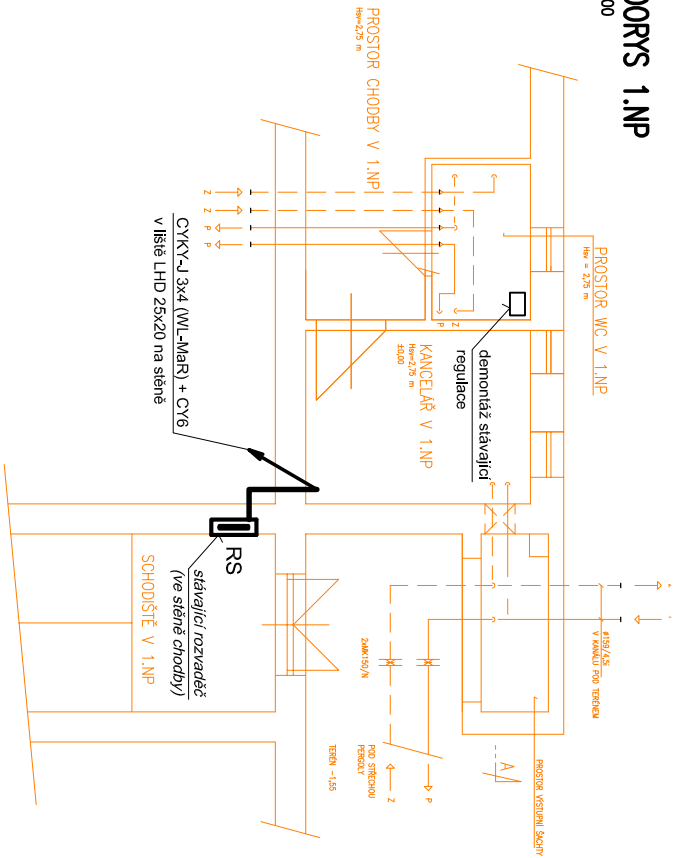

PŮDORYS 1.PP

M 1:100


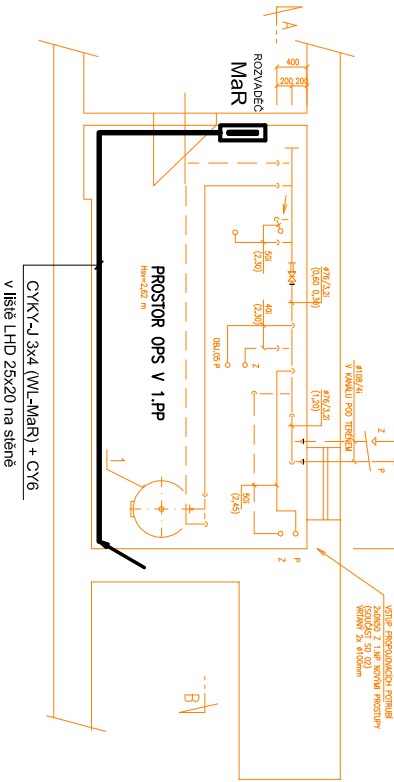


Schéma napájení

- do stávajícího rozvaděče doplnit jistič FA100

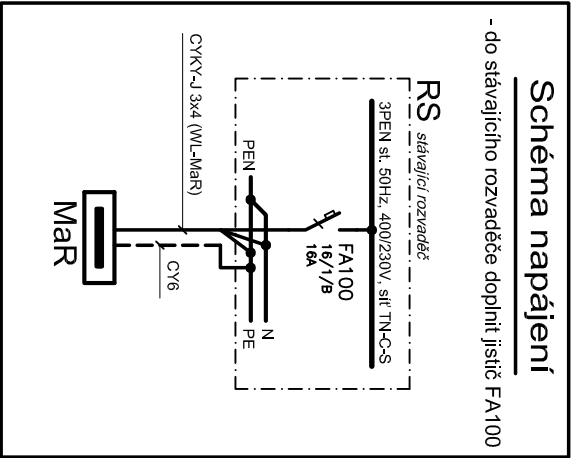

Poznámka:

- napájení nového rozvaděče MaR kabelem CYKY-J 3x4 (WL-MAR) ze stávajícího rozvaděče RS, umístěného na chodbě v 1.NP
- do stávajícího rozvaděče RS bude doplněn jistič 1x16A char. B
- z přípojnice PE rozvaděče RS bude instalován vodič hlavního pospojování CY6 (pro pospojování OPS)
- pospojování v předávací stanici je součástí dodávky MaR
- kabel CYKY-J 3x4 a vodič CY6 instalovány ve vkladací liště LHD 25x20 na stěně stávající chodby

Napěťová soustava:

1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:


základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2
- neživých částí:
- automatickým odpojením od zdroje – čl. 4.11

doplňková:

- pospojováním – čl. 4.15.2

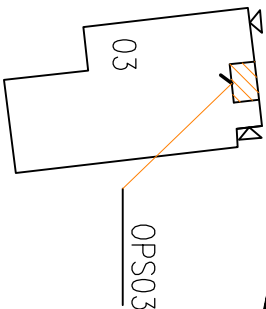

INVESTOR:		PARUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARUBICE			
OBJEDNATEL:		PARUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARUBICE			
PROJEKTANT:		PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel.: 466 530 221 e-mail: info@pprczech.cz HlP: Ing. JAN NEPRAŠ			
STAVBA:		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
STAVBNÍ OBJEKT:		Ing. Josef Havlíček projektant elektro Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel: 466 530 873, 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz		VYPRACOVAL:	
SOŠ a SOUS RYBITVÍ - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ				Ing. JOSEF HAVLÍČEK	
SO 03. OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS)		SO 03.03 OPS03 V OBJEKTU "DÍLNÝ, KANCELÁŘE A UBYTOVNA D3"		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/13
				DATAUM	05/2013
				FORMÁT	2 x A4
				MĚŘÍTKO	1:100
PROFESÍ:		STUPEŇ:		SOUBOR	
D14g_ELEKTRONINSTALACE		ELEKTRONINSTALACE		ČÍSLO VÝMĚRSU:	ČÍSLO PARÉ:
PŘÍLOHA:		OPS03 - PŮDORYS		D14g_2.01	