


Půdorys - 1.NP (M: 1:200)

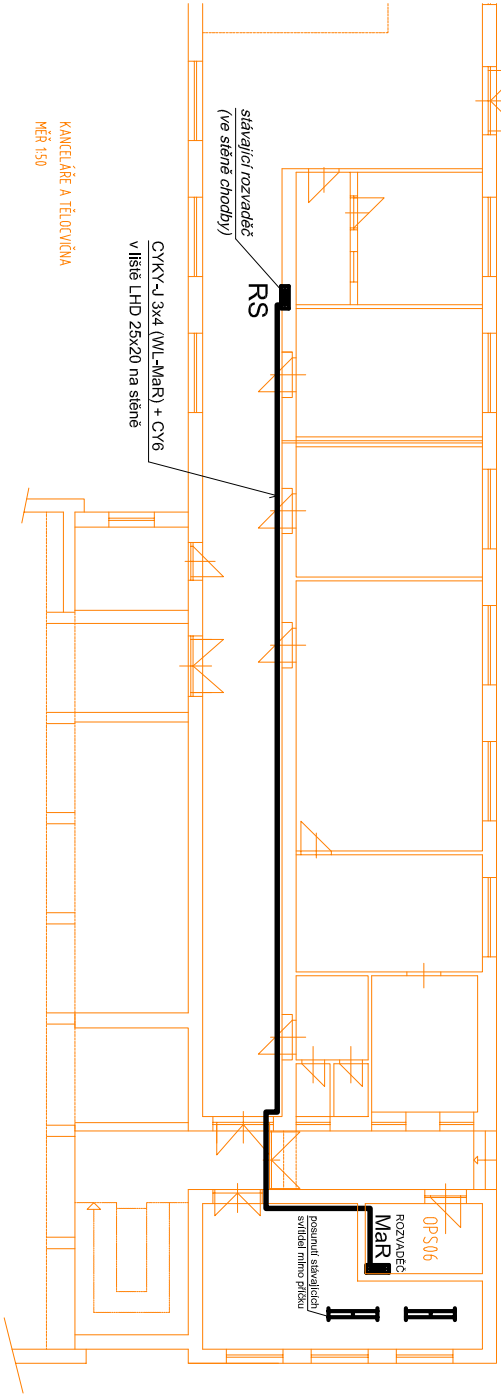

PŮDORYS 1.NP

M 1:50



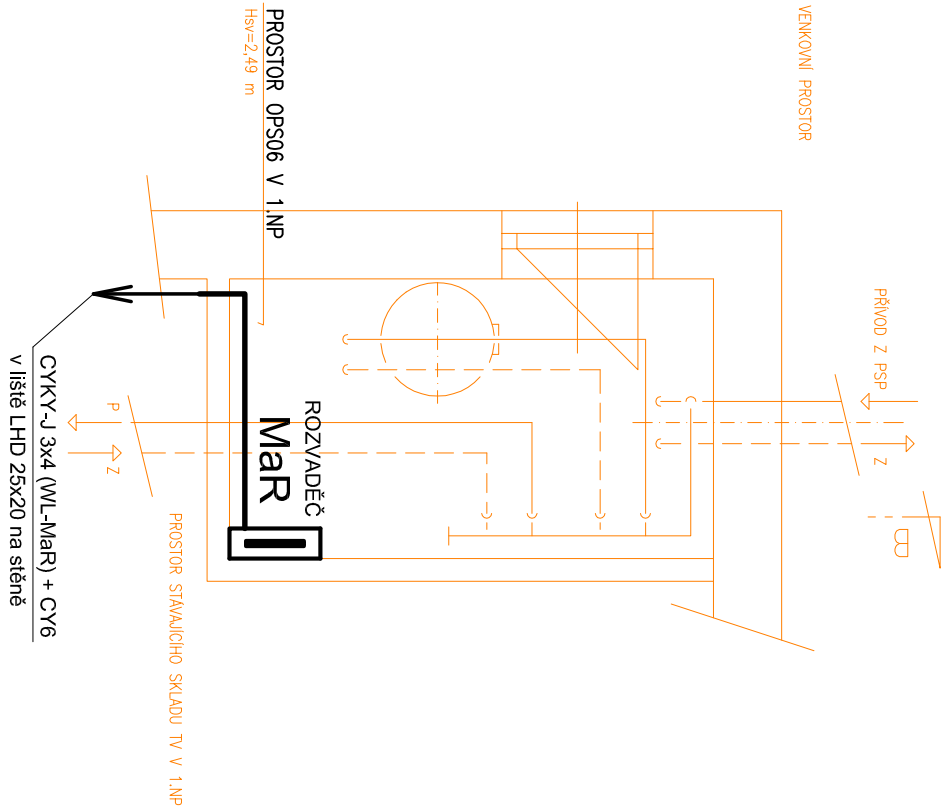


Schéma napájení

- do stávajícího rozvaděče doplnit jistič FA100

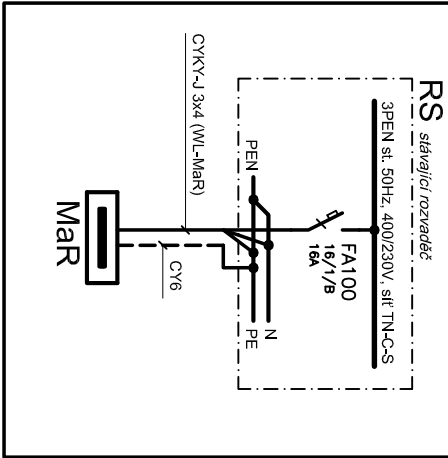

RS - stávající rozvaděč

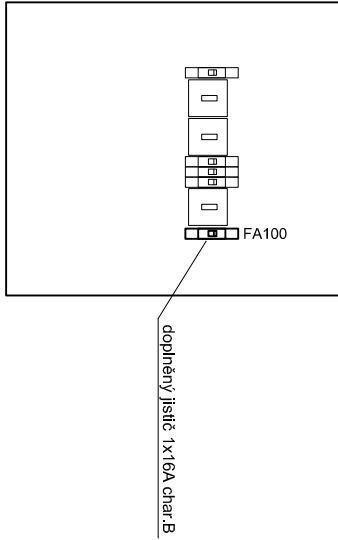

Poznámka:

- napájení nového rozvaděče Mar kabelem CYKY-J 3x4 (WL-Mar) ze stávajícího rozvaděče RS, umístěného na chodbě v 1. NP
- do stávajícího rozvaděče RS bude doplněn jistič 1x16A char. B
- z přípojnice PE rozvaděče RS bude instalován vodič hlavního pospojování CY6 (pro pospojování OPS)
- pospojování v předávací stanici je součástí dodávky Mar
- kabel CYKY-J 3x4 a vodič CY6 instalovány ve vkladací liště LHD 25x20 na stěně stávající chodby

Napěťová soustava:

1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:


základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2
- neživých částí:
- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

doplňková:

- pospojováním – čl. 415.2

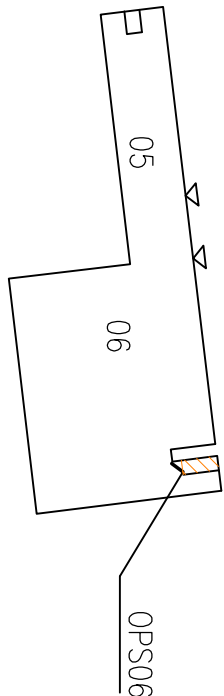

INVESTOR:	PARUBICKÝ KRAJ					
	KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125					
OBJEDNATEL:	PARUBICKÝ KRAJ					
	KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125					
PROJEKTANT:	PPP, spol. s r.o.					
	Masarykovo nám. 1544					
PROJEKTANT:	530 02 Pardubice					
	Tel.: 466 530 221					
PROJEKTANT:	e-mail: info@pprczech.cz					
	HlP: Ing. JAN NEPRAŠ					
STAVBA:	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:					
	Ing. Josef Havlíček					
STAVBA:	projektant elektro					
	Nerudova 1833, 530 02 Pardubice					
STAVBA:	tel: 466 530 873, 605 832 367					
	e-mail: jos.havlicek@seznam.cz					
STAVBA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:					
	Ing. JOSEF HAVLÍČEK					
STAVBA:	VYPRACOVAL:					
	Ing. JOSEF HAVLÍČEK					
STAVBA:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO					
	3688.00/13					
STAVBA:	DATUM					
	05/2013					
STAVBA:	FORMÁT					
	2 x A4					
STAVBA:	MĚŘÍTKO					
	1:50 (1:200)					
STAVBA:	SOUBOR					
STAVBA:	ČÍSLO VÝKRESU:					
	D14g_2.01					
STAVBA:	ČÍSLO PARÉ:					