


Půdorys - 1.PP (M: 1:200)

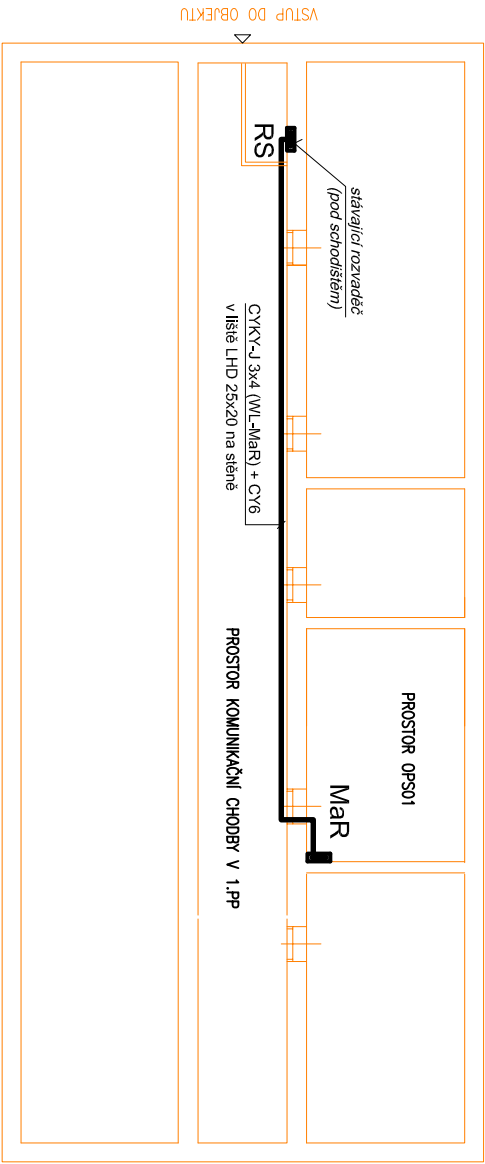

Půdorys - 1.PP (M: 1:100)


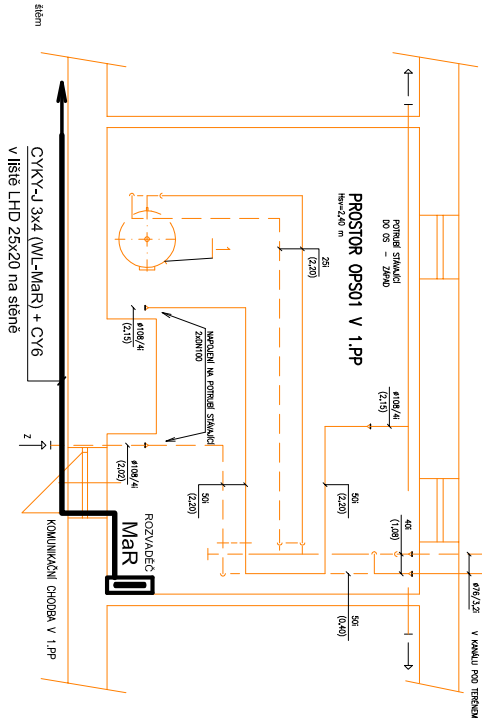



Schéma napájení

- do stávajícího rozvaděče doplnit jistič FA100

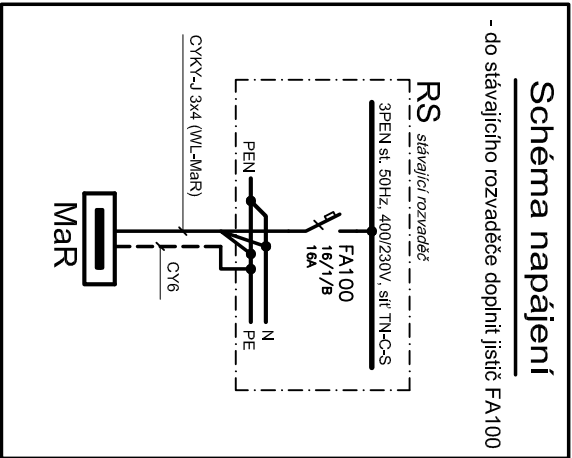

Poznámka:

- napájení nového rozvaděče MaR kabelem CYKY-J 3x4 (WL-MaR) ze stávajícího rozvaděče RS, umístěného pod schodištěm
- do stávajícího rozvaděče RS bude doplněn jistič 1x16A char. B
- z přípojnice PE rozvaděče RS bude instalován vodič hlavního pospojování CY6 (pro pospojování OPS)
- pospojování v předávací stanici je součástí dodávky MaR
- kabel CYKY-J 3x4 a vodič CY6 instalovány ve vkladací liště LHD 25x20 na stěně stávající chodby

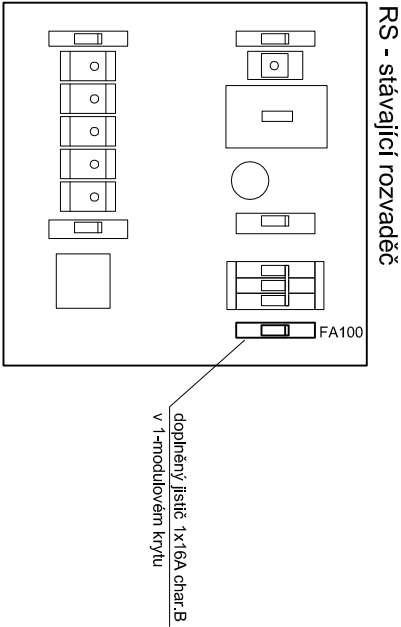

Napěťová soustava:

1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:


základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2
- neživých částí:
- automatickým odpojením od zdroje – čl. 4.11

doplňková:

- pospojováním – čl. 4.15.2



INVESTOR:	PARUBICKÝ KRAJ					
	KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125					
OBJEDNATEL:	PARUBICKÝ KRAJ					
	KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125					
PROJEKTANT:	PPP, spol. s r.o.					
	Masarykovo nám. 1544					
PROJEKTANT:	530 02 Pardubice					
	Tel.: 466 530 221					
PROJEKTANT:	e-mail: info@pprczech.cz					
	HIP: Ing. JAN NEPRAŠ					
STAVBA:	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:					
	Ing. Josef Havlíček					
STAVBA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:					
	Ing. JOSEF HAVLÍČEK					
STAVBA:	VYPRACOVAL:					
	Ing. JOSEF HAVLÍČEK					
STAVBA:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO					
	3688.00/13					
STAVBA:	DATUM					
	05/2013					
STAVBA:	FORMÁT					
	2 x A4					
STAVBA:	MĚŘÍTKO					
	1:100 (1:200)					
STAVBA:	SOUBOR					
STAVBA:	ČÍSLO VÝKRESU:					
	ČÍSLO PARÉ:					
STAVBA:	D14g_2.01					