


PŮDORYS 1.NP

M 1:100

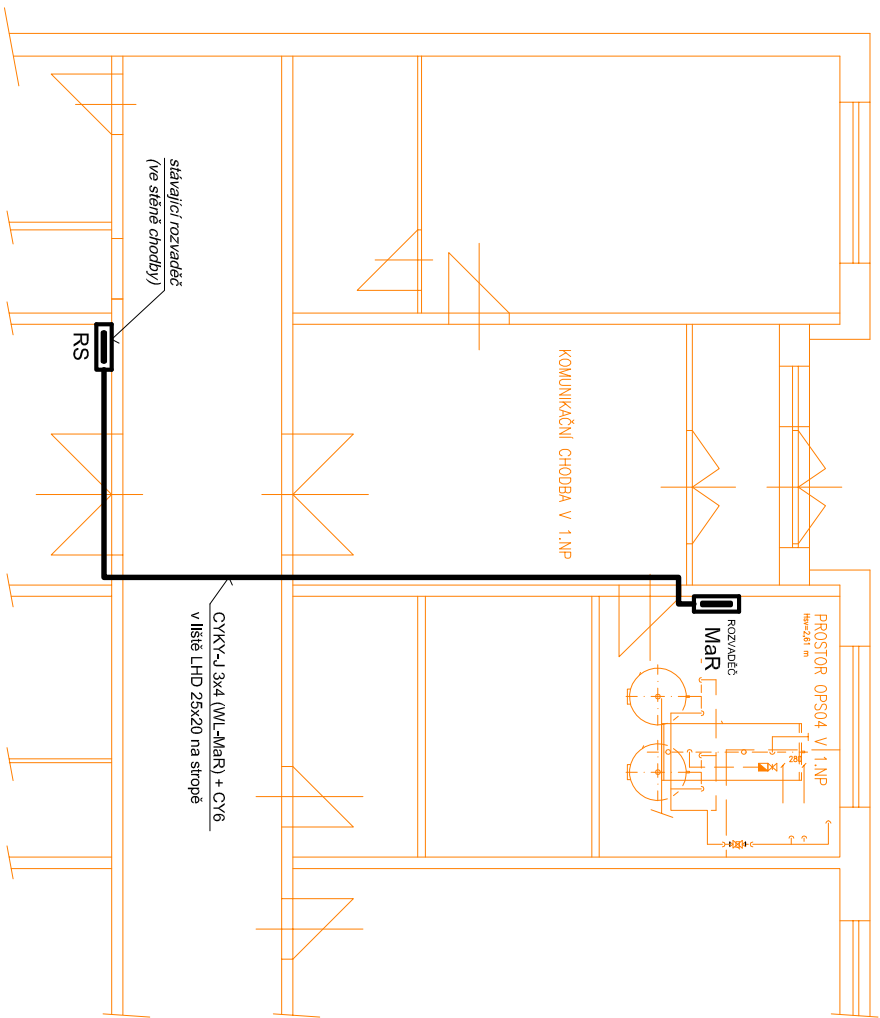

RS - stávající rozvaděč


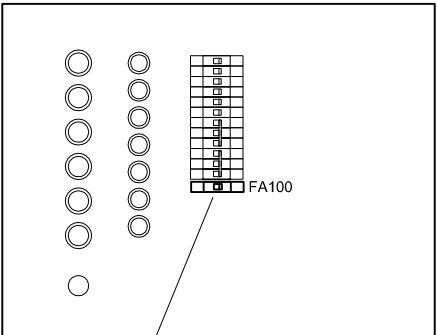


Schéma napájení
- do stávajícího rozvaděče doplnit jistič FA100

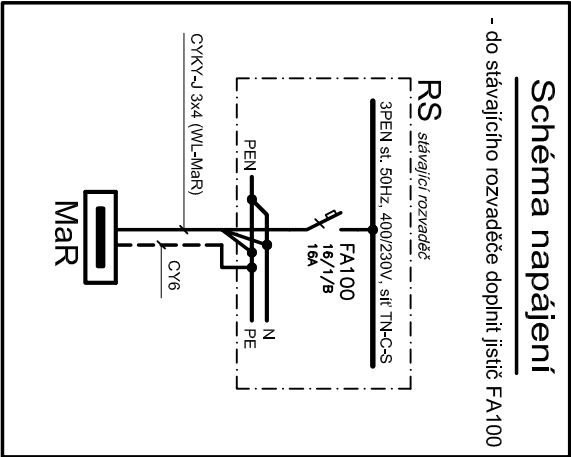

Poznámka:



- napájení nového rozvaděče MaR kabelem CYKY-J 3x4 (WL-MaR) ze stávajícího rozvaděče RS, umístěného na chodbě v 1.NP
- do stávajícího rozvaděče RS bude doplněn jistič 1x16A char. B
- z přípojnice PE rozvaděče RS bude instalován vodič hlavního pospojování CY6 (pro pospojování OPS)
- pospojování v předávací stanici je součástí dodávky MaR
- kabel CYKY-J 3x4 a vodič CY6 instalovány ve vkladací liště LHD 25x20 na stěně stávající chodby


Napěťová soustava:

1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- základní:
- živých částí:
 - izolací – čl. A.1
 - kryty nebo přepážkami – čl. A.2
 - neživých částí:
 - automatickým odpojením od zdroje – čl. 411
- doplňková:
- pospojováním – čl. 415.2

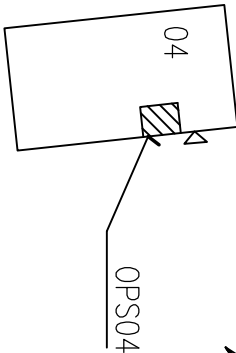

INVESTOR:		PARUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARUBICE												
OBJEDNATEL:		PARUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARUBICE												
PROJEKTANT		<div></div> <div>PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pprczech.cz</div> <div>HP: Ing. JAN NEPRAŠ</div>												
<div>STAVBA:</div> <div>SOŠ a SOUS RYBITVÍ - REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ</div> <div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 03. OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.04 OPS04 V OBJEKTU "UBYTOVNA D4"</div> <div>PROFESÍ:</div> <div><div>D1.4g_ELEKTROMONTÁŽE</div><div>ČÁST:</div><div>ELEKTROMONTÁŽE</div><div>STUPĚŇ:</div><div>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div></div> <div>PŘÍLOHA:</div> <div>OPS04 - PŮDORYS</div>														
		PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU							ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	05/2013
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:								ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
		Ing. Josef Havlíček projektant elektro Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel: 466 530 873, 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz								Ing. JOSEF HAVLÍČEK VYPRACOVAL:				
		Ing. JOSEF HAVLÍČEK												
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		3608.00/13												
DATUM		05/2013												
FORMÁT		2 x A4												
MĚŘÍTKO		1:100												
SOUBOR														
ČÍSLO VÝKRESU:		D1.4g_2.01		ČÍSLO PŘÍRĚ:										