


PŮDORYS 1.NP

M 1:50

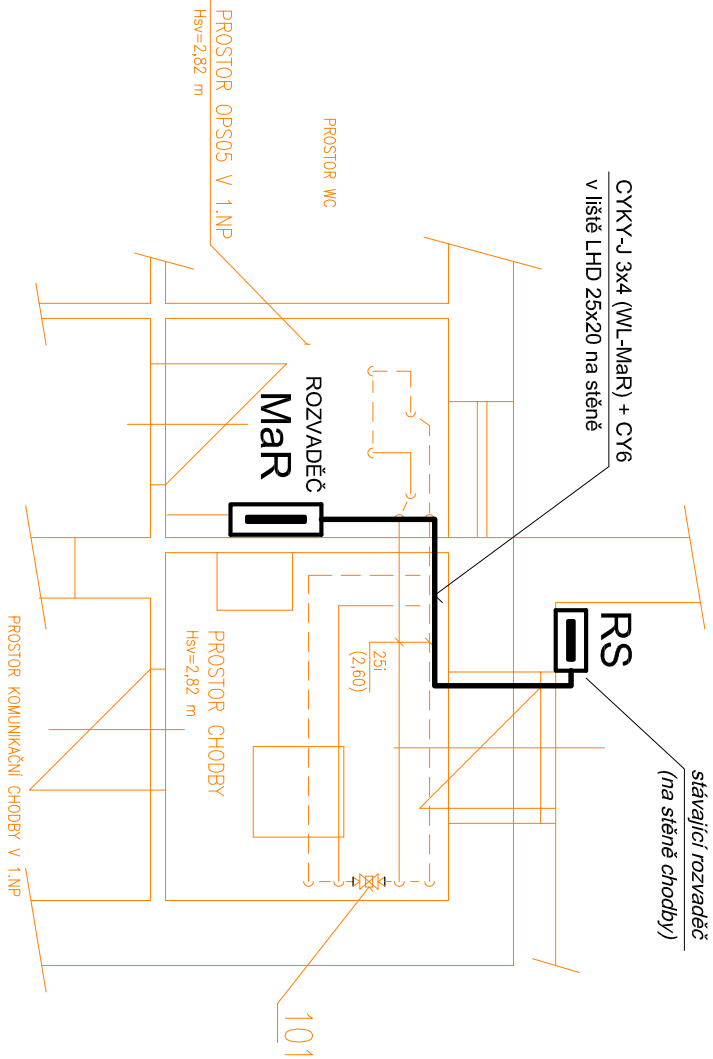

RS - stávající rozvaděč


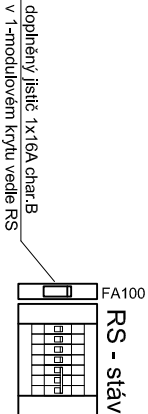


Schéma napájení

- do stávajícího rozvaděče doplnit jistič FA100

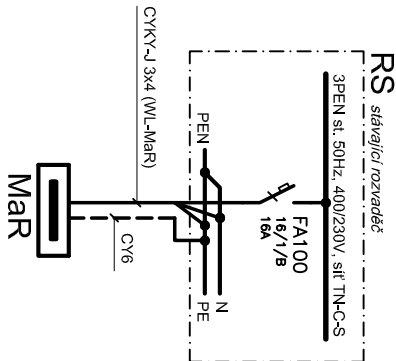

Poznámka:

- napájení nového rozvaděče MaR kabelem CYK-Y 3x4 (WL-MaR) ze stávajícího rozvaděče RS, umístěného na chodbě v 1.NP
- vedle stávajícího rozvaděče RS bude instalován jistič 1x16A char. B v 1-modulovém krytu
- z přípojnice PE rozvaděče RS bude instalován vodič hlavního pospojování CY6 (pro pospojování OPS)
- pospojování v předávací stanici je součástí dodávky MaR
- kabel CYK-Y 3x4 a vodič CY6 instalovány ve vkladací liště LHD 25x20 na stěně stávající chodby

Napěťová soustava:

1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:



základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2
- neživých částí:
- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

doplňková:

- pospojováním – čl. 415.2

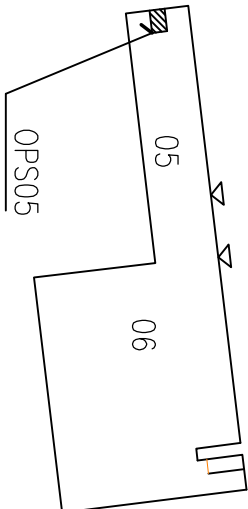

INVESTOR: PARUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARUBICE									
OBJEDNATEL: PARUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARUBICE									
PROJEKTANT PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pprczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ									
		PŘEDPONA		KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	05/2013
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU: Ing. Josef Havlíček projektant elektro Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel: 466 530 873, 605 832 367 e-mail: joshavlicek@seznam.cz		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JOSEF HAVLÍČEK VYPRACOVAL: Ing. JOSEF HAVLÍČEK					
STAVBA: SOŠ a SOUS RYBITVÍ - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		3688.00/13		DATUM		05/2013	
						FORMÁT		2 x A4	
						MĚŘÍTKO		1:50	
						SOUBOR			
						ČÍSLO VÝKRESU:		ČÍSLO PARÉ:	
PROFESÍ: D14g_ELEKTRONINSTALACE		ČÁST: ELEKTRONINSTALACE		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		D14g_2.01			
PŘÍLOHA: OPS05 - PŮDORYS									