PŮDORYS 1.NP

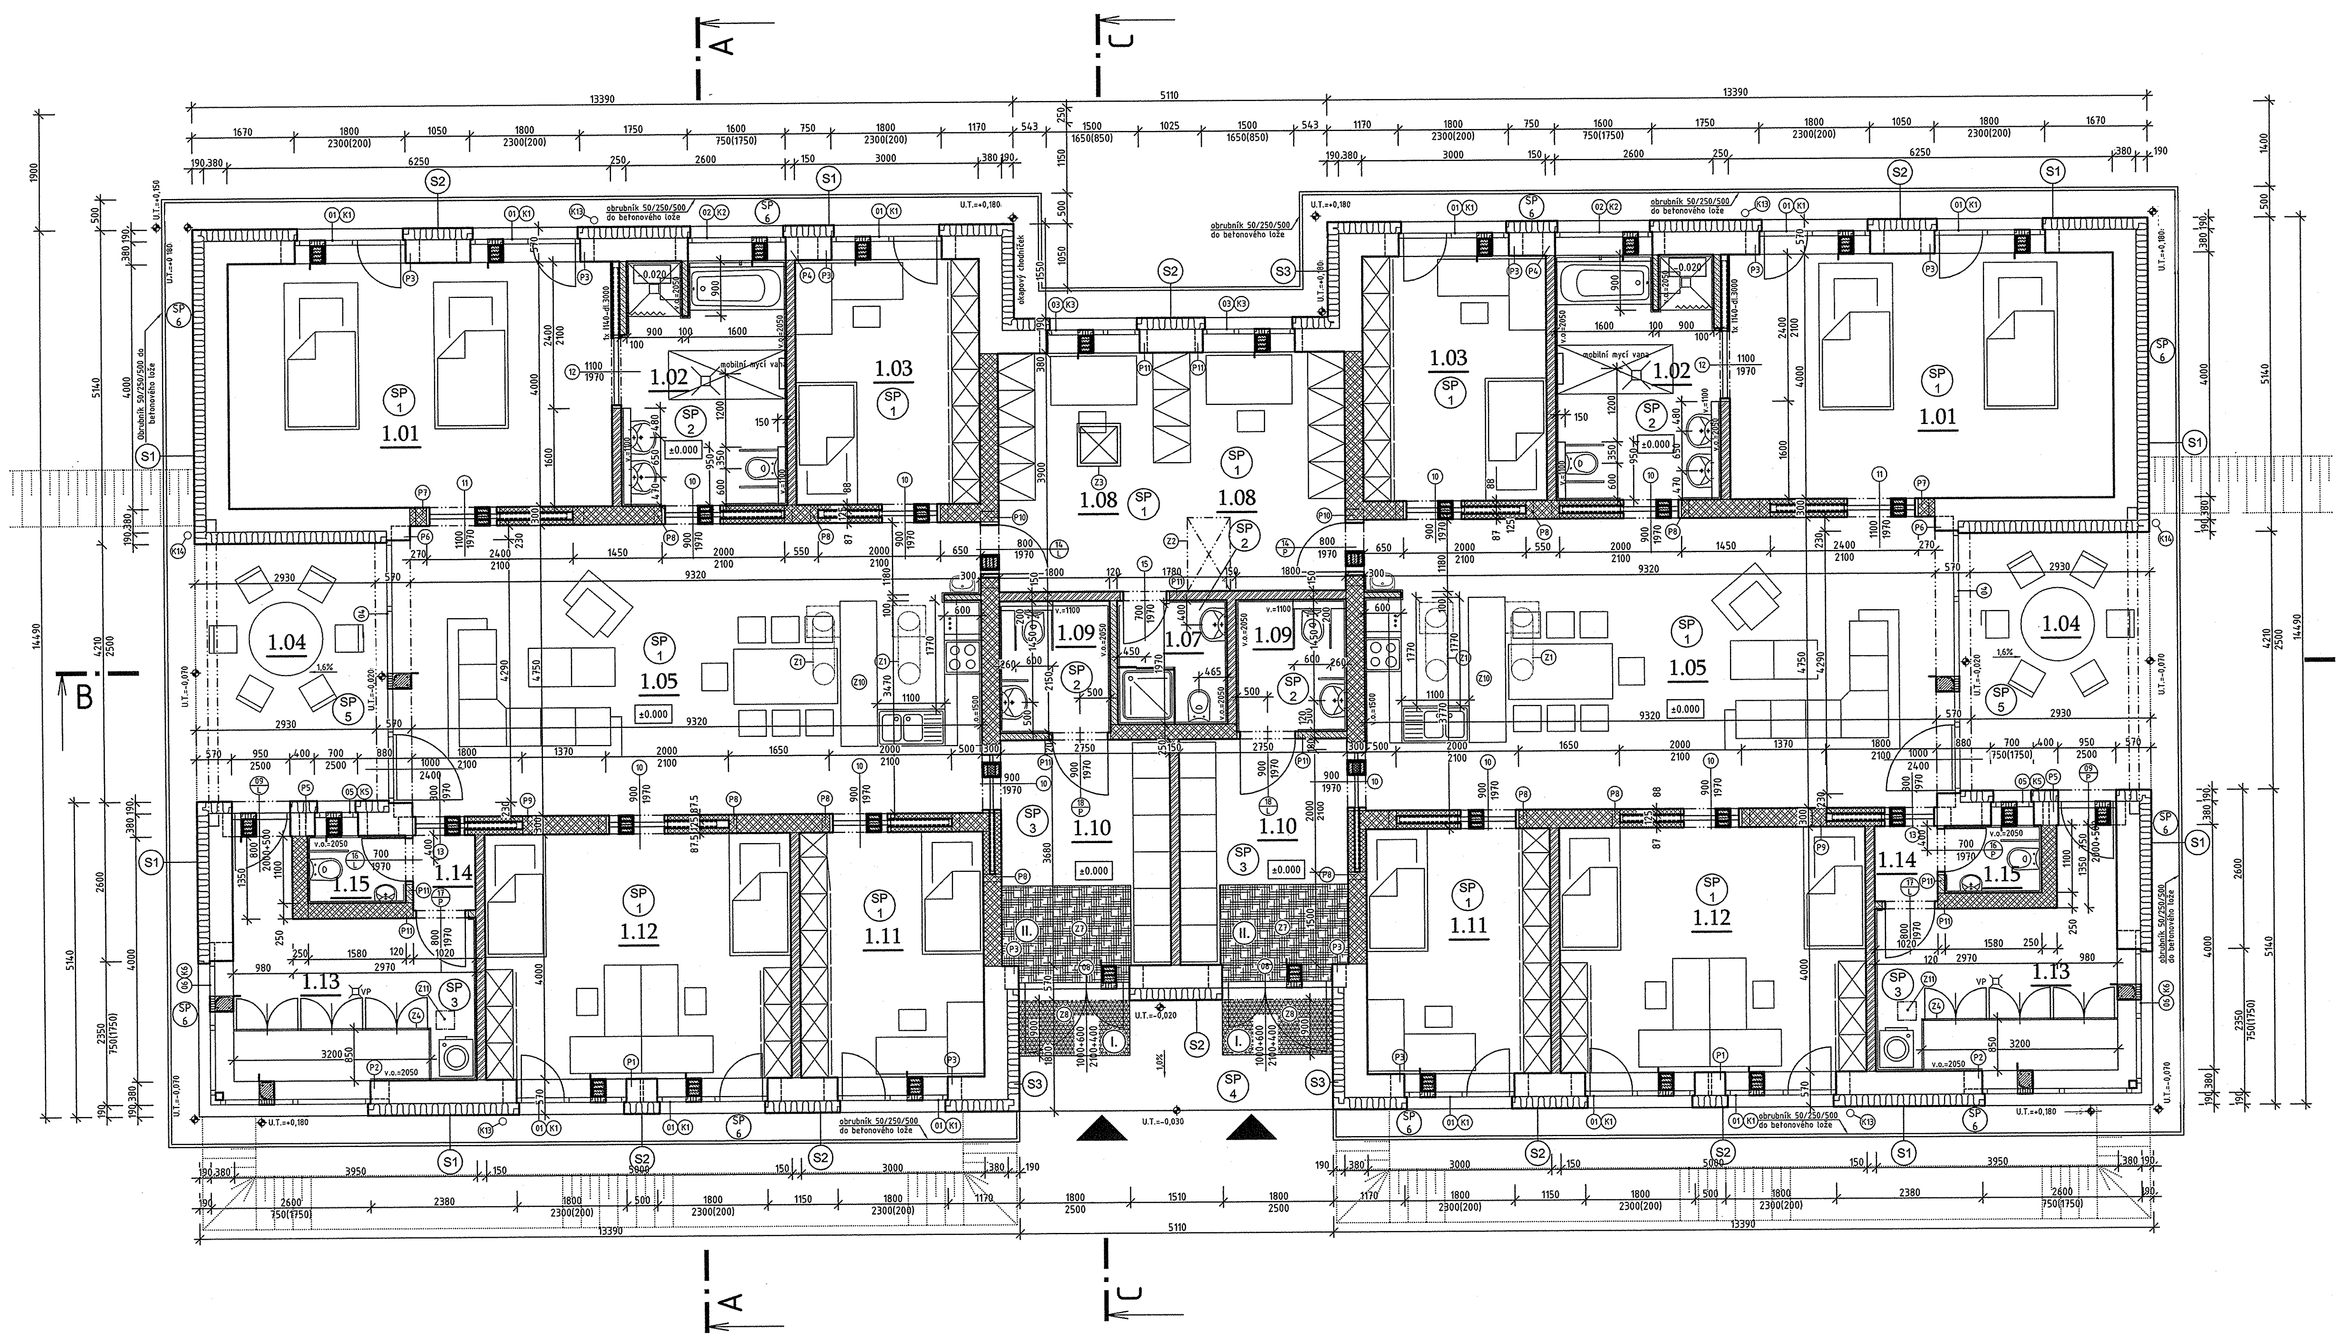

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.01	Dvoulůžkový pokoj	25,00	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled
1.02	Koupelna	10,80	Keram. dlažba-R10	Vápenná omítka/ keramický obklad	SDK podhled
1.03	Jednolůžkový pokoj	12,00	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled
1.04	Terasa	13,15	Betonová dlažba		
1.05	Obývací pokoj + kuchyně	44,27	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled
1.07	WC personálu	3,51	Keram. dlažba-R10	Vápenná omítka/ keramický obklad	SDK podhled
1.08	Sklad pomůcek + prac. personálu	11,16	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled
1.09	WC	3,78	Keramická dlažba	Vápenná omítka/ keramický obklad	SDK podhled
1.10	Zádveří	10,12	Keram. dlažba-R10	Vápenná omítka	SDK podhled
1.11	Jednolůžkový pokoj	12,00	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled
1.12	Dvoulůžkový pokoj	20,00	PVC	Vápenná omítka	SDK podhled
1.13	Obslužný prostor - tech. místnost	11,79	Keram. dlažba-R10	Vápenná omítka	SDK podhled
1.14	Chodbička	1,27	Keram. dlažba-R10	Vápenná omítka	SDK podhled
1.15	WC - obslužné	1,74	Keram. dlažba-R10	Vápenná omítka/ keramický obklad	SDK podhled
Podlahová plocha celkem		180,59			
Podl. plocha bez ven. terasy		167,44			

Plochy jsou uvedeny pro 1/2 dvojdomu, m.č. 1.07 je zahrnuta celá

ČISTÍCÍ ZÓNY:

(L) Venkovní zapuštěná čistící zóna z vinylového roštu 1950/900 včetně lemování - 2ks

(R) Čistící koberec 2200/1600 včetně lemování - 2ks

VÝPIS PŘEKLADŮ

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	KUSŮ
P1	100 190 250	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm + TI	380x250x1250	2
P2	100 300 190 250	MONOL. PŘEKLAD ROHOVÝ + TI	380x250x (2570+2820)	2
P3	100 190 250	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm + TI	380x250x2250	14
P4	100 190 250	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm + TI	380x250x2000	2
P5	100 190 250	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm + TI	380x250x1000	2
P6	100 300 250	MONOLITICKÝ PŘEKLAD + TI	380x250x4250	2
P7	100 190	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm	300x250x2750	2
P8	100 190	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm	300x250x2250	12
P9	100 190 250	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm + TI	380x250x1950	2
P10	100	KERAM. PŘEKLAD 4x70 mm	300x250x1250	2
P11		PŘEKLAD Z OCEL. VÁLC. PROFILŮ	2x L50/50/4300	9

LEGENDA MATERIÁLU

- KERAMICKÁ TVÁRNICE 36,5 P+D NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 30 P+D NA MALTU
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 25 P+D NA MALTU
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 14 P+D NA MALTU
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 11,5 AKU NA MALTU
- KERAMICKÁ TVÁRNICE 8 P+D NA MALTU
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.180mm
- POLYSTYREN (XPS)

POZNÁMKA:
- Technický popis jednotlivých materiálů viz. AST-9 TECHNICKÉ STANDARDY
- Vybavení domu nábytkem není součástí dodávky stavby

SKLADBY PODLAH:

SP 1
- PVC vhodné pro podlahové vytápění + lepidlo přilepení k podkladu
- vyrovnávací stěrka 1-2 mm
- litá sádrová samonivelační směs min. H. 65 mm (topná mazanina)
- hvarovka pro uložení potrubí podlahového vytápění H. 32-35 mm
- tepelná izolace do podlah EPS 100 Z H. 220 mm
- geotextilie 300g/m2
- spodní konstrukce stavby

SP 2
- keramická dlažba R10 + lepidlo H. 12 mm
- vyrovnávací stěrka
- tekutá hydroizolační stěrka vytažena 300 mm pod obklad
- litá cementová samonivelační směs min. H. 65 mm (topná mazanina)
- hvarovka pro uložení potrubí podlahového vytápění H. 32-35 mm
- tepelná izolace do podlah EPS 100 Z H. 220 mm
- geotextilie 300g/m2
- spodní konstrukce stavby

SP 3
- keramická dlažba + lepidlo H. 12 mm
- vyrovnávací stěrka
- litá sádrová samonivelační směs min. H. 65 mm (topná mazanina)
- hvarovka pro uložení potrubí podlahového vytápění H. 32-35 mm
- tepelná izolace do podlah EPS 100 Z H. 220 mm
- geotextilie 300g/m2
- spodní konstrukce stavby

SP 4
- betonová vymývaná dlažba + lepidlo H. 45 mm
- betonová mazanina H. 100 mm vyztužená KARI síří d6 oka 100/100 mm
- hutnělý násyp frakce 0-4mm H. 50 mm
- hutnělý násyp frakce 8-16mm H. 100 mm
- hutněná původní zemina

SP 5
- betonová dlažba H. 60 mm (3 velikosti kamenů v kombinaci - barevně)
- ložová drť frakce 0-4 H. 40 mm
- štěrkopískový podsyp H. 150 mm
- geotextilie 300g/m2
- hutněná původní zemina

SP 6
- betonová dlažba H. 60 mm (3 velikosti kamenů v kombinaci - barevně)
- ložová drť frakce 0-4 H. 40 mm
- štěrkopískový podsyp H. 150 mm
- hutněná zemina

SKLADBY STĚN:

S1
- zdivo
- základový nátěr - penetrace
- lepící stěrková hmota
- izolační deska - polystyrénové desky (fasádní) tl. 180mm
- lepící a stěrková hmota
- výztužná arm. síť ze skelných vláken (perlinka - lepit celoplošně)
- penetrační nátěr
- silikonová probarvená omítka středněrzná tl. 2,0mm (světlý odstín)

S2
- zdivo
- základový nátěr - penetrace
- lepící stěrková hmota
- izolační deska - polystyrénové desky (fasádní) tl. 180mm
- lepící a stěrková hmota
- výztužná arm. síť ze skelných vláken (perlinka - lepit celoplošně)
- penetrační nátěr
- silikonová probarvená omítka středněrzná tl. 2,0mm (chlévě červená)

S3
- zdivo
- základový nátěr - penetrace
- lepící stěrková hmota
- izolační deska - minerální vata tl. 180mm
- lepící a stěrková hmota
- výztužná arm. síť ze skelných vláken (perlinka - lepit celoplošně)
- penetrační nátěr
- silikonová probarvená omítka středněrzná tl. 2,0mm (světlý odstín)

S4
- zdivo
- penetrační nátěr
- geotextilie 300g/m2
- hydroizolační fólie z mPVC H. 1,0 mm mechanicky kotvená k podkladu
- geotextilie 300g/m2
- základový nátěr - penetrace
- lepící stěrková hmota
- izolační deska - XPS tl. 150mm
- lepící a stěrková hmota
- výztužná arm. síť ze skelných vláken (perlinka - lepit celoplošně)
- penetrační nátěr
- mozaiková omítka H. 1,5mm (chlévě červená)

S5
- souvrství spodní stavby
- základová bodící hvarovky
- základový nátěr - penetrace
- lepící stěrková hmota
- izolační deska - XPS tl. 150mm
- lepící a stěrková hmota
- výztužná arm. síť ze skelných vláken (perlinka - lepit celoplošně)
- nopová fólie

SKLADBY STŘECH:

SS 1
- keramická taška - ENGOBA - BARVA DLE PŘÁNÍ INVESTORA
- latování 40/60 mm
- vzduchová mezera /kontrlatě 40/60 mm
- pojistná hydroizolace - 1Vrstvá hydroizolační membrána
- dřevěná konstrukce krovu - sbíjené vazníky

SS 2
- OSB desky H. 22 mm - na vynesené pláše, opatřeny impregnačním nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
- difuzní fólie
- tepelná foukaná izolace (λ=0,038 W/mK) tl. 300 mm
- OSB tl. 15 mm, přelepení spar vzduchotěsnou páskou (OSB tvoří parotěsnou zábranu u z zdiv)
- tepelná izolace z min. vaty (λ=0,038 W/mK) tl. 50 mm, mezi CD profily
- 2x sádrokartonová deska protipožární tl. 15 mm
- akrylátový nátěr/ malba

SS 3
- OSB desky H. 22 mm - na vynesené pláše, opatřeny impregnačním nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním
- difuzní fólie
- tepelná foukaná izolace (λ=0,038 W/mK) tl. 300 mm
- OSB tl. 15 mm, přelepení spar vzduchotěsnou páskou (OSB tvoří parotěsnou zábranu u z zdiv)
- tepelná izolace z min. vaty (λ=0,038 W/mK) tl. 50 mm, mezi CD profily
- 2x sádrokartonová deska protipožární tl. 15 mm do vlhkého prostředí
- akrylátový nátěr/ malba

SS 4
- dřevěná prkna tl. 25 mm
- lepící stěrková hmota
- izolační deska - polystyrénové desky (fasádní) tl. 40mm
- lepící a stěrková hmota
- výztužná arm. síť ze skelných vláken (perlinka - lepit celoplošně)
- penetrační nátěr
- silikonová omítka středněrzná tl. 2,0mm

SS 5
- polykarbonát, deska včetně veškerého systém. příslušenství tl. 16 mm
- nosná dřevěná konstrukce osetřená proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu nátěrem 2x lazurovacím lakem

- ±0.000 = 99.6ORV = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V PŘÍZEMÍ DVOUBYTOVÉHO DOMU.
- PVB = 100.00 R.V. = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU STÁVAJÍCÍHO ELEKTRO A PLYNOMĚRNÉHO PILÍŘE NA ROHU DOTČENÉHO POZEMKU.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ

MPSV

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
SWC s.r.o.	SWC s.r.o.	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	

PROJEKCE
Stavební projekce a inženýrské služby
HRDLIČKOVA 286, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 385

STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE
MÍSTO STAVBY	CHRUDIM, PŘÍSTAVY, p.p.č. 1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM

AKCE **TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY III**

OBJEKT / DÍL: SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: PŘÍZEMÍ

STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2013
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	10/13
ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
FORMÁT	10 x A4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	AST-2