



STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R1
do rozvaděče doplnit:
PFL7-10/1NB/003 - osv. E1 - CYKY-J 3x1,5
PFL7-16/1NB/003 - zás. X1 - CYKY-J 3x2,5
PFL7-16/1NB/003 - zás. X2 - CYKY-J 3x2,5

1x SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

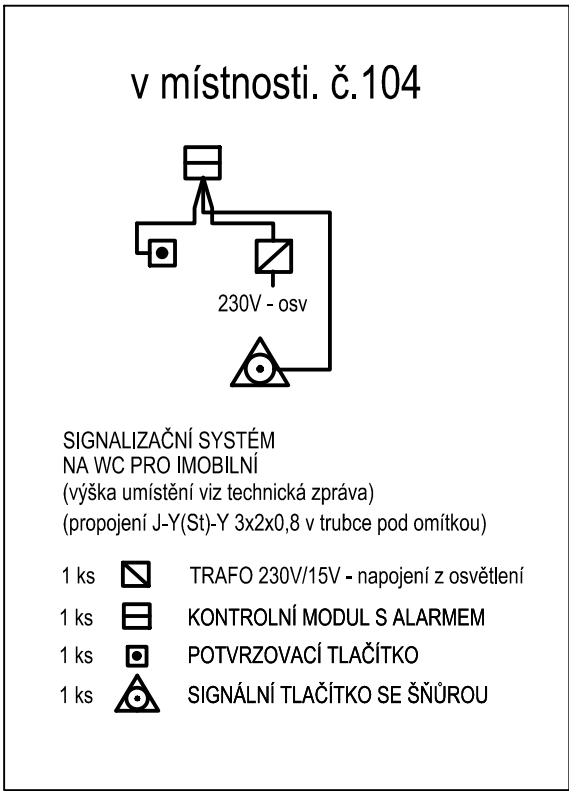

LEGENDA

typ vypínačů a zásuvek
barevné řešení - bílá
ve výšce 1,2m
(u WC invalidé v=0,9m a 0,2m od umyvadla)

- spínač řazení 1 IP20
- spínač řazení 1S IP20
- zásuvka 230V/16A IP20
- časový spínač ventilátoru 230V/1A 2-20min

VENTILÁTORY 230V - dodávka vzt





- A/** Svítidlo LED 27W/2930lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 27W, 3600lm, 4000k
- B/** Svítidlo LED 13W/1500lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 13W, 1800lm, 4000k
- N/** Svítidlo nouzové s vl. zdrojem nástěnné LED 3W/320lm / 1hod, IP42+ piktogram 3W / 1hod 230VAC, autotest

ROZVODY NA SOC.ZAŘÍZENÍCH BUDOU
ULOŽENY POD OMÍTKOU

ROZVOD VEDENÝ NA CHODBĚ BUDE
ULOŽEN VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ NA POVRCHU

Napětíová soustava : 1+N+PE stř.50Hz 230V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

Legenda místností			
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	OSVĚTLENÍ
1.01	Zádveří	3.14	stávající
1.02	Chodba	51.58	stávající
1.03	WC personál	2.31	200 lx
1.04	WC invalidé	5.75	200 lx

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 04 PARDUBICE						
SO 04.4 - OBJEKT 13						
SPEC. OBJEDNATEL	Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					Č.pará
	Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu		Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK		Ing. Jan SCHMIDT	
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,						
PROJEKTANT ČÁSTI	EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO inženýrské inženýring výkresové normy: EPS, E2S, MMR ZÁMĚRSK 48 565 43	Zodpovědný projektant	Vypracoval		Kreslil	Autorizováno
	Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ	Pavel Farník		Pavel Farník		
						
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228						
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	D.4.4.a.	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	ELEKTROINSTALACE		07/2020	07/2020	
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:	
62008		PŮDORYS 1.NP. - EL.ROZVODY			D.4.4.a.2.	