


TABULKA MATERIÁLU

DRUH MATERIÁLU	MNOŽSTVÍ
PE 110/10mm SDR 11 PN 10	6,00m
PŘÍRUBA PE110/DN100	4 ks
KOLENO ELEKTRO 110/90° PE 100 SDR 11	1 ks
LIT PŘÍR. TVAROVKA T100/100	1 ks
PATKOVÉ KOLENO PŘÍRUBOVÉ DN100	2 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA DL 1,25m	1 ks
ŠOUPÁTKOVÝ LIT.POKLOP TĚŽKÝ	1 ks
HYDRANT NADZEMNÍ HN 100 DL.1,25m	1 ks
Š 100	1 ks
BET. ZTUŽ. BLOK C20/25 600/400/800mm	3 ks

KLADEČSKÉ SCHÉMA HN100-1

HN100-1

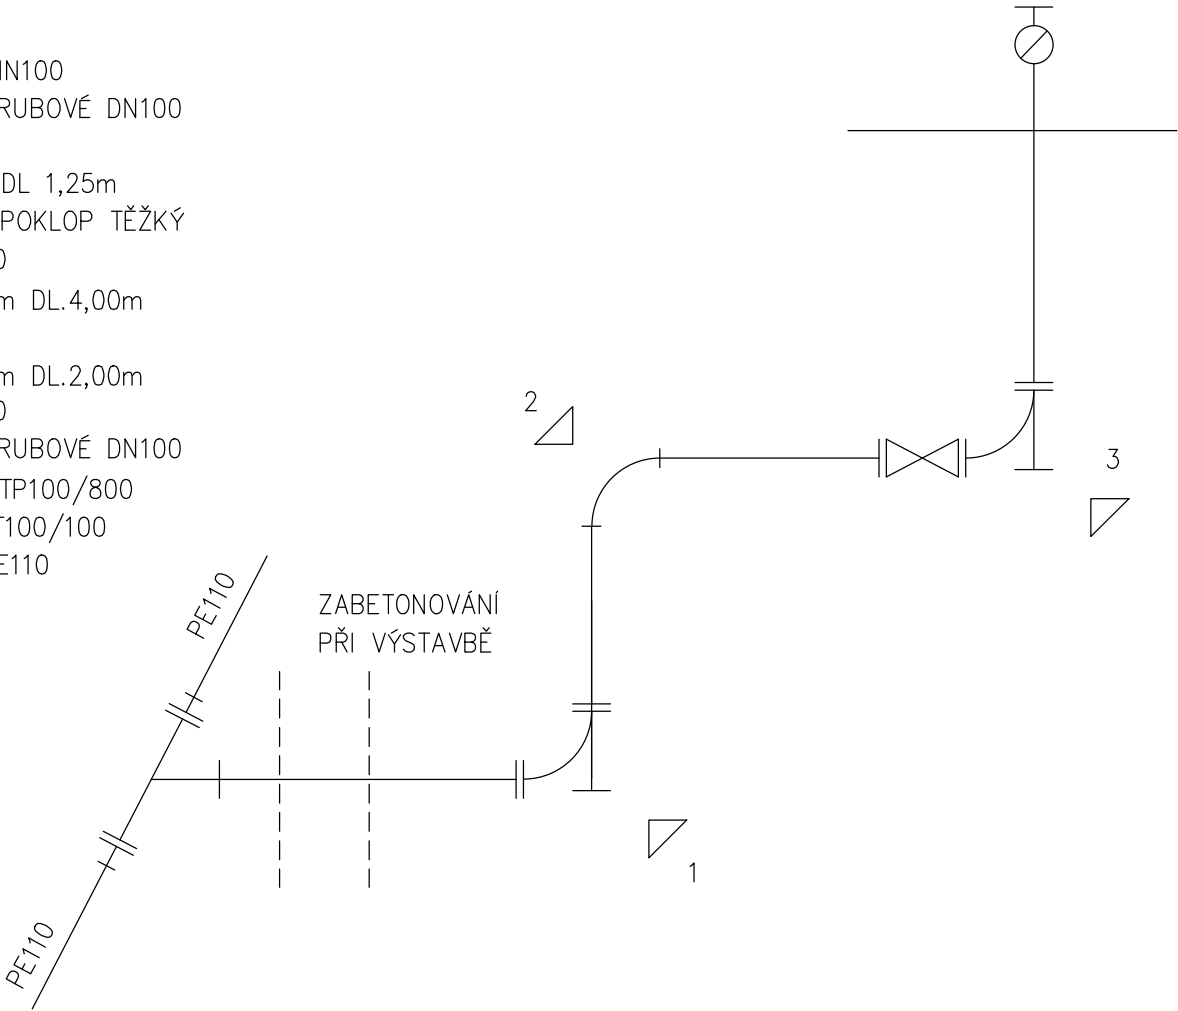

HYDRANT NADZEMNÍ HN100
PATKOVÉ KOLENO PŘÍRUBOVÉ DN100
Š 100
ZEMNÍ SOUPRAVA DL 1,25m
ŠOUPÁTKOVÝ LIT. POKLOP TĚŽKÝ
PŘÍRUBA DN100/PE110
POTRUBÍ PE 110/10mm DL.4,00m
KOLENO PE110/90°
POTRUBÍ PE 110/10mm DL.2,00m
PŘÍRUBA DN100/PE110
PATKOVÉ KOLENO PŘÍRUBOVÉ DN100
LIT. PŘÍR. TVAROVKA TP100/800
LIT PŘÍR. TVAROVKA T100/100
2x PŘÍRUBA DN100/PE110



BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ ZKOUŠKA , DEZINFEKCE A PROPLACH POTRUBÍ

D2.04 Vodovod

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ	
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	3x A4
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			DATUM	8 / 2020
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES			1:20	D2.04-06a
Napojení nadzemního hydrantu DN100-1				