



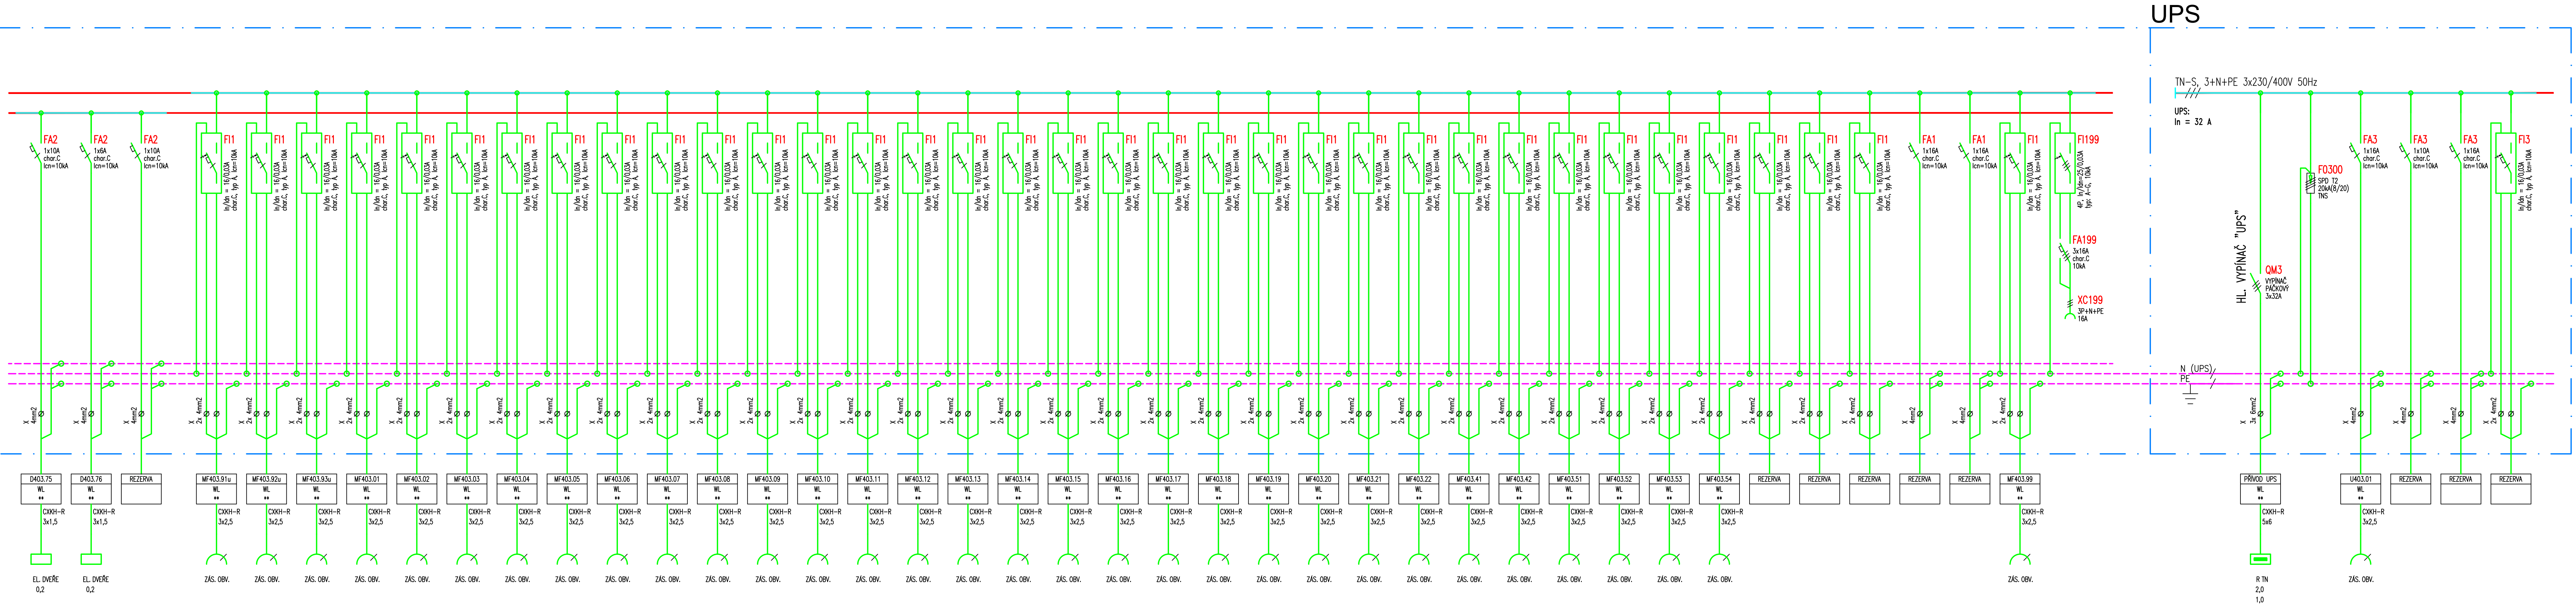

Rozvaděč RMDU-403

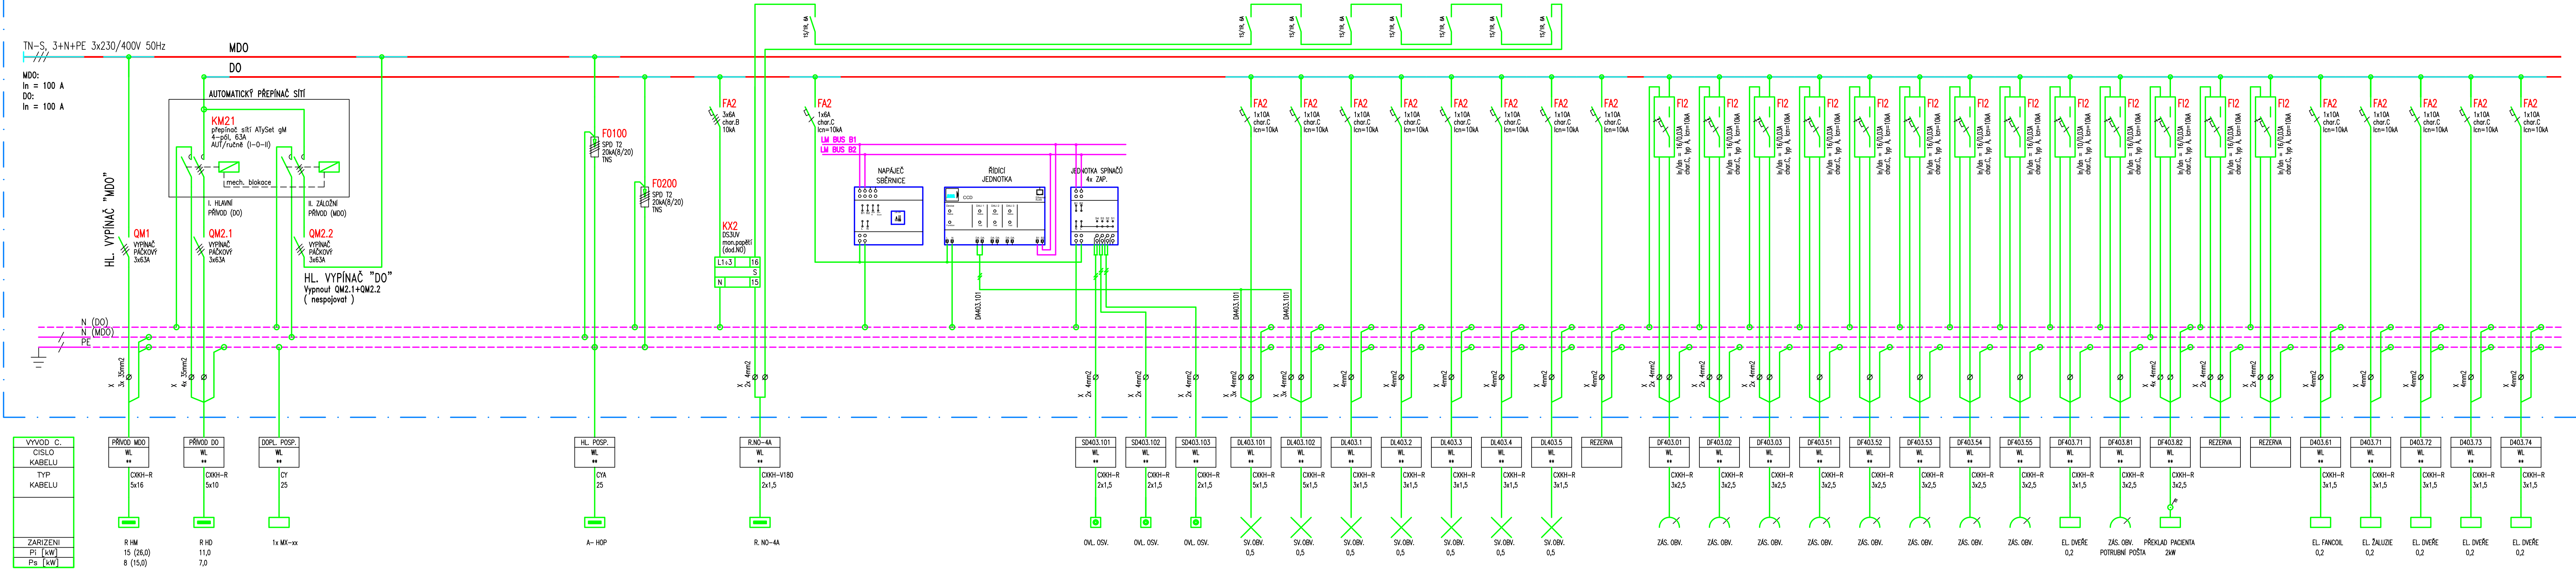

SKŘÍN ROZVADĚČE RMDU-403:
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKÝ S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30 (SKŘÍN S LINCEM PRO ZAŘÍZENÍ)
KRYTÍ: IP43/20
ROZMĚR NIKÝ: 1000 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
PARAPET NIKÝ: 200 mm
PRÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: DLE PD INTERIERU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz		OCHRANA PŘED ÚRAZENÍ EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE		ČÍSLO PÁŘE
Zdrojovnitelská síť II, 2P+ PE, 230V, 50Hz		DOPLNĚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ		
D1.01. CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – FÁZE I.				
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MATEŘKOU ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽITÝ CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘÍMÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).				
ZPRACOVATEL: DÍLCÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mříštkova 12, 586 01 Jihlava		VÝKRES		
VEDOUČÍ PROJEKTANT: VYPRACOVÁN		KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. JOSEF ŠKAREK		ING. PEŘEK JIŘÍ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mříštkova 12, 586 01 Jihlava		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		 Mříštkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 561 312 404-45 fax: +420 561 312 455
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mříštkova 12, 586 01 Jihlava		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL		Č. VÝKRESU		 Mříštkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 561 312 404-45 fax: +420 561 312 455
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		FORMÁT		x M4
NÁZEV AKCE:		DATUM		08 / 2020
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE		STUPEŇ		DPS
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		ZÁK. ČÍSLO		A.06-18-P
VÝKRES		MĚŘÍTKO		C. VÝKRESU
ROZVADĚČ RMD-403 – FÁZE I.		–		D1.01.4g1-151/1