



Rozvaděč RMD-107

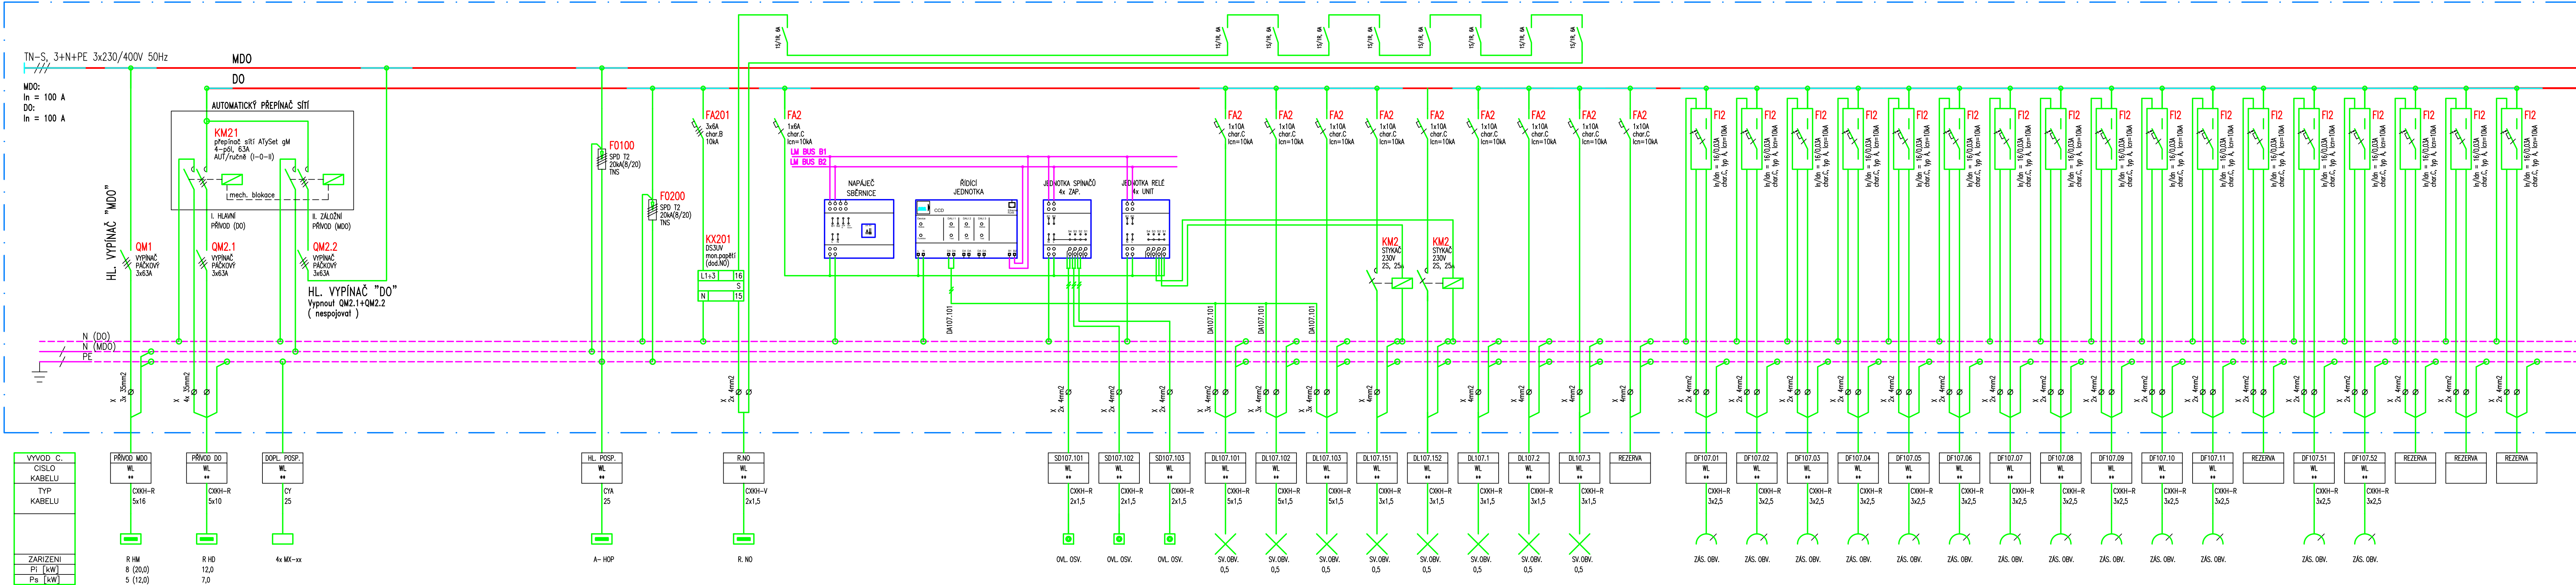

SKŘÍN ROZVADĚČE RMD-107:  
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30 (SKŘÍN S LÍMCEM PRO ZAZDĚNÍ)  
KRYTÍ: IP43/20  
ROZMĚR NIKY: 800 x 1800 x 300 mm (š x v x h)  
PARAPET NIKY: 200 mm  
PŘÍVODY: HOREM  
VÝVODY: HOREM  
BARVA: DLE PD INTERIÉRU

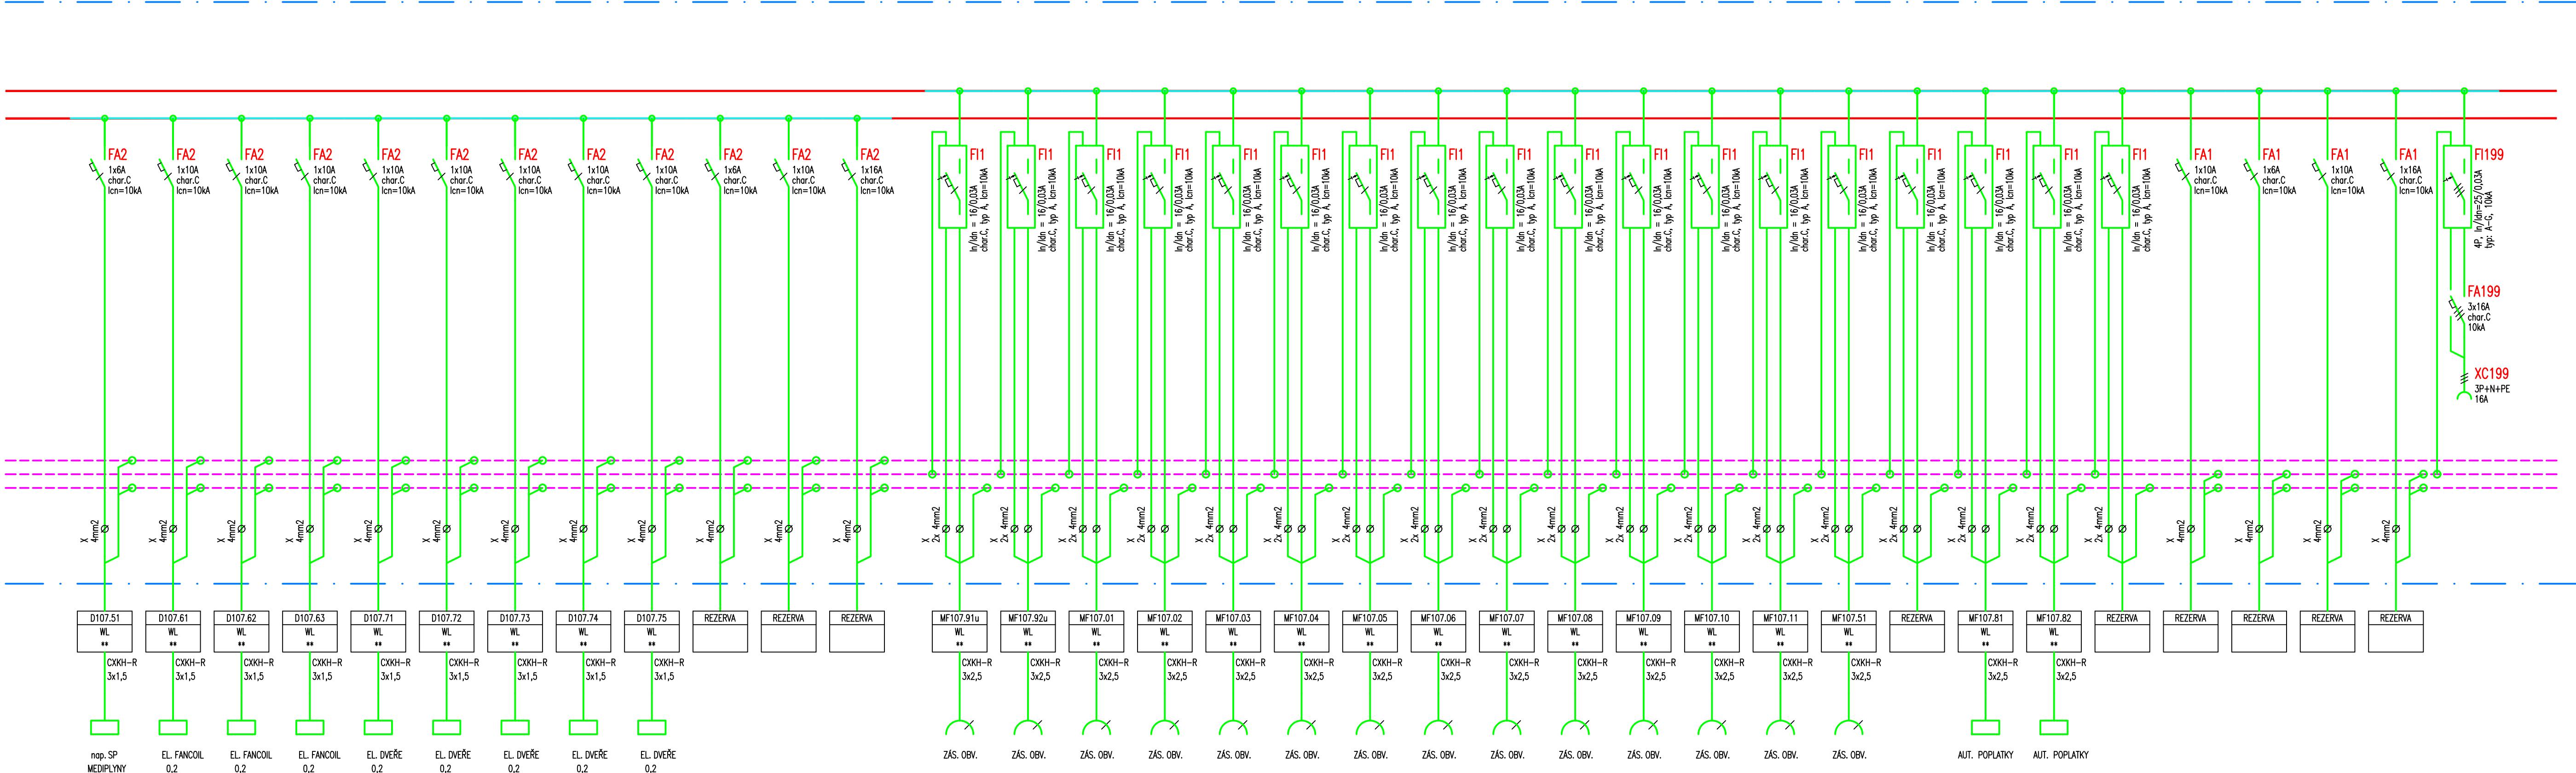

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz  
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED ŮRAZEN EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM-FÁZE I.  
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MATEŘEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽIT CĚLÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. JOSEF ŠKAREK	ING. PĚTR KREMLÁČEK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER PENTA v.o.s., Mstřikova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		

NAZEV AKCE:	FORMÁT	x A4
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE	DATUM	08 / 2020
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ	STUPEŇ	DPS
VÝKRES	ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU

ROZVADĚČ RMDU-107 – FÁZE I.

ČÍSLO PARÉ	
Ing. J. Homolka 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
Ing. J. Homolka 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	