



rack DR.ELE 1.1

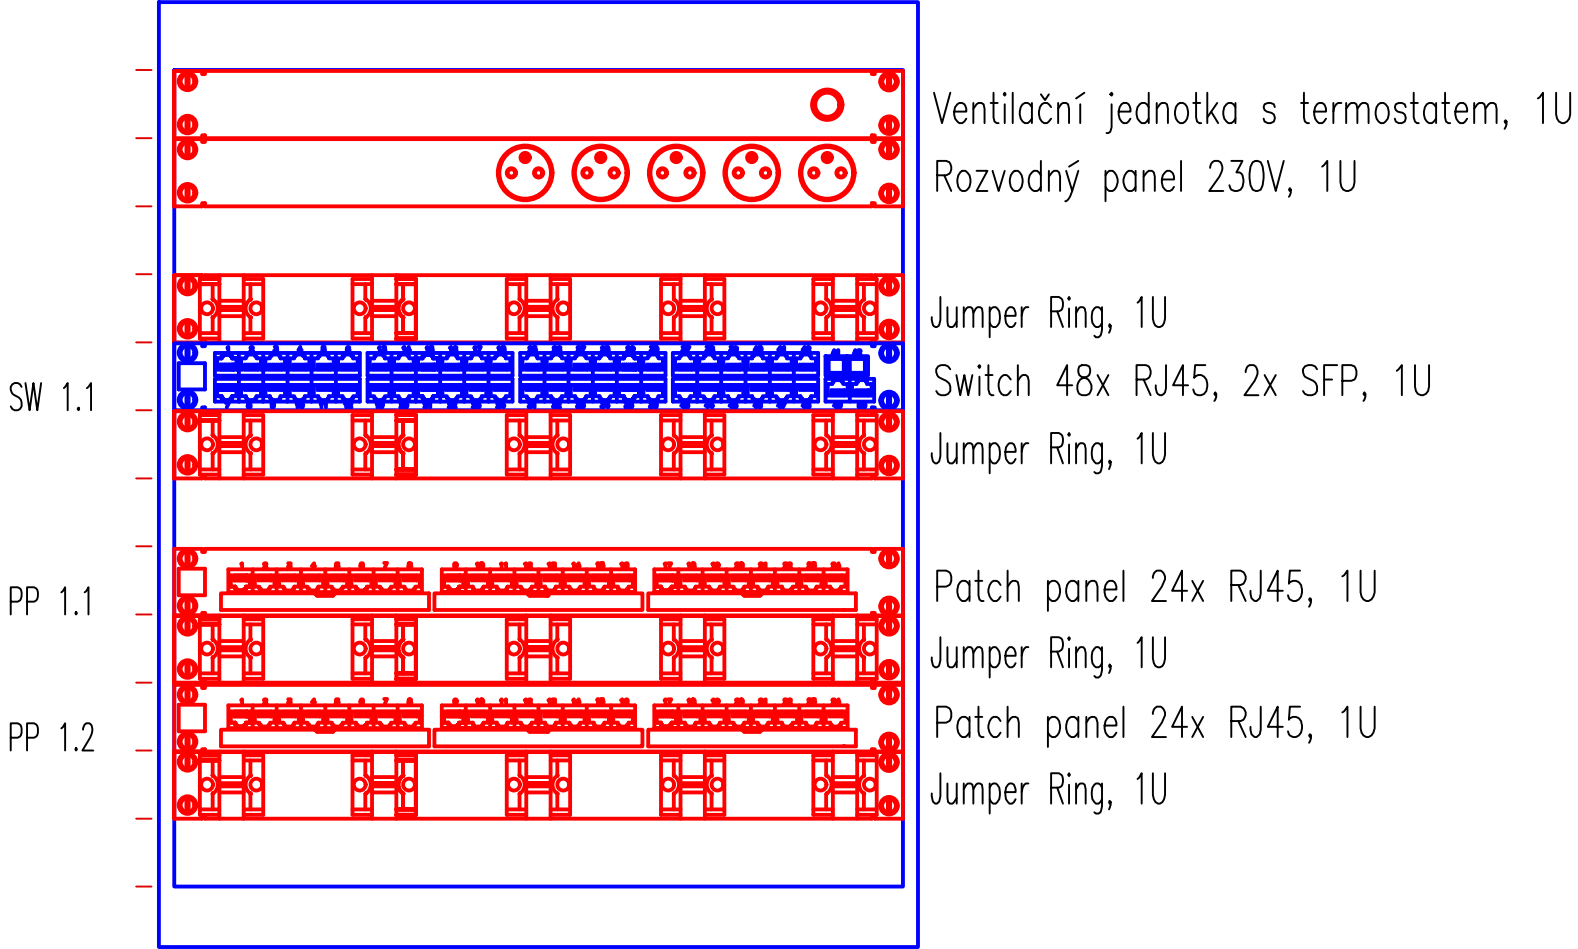

Datový rozvaděč DR.ELE 1.1
závěsný, 12U
600x600x600mm
Napájení PDU ze zásuvky (UPS)
Přívod LAN z datové zásuvky
Patch cordy dl. 2m 35 ks

Patch panel PP 1.1:		Patch panel PP 1.2:	
01–03	RH.M1 (3x)	01	BMS MP1 (1x)
04–06	RH.M2 (3x)	02	BMS COM IP (1x)
07–11	RH.D1 (5x)	03	BMS AiO (1x)
12–15	RH.D2 (4x)	11–15	DALI 1.PP (5x)
16	RH.U1 (1x)	21	DR.ELE 5.1 (1x)
17	RH.U2 (1x)	22	DR.ELE 5.2 (1x)

rack DR.ELE 5.1 (5.2)

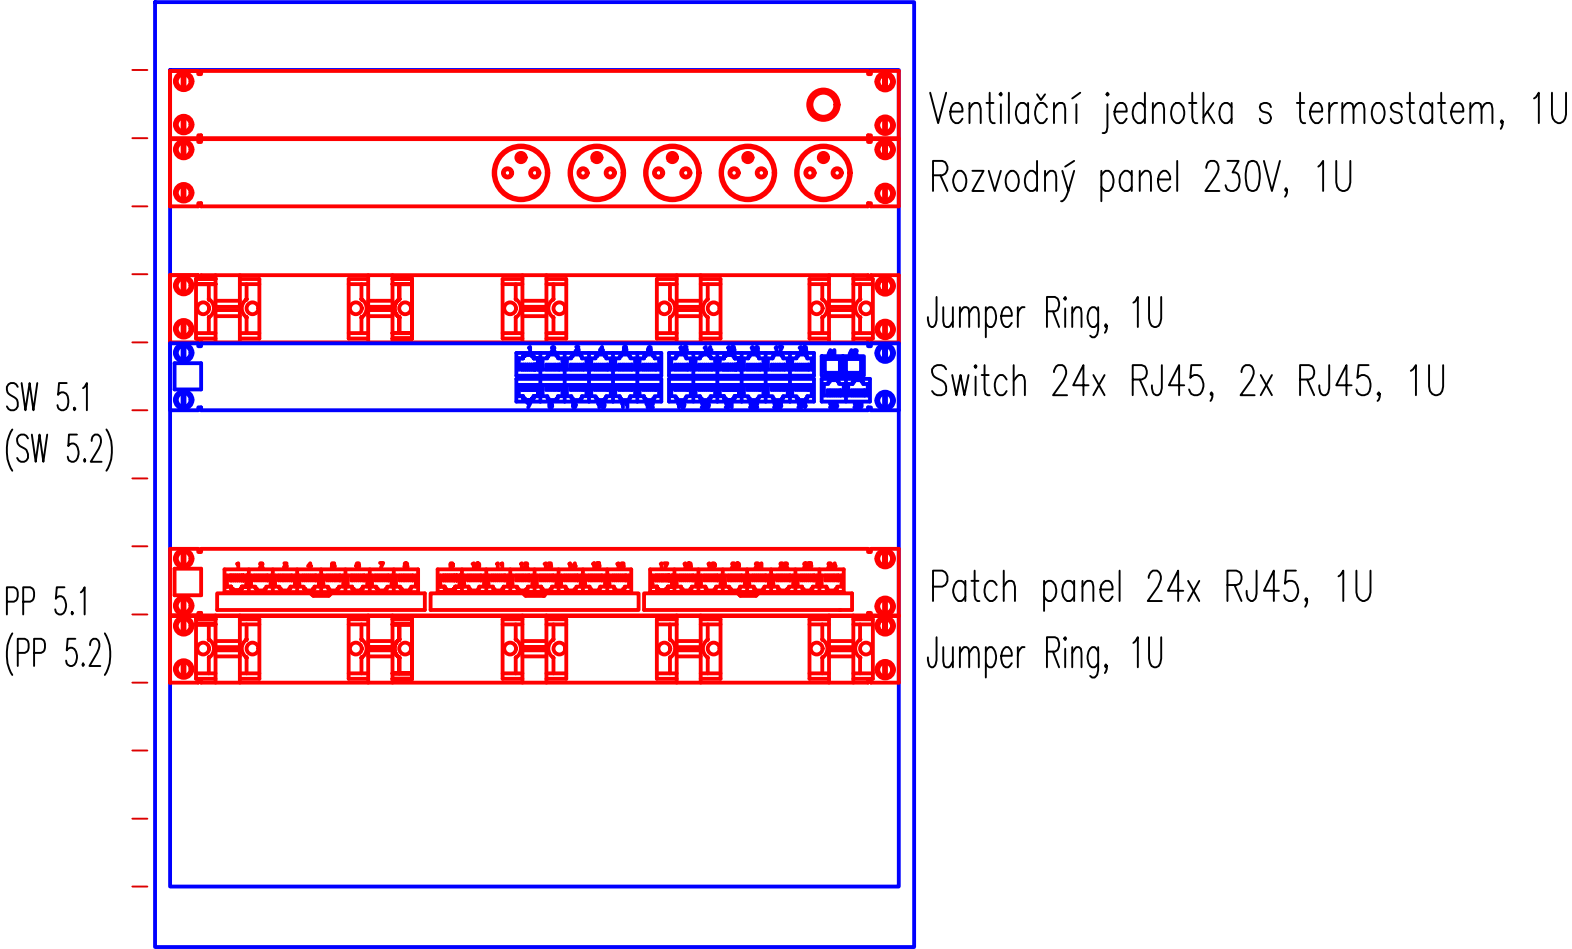

Datový rozvaděč DR.ELE 5.1
závěsný, 12U
600x600x600mm
Napájení PDU ze zásuvky (UPS)
Přívod LAN z DR.ELE 1.1
Patch cordy dl. 2m 25 ks

Patch panel PP 5.1:	
01–16	DALI 1.–7.NP (15x)
20	TouchBuCo (1x)
24	DR.ELE 1.1 (1x)


Datový rozvaděč DR.ELE 5.2
závěsný, 12U
600x600x600mm
Napájení PDU ze zásuvky (UPS)
Přívod LAN z DR.ELE 1.1
Patch cordy dl. 2m 25 ks

Patch panel PP 5.2:	
01–16	DALI 1.–7.NP (15x)
20	TouchBuCo (1x)
24	DR.ELE 1.1 (1x)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – fáze I.
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Ing. Tomáš BAČÍK	Ing. Petr KREMLÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:				
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE				
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ				
VÝKRES				
RACKY DR.ELE 1.1 + ELE 5.1 + ELE 5.2				
FORMÁT			3x A4	
DATUM			8 / 2020	
STUPĚŇ			DPS	
ZAK. ČÍSLO			A 06-18-P	
MĚŘÍTKO			Č. VÝKRESU	
1 : 5			D1.01.4g1-205/I	