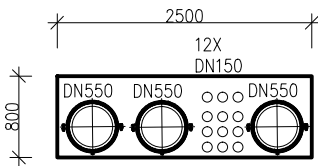


		VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. J.BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 2
		NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE– VÝSTAVBA PAVILONU CUP D1.11 CHLADÍČÍ VĚŽ		A 06–18–P		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS					Σ
0571 1/2	MULTI–PROSTUPOVÁ TVAROVKA PRO TRUBNÍ A KABELOVÉ VEDENÍ – SVISLOU NEBO VODOROVNOU KONSTRUKCI BÍLÉ VANY DOPLNĚNÉ ASFALTOVOU HYDROIZOLACÍ – SKLÁDÁ SE Z PROSTUPOVÉ TVAROVKY A TĚSNÍČÍCH VLOŽEKV POČTU A TVARU DLE KONKRÉTNÍHO TĚSNĚNÉHO POTRUBÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PROSTUPOVÉ TVAROVKY: – VODOTĚSNÁ, PLYNOTĚSNÁ (VYHLÁŠKA Č. 137/98SB. V §11, ODST. 4) – MATERIÁL: SILNOSTĚNNÉ PVC – PLNOSTĚNNÝ MATERIÁL TVAROVKY – ODOLNOST PROTI TLAKOVÉ VODĚ MIN. 3,5 BAR (CERTIFIKÁT MPA) – ODOLNÁ VŮČI ABRÁZI (OTĚRU) – VYSOKÁ PEVNOST A TUHOST, ODOLNÁ PROTINÁRAZU A TLAKU – BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH – 4 NÁSOBNÝ PRYŽOVÝ EPDM TĚSNÍČÍ A FIXAČNÍ HŘEBEN, ŠÍŘKA HŘEBENU 65 MM (MONOLITICKÉ SPOJENÍ S BETONEM, FIXAČNÍ FUNKCE) – LÍMEC PRO MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY A NÁTĚRY – ŠÍŘKA LÍMCE MIN. 40 MM – DÉLKA TVAROVKY – DLE TLOUŠTKY KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – NA OBOU STRANÁCH HRDLO PRO ZASTŘČENÍ HLADKÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ – VČETNĚ 2 KS MONTÁŽNÍ DRŽÁK/VÍČKO PRO MONTÁŽ PAŽNICE DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ – TVAROVKA BUDE OSAZENA DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY TĚSNÍČÍ VLOŽKY: – VNĚJŠÍ PRŮMĚR VLOŽKY DLE VNITŘNÍHO PRŮMĚRU PAŽNICE – VNITŘNÍ PRŮMĚR VLOŽKY DLE VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU KONKRÉTNÍHO TĚSNĚNÉHO POTRUBÍ NEBO KABELU – PŘÍTLAČNÉ KROUŽKY Z NEREZI V2A, TLOUŠŤKA KROUŽKU 5 MM – STAHOVACÍ ŠROUBY A MATICE Z OCELI V2A – ŠROUB, V4A – MATICE – PRYŽOVÝ SEGMENT Z EPDM, PROTISKLUZOVÝ, NEPODLÉHÁ STÁRNUTÍ, OTĚRUODOLNÝ – ŠÍŘKA PRYŽOVÉHO TĚSNÍČÍHO PRVKU 30 MM – MATERIÁL TĚSNÍČÍHO PRVKU PRYŽ EPDM (TEPLOTNÍ STÁLOST –40 AŽ +120°C) – VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3,0 BAR – CHEMICKÁ ODOLNOST, ZVUKOVÁ A ANTIVIBRAČNÍ IZOLACE – MOŽNÁ ÚHLOVÁ ODCHYLKA POTRUBÍ AŽ 8° – BEZÚDRŽBOVÁ, KRÁTKÉ MONTÁŽNÍ ČASY, UTAŽENÉ ŠROUBY NENÍ POTŘEBA ZNOVU DOTAHOVAT ROZMĚRY: – VNĚJŠÍ ROZMĚR 2500x 800 MM, PROSTUPY 12xØ150 MM VE 4 ŘADÁCH NAD SEBOU TL. ŽB KONSTRUKCE 300 MM (NA TRUBKU DN50+ TĚSNÍČÍ MAŽETA) – VNĚJŠÍ ROZMĚR PROSTUPY 3X DN 550 (PRO POTRUBÍ 3xØ450 MM) TL. ŽB KONSTRUKCE 300 MM – DODÁVKA VČETNĚ TYPOVÉ TĚSNÍČÍ VLOŽKY DLE TYPU SÍTĚ (KABEL,POTRUBÍ, ZÁSLEPKA)					1KS

		VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. J.BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 3
		NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE– VÝSTAVBA PAVILONU CUP D1.11 CHLADÍČÍ VĚŽ		A 06–18–P		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS					Σ
0571 2/2	MULTI–PROSTUPOVÁ TVAROVKA (PAŽNICE)   TĚSNÍČÍ VLOŽKA 					1KS