

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebký.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 2.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 2.11. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 29.10.2020 v 9:52 hod., tedy po lhůtě, následující žádost, na kterou podává i tak uvedené vysvětlení.

- 1) „Ve výkaze výměr na výše uvedenou zakázku máte uvedeny nově navržené trativody PVC DN150 v délce 2 222,5 m. Mají být trativody flexibilní nebo z tubé trubky? Pokud má být použita tubá trubka, prosím o uvedení SN.
- 2) Položka „potrubí z trub plastových odpadních DN do 150 mm v délce 141,55m. Mohla by být upřesněna?
- 3) Položka „vpust“ kanalizační uliční komplet z betonových dílců – 57 ks“. Jaký typ vpusti má zadavatel namyslí? Je zde kalové dno nebo dno s odtokem?“.

Odpověď:


ad 1) Trativodní potrubí bude provedeno z flexibilního potrubí.

ad 2) Přípojky uličních vpustí z plastových odpadních trub bude provedeno z potrubí PVC DN150 SN12.

ad 3) Uliční vpusti budou provedeny s kalovým dnem.

Schéma vpusti:

ULIČNÍ VPUŠŤ S KALOVÝM KOŠEM A PACHOVOU UZÁVĚRKOU

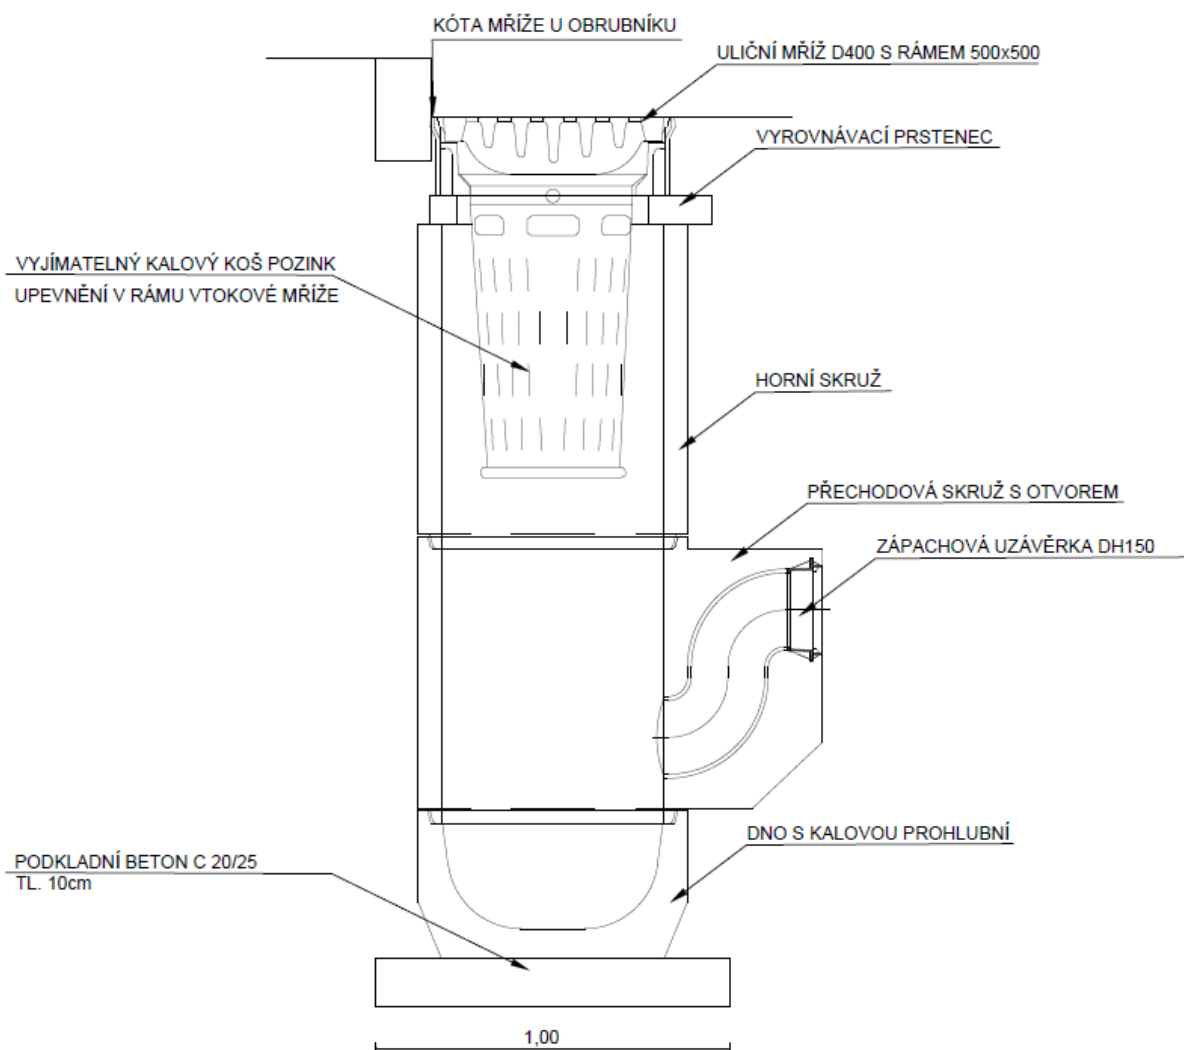

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 9.11. 2020 v 11.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje