



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 85020/2020

Vysvětlení č. 1

Název veřejné zakázky:	Zámek Pardubice – audiovizuální technika a interaktivní prezentace
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s bodem 11 výzvy k podání nabídek poskytuje zadavatel následující vysvětlení:


I. Dotaz

Dotaz 1. projekci eV09

V části dokumentace AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A INTERAKTIVNÍ PREZENTACE jsou na str.16 popsány parametry projekce na maketu města. Ve specifikaci modelu je v jednom bodě napsáno: „V měřítku 1:500 se záběrem o průměru 1500 mm. Dále v textu je potom napsáno „průměr cca 3000 mm (při 1:500).“ Který údaj je platný?

Odpověď

specifikace modelu – model má v nejširším bodě rozměr cca 3000 mm (tedy mělo být průměr cca 3000 mm, POLOMĚR cca 1500 mm)

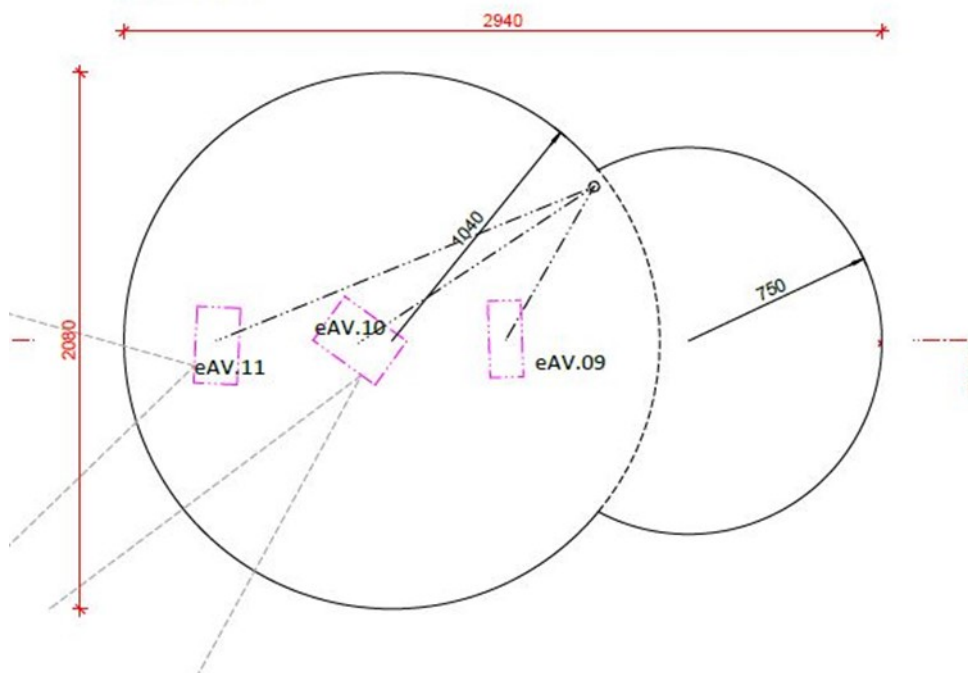

Dotaz 2. k projekci eV09


U popisu projekce je v textu na straně 15 téhož dokumentu napsáno: „projekční vzdálenost cca 2800 mm velikost obrazu cca 2200 x 3000“.

Dále v textu je uvedeno: „délka náplně by měla být maximálně cca 5 min Full HD videa“

Pro full HD video je poměr stran 16/9, případně 16/10. Pro poměr stran 16/10 bychom pro dodržení menšího z doporučených rozměrů / 2200mm / museli vysvětit projektořem plochu velikosti 3520 x 2200mm. Při udané projekční vzdálenosti 2800 mm to reprezentuje projekční poměr objektivu 0,795/1. Takové projekční poměry se u malých projektořů s fixními objektivy a světelnými zdroji typu LED nevyrábí.

Odpověď

Reálná projekční vzdálenost je 2400 mm, plocha k vysvětlení 2940 x 2080 (při zachování poměru 16/10 3328 mm x 2080 mm).

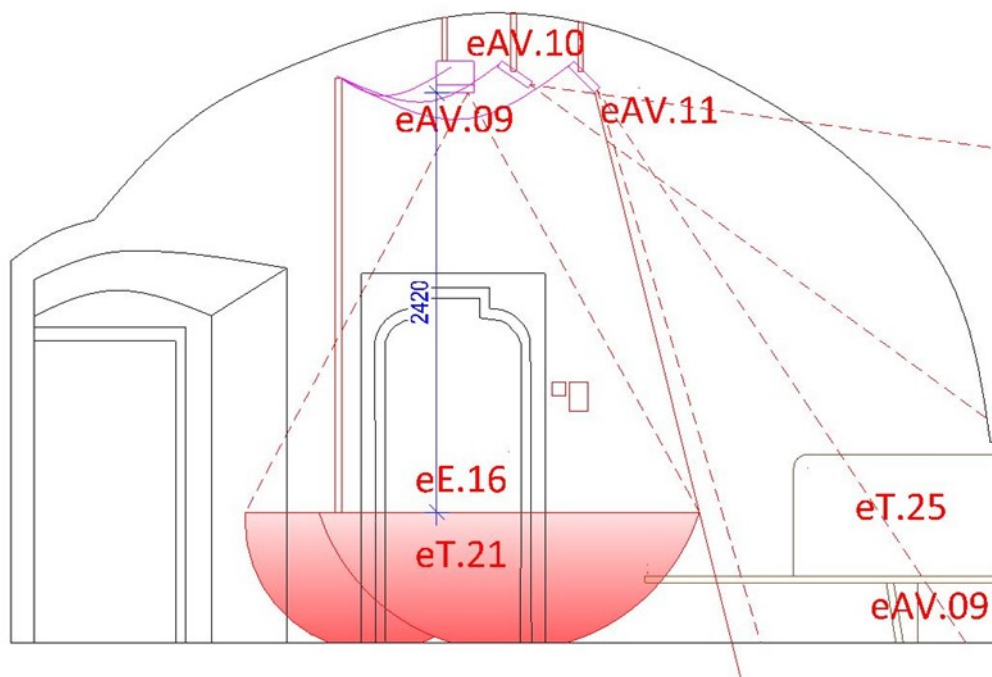

Dotaz 3. k projekci eV09

Otázka se vztahuje ke stejné projekci jako předchozí otázky. U této projekce se jedná o promítání na přesnou maketu. Z popisu není jasné, kdo bude provádět korekci vytvořeného obrazu na dispoziční jednotlivých tvarů makety včetně ořezání výsledné projekce podle tvaru makety složené ze dvou kruhů. Bude tuto korekci provádět dodavatel obsahu anebo má být součástí dodávky předmětné zakázky audiovizuální techniky?

Odpověď

Finální korekci obrazu na přesný tvar modelu provede dodavatel AV techniky.

Dotaz 4. k projekci eV10



U popisu projekce se na straně dokumentu AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A INTERAKTIVNÍ PREZENTACE v popisu projekce píše: „Projekční vzdálenost cca 3200 mm, velikost obrazu cca 1500 x 1500 mm „U této projekce se jedná o projekci pod úhlem na zakřivenou plochu. Vzdálenosti jednotlivých částí promítaného obrazu od objektivu projektořů budou tedy značně odlišné. Z textu není patrné, která vzdálenost se projekční vzdáleností vlastně myslí. Dále není patrný nejbližší a nevdálenější bod vysvětleného obrazu od objektivu projektořů, tedy hlavně jestli rozdíl těchto vzdáleností není už mimo hloubku ostroty standardního objektivu. Potom by nebylo možné tento obraz na ploše klenby korektně vysvětlit a části obrazu by zůstávaly nezaostřené.

Dotaz 5. k projekci eV10

U této projekce se jedná o promítání na zakřivenou klenbu pod určitým úhlem. Výsledný vysvětlený obraz bude tedy značně geometricky deformovaný. Z popisu není zřejmé, kdo bude provádět korekci vytvořeného obrazu na klenbě tak, aby zobrazené okno mělo požadované tvary a rozměry.

Odpověď na dotazy č. 4 a 5

Jedná se o projekci okna do lunety, tedy plocha není zakřivená, ale rovná v celé ploše (viz obrázek z dokumentace) a viz pohled na stěnu, včetně kót přibližného nejbližšího a nevdálenějšího bodu:

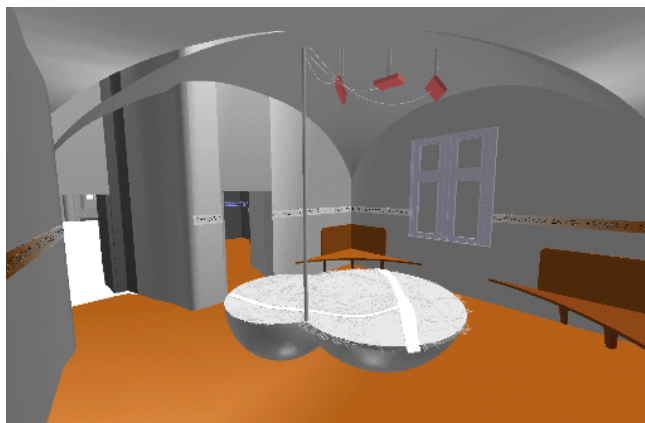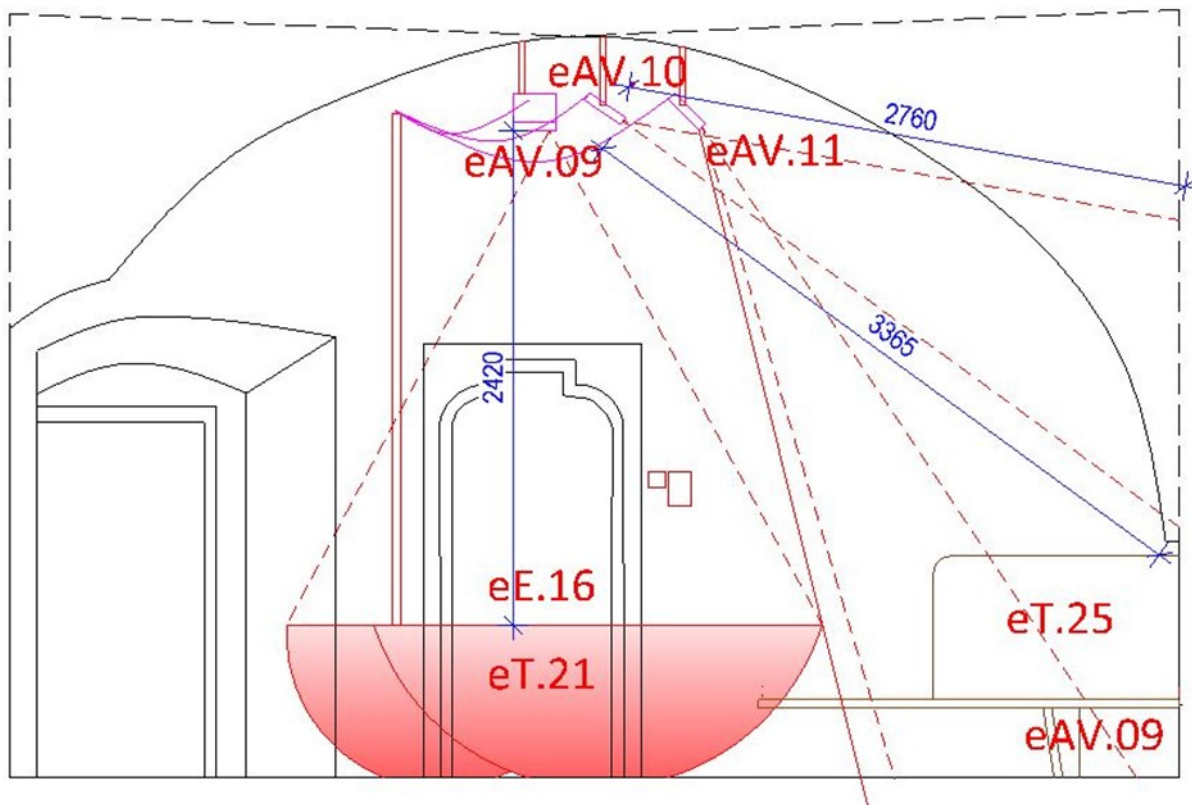

II. Lhůta

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu do 7. 12. 2020 do 10:00 hod. na nový termín do 10. 12. 2020 do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 20. 11. 2020

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu