


ŘEZ G-G

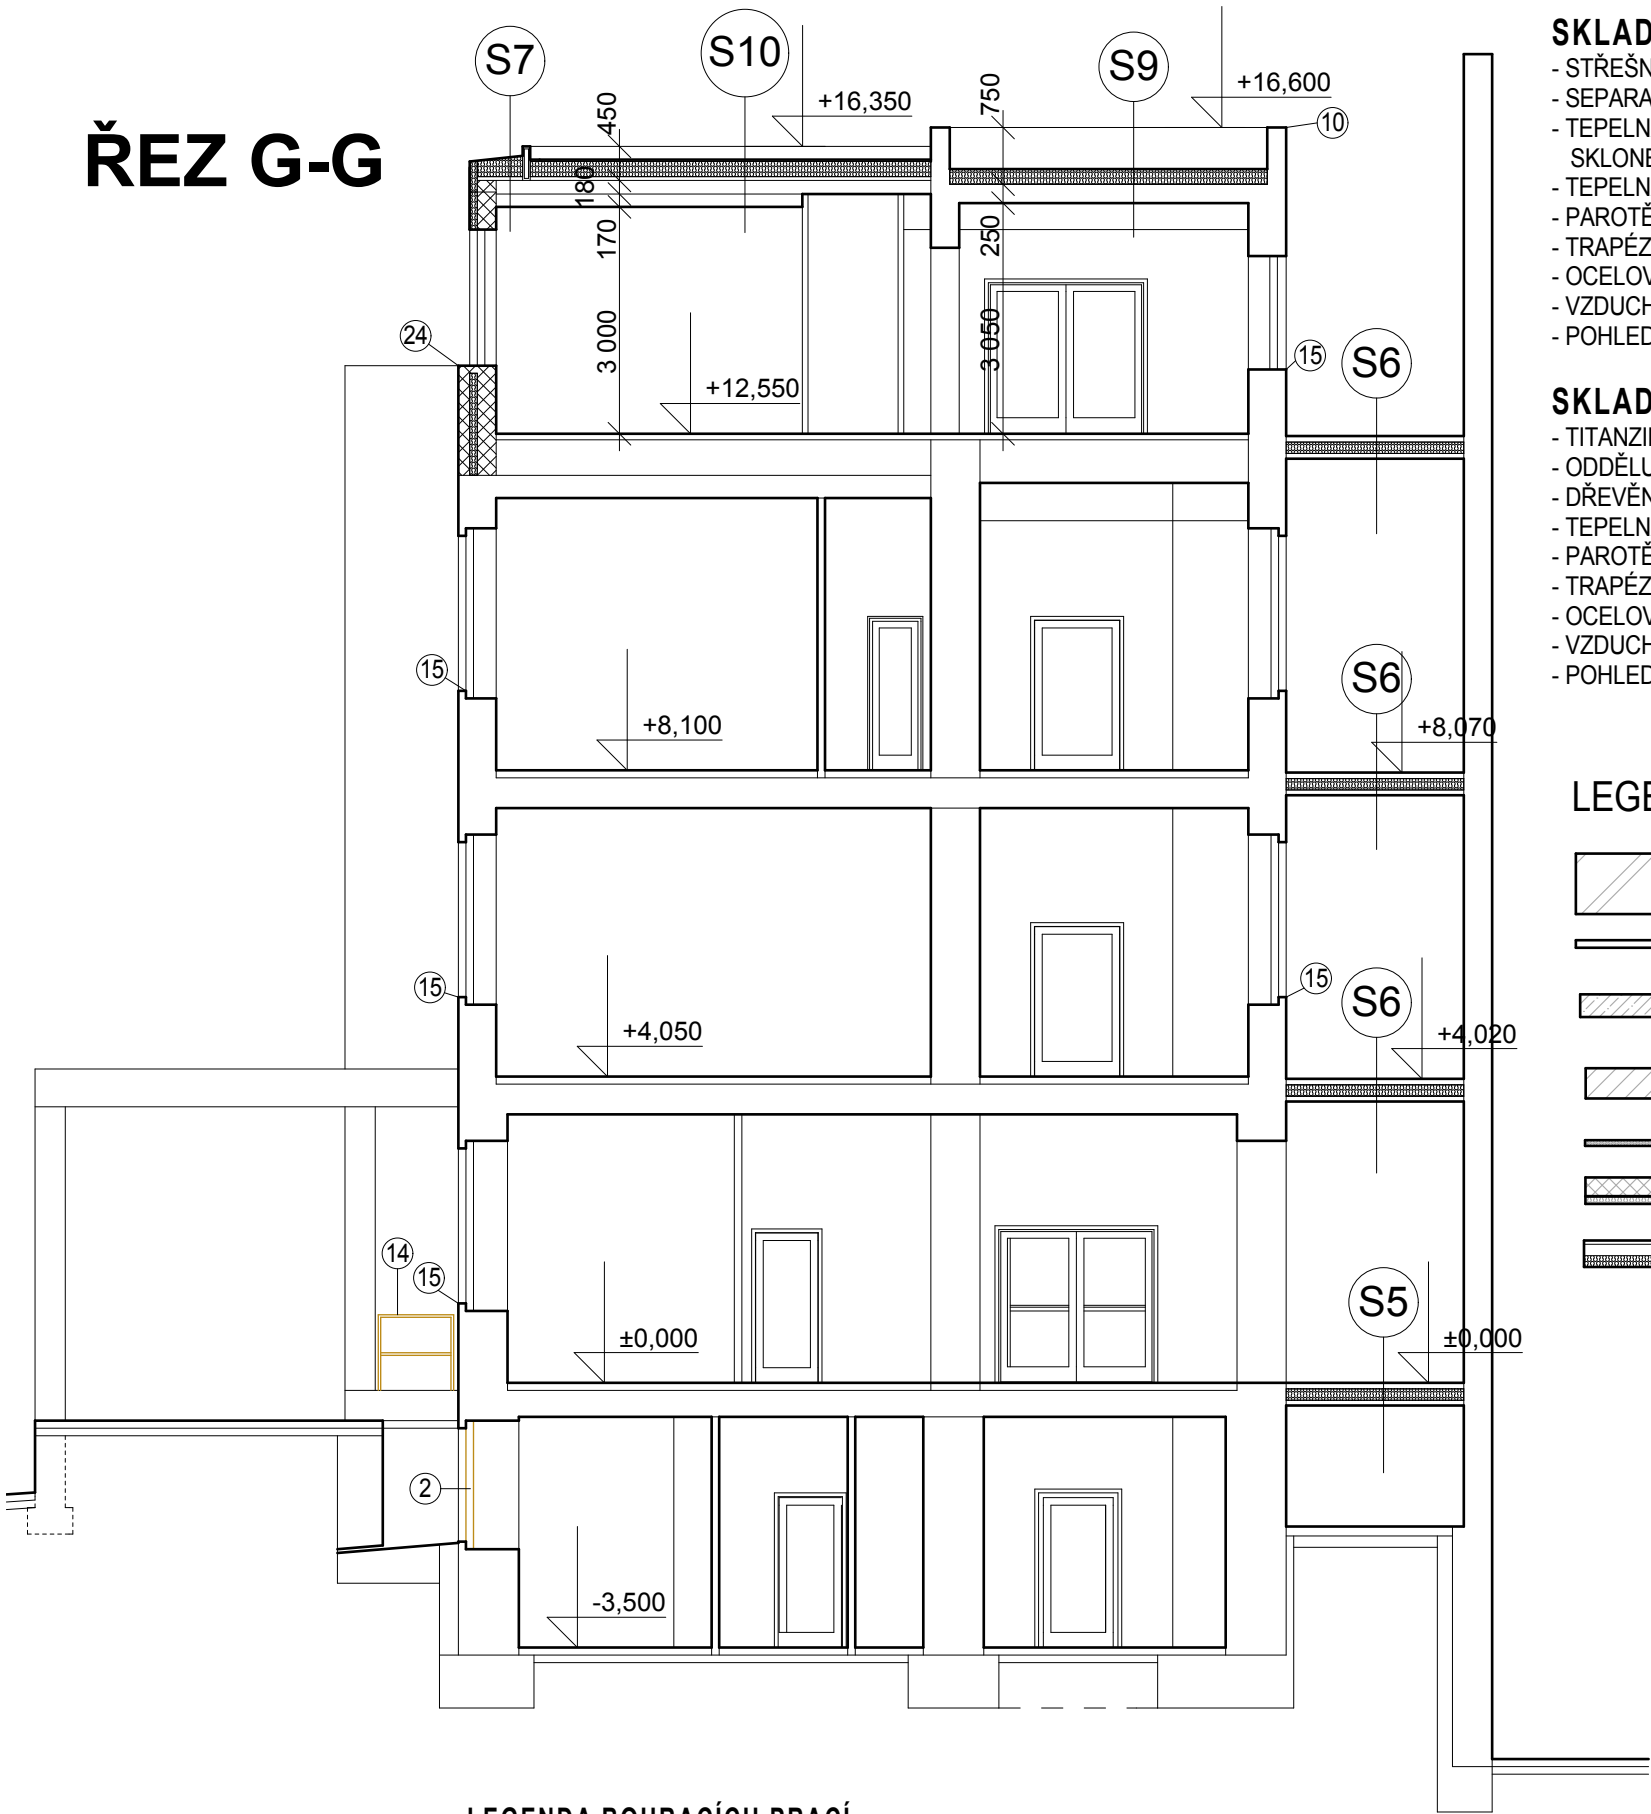

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO DŘEVENÉHO OKNA VČETNĚ VNITŘNÍHO DŘEVENÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU.
- 10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK PLECHU
- 14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVENÉHO ZÁBRADLÍ
- 15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINK. PLECHU
- 24 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY U NÁSTAVBY

SKLADBA S10

- STŘEŠNÍ FOLIE SIKAPLAN 15G (MECHANICKY KOTVENÁ STŘECHA)
- SEPARAČNÍ VRSTVA GEOFILTEX (300g/m2)
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH DESEK PSB-S-25 STABIL SE SKLONEM 1 %, TL. 40-170 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PSB-S-25 STABIL, TL. 120 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- TRAPÉZOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 50 mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- POHLED SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI30

SKLADBA S7

- TITANZINKOVÝ PLECH V 5% SPÁDU NA DVOJITOU DRÁŽKU
- ODDĚLUJÍCÍ VRSTVA LEPENKY SE SKLENĚNÝM VLÁKNEM, PÍSKOVANÁ (SKLOBIT)
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, TL. 24 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PSB-S-25 STABIL, TL. 160 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- TRAPÉZOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 50 mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- POHLED SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI30

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 AŽ 800mm
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 A 150mm
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM TL. 400
- STÁVAJÍCÍ TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO NÁSTAVBY PAVILONU B, Z TVÁRNIC POROTHERM 24 P+D TL.250 + STÁVAJÍCÍ KZS EPS TL. 100mm
- STÁVAJÍCÍ STĚNA NÁSTAVBY PAVILONU A, SENDVIČOVÁ KCE, OCELOVÝ ROŠT S SDK PŘEDSTĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘEN STÁVAJÍCÍM KZS EMS TL. 150mm

SKLADBA S9


- STŘEŠNÍ FOLIE SIKAPLAN 15G (MECHANICKY KOTVENÁ STŘECHA)
- SEPARAČNÍ VRSTVA GEOFILTEX (300g/m2)
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH DESEK PSB-S-25 STABIL SE SKLONEM 1 %, TL. 40-170 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PSB-S-25 STABIL, TL. 120 mm
- ŽELEZOBETONOVÝ MOOLITICKÝ ŽEBÍRKOVÝ STROP
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- POHLED SDK

SKLADBA S5

- KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 9 mm
- TMEL, TL. 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, TL. 2 mm
- BETONOVÁ MAZANINA B20 S OCELOVOU SÍTÍ 4X150/150 DILATOVANÁ VE ČTVERCÍCH 3*3 m, TL. 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PSB-S-25 STABIL, TL. 160 mm
- HURDISKY DO I 140, TL. 80 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

SKLADBA S6

- KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 9 mm
- TMEL, TL. 4 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, TL. 2 mm
- BETONOVÁ MAZANINA B20 S OCELOVOU SÍTÍ 4X150/150 DILATOVANÁ VE ČTVERCÍCH 3*3 m, TL. 55 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH DESEK PSB-S-25 STABIL SE SKLONEM 1 %, TL. 40-100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PSB-S-25 STABIL, TL. 120 mm
- HURDISKY DO I 140, TL. 80 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

ZMĚNA Č. :		VYPRACOVAL :		SCHVÁLIL :			
				DATUM :			
				PODPIS :			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : EVČ s.r.o. IČ : 13582275 DIČ : CZ 13582275				 EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA							
ČÁST PD : STAVEBNÍ ČÁST				 ATELIÉR 5 spol. s r.o. 28.října 168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory tel.fax.: 596612606 e-mail : atelier5@atelier5.cz www.atelier5.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. PETR BYSTRICKÝ		VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ KOLEK				KRESLIL: ING. JIŘÍ KOLEK	
INVESTOR : Orlickoústecká nemocnice a.s., Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí				ČÍSLO ZAKÁZKY 13P020			
NÁZEV AKCE : Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice a.s. pavilony A a B				FORMÁT A4 A3			
				STUPEŇ PD PD			
				DATUM 05/2013			
ČÁST : STAVEBNÍ ČÁST				MĚŘÍTKO 1:100			
NÁZEV VÝKRESU : ŘEZ G-G - BOURACÍ PRÁCE				ČÍSLO VÝKRESU : 13			
				PARÉ Č.:			